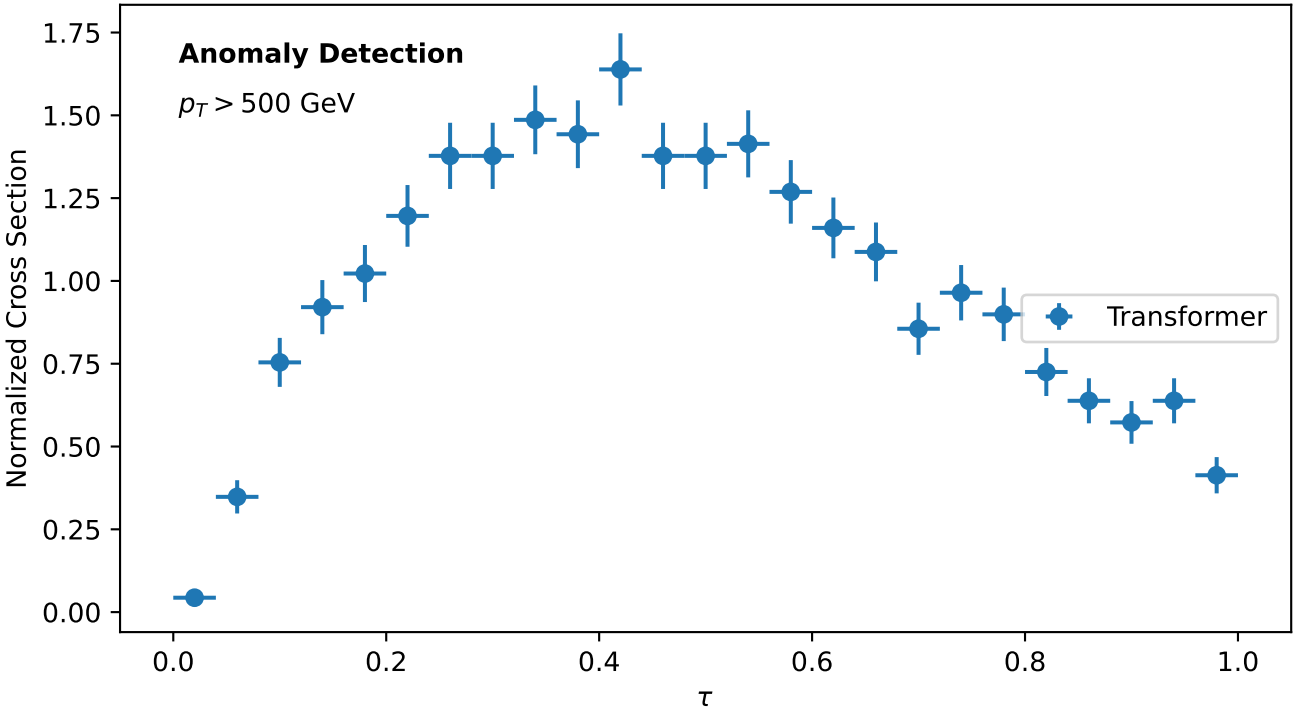
Anomaly Detection
$p_T > 500$ GeV
Transformer
Normalized Cross Section
τ
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0