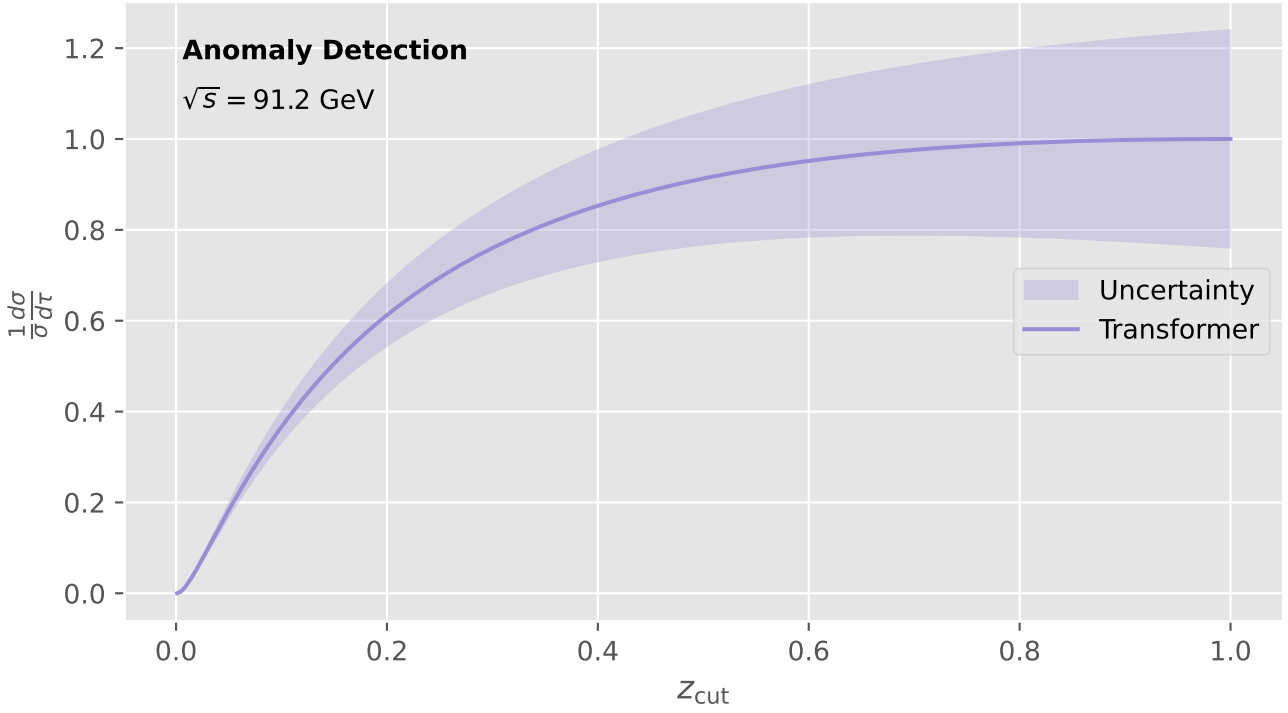
Anomaly Detection
$\sqrt{s} = 91.2$ GeV
Uncertainty
Transformer
$\frac{1}{\sigma}\frac{d\sigma}{d\tau}$
z_{cut}
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2