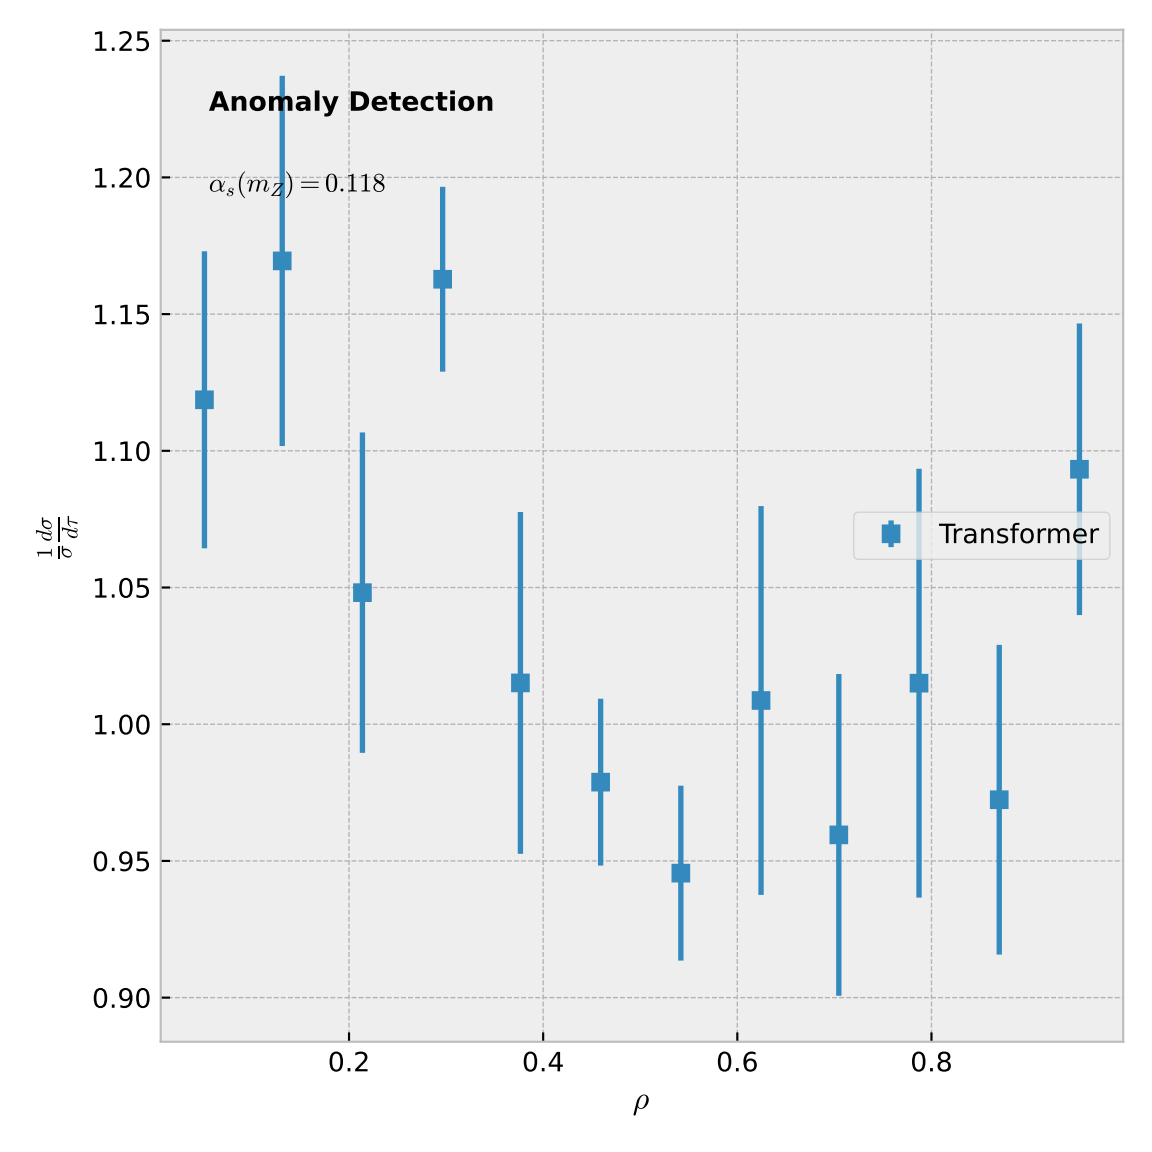
Anomaly Detection
$\alpha_s(m_Z) = 0.118$
Transformer
$\frac{1}{\sigma}\frac{d\sigma}{d\tau}$
ρ
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.2
0.4
0.6
0.8