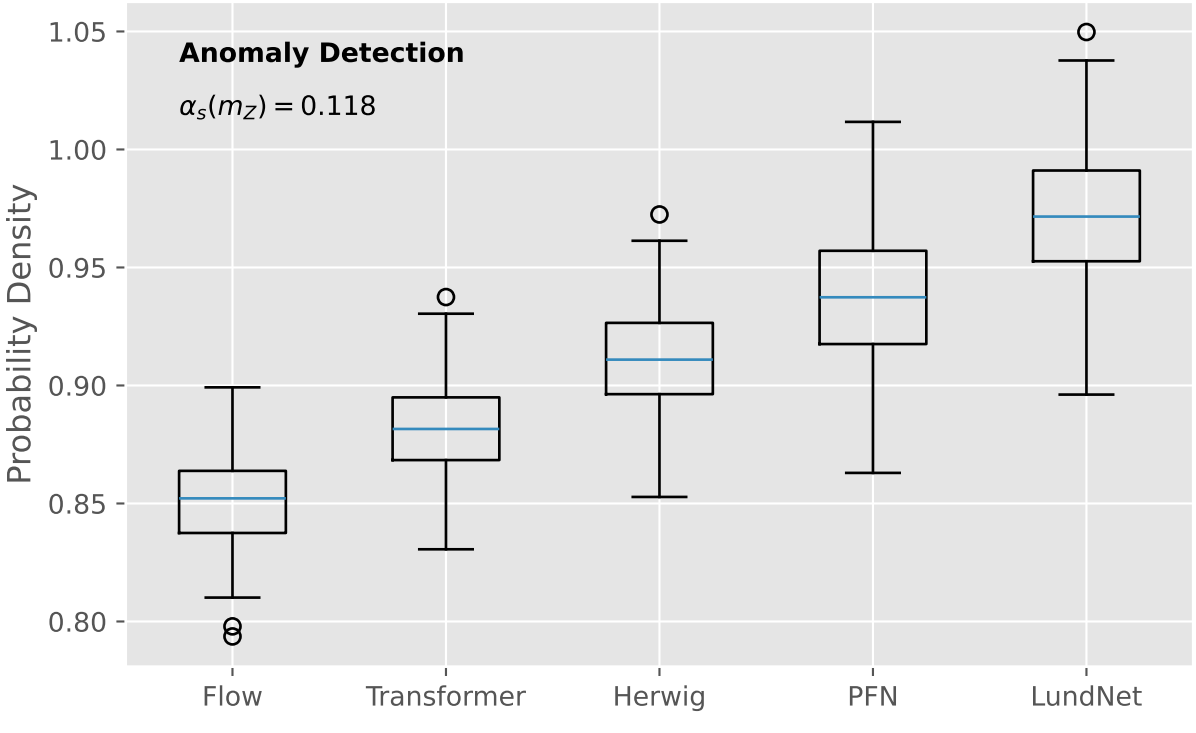
Anomaly Detection
$\alpha_s(m_Z) = 0.118$
Probability Density
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
Flow
Transformer
Herwig
PFN
LundNet