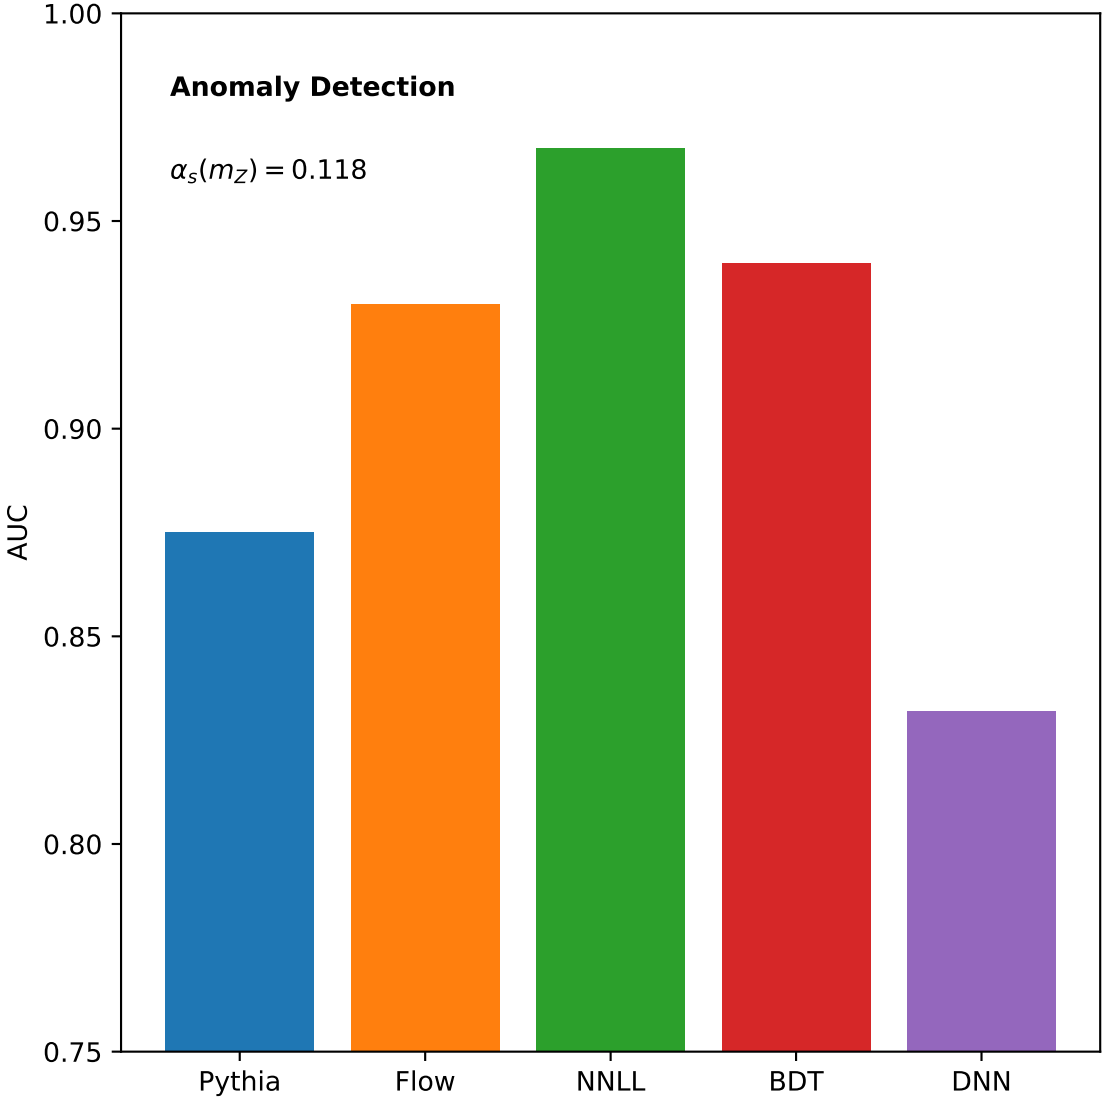
Anomaly Detection
$\alpha_s(m_Z) = 0.118$
AUC
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
Pythia
Flow
NNLL
BDT
DNN