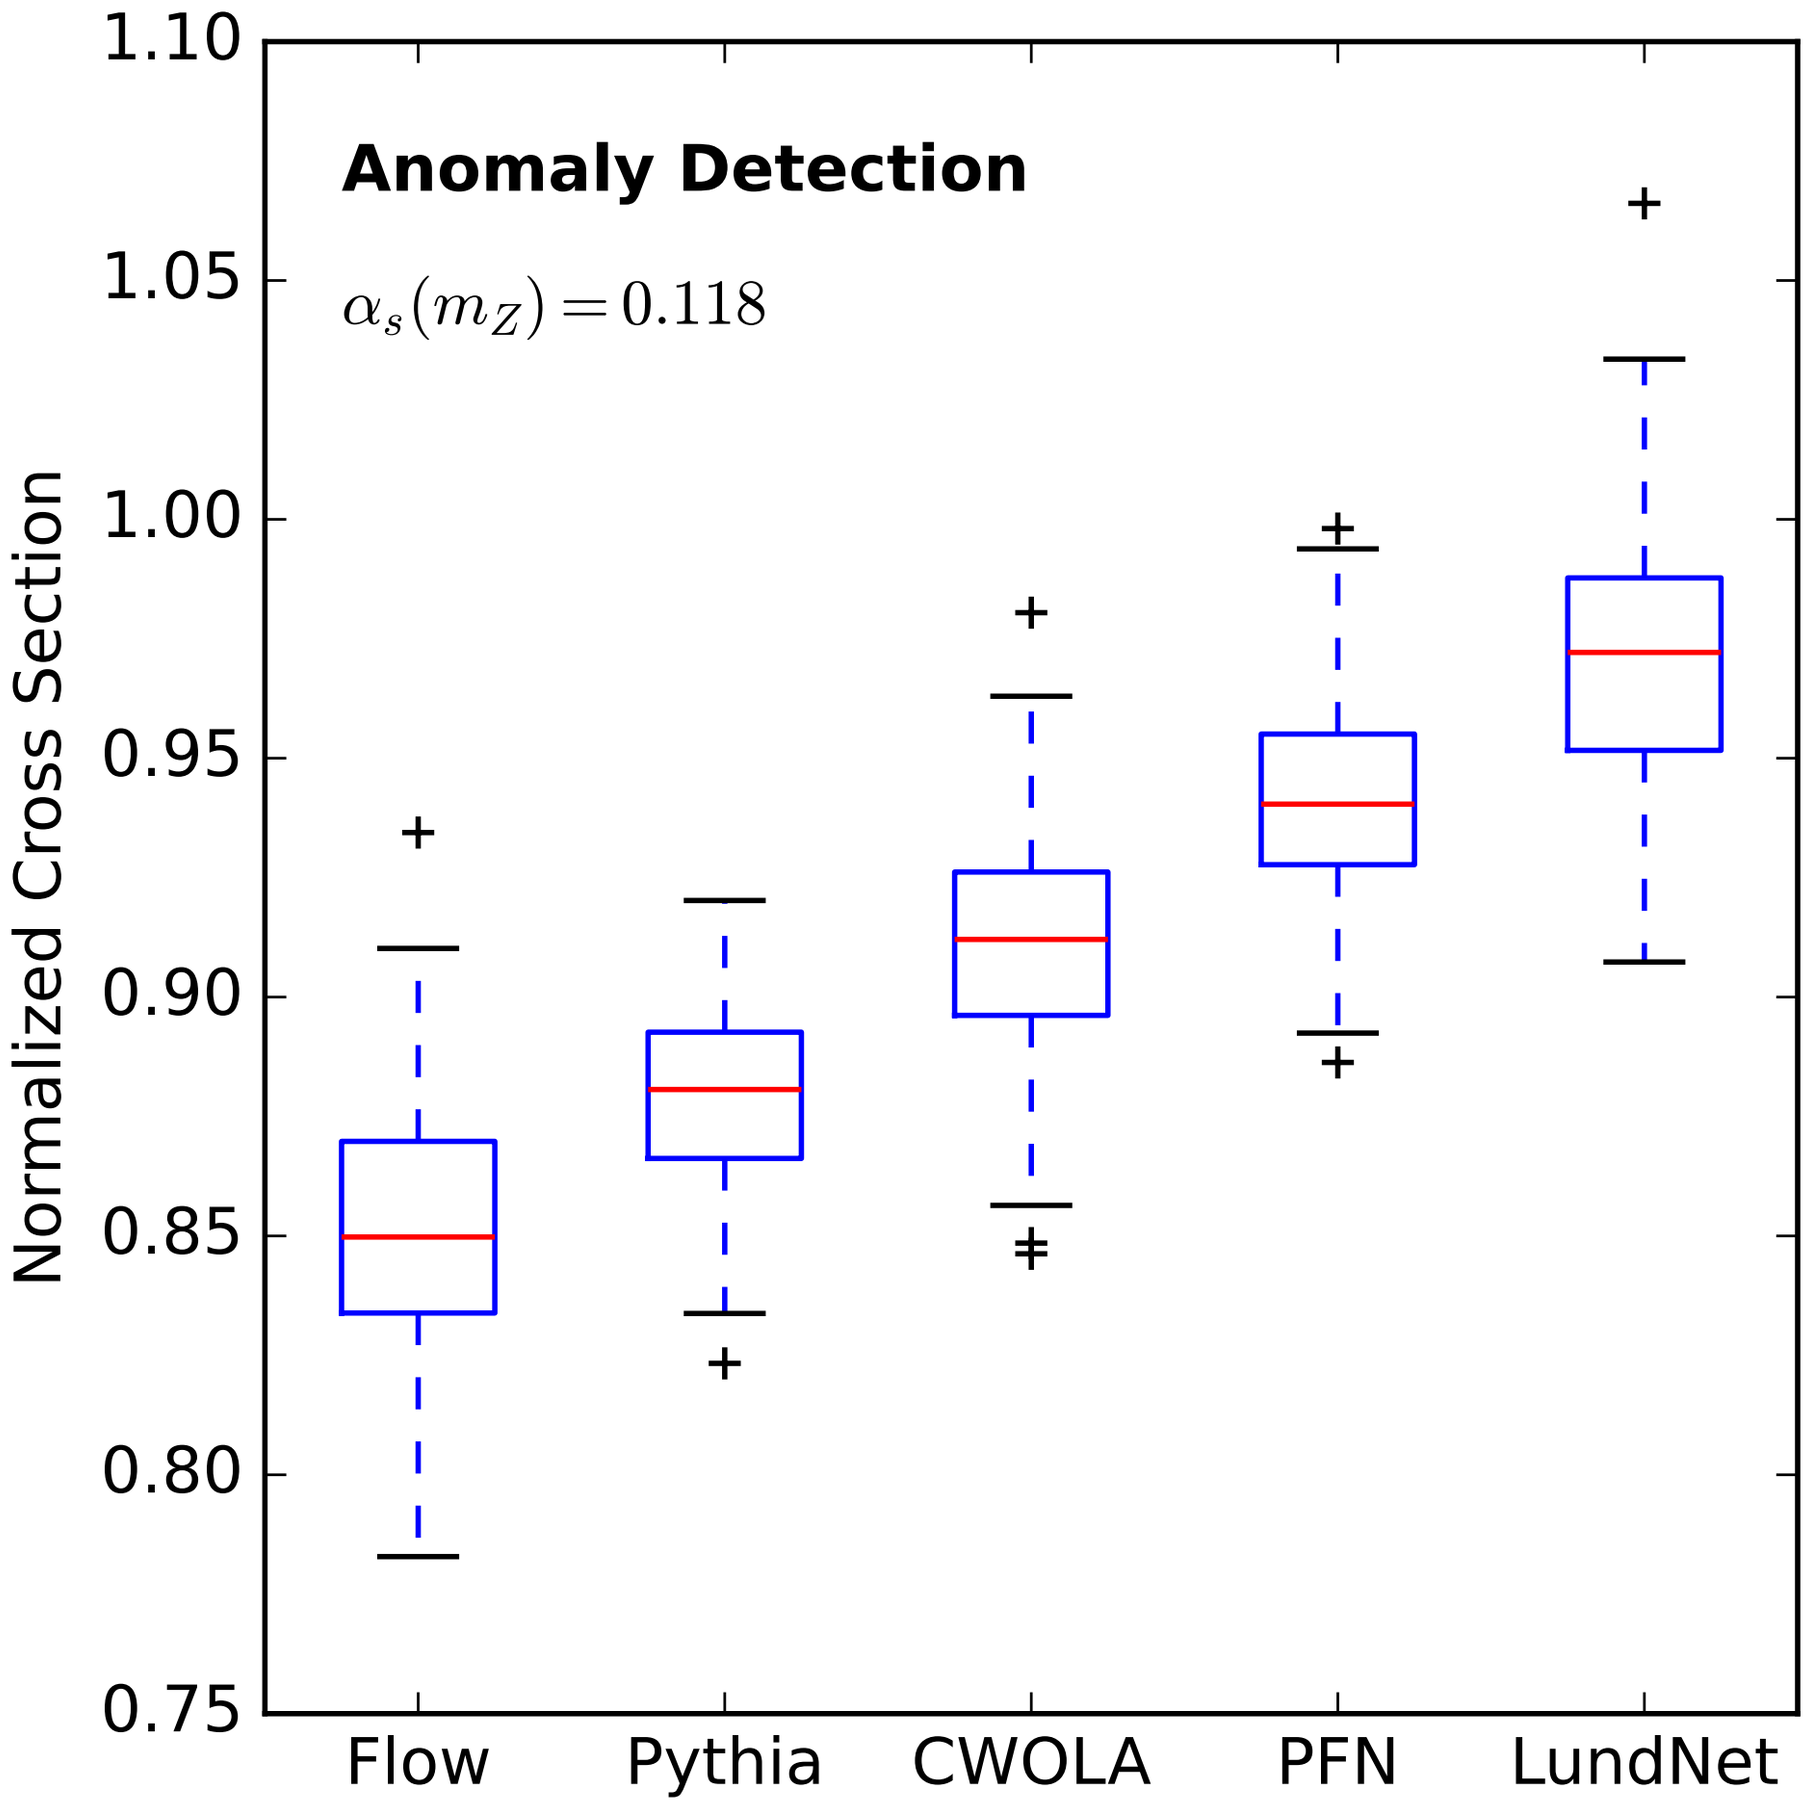
Anomaly Detection
$\alpha_s(m_Z) = 0.118$
Normalized Cross Section
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
Flow
Pythia
CWOLA
PFN
LundNet