


Comparação histórica das taxas bibliográficas de falha λ

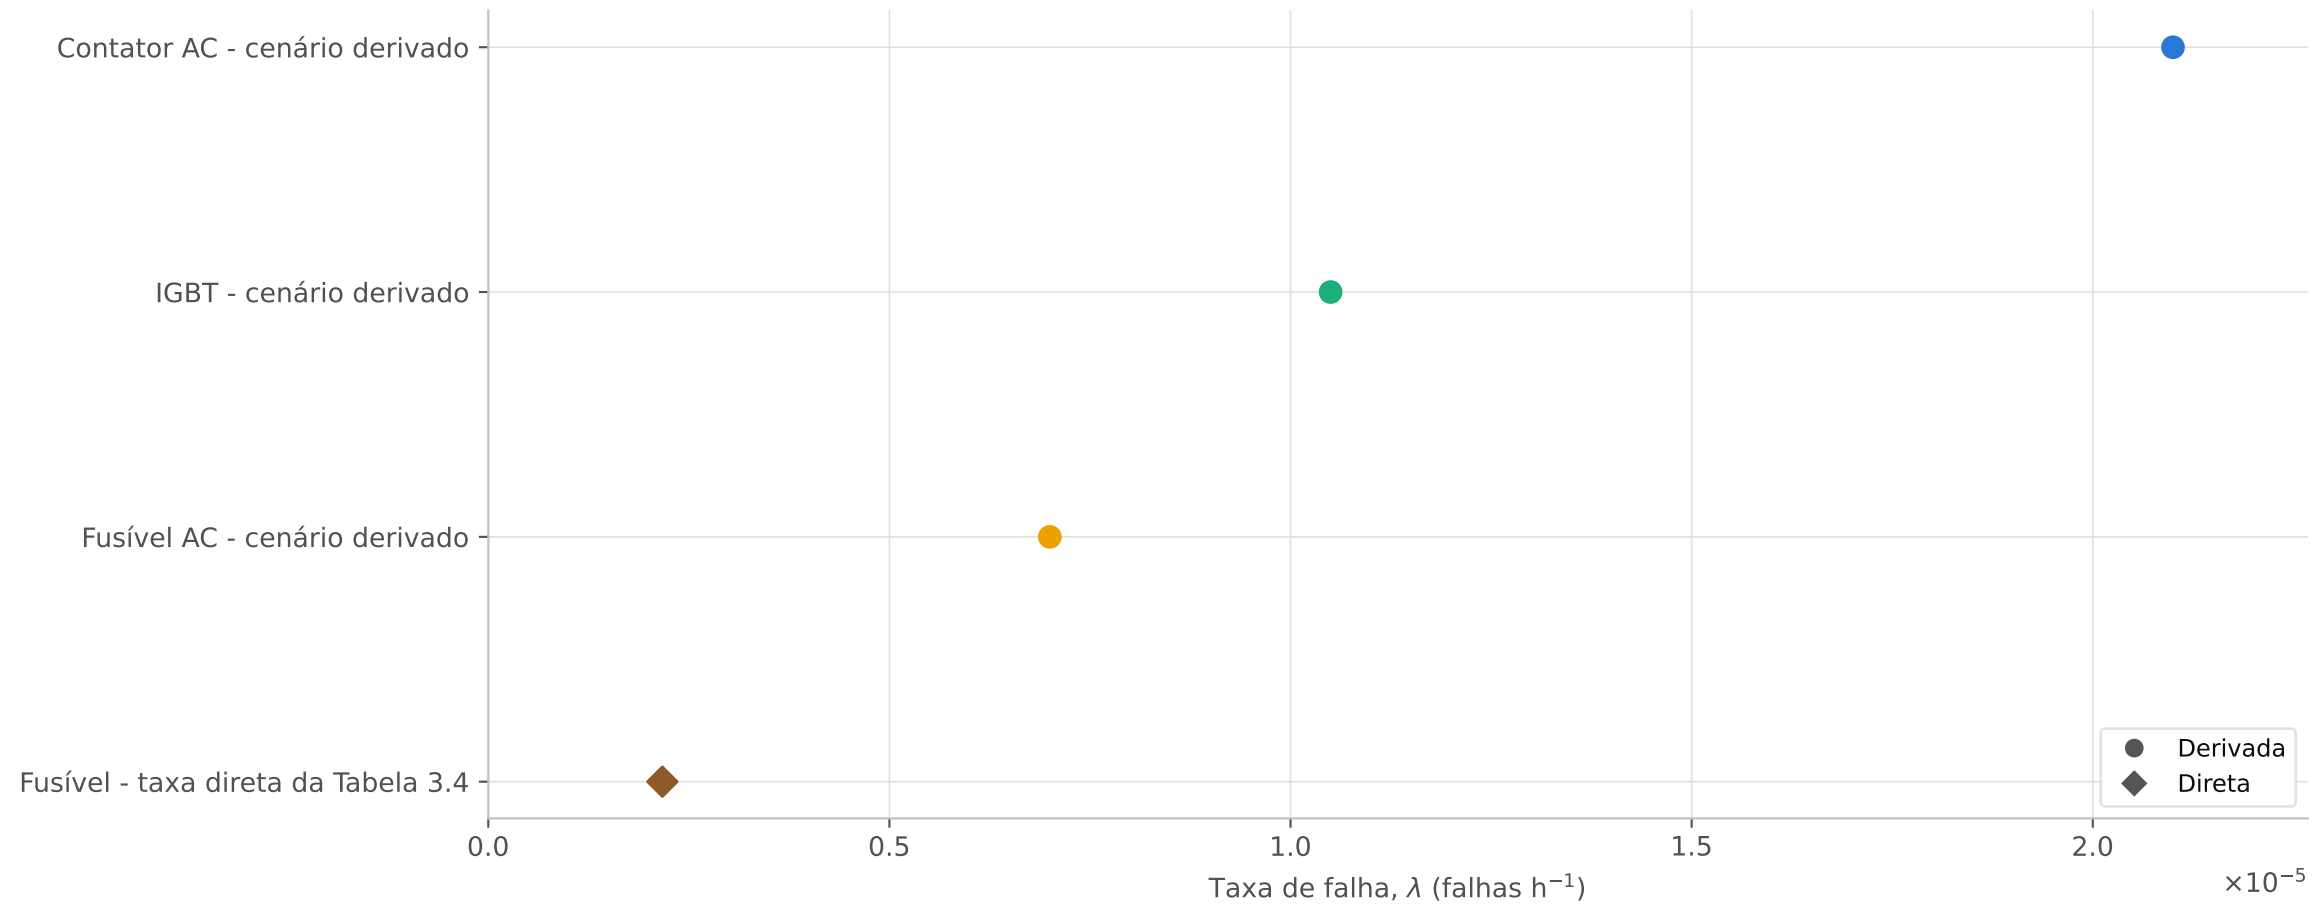

Contator e IGBT não possuem taxa direta equivalente na fonte; a ausência permanece explícita.