


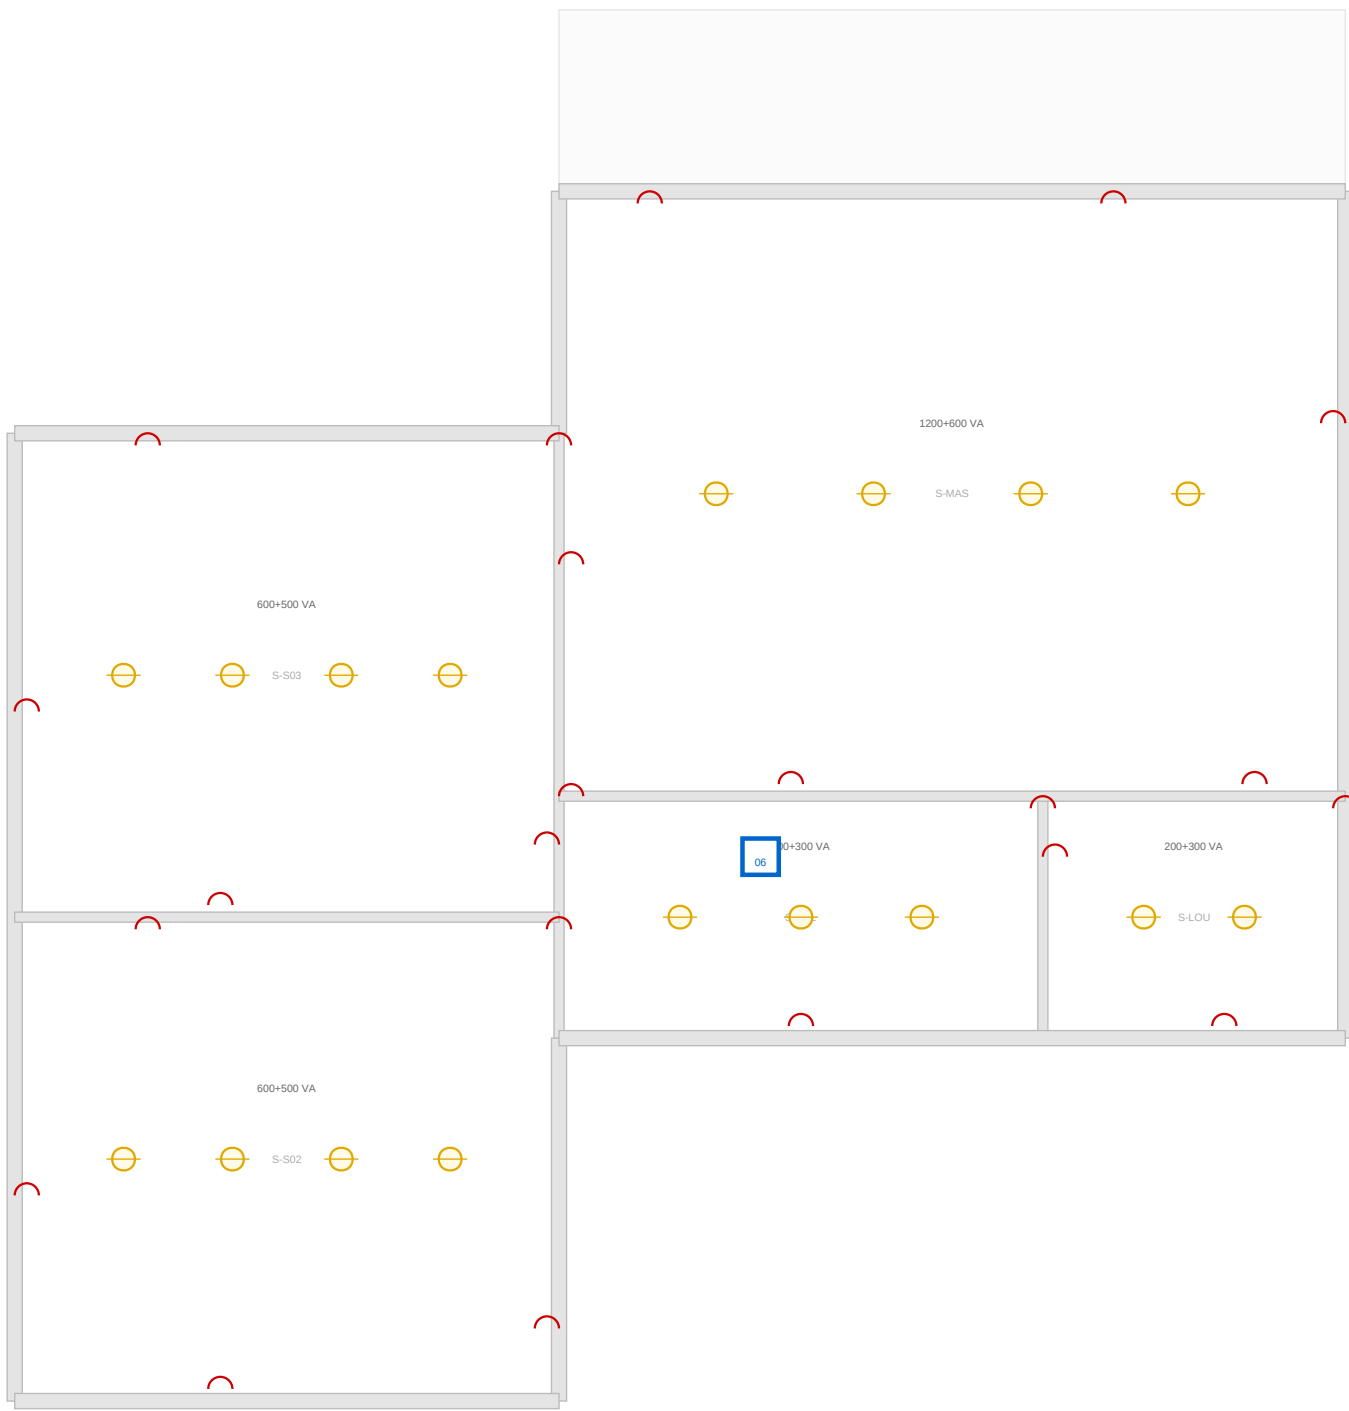

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:75

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho de recreação	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-5	Suit 10.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	3,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservatório	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 5.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 5.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,30	1.350

(continuação)

POR QUE f_d = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ARGUMENTO	DESENVOLVIMENTO					
TUE-12	Lava-louça							
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a Mônica assume	us fatores de demanda da NBR 5410 em de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal					
TUE-14	Micro-ondas	Ó que a Mônica tem Mônica	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, mas existe a possibilidade que o forno preaqueça					
TUE-15	Máquina de lavar							
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo é novo	com 60 L, 70 L a demanda sobre 2.370 VA e o padrão de carga de 100 A — o total segue e o diagrama geral detalha exatamente na hora de maior calor					
TUE-17	Bateria de car	Ó que é um projeto tão	trabalho o diagrama para um maior em vez de calor, transformando uma produção em um risco de incêndio					
TUE-18	Ventilador							
TUE-19	Elevador	Cada de andar	cabo de 25 mm ² em vez de 25 mm ² no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa					
TUE-20	Panela automática							
TUE-21	Refr. 127 V e 220 V							
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)							
Iluminação + pontos de uso geral								
		100	220 V	diversos	0,30	100		
		200	220 V	diversos	1,00	200		
		7.400	220 V	reserva	0,00	0		
		22.000	127 V	luzes	0,24	5.280		
						25.400		
AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERÍM (m)	CLASSE	CLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-COU	COCINA	21,00	20,4	300	5	2000	molhada	
T-RES	QUARTO RESERVATÓRIO	16,00	16,0	400	4	400	seca	
T-COR	CORR. / ESCADA	14,40	16,0	400	5	2000	molhada	
S-HAL	HALL E REDEGAR	11,02	14,4	300	3	300	seca	
T-ORI	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca	
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada	

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.2.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 35.400 VA.
- Estrutura elétrica 220/127 V, cabos com neutro 95 A e 3 fases 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manual de e carga completa, não intermitente. Ver justificativa no projeto.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos no projeto, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIZ	
Rev. RIZ (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 400/500/500	SEM ART / RIZ	06-43 REV RIZ