


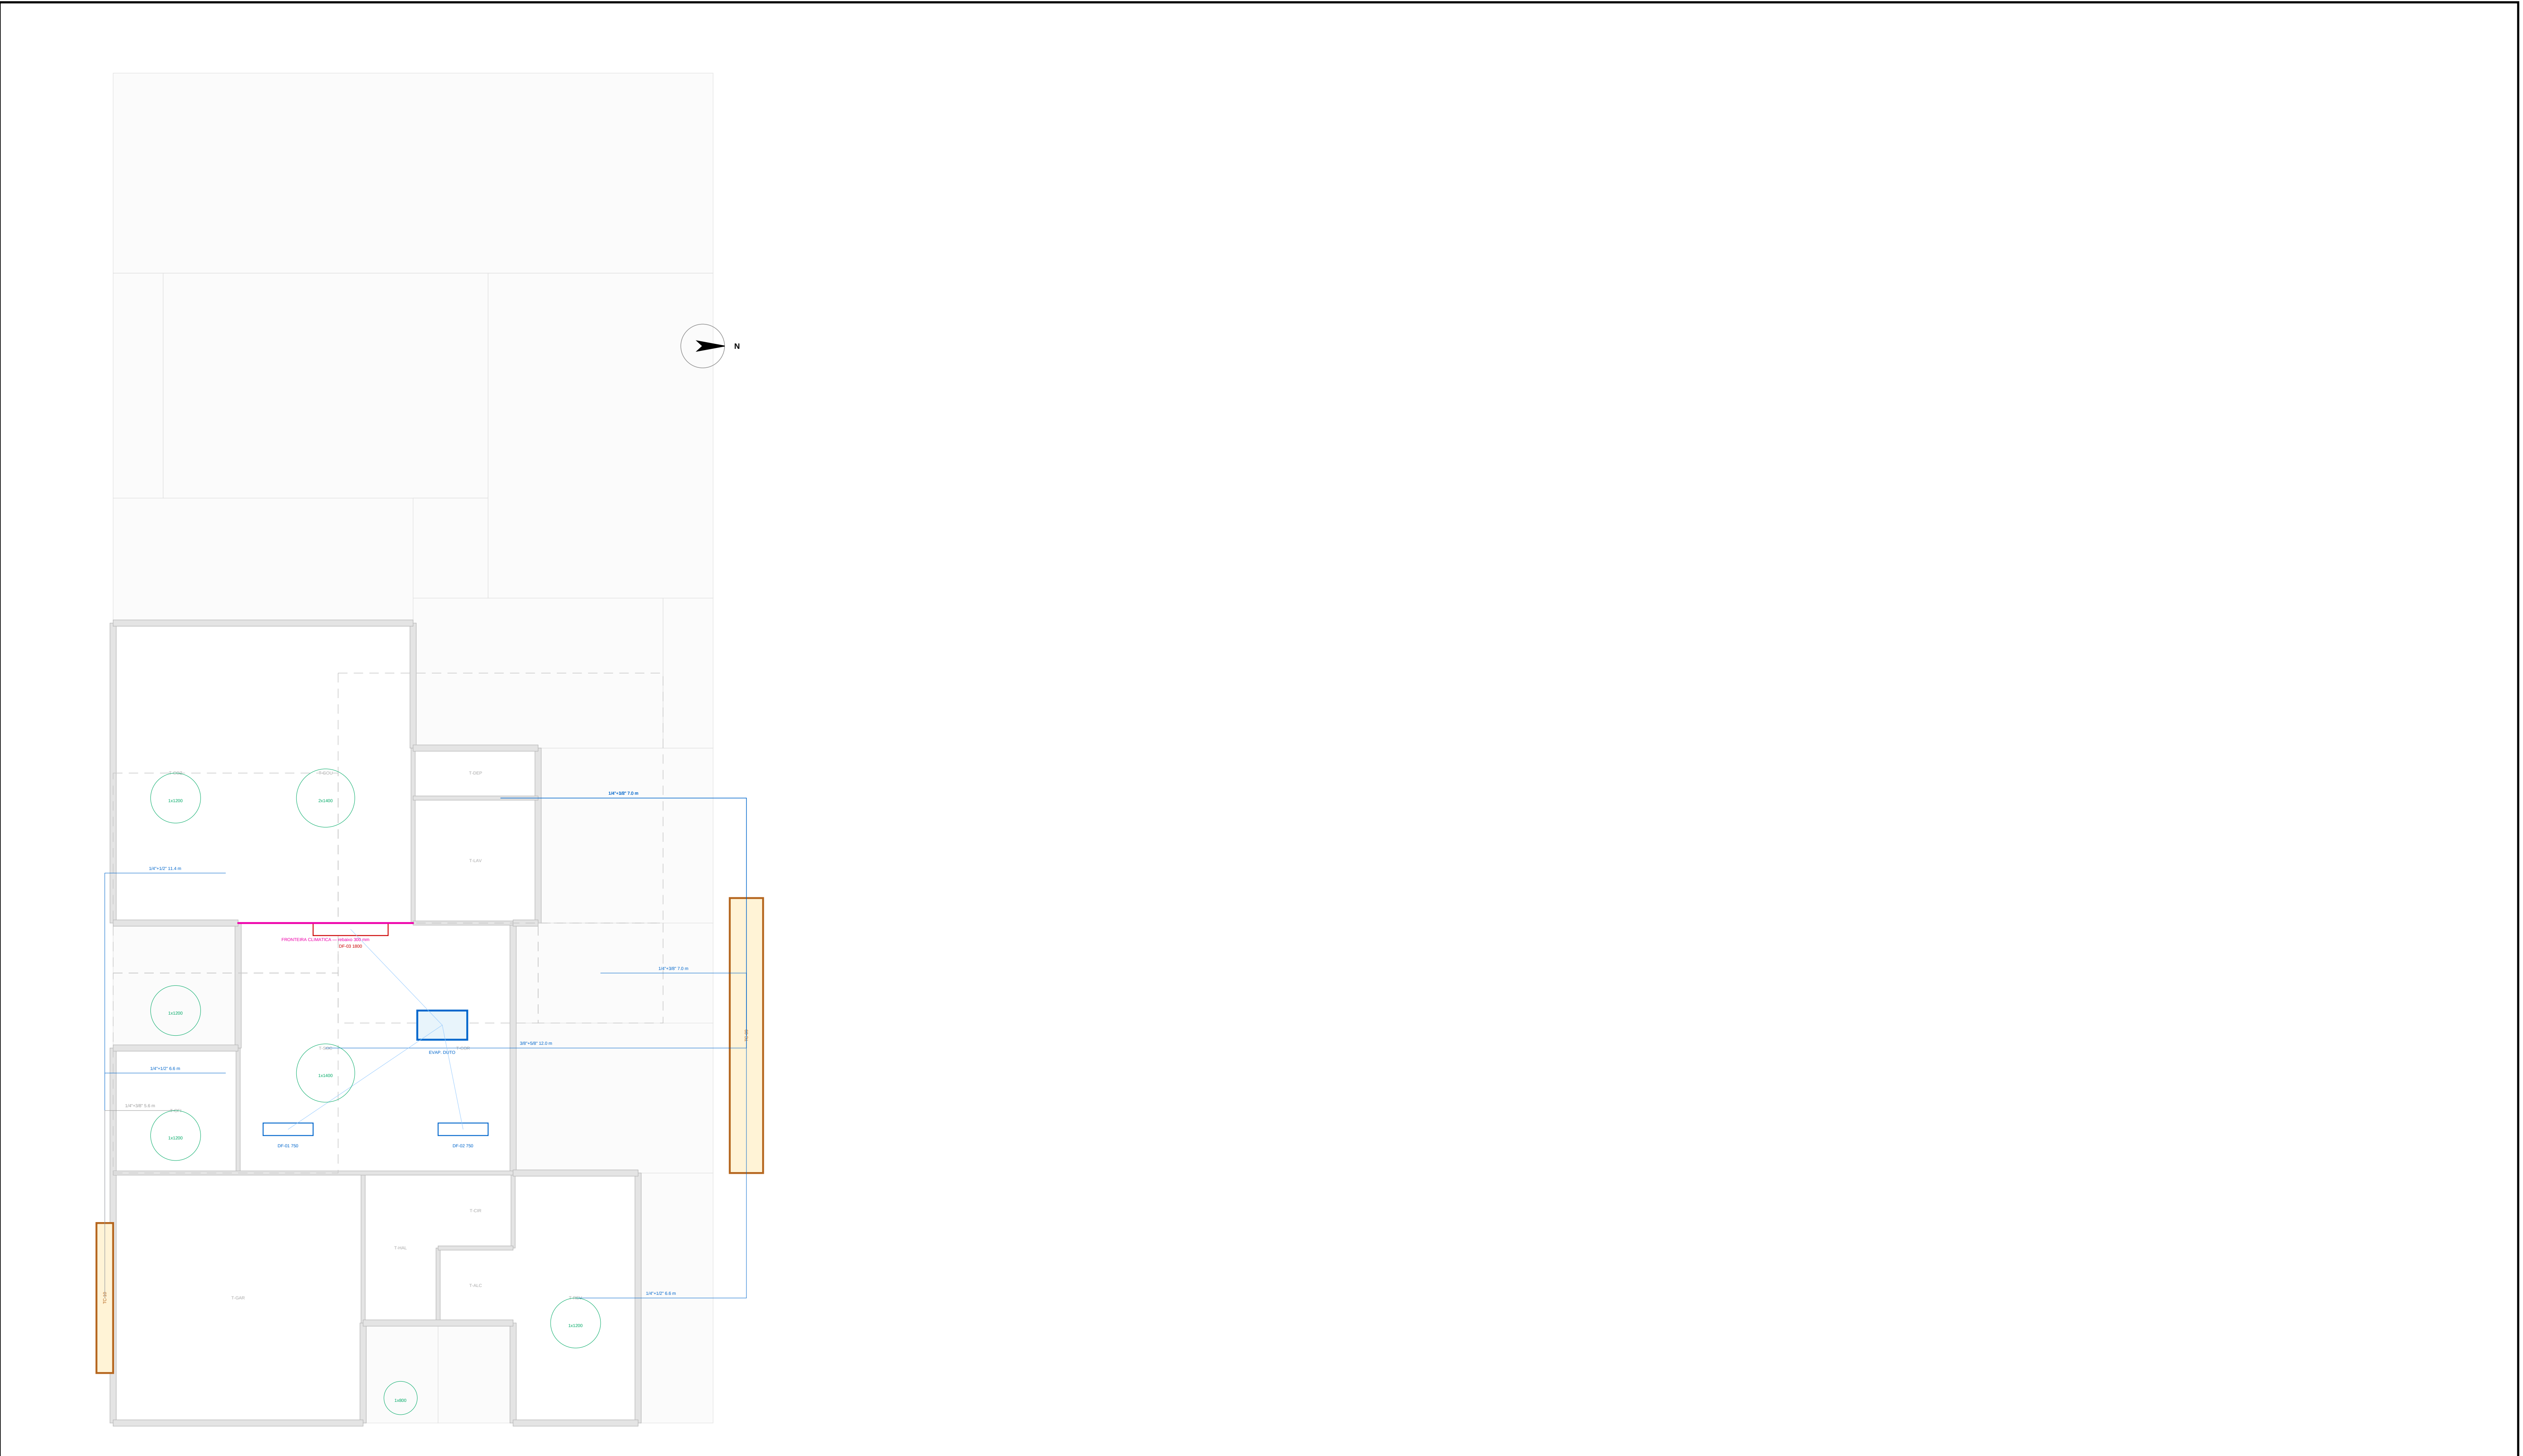

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA										
LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18,000	1,6	3,9	7,0	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18,000	2,2	2,9	6,6	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18,000	1,2	3,9	6,8	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18,000	6,0	3,9	11,4	14" F 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20,000	1,6	2,9	11,0	38" F 3/8"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9,000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
PFCE	S-005	TC-09	9,000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9,000	1,2	2,9	9,6	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO										
ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNCE	OBSERVAÇÃO							
DF-01 — insuflamento	750	T-001	para parede entre os mód.							
DF-02 — insuflamento	750	T-001	com tubo e pino de fix.							

(continuação)			
ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNCE	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insuflamento	80	T-001	para parede entre os mód.
DF-04 — insuflamento	80	T-001	para parede entre os mód.
DF-05 — insuflamento	120	T-001	para parede entre os mód.
DF-06 — insuflamento	120	T-001	para parede entre os mód.
DF-07 — insuflamento	80	T-001	para parede entre os mód.

NOTAS

• Ocas rúchas de condensação. Linha mais longa 12,0 m, com o limite de contorno de 15 m.

• Dreno DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engate sem alívio.

• Duto de insuflamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.

• Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de drenagem, com o isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÓNICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

Unidade (métrico)

Unidade (métrico)

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MAQUETA 600/900/300

EXAUSTÃO

ESTUDO PRELIMINAR R75

MAQUETA 600/900/300

SEM ART / INT

PROJECÇÃO

28

60 60 REVISTO