


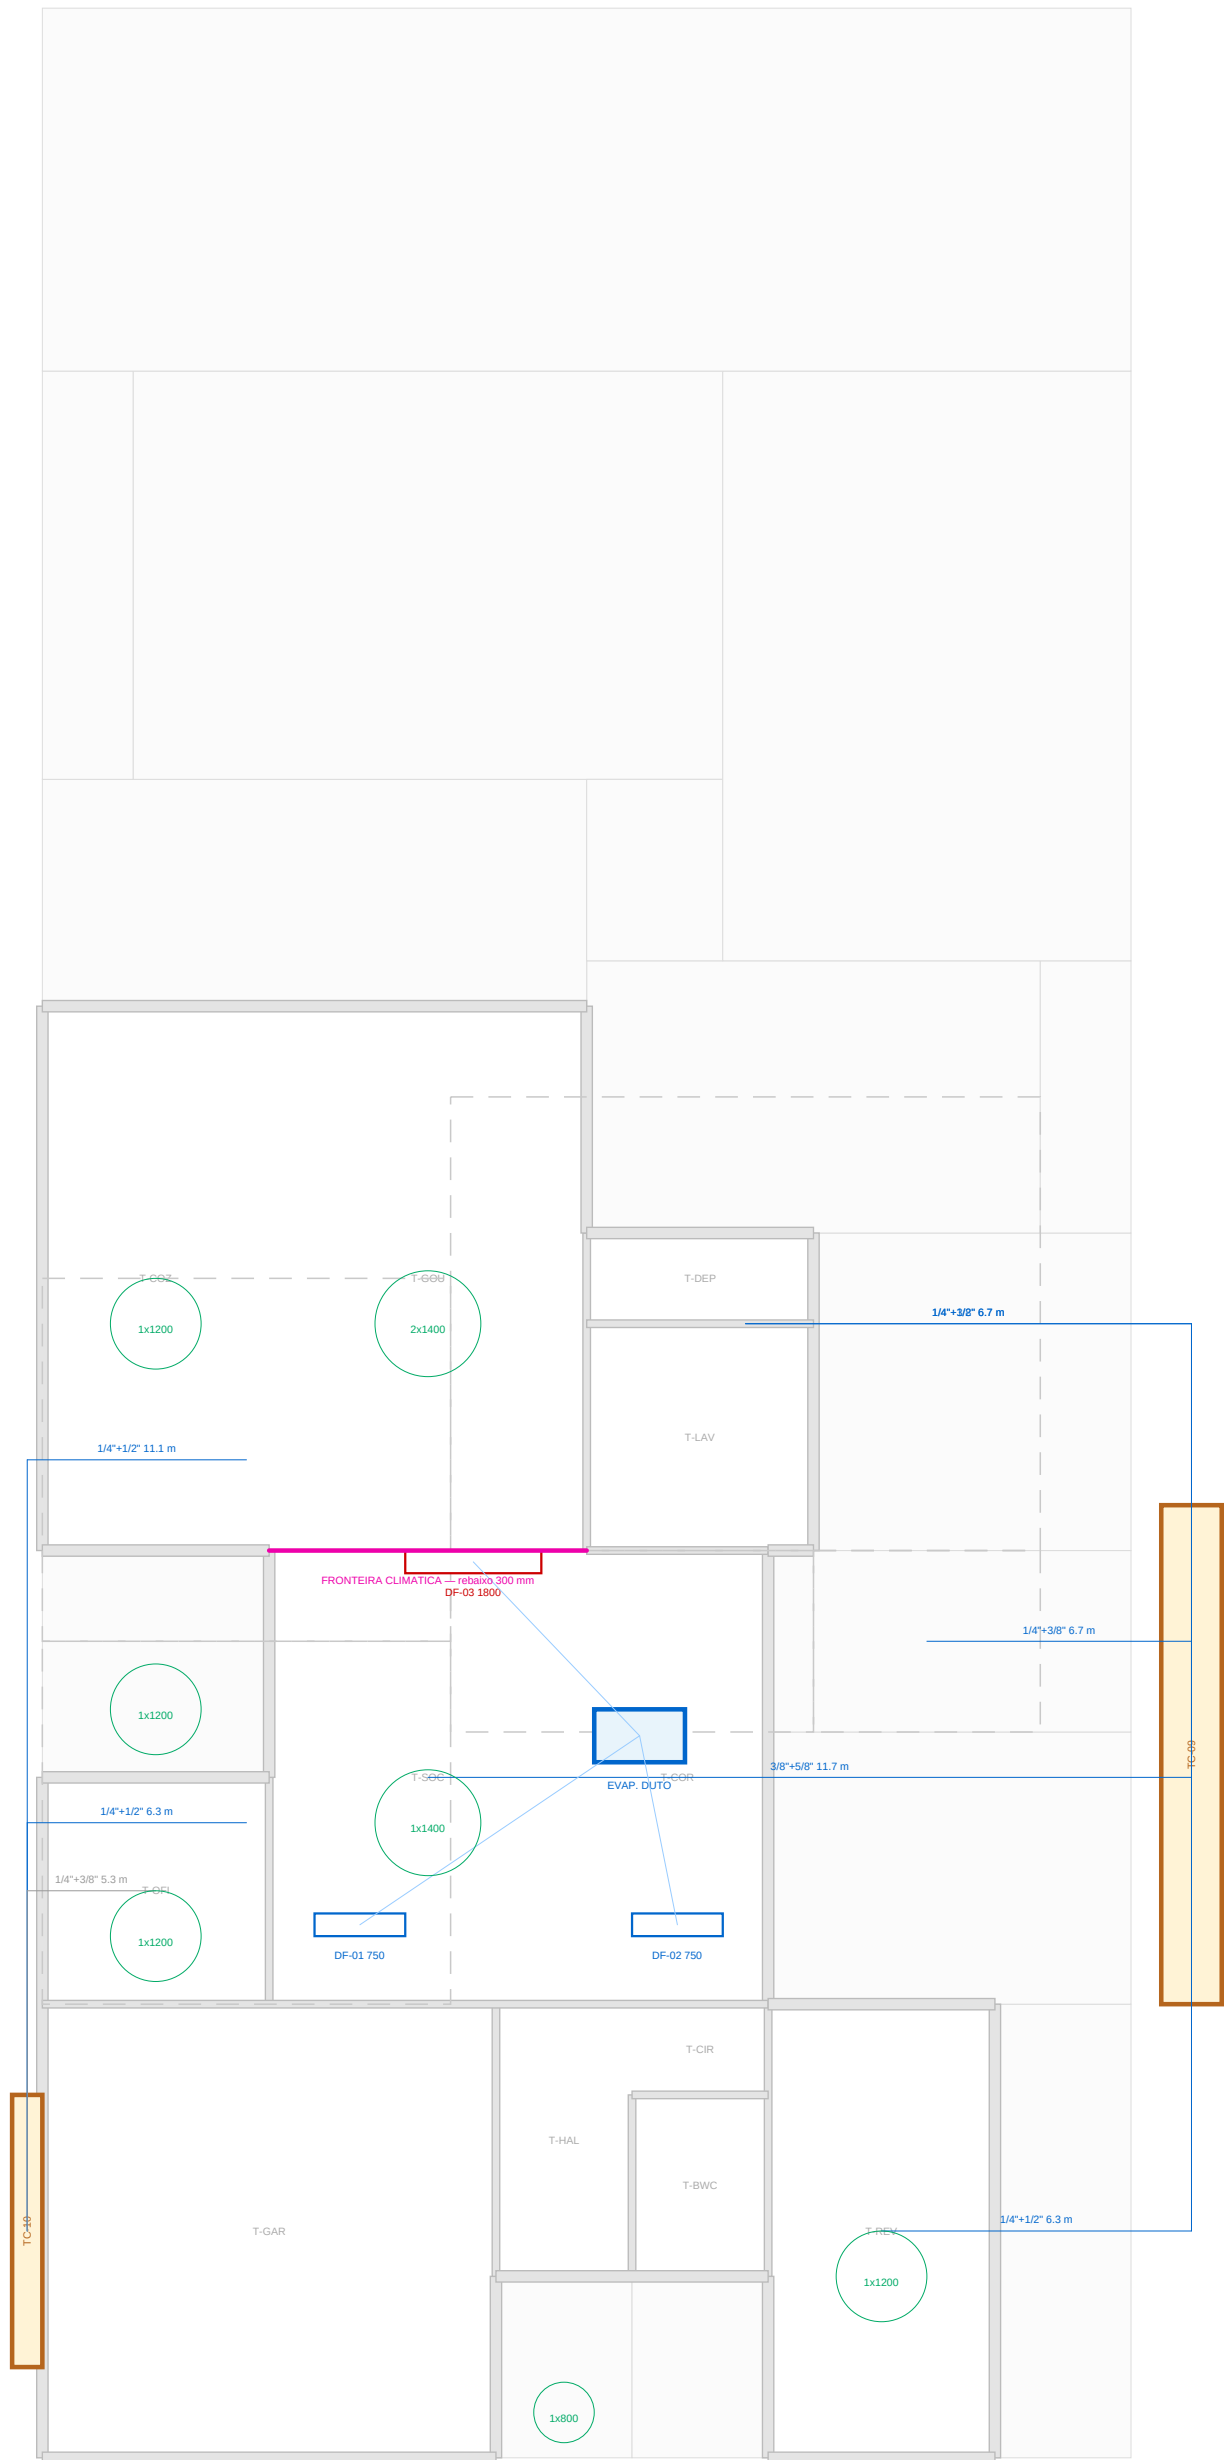

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCALOQU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MA5	S-MA5	TC-09	18.000	1,6	3,8	6,7	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	6,3	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	14" F 1/2"	DN25	R2 g	ABR
T-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	38" F 3/8"	DN25	R2 g	ABR
S-LDV	S-LDV	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
PFCE	S-MA5	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
T-OR	T-OR	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	14" F 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-02 — insulflex	750	T-SDC	gosto, parede contra do motor
DP-02 — insulflex	750	T-COR	com, sob o piso de luz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
EX-02 — ducto oval	85	T-REV	DN25
EX-02 — ducto oval	105	T-REV	DN25, nota unidade da máquina a 0,3 m de luz
EX-02 — ducto oval	125	S-MA5	DN25
EX-02 — ducto oval	85	S-MA5	DN25, instalado contra da parede com, contra do e

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com calçamento mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com lã de vidro de 100 mm de espessura na parede condutora dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) Unidade: metros (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R40 Linha consolidada para obra SEM ART / RNT	PROVA 28 de 25 REV (R40)
---	--	---	--------------------------------