


1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala

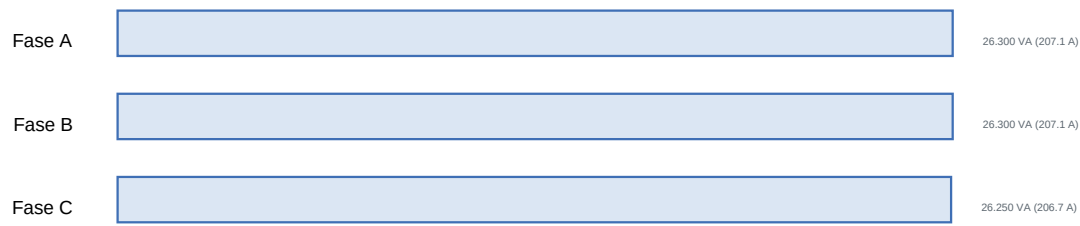

desequilíbrio de 0,18 % com 10 % admitidos — 59 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	233	7.400	A-B
TUE-1E	tar	239	7.400	A-C
TUE-1	tar	239	4.900	B-C
TUE-2	tar	239	4.900	B-C
TUE-3	tar	239	4.900	A-B
TUE-4	tar	239	4.900	A-C
TUE-13	tar	239	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	239	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	239	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EAV	fig	127	2.900	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	239	1.400	A-C
TUE-7	tar	239	1.400	A-C
TUE-8	tar	239	1.400	A-B
TUE-9	tar	239	1.400	A-C
ILU-5-MAG	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-7-IGU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	239	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESBOÇO	SITUAÇÃO NO MODELO
mapa de obra de instalações e acabamento	o a montagem da estrutura esta orçada (MO-FAB e MO-MON). Hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macanera podem compor-se com encargos
projeto complementar, ART e base	está o projeto de fundação com ART que a pendência 3 segue, o saneamento que a pendência 13 abela, e as bases de perfuração e concretagem
DO, administrativo e cartório	não há composição de DO neste modelo e decisão de quem controla, não do que se controla

ITEM	VALOR
Energia	R\$100 (20127 V (preço unit-rio))
Concessão de referência	Amazonas Energia – NDEE de 87 milímetros individuais
Carga instalada	76.800 VA
Demanda prevista	41.004 VA
Corrente de projeto	155,8 A
Disjuntor geral	125 A
Fusível de entrada	50 mm2
Neutro	50 mm2
Condutor de proteção	25,0 mm2 (Tabela 58 da NBR 5410, sob critério de fator)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secador e tomadas

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	COIN	MANEJO	NOMES
velocidade	12,7	5	1	Do Norte Comercio, Knaf / Pils, Drabitz / Zernis, Inzer / Saint-Gobain, O
estética	20,2	5	3	Mensajero Aluminios, Equipajes Andujens, Semelhães e Velozes Lages,
energia	8,9	5	1	Schneider / Flujo Logans, Stark, WEG, Philips / Osamor / Sella, Estradomares
tecnologia	0,6	5	3	Mensajero Aluminios, Andujar / Hyda, Fabricantes de Brisa metal, Semelh
fundação	0,5	5	4	Do Norte Comercio, Laga do Rio Comercio de Material de Construção, Baco Made
esquecimento	8,4	5	3	Do Norte Comercio, Laga do Rio, Baco Matamos, Plastidol / Elac / PDS
exterior	8,1	5	3	Do Norte Comercio, Laga do Rio, O K Representação de Material de Construção, P
estados	7,8	5	1	Tecnologia, Barberi do Brasil, Muliplex, Devito Kar, Alga, Bieri / Alga M
manutenção	4,9	5	2	Mensajeros de Minas, Tudechis / Dell Airo, Salinas / Faria, Mensajero
instalação	6,1	5	1	Do Norte Comercio, Tigo, Anacois / Wawa, Puyosun / Colacion / M, Schneider
serviço	2,9	5	1	Tecnologia, Barberi do Brasil, nahuma, MPS Steel, Alga Steel
plano	1,5	5	2	Decca / Alcan, Ocelot, Roca / Celis, Laga de acabamentos de Minas, O
interior	3,4	5	2	Emprestado de Juntas de Minas, Sireni / BASF, Cidex / Aluminios, Sponen
equipamento	3,3	5	1	Laga de climatização de Minas, G / Germany / Daler, Meller / Digh, Jaccoi
coletânea	0,2	5	0	Kingspan Insoma, Regenero Tafas, Thermoclay, Graus, Catenomares
signais	2,0	5	2	Cler, Surmay / Barks, Do Norte Comercio, Obranias, Distribuidores de I

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modelados	R\$ 966.127,81
For 1/2 de projeto	R\$ 2555.746,62
Entregabilidade para obra entregue	R\$ 4851.483,64 (percento de material físico)
Índice estático frame popular / médio / alto	R\$ 3042.241.454,83 (100% 3/4 por 1/2 Cláusulas: 2020-50)
CUR Anticorrosão 98-18	R\$ 2480.000,00 (2020)
Pisoado	35 3/4 metros do popular — o semi do floor abstar, o piso do popular e menor
Reuso de energia	taxa 1,20 percento (1%) de redução do Substituto localmente e taxa 1,551.753,27

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao electricista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TAMBORA 2H			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
SISE GEOMETRICA Lista Consolidada po-022 (previsão) USCADA MESTRE: 400	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MANUS-00000000	DESSAIO ESTUDO PRELIMINAR R\$7 NÃO URBANO PARA CUBA SOMA 100% 100%	PREVISÃO 40 de 40 R\$ R\$7