



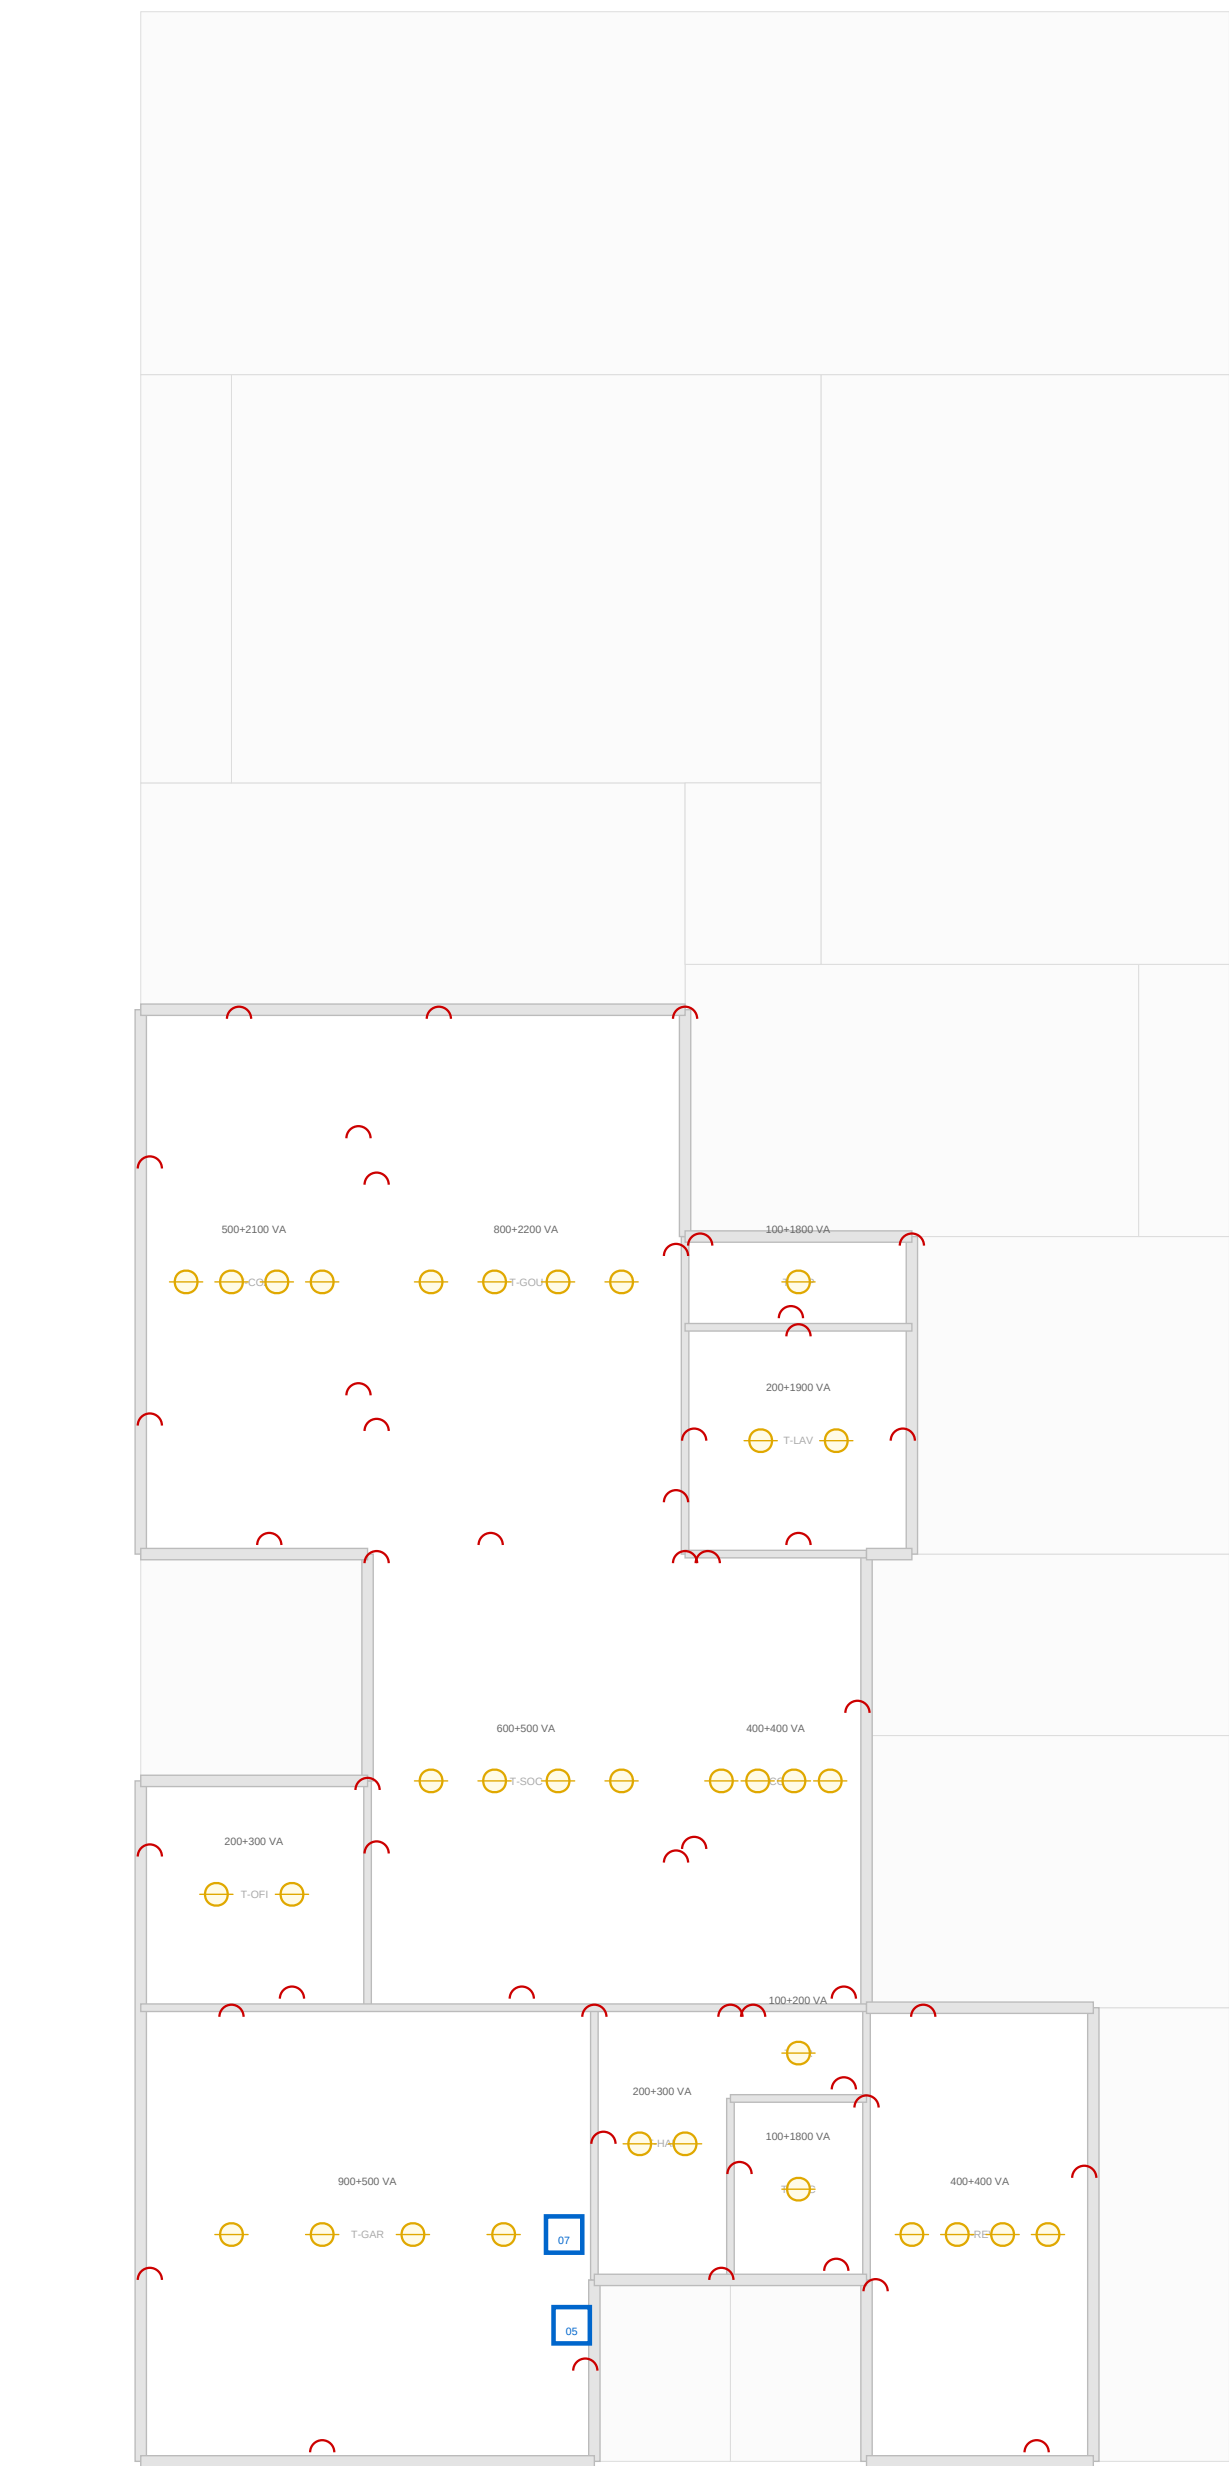

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

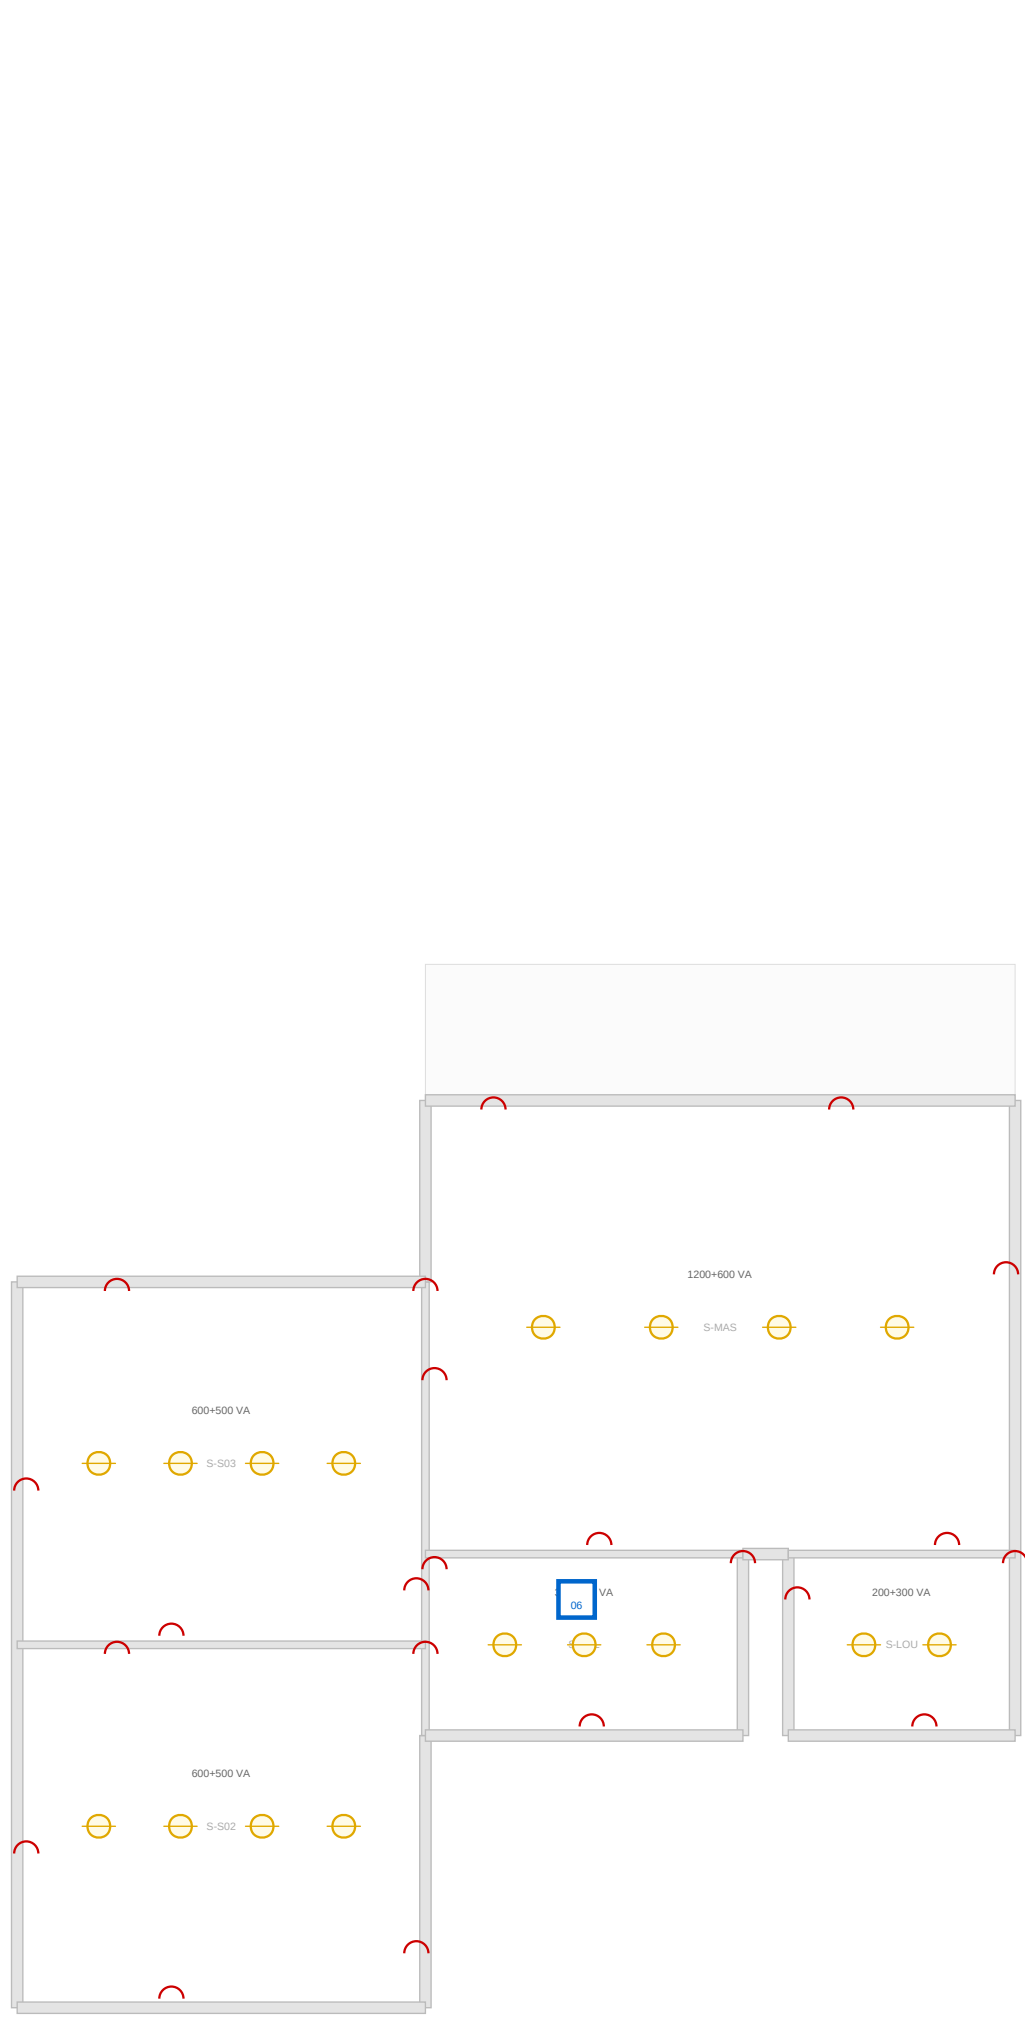

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA								
COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	FI	DEMANDA (VA)		
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375		
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375		
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375		
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375		
TUE-5	Suite 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300		
TUE-6	Suite 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400		
TUE-7	Suite 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400		
TUE-8	Suite 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400		
TUE-9	Suite 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400		
TUE-20	Suite 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800		
TUE-24	Suite 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800		
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350		
CONTINUAÇÃO								
AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE	AMB
S-MA5	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca	T-001
S-001	SUITE 01	36,00	24,0	800	5	500	seca	T-RES
T-001	CORRIDOR	30,24	22,8	600	7	2200	molhada	T-004
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	600	5	500	seca	T-003
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	600	5	500	seca	T-002
T-002	ESTÁGIO JANTAR	25,00	20,4	600	5	500	seca	T-005

(continuação)			POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO									
COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO									
TUE-12	Lava-louça											
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	us fatores de demanda do NBR 5413 vari de média nacional, sendo se condicionados e carga intermitente e sazonal									
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, não existe a diversidade que o fator proteções									
TUE-15	Máquina de lavar											
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo serve	com 60 L/h a demanda sobre 2.370 VA e o padrão descrito de 100 A — o total segue e o diagrama geral elétrico exatamente na hora de maior calor									
TUE-17	Bateria de gel	Ó que é projetado para	trabalha o diagrama para um maior em vez de calor, transformando uma potência em um risco de incêndio									
TUE-18	Ventilador											
TUE-19	Elevador	Cuidado de elevador	cabo de 25 mm² em vez de 25 mm² no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa									
TUE-20	Panela automática		100	220 V	diversos	0,30	100					
TUE-21	Panela elétrica		200	220 V	diversos	1,00	200					
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		7.400	220 V	reserva	0,00	0					
Total			22.000	127 V	base	0,24	5.280					
(continuação)			Total					25.400				
			Normal + tensão de uso geral									
AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	CLASSE	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE				
T-002	CORRIDOR	21,60	20,4	300	5	2200	molhada					
T-003	QUARTO REVERSÍVEL	16,00	16,0	400	4	400	seca					
T-004	CORR/ESCADA	14,40	16,0	400	4	400	seca					
S-004	HALL E REDEGAR	10,08	13,2	300	3	300	seca					
T-005	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca					
T-006	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada					

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SUITE MASTER-01

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA

Unidade Construída

100 m² (previsto)

UNIDADE CONSTR. (m²)

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/600/300

DESCRIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R4

ISO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

27

06-25 REV R44