


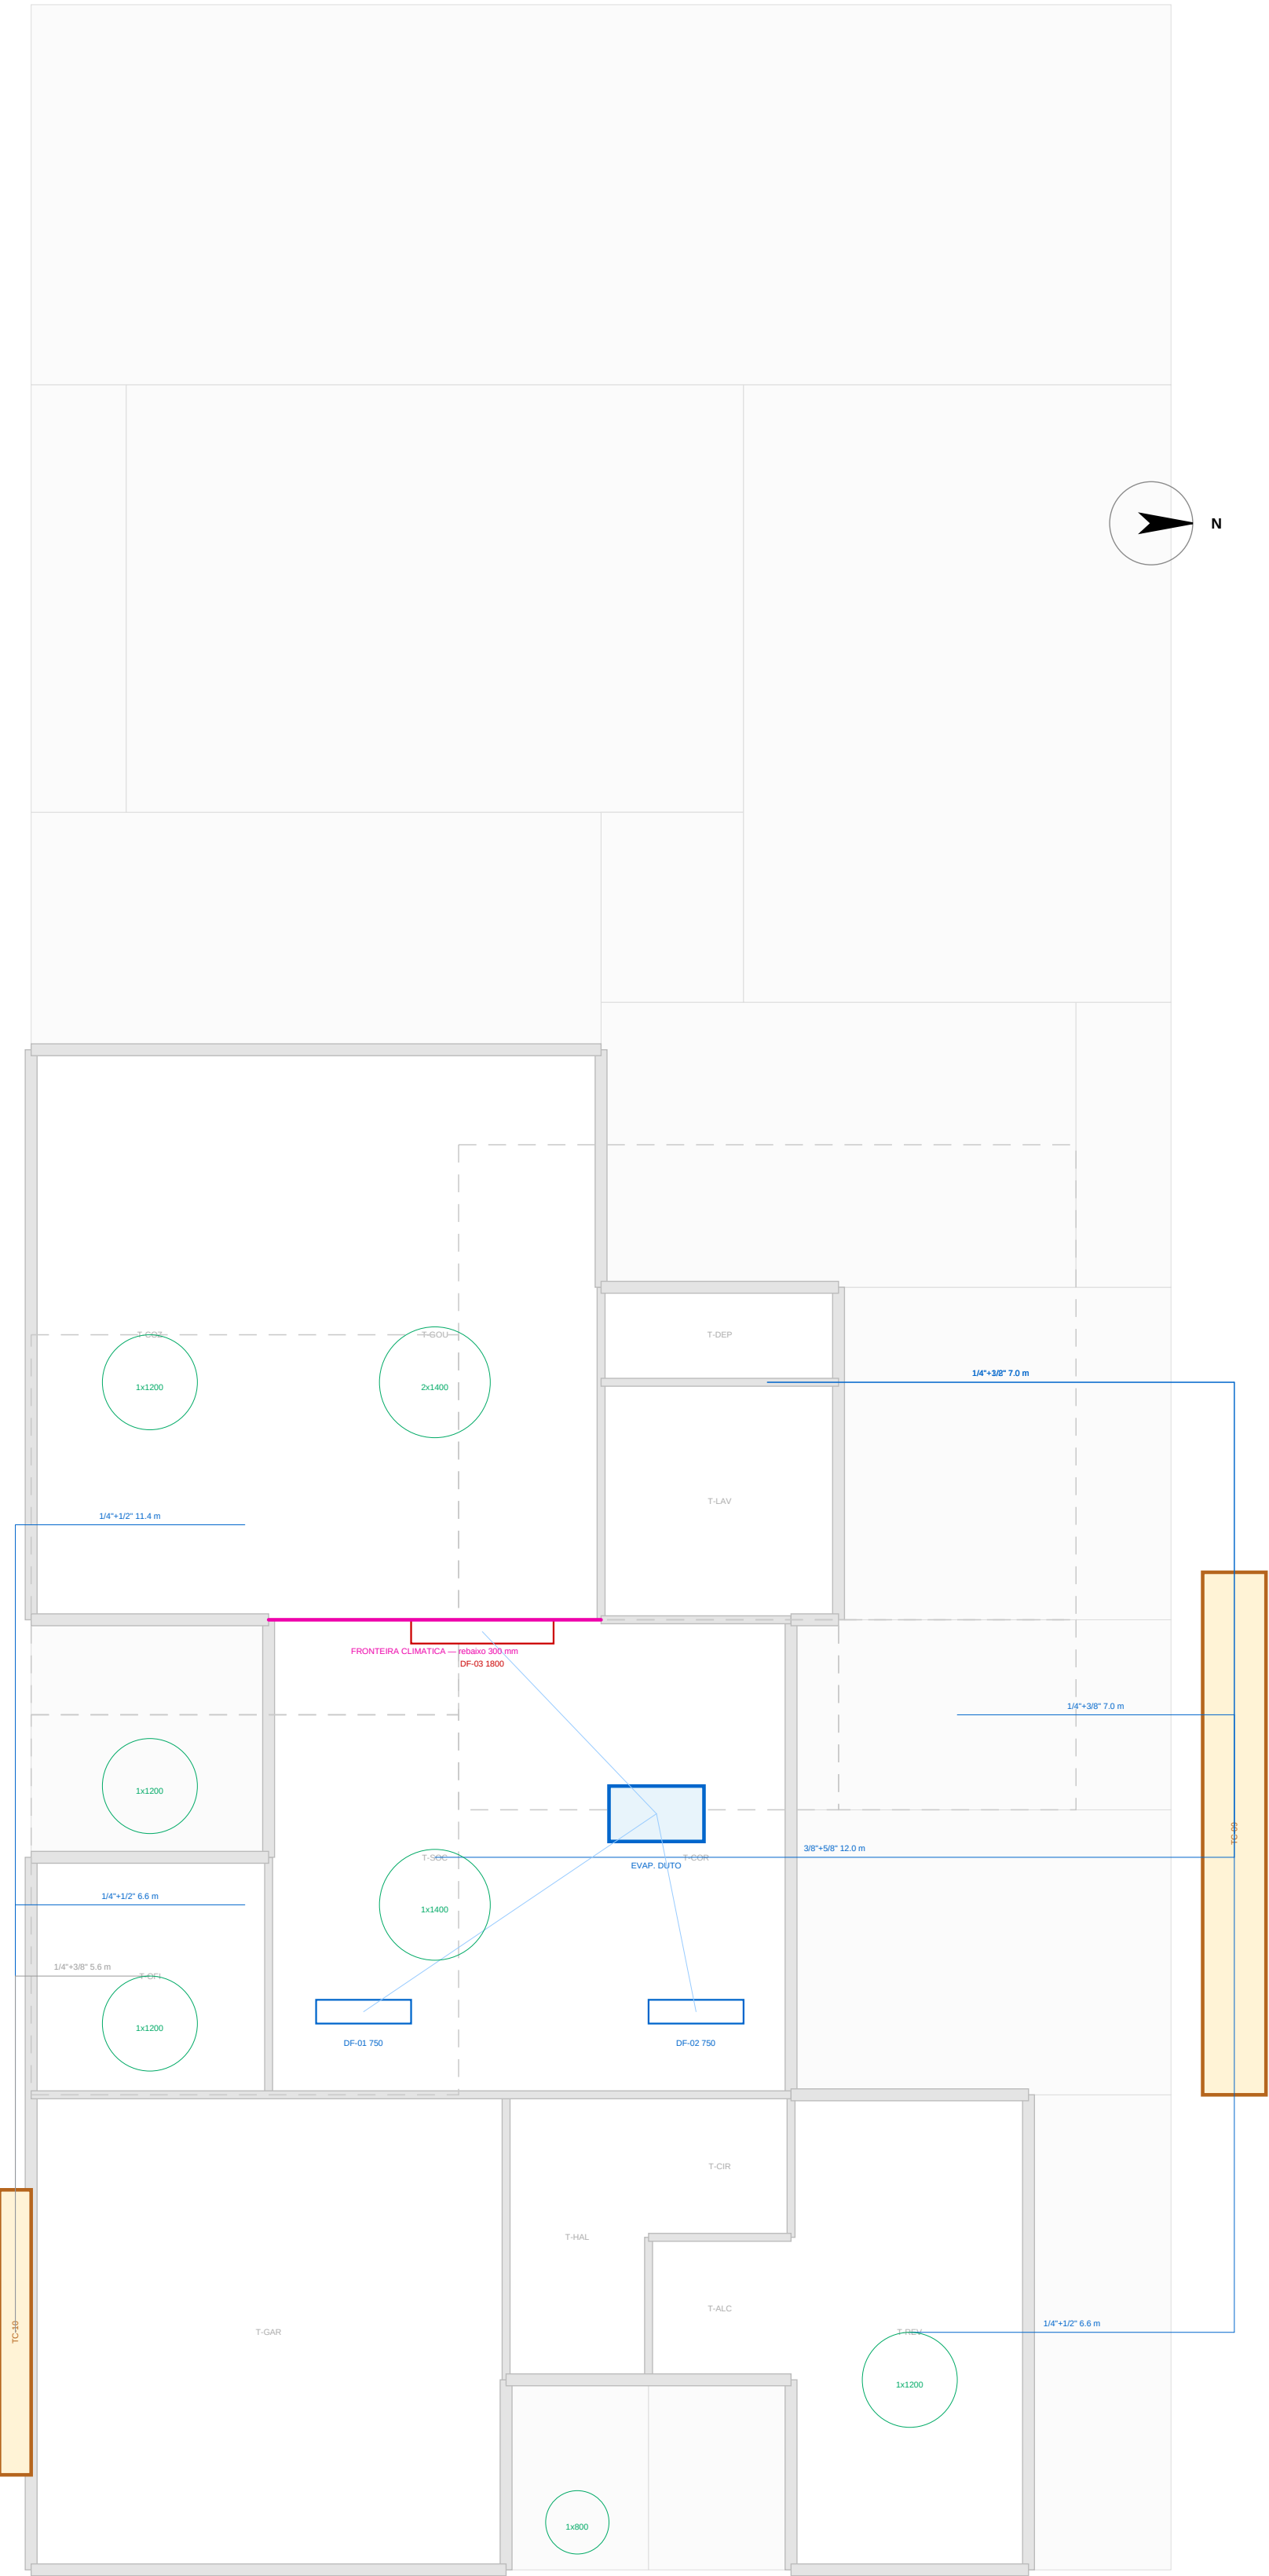

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORIGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	10' x 12'	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	10' x 12'	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	10' x 12'	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	10' x 12'	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	10' x 12'	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	10' x 12'	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	10' x 12'	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,9	5,6	10' x 12'	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VALOR (mm)	UNID.	OBSERVAÇÃO
UF-01 — isolamento	750	T-001	para parede externa do edifício
UF-02 — isolamento	750	T-001	com, 100 x 100 de fixação

(continuação)

ELEMENTO	VALOR (mm)	UNID.	OBSERVAÇÃO
UF-03 — isolamento	80	T-001	para parede interna do edifício
UF-04 — isolamento	80	T-001	para parede interna do edifício
UF-05 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-06 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-07 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-08 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-09 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-10 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-11 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-12 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-13 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-14 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-15 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-16 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-17 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-18 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-19 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-20 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-21 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-22 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-23 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-24 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-25 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-26 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-27 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-28 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-29 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-30 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-31 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-32 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-33 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-34 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-35 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-36 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-37 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-38 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-39 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-40 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-41 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-42 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-43 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-44 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-45 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-46 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-47 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-48 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-49 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-50 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-51 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-52 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-53 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-54 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-55 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-56 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-57 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-58 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-59 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-60 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-61 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-62 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-63 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-64 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-65 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-66 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-67 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-68 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-69 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-70 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-71 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-72 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-73 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-74 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-75 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-76 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-77 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-78 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-79 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-80 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-81 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-82 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-83 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-84 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-85 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-86 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-87 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-88 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-89 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-90 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-91 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-92 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-93 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-94 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-95 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-96 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-97 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-98 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-99 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício
UF-100 — isolamento	120	T-001	para parede interna do edifício

- NOTAS
- Os dados de condensação: Linha mais longa 12,0 m, com o limite de condensa de 15 m.
 - Dados DN25 com diâmetro interno de 20 mm e diâmetro externo de 25 mm, nunca ligado e engatado sem óleo.
 - Dados de isolamento no edifício de 400 mm — nunca abertos nem montados.
 - Isolamento externo na travessa de parede, com 100 mm de isolamento, com o isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA - PM)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R74	
Unidade Consolidada	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	
Unidade Consolidada	FORMATO A1	SEM ART / INT	
Unidade Consolidada	FORMATO A1	SEM ART / INT	