


1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala

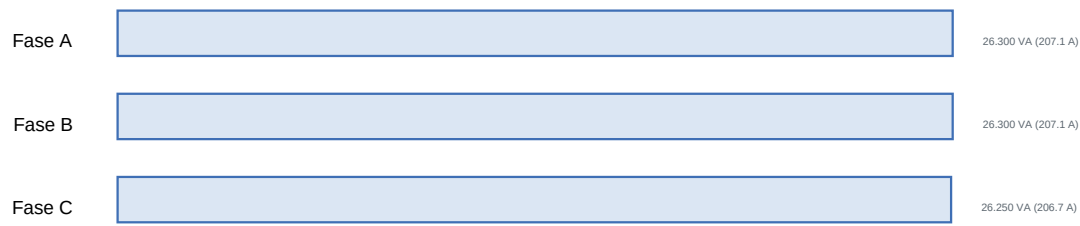

desequilíbrio de 0,18 % com 10 % admitidos — 59 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	220	7.400	A-B
TUE-1E	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.900	B-C
TUE-2	tar	220	4.900	B-C
TUE-3	tar	220	4.900	A-B
TUE-4	tar	220	4.900	A-C
TUE-12	tar	220	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	220	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EAV	fig	127	2.900	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
ILU-5-MAG	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-7-EGU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de obra de instalação e acabamento	no a montagem de estruturas está onçada (MO-FAB e MO-MON) hidráulica, elétrica, acusticamente, pintura de campo e acabamento podem compor com encargos
projetos complementares, ART e licas	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência é segura, o laudo técnico que a pendência é 13 obra, e o laudo de perfuração e concretagem
DO, administração e controle	nao há composição de DO neste modelo, e decisão de quem controla, não do que se controla

ITEM	VALOR
Energia	R\$100 (20127 V (média com-rio))
Concessão/referência)	Amazonas Energia – NDEE de 87 milímetros individuais
Carga instalada	76.860 VA
Demanda prevista	41.904 VA
Corrente da carga	155,6 A
Disjuntor geral	125 A
Fator de entrada	90 mcd
Nevo	50 mcd
Condição de produção	20,5 mcd (Tabela 16 da NBR 5410, no estado de fase)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, ferro, secador e tomadas

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	Nº CUESTO	COORD.	MANEJO	NOMES
velas	12,5	5	1	Do Norte Comercio, Knaf / Placo, Dabett / Zernis, Inover / São Gabriel, O
encolante	9,7	5	3	Melagriso Aluminios, Equiplast Adhesivos, Semelhães e Veloursa Lages.
maneiras	8,5	5	2	Maneiras de Manas, Tudeches / Del Anso, Salmes / Fanteia, Maneiras
eletrica	8,4	5	1	Schneider / Phil Legend, Steck, WEG, Philips / Osawa / Sella, Distribuidores
forçades	8,2	5	3	Melagriso Aluminios, Alusid / Hydro, Fabricantes de Siles, metal, Seralde
lindolico	8,1	5	4	Do Norte Comercio, Ligo do Rio Contendo de Material de Construção, Bauri Made
movimentado	8,0	5	3	Do Norte Comercio, Ligo do Rio, Bauri Manuais, Potestati / Elson / Florio
edificios	7,6	5	3	Do Norte Comercio, Ligo do Rio, O e Representação de Material de Construção, P
extintos	7,4	5	1	Tecnobrasil, Bateria do Brasil, Mulopoli, Deville Kna, Alge Steel, Alge M
instalação	3,9	5	1	Do Norte Comercio, Tigo, Anacois / Wawa, Puysson / Colaresim / M. Schneider
servico	2,7	5	1	Tecnobrasil, Bateria do Brasil, Nahuma, MPS Steel, Alge Steel
placas	1,3	5	2	Decca / Johnson, Decol, Roca / Celis, Ligo de acabamentos de Metal, O
torçao	1,2	5	2	Empreitada de Juntas de Metais, Sireni / BASF, Cidex / Autolub, Sireni
expansores	1,1	5	1	Ligo de dilatações de Metais, GJ / Sarnetty / Dabett, Melis / Digh, Jacuzzi
colomatas	2,8	5	0	Kingspan Insolve, Regener Teflas, Thermocel, Graus, Colomatas
ligado	1,2	5	2	Cler, Surmac / Searle, Do Norte Comercio, Oberrates, Distribuidores de l

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das sistemas modelados	R\$ 1.000.000,00
For 1/2 de area fechada	R\$ 3451,26/42
Entrepiso para area estagiao	R\$ 9006,48/42 (partido de material 80%)
Index steel frame popular / medio / alto	R\$ 3042,24 / 1044,83 / 1020,34 por 1/2 (estagiao, 2020-50)
CUR Armaçao 10x10	R\$ 2460,000 / 2000)
Pisoado	17,7 m ² abaixo do platô – o tem de floor above, porque o estagio da e menor
Reforço de placa	Valor 1,20 percento (5% do valor do trabalho locatário e total a R\$ 1.124.364,61)

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem [H]: a pesquisa devolveu fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAUJO - IM SUB. TARDUA 016			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
SISE GEOMETRICA Lista Cargas po-F12 (previsão) UNIDADE MESTRE: 040	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAQUA: 06/03/0100	MISSAO ESTUDO PRELIMINAR F124 NOVO URBANISMO PARA CBR4 SEM ART. 0017	PRONCHIA 40 05 DE REV F124