


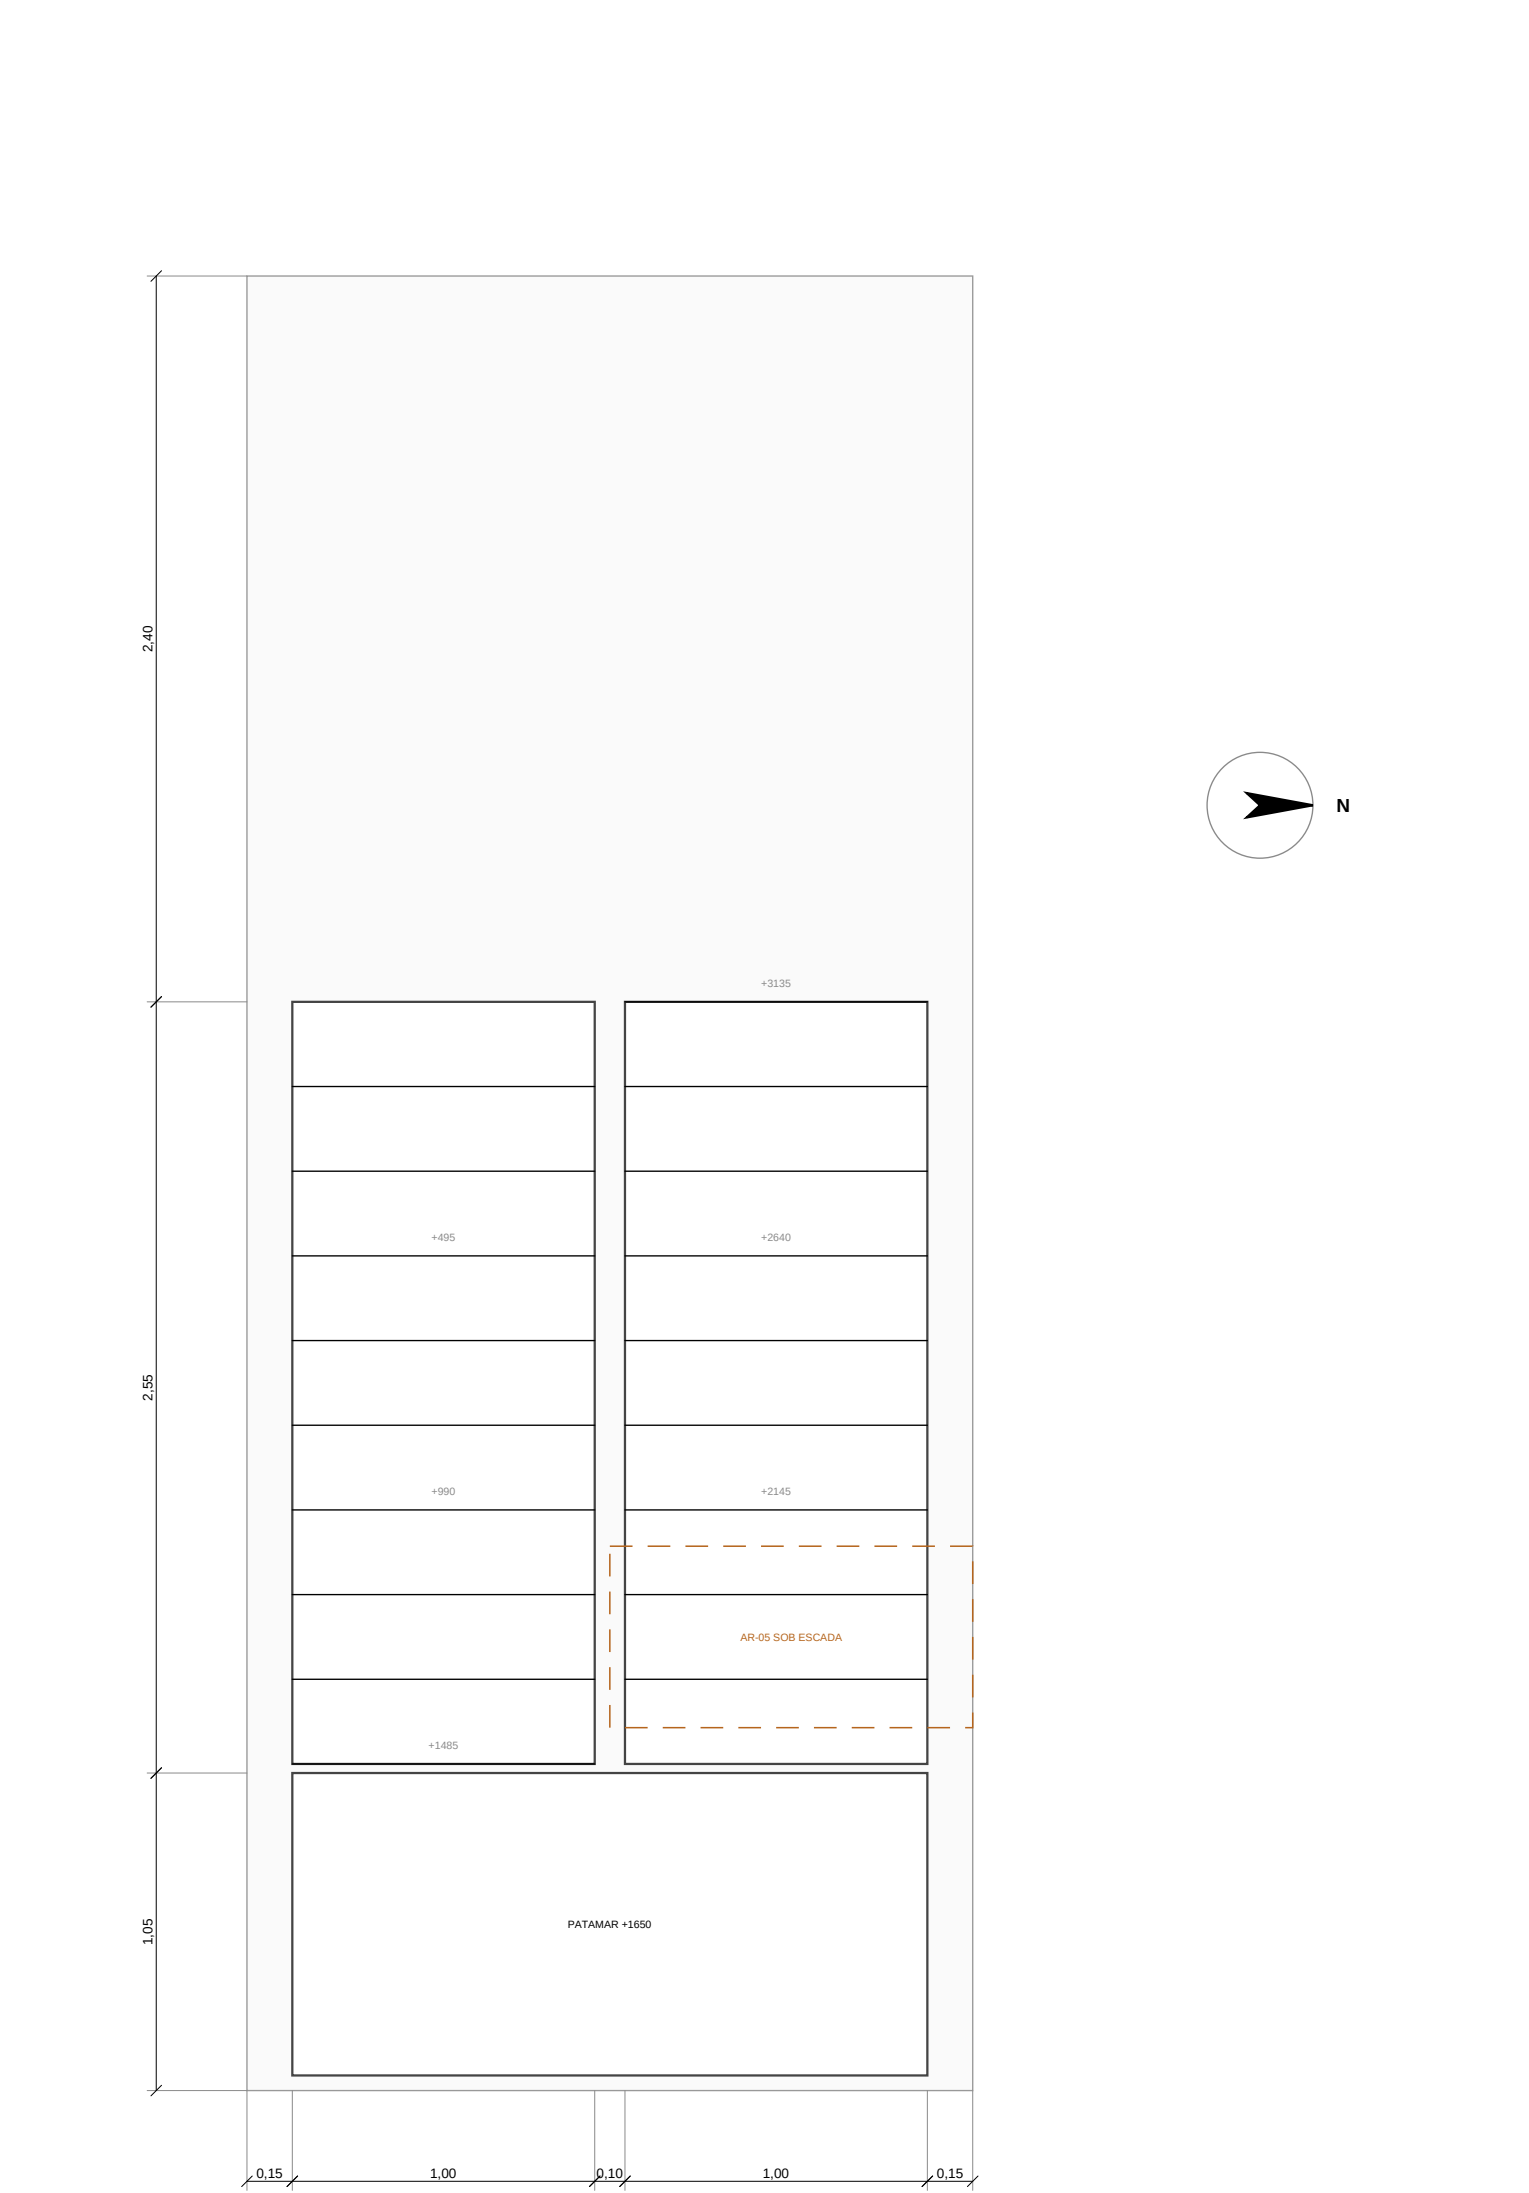

1 PLANTA DA ESCADA


ESCALA 1:25

VERIFICAÇÃO DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Fuste	165,00 mm	16 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	285 mm	min 28 cm	OK
Bondar (2h + g)	610,0 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para cobertes) e 1.000 mm (para abertas)	OK
Patamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	2079 mm	min 2100 mm	OK
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima: 92 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fixado	sem	congelamento em uma extremidade	OK
Desnível verificado	3000 mm	20 x 1.650,00 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o p e 1,0,000	o patamar tem uma largura de 1,00 m dentro da projeção do tal escada, com 1,00 m de altura livre — visto que a altura da cobertura de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação da altura livre é bidimensional	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele
O que há sobre o segundo lance	intergalo com altura útil variável, declividade como anterior (40-50) mas a circulação tem espaço maior
Por que espelho fixado	alguma variação prende a ponta do pé de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

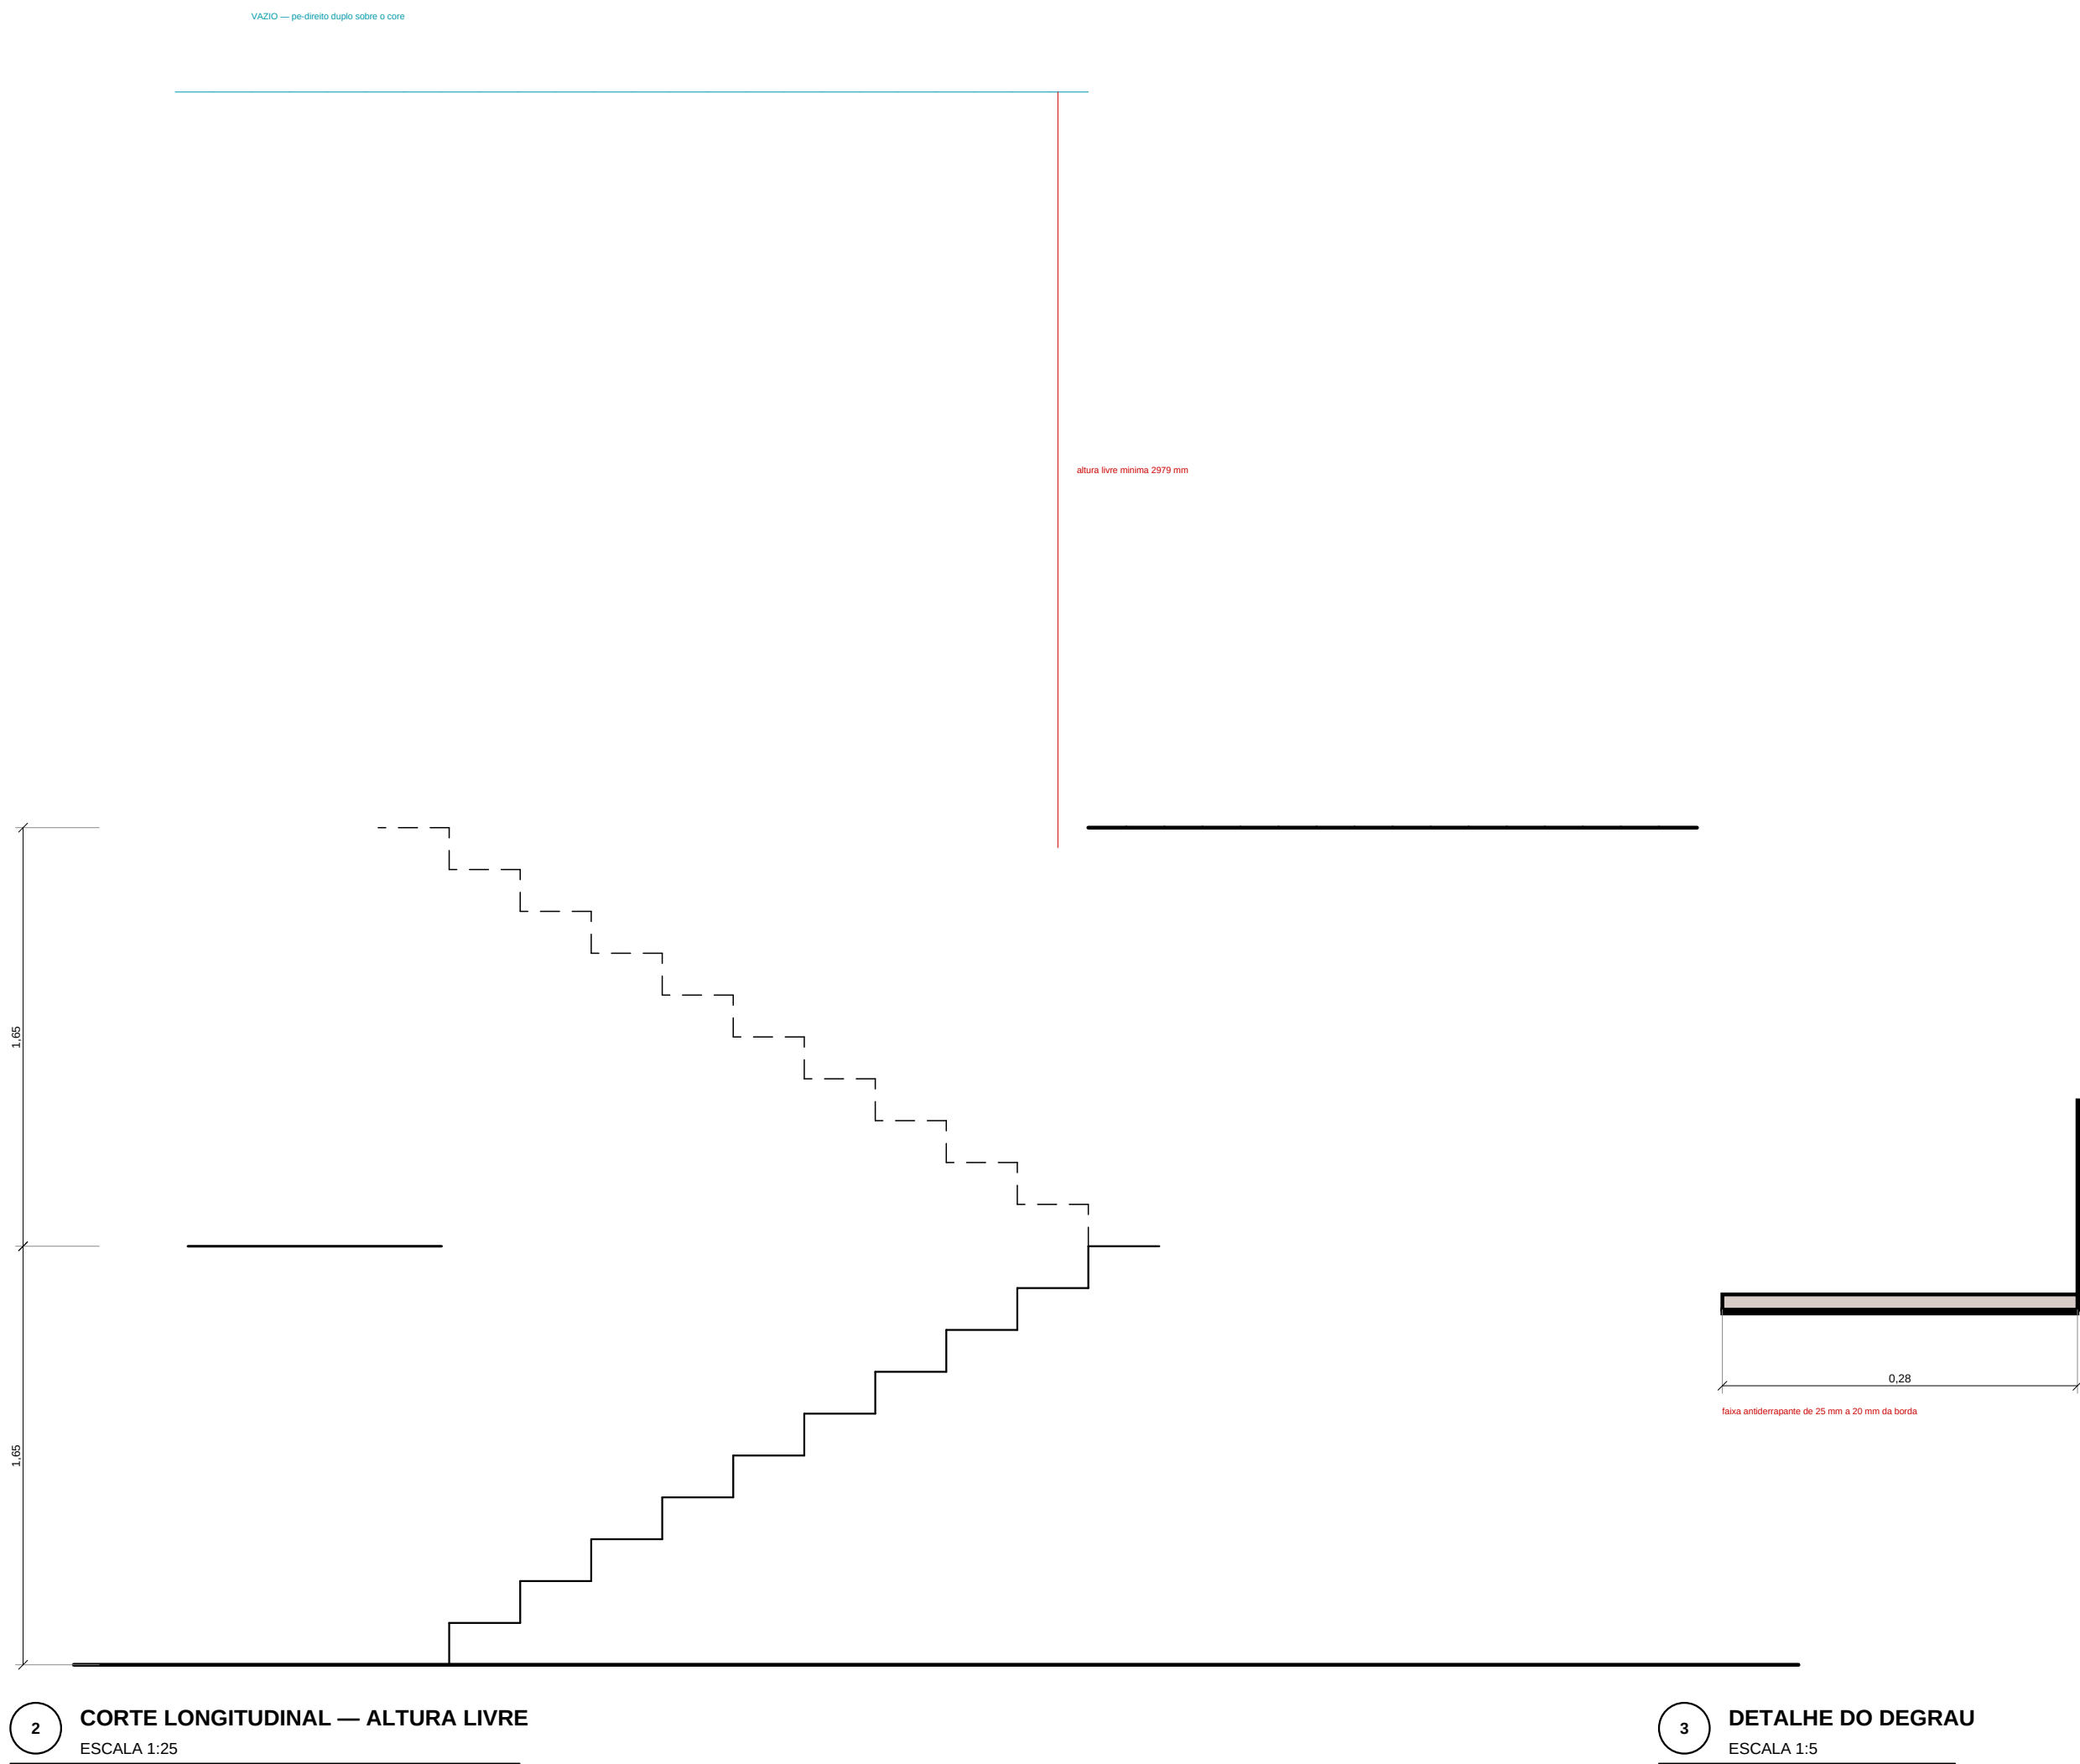

2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE

ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU

ESCALA 1:5

espelho fixado (NBR 9050)

chapa dobrada 1 mm + parafusado 900 x 300

- NOTAS
- 25 espelhos de 165,00 mm e piso de 285 mm. Bondar 2h + g = 610,0 mm (para recomendada 600 a 650).
 - Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
 - Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
 - dois parafusos 200 mm com degrau em chapa dobrada 3 mm

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 500x700mm-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R77	
ISO 8582 (previável)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	25
UNIDADE: METRO - MM	MILIMETRO (50/50/50)	SEM ART / RNT	06-09-REV077