


LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
cabo 1,5 mm² PE	208,4	m
cabo 1,5 mm² Isen	208,4	m
cabo 1,5 mm² neutro	208,4	m
cabo 2,5 mm² PE	647,6	m
cabo 2,5 mm² Isen	647,6	m
cabo 2,5 mm² neutro	368,6	m
cabo 4 mm² PE	692,6	m
cabo 4 mm² Isen	170,4	m
cabo 4 mm² neutro	28,0	m
cabo 6 mm² PE	68,4	m
cabo 6 mm² Isen	105,6	m
cabo 6 mm² neutro	31,7	m
eletrodos corrugados ONCS	611,6	m
eletrodos corrugados ONCS	128,6	m
disjuntor 10 A 3P curva C	21	un
disjuntor 10 A 3P curva C	10	un
disjuntor 10 A 3P curva C	2	un
disjuntor 10 A 3P curva C	3	un
disjuntor 10 A 3P curva C	18	un
disjuntor 20 A 3P curva C	1	un
disjuntor 20 A 3P curva C	4	un
disjuntor 20 A 3P curva C	2	un
DSE 4P 40 A 30 mA	3	un
DPS classe II 20 mA 3P+N	1	un
disjuntor geral 125 A 3polar	1	un
disjuntor 10 A 3polar (desarmador de QDS)	1	un
Quadro geral 84 módulos — QDS	1	un
Quadro superior de módulos — QDS	1	un
terminal 2P+1 10 A 125T V0	92	un
terminal 2P+1 20 A 125D V0 TLAS	26	un
terminal 2P+1 20 A 125D V0 TLAS	33	un
terminal 2P+1 20 A 125D V0 TLAS	33	un
perno de fixação corrugado	58	un
caixa 4 x 2	140	un

POR CIRCUITO — 59

CIRC	QDS	mm²	CABO m	ELETRO	m	DISJ	TOM	INT	LUC
TUE-06	QDS	6	251,1	ONCS	14,4	20 A 2P	1	0	0
TUE-07	QDS	6	615,5	ONCS	25,5	40 A 2P	1	0	0
TUE-1	QDS	4	53,2	ONCS	17,7	20 A 2P	1	0	0
TUE-2	QDS	4	52,5	ONCS	17,5	20 A 2P	1	0	0
TUE-3	QDS	4	50,3	ONCS	16,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-4	QDS	4	47,5	ONCS	15,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-13	QDS	2,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 2P	1	0	0
TUE-14-GOU	QDS	4	79,8	ONCS	26,4	10 A 1P	12	0	0
TUE-15	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	66,7	ONCS	20,2	10 A 1P	1	0	0
TUE-17-CCZ	QDS	6	90,7	ONCS	30,2	20 A 1P	10	0	0
TUE-18	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	1	0	0
TUE-19-COR	QDS	2,5	58,3	ONCS	18,4	10 A 1P	5	0	0
TUE-1-LAY	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	4	0	0
TUE-1-DEP	QDS	2,5	75,5	ONCS	25,2	10 A 1P	3	0	0
TUE-12	QDS	2,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 1P	1	0	0
TUE-24	QDS	2,5	66,7	ONCS	20,2	10 A 1P	1	0	0
TUE-5	QDS	2,5	55,2	ONCS	17,7	10 A 2P	1	0	0
TUE-7	QDS	2,5	52,5	ONCS	17,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 2P	1	0	0
TUE-8	QDS	2,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 2P	1	0	0
TUE-19-MMS	QDS	1,5	53,2	ONCS	17,7	10 A 1P	0	4	0
TUE-11	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	1	0	0
KU-1-GAR	QDS	1,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 1P	0	3	6
KU-1-GOU	QDS	1,5	79,8	ONCS	26,4	10 A 1P	0	3	6
TUE-25	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	1	0	0
TUE-24	QDS	2,5	55,2	ONCS	17,7	10 A 2P	1	0	0
KU-1-SOC	QDS	1,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	3	5
KU-1-SOC	QDS	1,5	52,5	ONCS	17,5	10 A 1P	0	3	5
KU-1-SOC	QDS	1,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 1P	0	3	5
TUE-19-MMS	QDS	1,5	53,2	ONCS	17,7	10 A 1P	0	0	0
TUE-17-GAR	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 1P	0	0	0
TUE-1-ORI	QDS	2,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	5	0	0
TUE-1-SOC	QDS	2,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	5	0	0
KU-1-CCZ	QDS	1,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 1P	0	2	4
TUE-19-MMS	QDS	1,5	53,5	ONCS	17,5	10 A 1P	0	0	0
TUE-19-SOC	QDS	2,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 1P	0	0	0
TUE-16	QDS	2,5	44,5	ONCS	15,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	41,5	ONCS	13,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-17	QDS	2,5	41,5	ONCS	13,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-20	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 2P	1	0	0
TUE-19	QDS	2,5	33,9	ONCS	10,5	10 A 1P	1	0	0
KU-1-REV	QDS	1,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 1P	0	2	3
TUE-1-REV	QDS	2,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 1P	4	0	0
KU-1-COR	QDS	1,5	58,3	ONCS	18,4	10 A 1P	0	2	3
TUE-1-MAL	QDS	2,5	28,7	ONCS	9,1	10 A 1P	0	0	0
KU-1-MAL	QDS	1,5	23,0	ONCS	7,7	10 A 1P	0	1	2
TUE-1-MAL	QDS	2,5	23,0	ONCS	7,7	10 A 1P	3	0	0
TUE-1-GOU	QDS	2,5	28,8	ONCS	11,3	10 A 1P	3	0	0
TUE-21	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 1P	1	0	0
KU-1-MAL	QDS	1,5	28,7	ONCS	9,1	10 A 1P	0	1	2
TUE-1-ALC	QDS	2,5	30,2	ONCS	10,1	10 A 1P	0	0	0
TUE-1-COR	QDS	2,5	36,7	ONCS	12,2	10 A 1P	2	0	0
KU-1-ORI	QDS	1,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	1	2
KU-1-LAY	QDS	1,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	0	1	2
KU-1-LAY	QDS	1,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	1	2
KU-1-ALC	QDS	1,5	30,2	ONCS	10,1	10 A 1P	0	1	1
KU-1-COR	QDS	1,5	36,7	ONCS	12,2	10 A 1P	0	1	1
KU-1-DEP	QDS	1,5	75,5	ONCS	25,2	10 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA

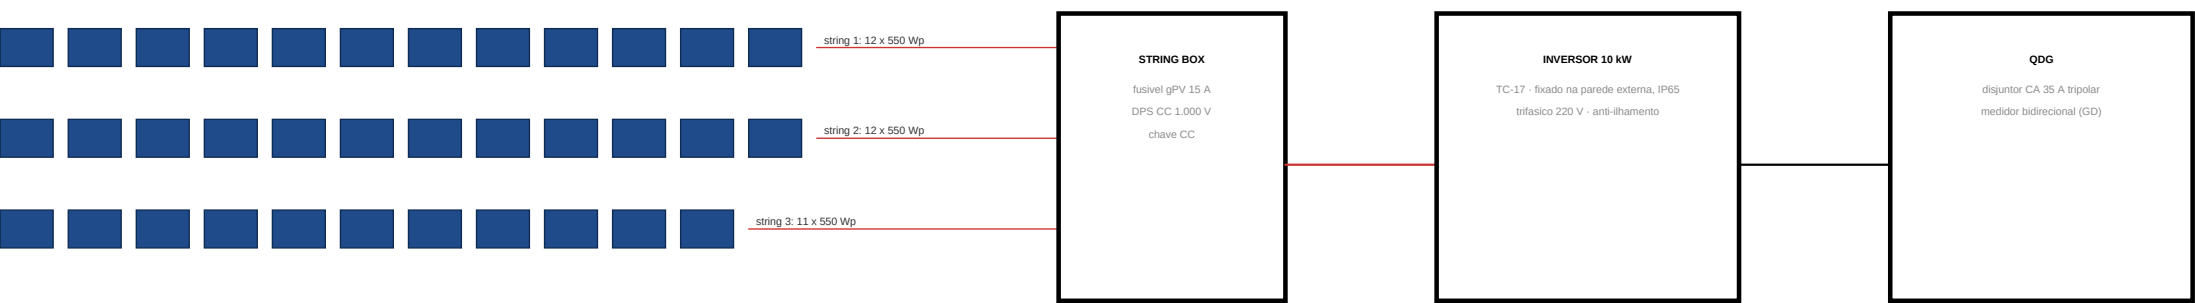

PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

colocação dos suportes (PPE, sem sombreamento) - decisão para não usar em eletrodos PVC ONCS (apenas preso)
→ TC 121 x 1.500 mm de passo 10,0 m de parafusos x 2 condutores x 1 PE
instalação: 100 mm de distância entre os suportes, 100 mm de distância entre os suportes, 4 suportes por módulo, carga 100 kg em 10,0 x 10,0
apresentação dos dados de projeto do sistema (PPE-4)

- NOTAS
- Cada linha de lista de material vem da soma dos circuitos de PE-60: cabo por seção e cor (base na cor da base, neutro azul, PE verde), eletrodos por diâmetro, disjuntor por corrente e pólo.
 - Complementos por parâmetros de projeto do quadro de distribuição: como em instalações de distribuição, como em instalações de distribuição, como em instalações de distribuição.
 - Fotovoltaico: 67,5 kWh/m² = 35,8 kWh = 35 módulos de 100 Wp em 3 strings, inversor 10 kW (TC 121) na linha técnica nota.
 - Cabo solar: 6 mm² 1,8 kv em eletrodos (preço da cobertura do inversor, string box com fusível, DPS CC e chave seccionadora, disjuntor CA no QDS).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (1000 TUBA-10)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R77	61
100 R77 (previsão)	FORMATO A1	1000 TUBA-10	1000 TUBA-10
UNIDADE: MESTRE: AM	UNIDADE: MESTRE: AM	UNIDADE: MESTRE: AM	UNIDADE: MESTRE: AM