

LISTA DE MATERIAL — TOTAIS


ITEM	QTD	UN
cablo 1,5 mm2 PE	675.0	m
cablo 1,5 mm2 base	675.0	m
cablo 1,5 mm2 neutro	675.0	m
cablo 2,5 mm2 PE	654.8	m
cablo 2,5 mm2 base	988.1	m
cablo 2,5 mm2 neutro	633.5	m
cablo 4 mm2 PE	141.8	m
cablo 4 mm2 base	135.3	m
cablo 4 mm2 neutro	52.3	m
cablo 6 mm2 PE	22.7	m
cablo 6 mm2 base	45.5	m
electrodo compacto CH20	1403.6	m
electrodo compacto CH25	136.7	m
disruptor 10 A 3P curva C	23	un
disruptor 10 A 3P curva C	35	un
disruptor 16 A 3P curva C	2	un
disruptor 16 A 3P curva C	3	un
disruptor 20 A 3P curva C	18	un
disruptor 25 A 3P curva C	1	un
disruptor 25 A 3P curva C	4	un
disruptor 40 A 3P curva C	2	un
CPI 40 A 30 ms	3	un
DPS classe II 25kVA, 3P+N	1	un
disruptor geral L25 A 3polos	1	un
disruptor G2 A 3polos (alarme não QDS)	1	un
Quadro geral III modulos -- QGC	1	un
Quadro superior III modulos -- QGS	1	un
terminal 3P+1 10 A (L27 V)	87	un
terminal 3P+1 20 A (220 V, TUB)	26	un
relétriplex (passivo)	36	un
ponto de luz (luzes estigmas)	62	un
cabo 4 x 2	147	un

POR CIRCUITO — 63

DIR	QD	max	QD	ELETH	m	OS2	TOW	INT	LUZ
TUR-VE	Q00	8	3.4	ENOS	31	45.8 AP		1	0
TUR-23	Q00	8	6.5	ENOS	20.5	44.2 AP		1	0
TUR-3	Q00	4	5.7	ENOS	18.5	28.2 AP		1	0
TUR-2	Q00	4	5.4	ENOS	17.8	28.2 AP		1	0
TUR-9	Q00	4	5.8	ENOS	17.3	28.4 AP		1	0
TUR-4	Q00	4	3.7	ENOS	10.2	25.0 AP		1	0
TUR-23	Q00	2.5	34.8	ENOS	24.8	34.8 AP		1	0
TUR-15000	Q00	4	29.6	ENOS	26.3	29.6 AP		10	0
TUR-10	Q00	2.5	49.8	ENOS	36.3	18.2 AP		1	0
TUR-T-CO2	Q00	4	70.6	ENOS	23.5	20.4 AP		1	0
TUR-5	Q00	2.5	38.5	ENOS	12.8	18.2 AP		10	0
TUR-T-CO2	Q00	2.5	48.5	ENOS	13.5	20.4 AP		1	0
TUR-LAV	Q00	2.5	56.5	ENOS	18.4	20.4 AP		4	0
TUR-T-DEP	Q00	2.5	61.2	ENOS	20.4	20.4 AP		4	0
TUR-12	Q00	2.5	67.2	ENOS	27.4	18.4 AP		1	0
TUR-14	Q00	2.5	50.8	ENOS	17.4	18.4 AP		1	0
TUR-6	Q00	2.5	28.8	ENOS	14.5	10.2 AP		1	0
TUR-7	Q00	2.5	55.8	ENOS	17.3	12.8 AP		1	0
TUR-8	Q00	2.5	42.8	ENOS	16.3	14.2 AP		1	0
TUR-9	Q00	2.5	34.7	ENOS	11.8	16.4 AP		1	0
TUR-5400	Q00	2.5	48.5	ENOS	12.5	20.4 AP		1	0
TUR-11	Q00	2.5	56.4	ENOS	18.5	18.4 AP		1	0
ELU-T-GAR	Q00	3.5	42.2	ENOS	34.5	12.8 AP		0	8
TUR-18	Q00	2.5	39.3	ENOS	21.4	10.4 AP		1	0
ELU-T-5000	Q00	3.5	36.2	ENOS	20.4	10.4 AP		0	8
TUR-17	Q00	2.5	35.5	ENOS	16.5	10.4 AP		1	0
TUR-24	Q00	2.5	27.7	ENOS	8.2	10.4 AP		1	0
TUR-17	Q00	2.5	105.2	ENOS	38.4	14.2 AP		1	0
ELU-T-500	Q00	3.5	17.2	ENOS	19.5	12.8 AP		0	2
ELU-T-500	Q00	3.5	40.5	ENOS	20.7	10.4 AP		0	8
ELU-T-500	Q00	3.5	89.2	ENOS	20.4	10.4 AP		0	8
TUR-5-MAG	Q00	2.5	36.5	ENOS	12.2	20.4 AP		4	0
TUR-T-GAR	Q00	2.5	33.8	ENOS	11.2	20.4 AP		5	0
TUR-T-ORI	Q00	2.5	36.2	ENOS	12.2	20.4 AP		5	0
TUR-T-500	Q00	2.5	28.8	ENOS	10.2	20.4 AP		5	0
ELU-T-500	Q00	3.5	89.2	ENOS	20.4	10.4 AP		0	4
TUR-5-S02	Q00	2.5	69.4	ENOS	21.5	20.4 AP		5	0
TUR-5-S03	Q00	2.5	68.8	ENOS	20.3	20.4 AP		5	0
TUR-15	Q00	2.5	34.8	ENOS	38.2	10.4 AP		1	0
TUR-16	Q00	2.5	27.8	ENOS	8.2	10.4 AP		1	0
TUR-20	Q00	2.5	24.0	ENOS	4.7	10.4 AP		1	0
TUR-10	Q00	2.5	83.8	ENOS	27.0	10.4 AP		1	0
ELU-T-500	Q00	3.5	41.7	ENOS	13.8	10.4 AP		0	2
TUR-T-REV	Q00	2.5	30.8	ENOS	10.2	10.4 AP		0	2
ELU-T-500	Q00	3.5	89.4	ENOS	20.5	10.4 AP		0	2
TUR-T-FAL	Q00	2.5	11.4	ENOS	3.8	10.4 AP		3	0
TUR-5-S12	Q00	2.5	48.2	ENOS	16.4	20.4 AP		3	0
ELU-T-SH4	Q00	3.5	19.3	ENOS	8.5	10.4 AP		0	1
TUR-5-SH4	Q00	2.5	28.8	ENOS	24.8	20.4 AP		0	2
TUR-5-SH5	Q00	2.5	39.0	ENOS	8.0	20.4 AP		0	2
TUR-21	Q00	2.5	6.3	ENOS	2.0	10.4 AP		1	0
TUR-15	Q00	2.5	39.9	ENOS	5.8	10.4 AP		0	1
TUR-T-A12	Q00	2.5	38.0	ENOS	4.0	20.4 AP		2	0
TUR-T-ORI	Q00	2.5	20.7	ENOS	10.4	10.4 AP		0	2
ELU-T-ORI	Q00	3.5	45.4	ENOS	13.8	10.4 AP		0	1
ELU-LAV	Q00	3.5	89.2	ENOS	20.5	10.4 AP		0	1
TUR-5-SOR	Q00	2.5	34.8	ENOS	11.6	20.4 AP		2	0
TUR-T-ORI	Q00	2.5	28.8	ENOS	24.8	20.4 AP		0	1
ELU-T-A12	Q00	3.5	25.1	ENOS	5.0	10.4 AP		0	1
ELU-T-ORI	Q00	3.5	29.0	ENOS	8.7	10.4 AP		0	1

QRC	QO	mm2	CABO n	ELETR.	n	DISJ	TOM	INT	LUZ
ILU-T-DEP	QOQ	1.5	63.3	DN20	21.1	10 A 1P	0	1	1
ILU-S-CR	QOQ	1.5	27.9	DN20	9.3	10 A 1P	0	1	1
ILU-S-CQ	QOQ	1.5	48.8	DN20	26.3	10 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA

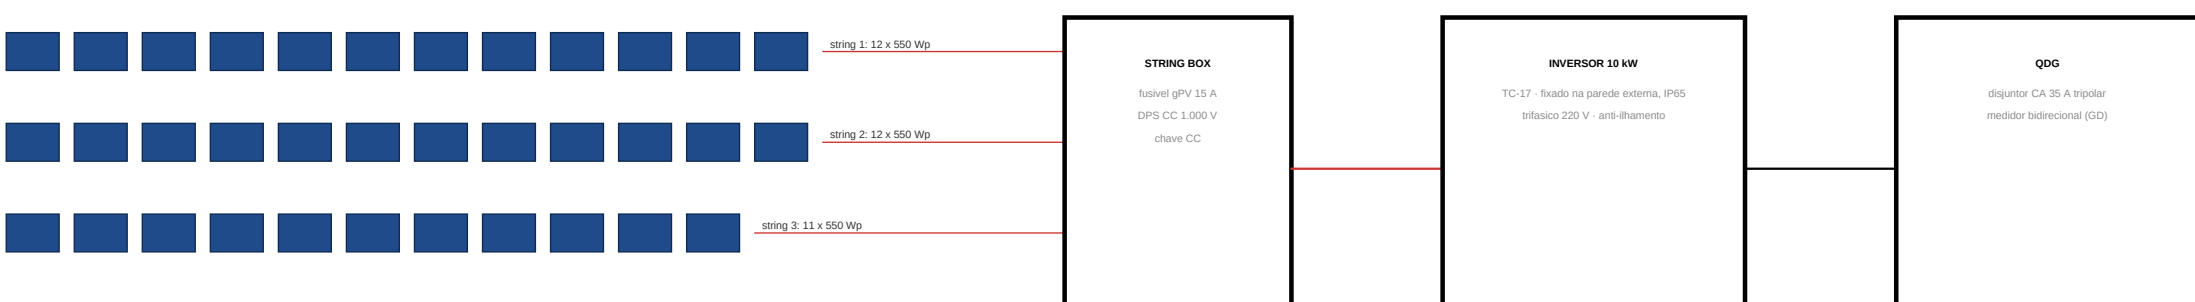

PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 12,8 m de percurso x 2 condutores + PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m2
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (PFI-41)

NOTAS

- Calcular a linha de fôto de material vendida da soma dos circuitos da PM-65: cabo por secção e cor (fase, neutro azul, PE verde), eletrodo por diâmetro, disjuntor por corrente e potência.
- Complementos por percurso Manhattan do quadro ao centro do ambiente x 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleotrabalhos) mais descida e subida.
- Exemplos: 67,6 kWh/ha → 58,9 kWp → 35 módulos de 250 Wp em 3 strings, inversor 22 kWp (TC-37) na única estação.
- Cabo solar: 62,6 m/ha em eletrodos próprio da cobertura ao inversor; string box com fusível, DPSC e chave seccionadora; disjuntor CA na QGG.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBS	61
pis #32 (prevalece)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04h	MALHA 600/300/150	SEM ART / RVT	
			de 78 REV RBS