



1 ISOMETRICO DE ESGOTO E VENTILACAO
ESCALA 1:75

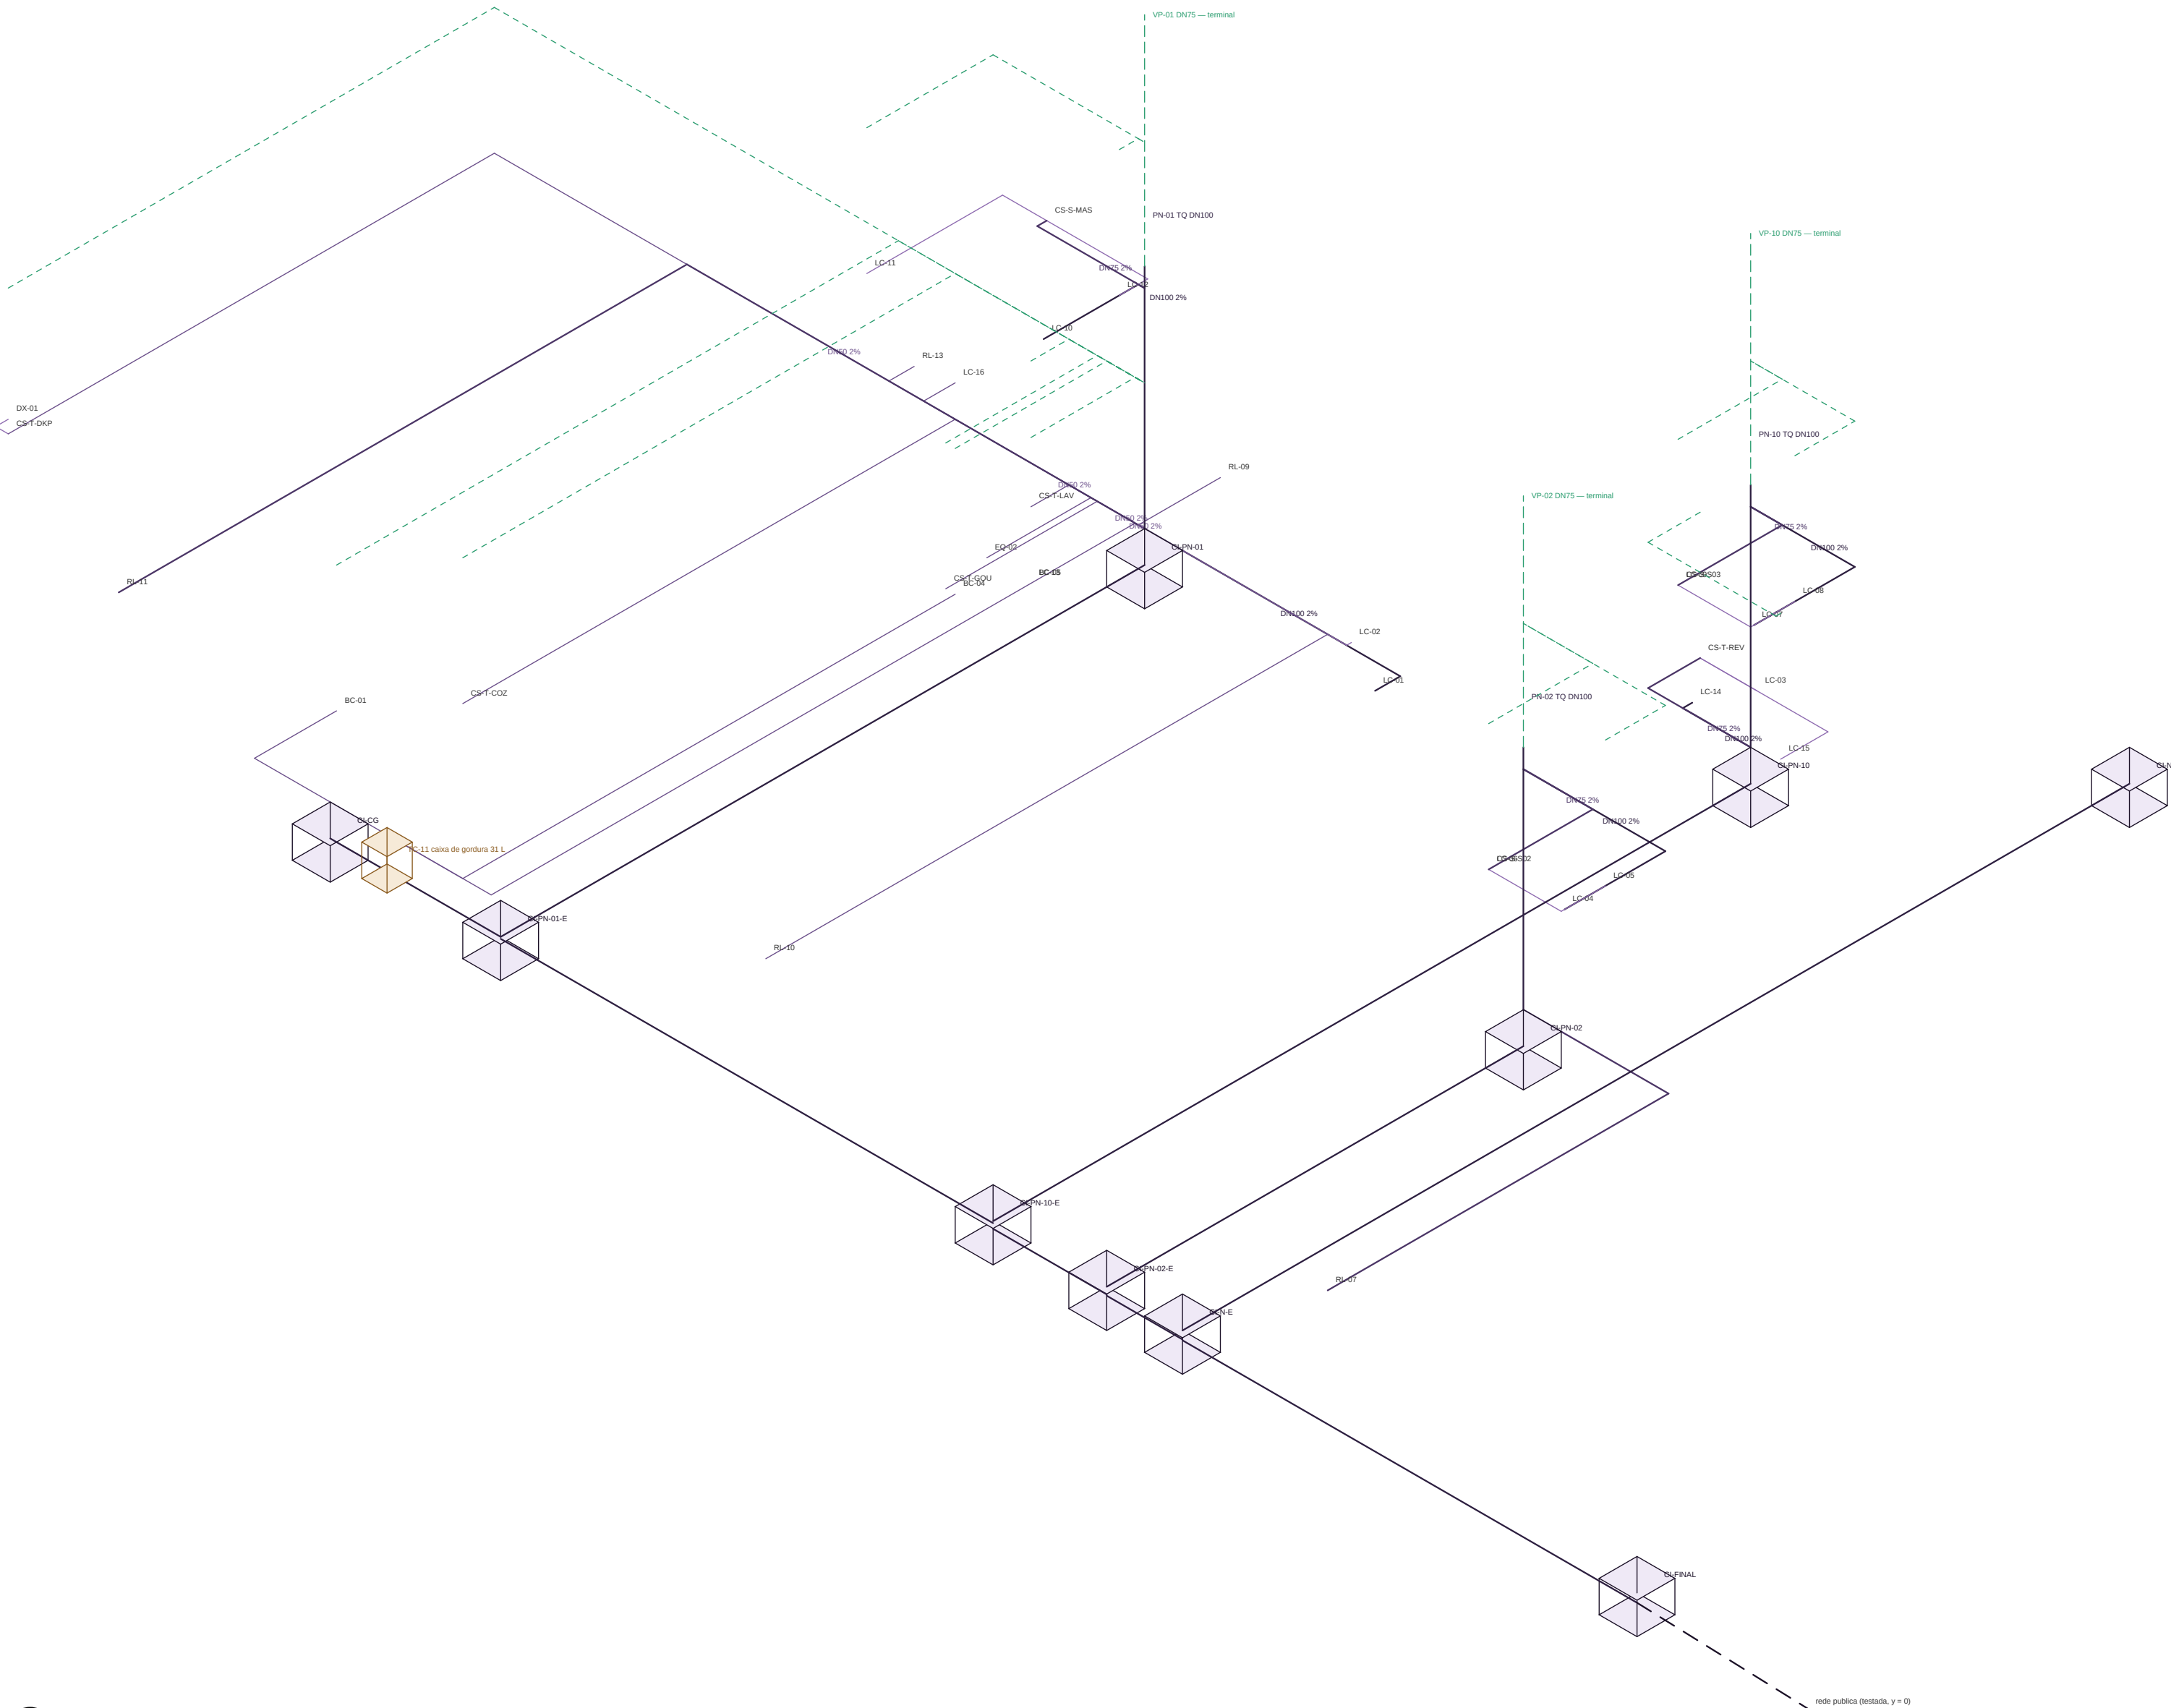

2 PLANTA DE CAIXAS DE INSPECAO E COLETOR
ESCALA 1:150

COLETOR — COTA DE FUNDO (mm, RN = piso do terreno)

DE	PARA	DN	L m	I	FUNDO MONT.	FUNDO AIS.	PROF. AIS.
CPIN-01	CPIN-02 E	DN100	18,2	2%	—	—	—
CPIN-02	CPIN-02 E	DN100	6,6	2%	—	—	—
CPIN-10	CPIN-02 E	DN100	12,0	2%	—	—	—
CH-E	CH-E	DN100	15,0	2%	—	—	—
CH-02	CPIN-02 E	DN100	2,7	1%	405	427	588
CPIN-02 E	CPIN-02 E	DN100	7,9	1%	307	405	527
CPIN-02 E	CPIN-02 E	DN100	1,8	1%	405	423	435
CH-E	CH-E	DN100	1,2	1%	423	435	423
CH-E	CPIN-02	DN100	7,2	1%	405	397	435

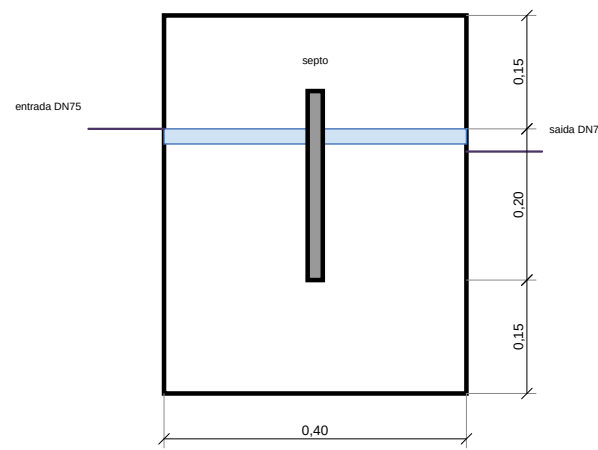

3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

RAMAIS — 34

PEÇA	AMB	TIPO	DN	UMC	I	L m	DESTINO	VENT.
LC-01	T-02P	vento	DN100	6	2%	5,1	CPIN-01	sem
LC-02	T-02P	ventoso	DN65	1	2%	3,9	CPIN-01	sem
LC-03	T-REV	box	DN65	2	2%	1,1	CS-T-REV	sem
LC-14	T-REV	vento	DN100	6	2%	1,5	CPIN-10	sem
LC-15	T-REV	ventoso	DN65	1	2%	3,1	CS-T-REV	sem
LC-04	S-002	vento	DN100	6	2%	4,4	PM-02	sem
LC-05	S-002	ventoso	DN65	1	2%	2,2	CS-S-002	sem
LC-06	S-002	box	DN65	2	2%	0,9	CS-S-002	sem
LC-07	S-002	vento	DN100	6	2%	3,9	PM-10	sem
LC-08	S-003	ventoso	DN65	1	2%	2,2	CS-S-003	sem
LC-09	S-003	box	DN65	2	2%	0,9	CS-S-003	sem
LC-10	S-003	vento	DN100	6	2%	3,9	PM-01	sem
LC-11	S-003	ventoso	DN65	1	2%	3,4	CS-S-003	sem
LC-12	S-003	box	DN65	2	2%	2,5	CS-S-003	sem
LC-13	T-LAV	ventoso	DN65	3	2%	2,2	CPIN-01	sem
LC-16	T-02P	ventoso	DN65	3	2%	4,4	CPIN-01	sem
BC-01	T-02P	sem	DN65	3	2%	4,4	TC-11	sem
BC-04	T-02P	sem	DN65	3	2%	10,8	TC-11	sem
BC-05	T-LAV	sem	DN65	3	2%	12,2	TC-11	sem
BC-09	T-LAV	ventoso	DN65	3	2%	3,9	CPIN-01	sem
BC-10	T-02P	box	DN65	2	2%	0,9	CS-T-02P	sem
CS-T-REV	T-REV	caixa sds	DN75	4	2%	2,9	CPIN-10	sem
CS-S-002	S-002	caixa sds	DN75	4	2%	3,1	PM-02	sem
CS-S-003	S-003	caixa sds	DN75	4	2%	2,6	PM-10	sem
CS-S-003	S-003	caixa sds	DN75	4	2%	2,2	PM-01	sem
CS-T-LAV	T-LAV	caixa sds	DN65	1	2%	2,2	CPIN-01	sem
CS-T-02P	T-02P	caixa sds	DN65	1	2%	15,9	CPIN-01	sem
CS-T-02P	T-02P	caixa sds	DN65	3	2%	21,4	CPIN-01	sem
CS-T-02P	T-02P	caixa sds	DN65	1	2%	3,8	CPIN-01	sem
RL-13	T-02P	sem	DN65	1	2%	5,1	CPIN-01	sem
RL-07	S-002	sem	DN75	1	2%	9,2	CPIN-01	sem
RL-11	T-LAV	sem	DN75	1	2%	15,5	CPIN-01	sem
RL-08	T-VRL	sem	DN65	1	2%	1,7	CPIN-01	sem
RL-10	T-L00	sem	DN65	1	2%	14,2	CPIN-01	sem

NOTAS

- 1. Ramais de descarga por peça com DN da NBR 5200; comprimento adido 2% em todo o rede predial (a norma permite 1% em DN100) — a decisão "sem nos encher" — coleta enterrada a 1%.
- 2. Lavatório, box e vaso de cada banheiro caem em caixa sds 31 L x 50 x 50 mm, vaso direto ao tubo de queda ou a caixa de inspeção. 15 ramais de ventilação DN65 onde a sds fica além da distância da tabela 5.
- 3. 17 caixas de inspeção 900 x 600 que de cada tubo de queda, frente, encanimento e espaçamento de 20 m. Fundo final a 0,75 m no total, no sentido em que a sds desce (PDE) a profundidade não cresce.
- 4. Caixa de gordura CGS — caixa de gordura sempre de 31 L a 100 L e 100 L a 100 L, fundo final a 0,75 m no total, no sentido em que a sds desce (PDE) a profundidade não cresce.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO — ISOMETRICO, CAIXAS E COLETOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJETO
União Consolidada	1:75 • 1:150 • 1:10	ESTUDO PRELIMINAR RBS	62
PROJETO	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	62
UNIDADE VESTIBUL	MAUHA 605/000/000	SEM ART / RNT	62