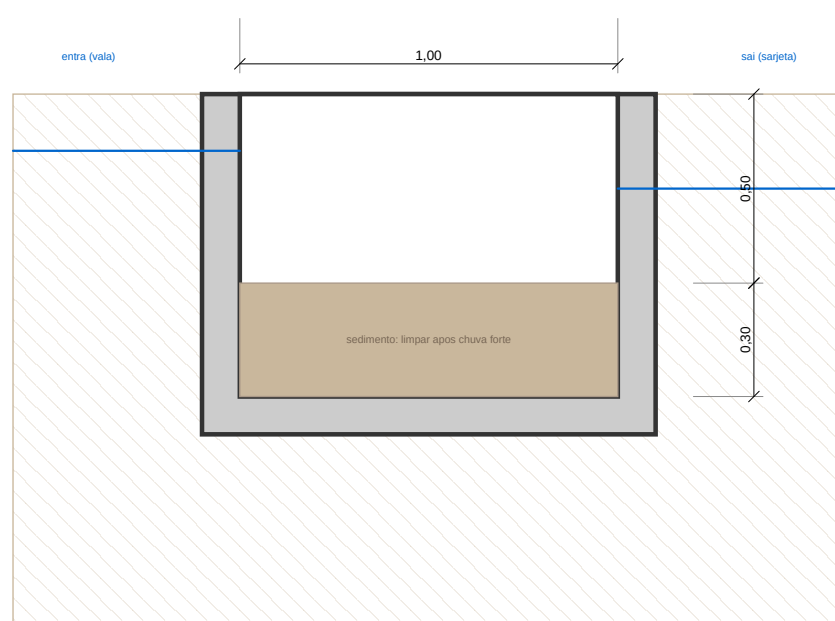
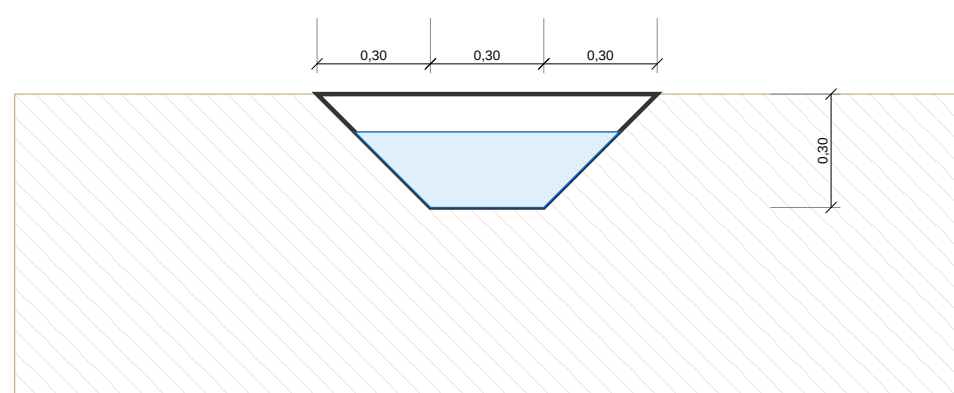


[illegible]

O QUE	COMO	
luzes zona dentro do teto	12 zonas	OK
zonas fundo mais ou sobrepõem na mesma fase	11 zonas fixas	OK
o medidor (grupos de ligação) fixa bem	TC-08 fixa	OK
reforma zona sobre a plataforma da casa	recoz e fiação técnica apenas	OK
reforma zona sobre a praticada e o deck	fundo bem para a base 5	OK
plata de instalação	5,4 m na linha do porão (sem 3,5)	OK
o painel mais longe caber no canal	7,2 m sem 8,2 m	OK
recomendações do painel mais paralelo decolado	68,2 kg acima 200 kg a mais, 4 molduras	OK
armários para 600 L2	1 a 600 g (produto 3 de 200)	OK
luzes de medidor em parede	4 metros para 4 metros (CONVIM 307)	OK
vela protetora versus a altura de projeto	289,3 L de capacidade com 3,7 L (1,6 L, 180 vcc/h, 546,6 mCt exposto)	OK
recoz de acabamento antes da sapata	58 mCt, 58 g de material na sapata de projeto	OK
Apagador protetores no ponto do medidor dal	TC-08 em (2700) 900	OK
circulação de trabalhadores para o fundo para	2 faixas, 5 m mais estreita com 1,80 m	OK

COD	ZONA	ANEXO	M x N	M2	FAIR	OBS
CT-PISTA	Pista de aterrissagem e decolagem	54,4 x 7,2	389,3	1,6	na linha do pontão vertical, laterais, bordas e cantos	
CT-EDC	Estação de pedônios	18,1 x 7,2	133,0	1,6	na linha do pontão de pedônios e do pontão PDC, laterais	
CT-PED	20 ^o escadaria e alameda	24,6 x 9,9	133,0	1,6	ponto para a pista, formosa canteiro e fusão branca	
CT-PLA	Cavalete de painéis (71 em 6 m)	0,2 x 4,2	34,4	2	painéis em 6 m, 100 m cada, comprimento ao longo da pista	
CT-CIV	Placas pintadas (24 placas, 6 por m2)	0,2 x 4,2	34,4	34	no chão do canteiro, entregas em lotes de 6 placas, OSD	
CT-VAN	20 ^o vedação e refração	9,9 x 9,4	13,9	1,6	8 painéis (8 m x 1,6 m), amarelo, no lado do modo	
CT-SIN	Station quiosque	5,1 x 1,1	1,2	1,6	1 painél (3 painéis (3 por 20), laterais no vedação	
CT-PIREIA	Bata de vedação (class A - 100, canteiro)	29,9 x 2,9		1,6	CONEXÃO 20 ^o - captação de 1 m2 no ponto quiosque à base do canteiro	
CT-REFRIG	Bata de vedação (class B - 100, canteiro)	29,9 x 2,9	4,0	1,6	CONEXÃO 20 ^o - captação de 1 m2 no ponto quiosque à base do canteiro	
CT-RESC	Bata de vedação (class C - 100, canteiro)	29,9 x 2,9		1,6	CONEXÃO 20 ^o - captação de 1 m2 no ponto quiosque à base do canteiro	
CT-RESCD	Bata de vedação (class D - 100, canteiro)	29,9 x 2,9		1,6	CONEXÃO 20 ^o - captação de 1 m2 no ponto quiosque à base do canteiro	
CT-CRUC-N	Crucialidade de inabituabilidade (ponto)	18,1 x 9,9	59,0	1,6	Novo técnico, 1,20 m fixos ao lado das bases	
CT-CRUC-G	Crucialidade de inabituabilidade (ponto)	24,6 x 9,9	79,7	1,6	recusa não de 2-40 m, assento ao fundo e a pista no futuro	
CT-TAP	Equipamento de transporte	20,9 x 0,2	4,0	1,4	2,2 m (pelo 100 m) a 1 m do lado B, pontos prioritários	

#	FASE	O QUE OCORRA NESTE
1	Tensioativos, óxido de sódio e sabão	para para camadas betuminosa e barreira, endurece rápido, visto o baixo pH
2	Misturas do LSP (2 partes, 7 vezes)	casulete do lado de dentro, depois do superior, caminha sobre o lado, quantidade de cimento
3	Fachoneamento e colagem	placa polidística (PSG, cimentosa, gesso) no lugar do casulete, reflete no plano
4	Instalação e acabamento	abre-furto cheio (placa de piso e tábua, todos em um plano)
5	Exterior: placa, dock, parafusos, muro	encastado da placa pelo fundo, cimento seco para o muro, muro por dentro, e o seguinte vai

ITEM	PROJETO
Corte de peço	8 pontos [m]
Sentimento (Nº-25)	3 vezes por 20, limitado por 10, referência 1 e referência
Plano	36 do termo (2023 kg) e 36 do superior (2089 kg), maior 7,2 m, maior, período 89,3 kg
Movimentação	a mais, 4 m, referência
Block	max. 40 m, referência, a fundo de casa (25 m), desmonte do centro
Alto	444 referência (20 pontos) de 40
Resistência	A – não, corrente, re. B – não, material, grão. C – a corrente e a não, D – não, referência
Tratamento	2,2 m na referência, não a mais (30 m)
Energia primária	projeto primário (reflexão 202327 V, 65 A, 20 m, referência), g
Alto primário	condição primário (reflexão 202327 V, 65 A, 20 m, referência), g

- Cantilero no recuo de frente e na faixa técnica norte: 169,7 m² em 14 zonas, equipe de picos de 8 pessoas [4]. Os elementos técnicos definitivos da faixa norte se encaixam na fase 5.

- Movimentação: painel mais pesado 89,3 kg contra 100 kg a mão (4 montadores) a mão, 4 montadores. Munick: não. do recuo não alcança o fundo da casa (29 m); descarga da carreta.

- Drenagem provisória: vólv de 300 x 300 mm a 1% no pé da plataforma (29 m), caixa de sedimentação de 0,8 m³ antes da seteira; 13,7 L/s de projeto (C 0,5, 200 mm/h), queda para o rio.

- Ligações provisórias no ponto do medidor definitivo (TC-08): padão provisório trifásico 220/127 V, 63 A (4) - senas, par; cavalete provisório DQ20 no mesmo ponto; caixa de

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIB	72
pos #32 [preveio]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0001	MALHA 600/300/350	SEM ART / RBT	de 75 REV RIB

72

de 75 REV RES