
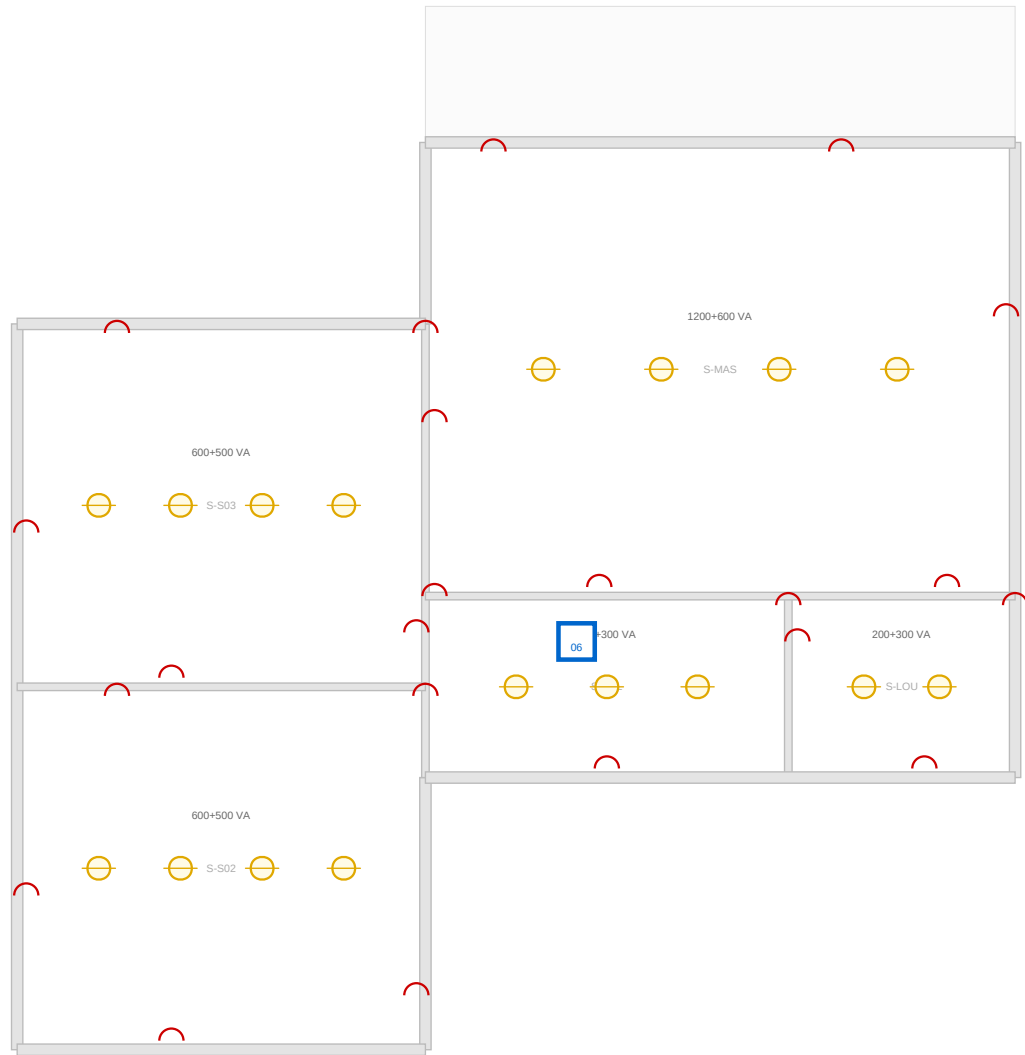


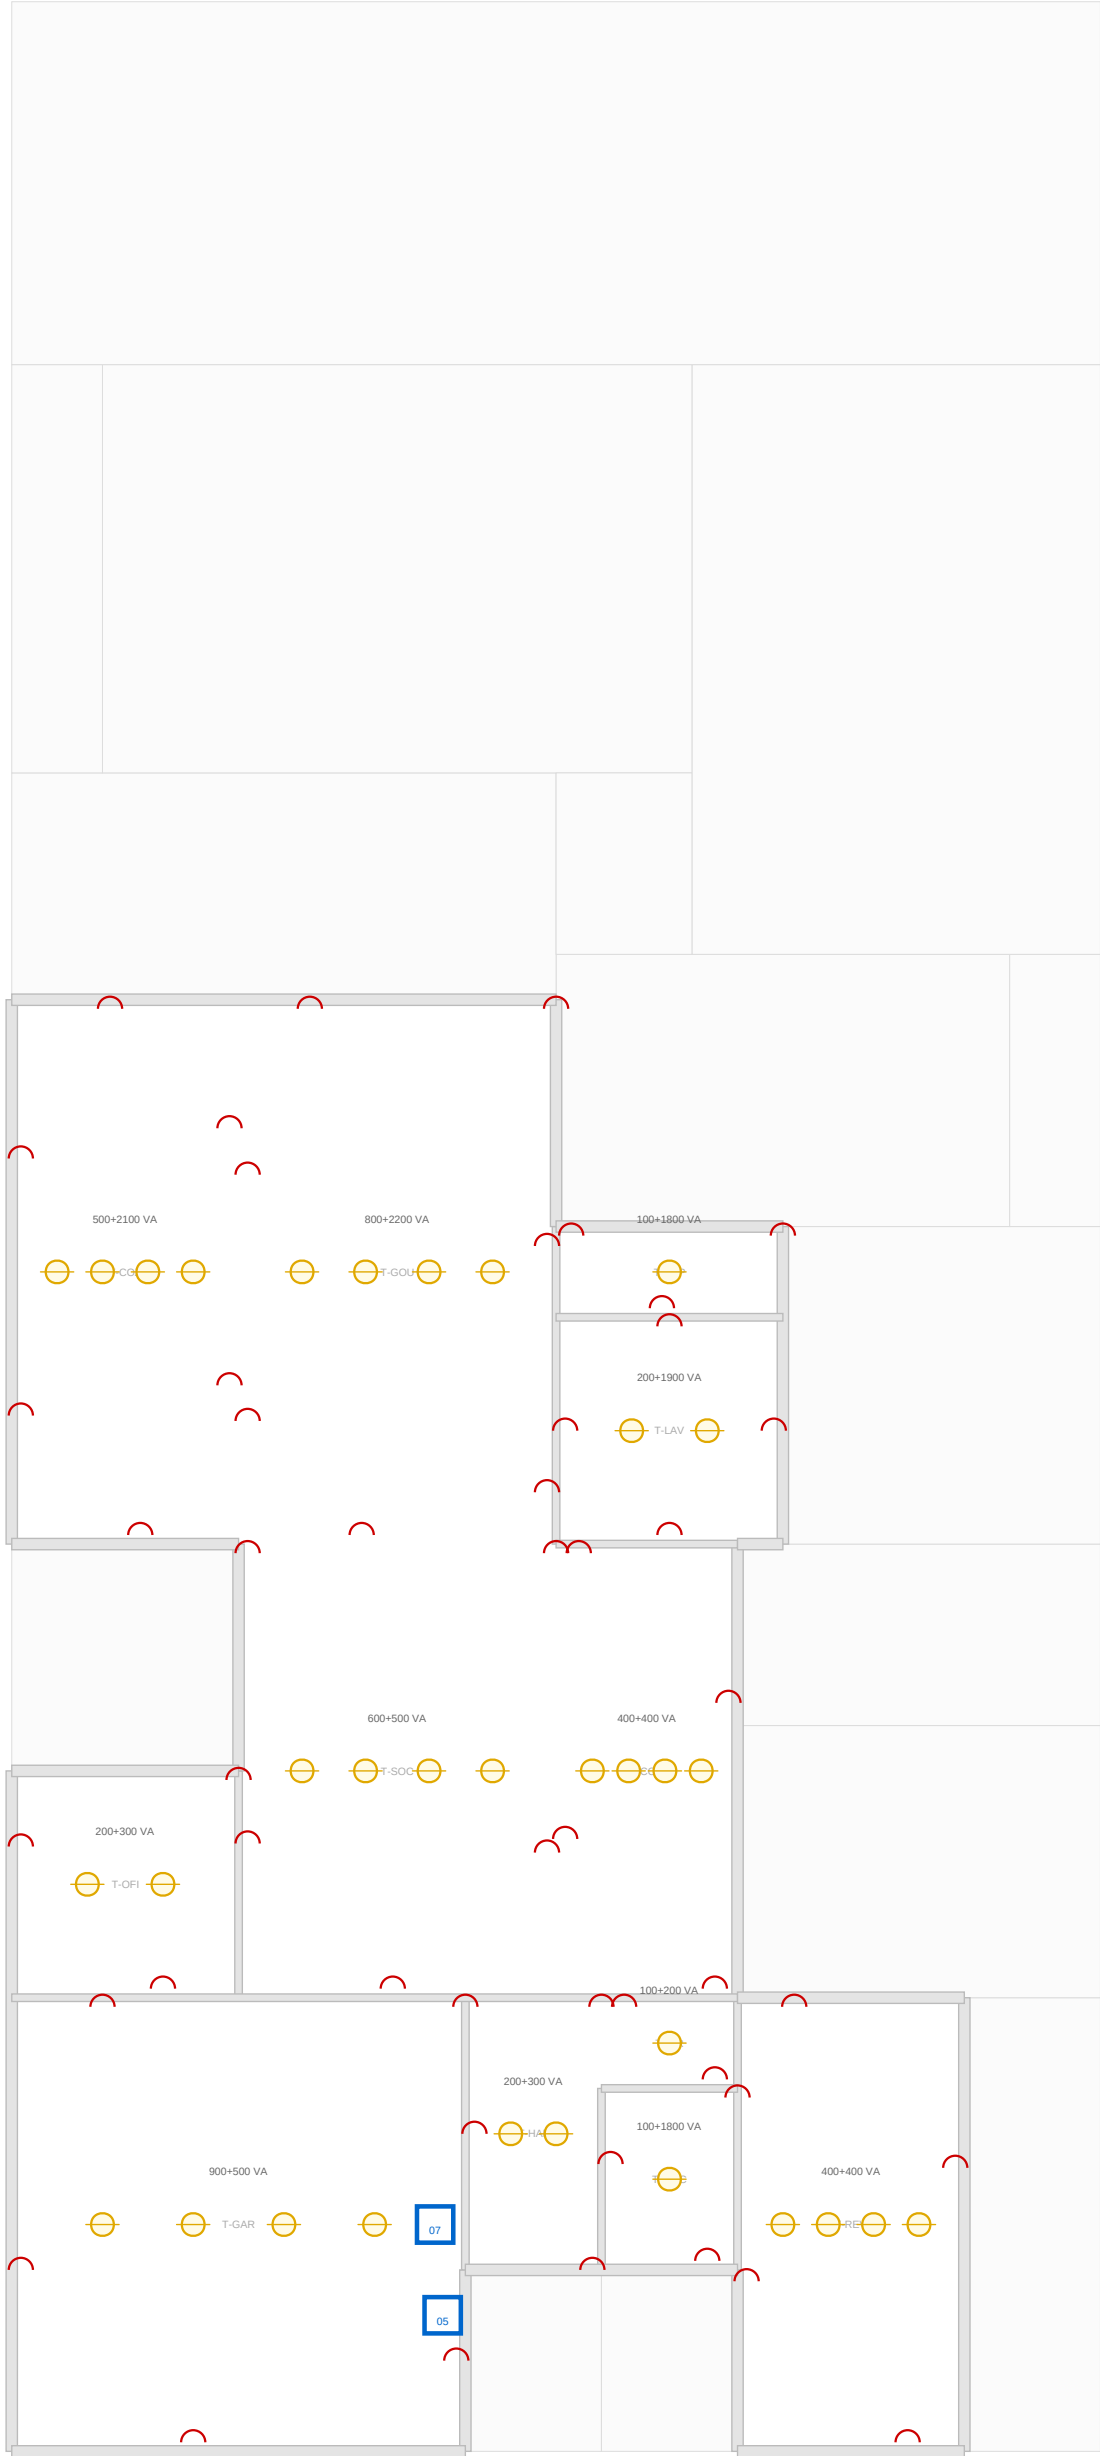

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	CLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAIS	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
S-001	QUARTO 01	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-001	COURTNEY	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-002	ESTAR E JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a Mônica assume	us fatores de demanda da NBR 5413 em de média nacional, onde se consideram as cargas intermitentes e sazonais
TUE-14	Micro-ondas	Ó que arrotos são Marlonas	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do arco, mas existe a divergência que o fator proteções
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo erra	com 60 A, 75 A e demanda sobre 2.370 VA e o padrão descrito de 100 A — o total segue e o diagrama geral detalha exatamente na hora de maior calor
TUE-17	Bateria de car	Ó que é um projeto tão	trabalho o diagrama para um maior em vez de calor, transformando uma produção em um risco de incêndio
TUE-18	Exaustores		
TUE-19	Exaustores	Cuido do acerto	cabo de 25 mm² em vez de 25 mm² no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa
TUE-20	Panela automática		
TUE-21	Panela elétrica		
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		
Iluminação + sinalização de uso geral			

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-002	COCINA	21,00	20,4	300	5	2500	molhada
T-003	QUARTO RESERVATIL	16,00	16,0	400	4	400	seca
T-004	CORR / ESCADA	14,40	10,8	400	4	400	seca
S-004	HALL E REDEGAR	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-005	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca
T-006	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5413 9.2.2. Instalada 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 127/220 V (90, 95,5 A) - padrão 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Maracá 40 e 60 cargas, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro do superior no térreo.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARACÁ - AM | SUITE TATIANA-01

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RSI Linha Libertado para obra SEM ART / RNT	PROVA 27 06-28 REV 001
--	--	--	------------------------------