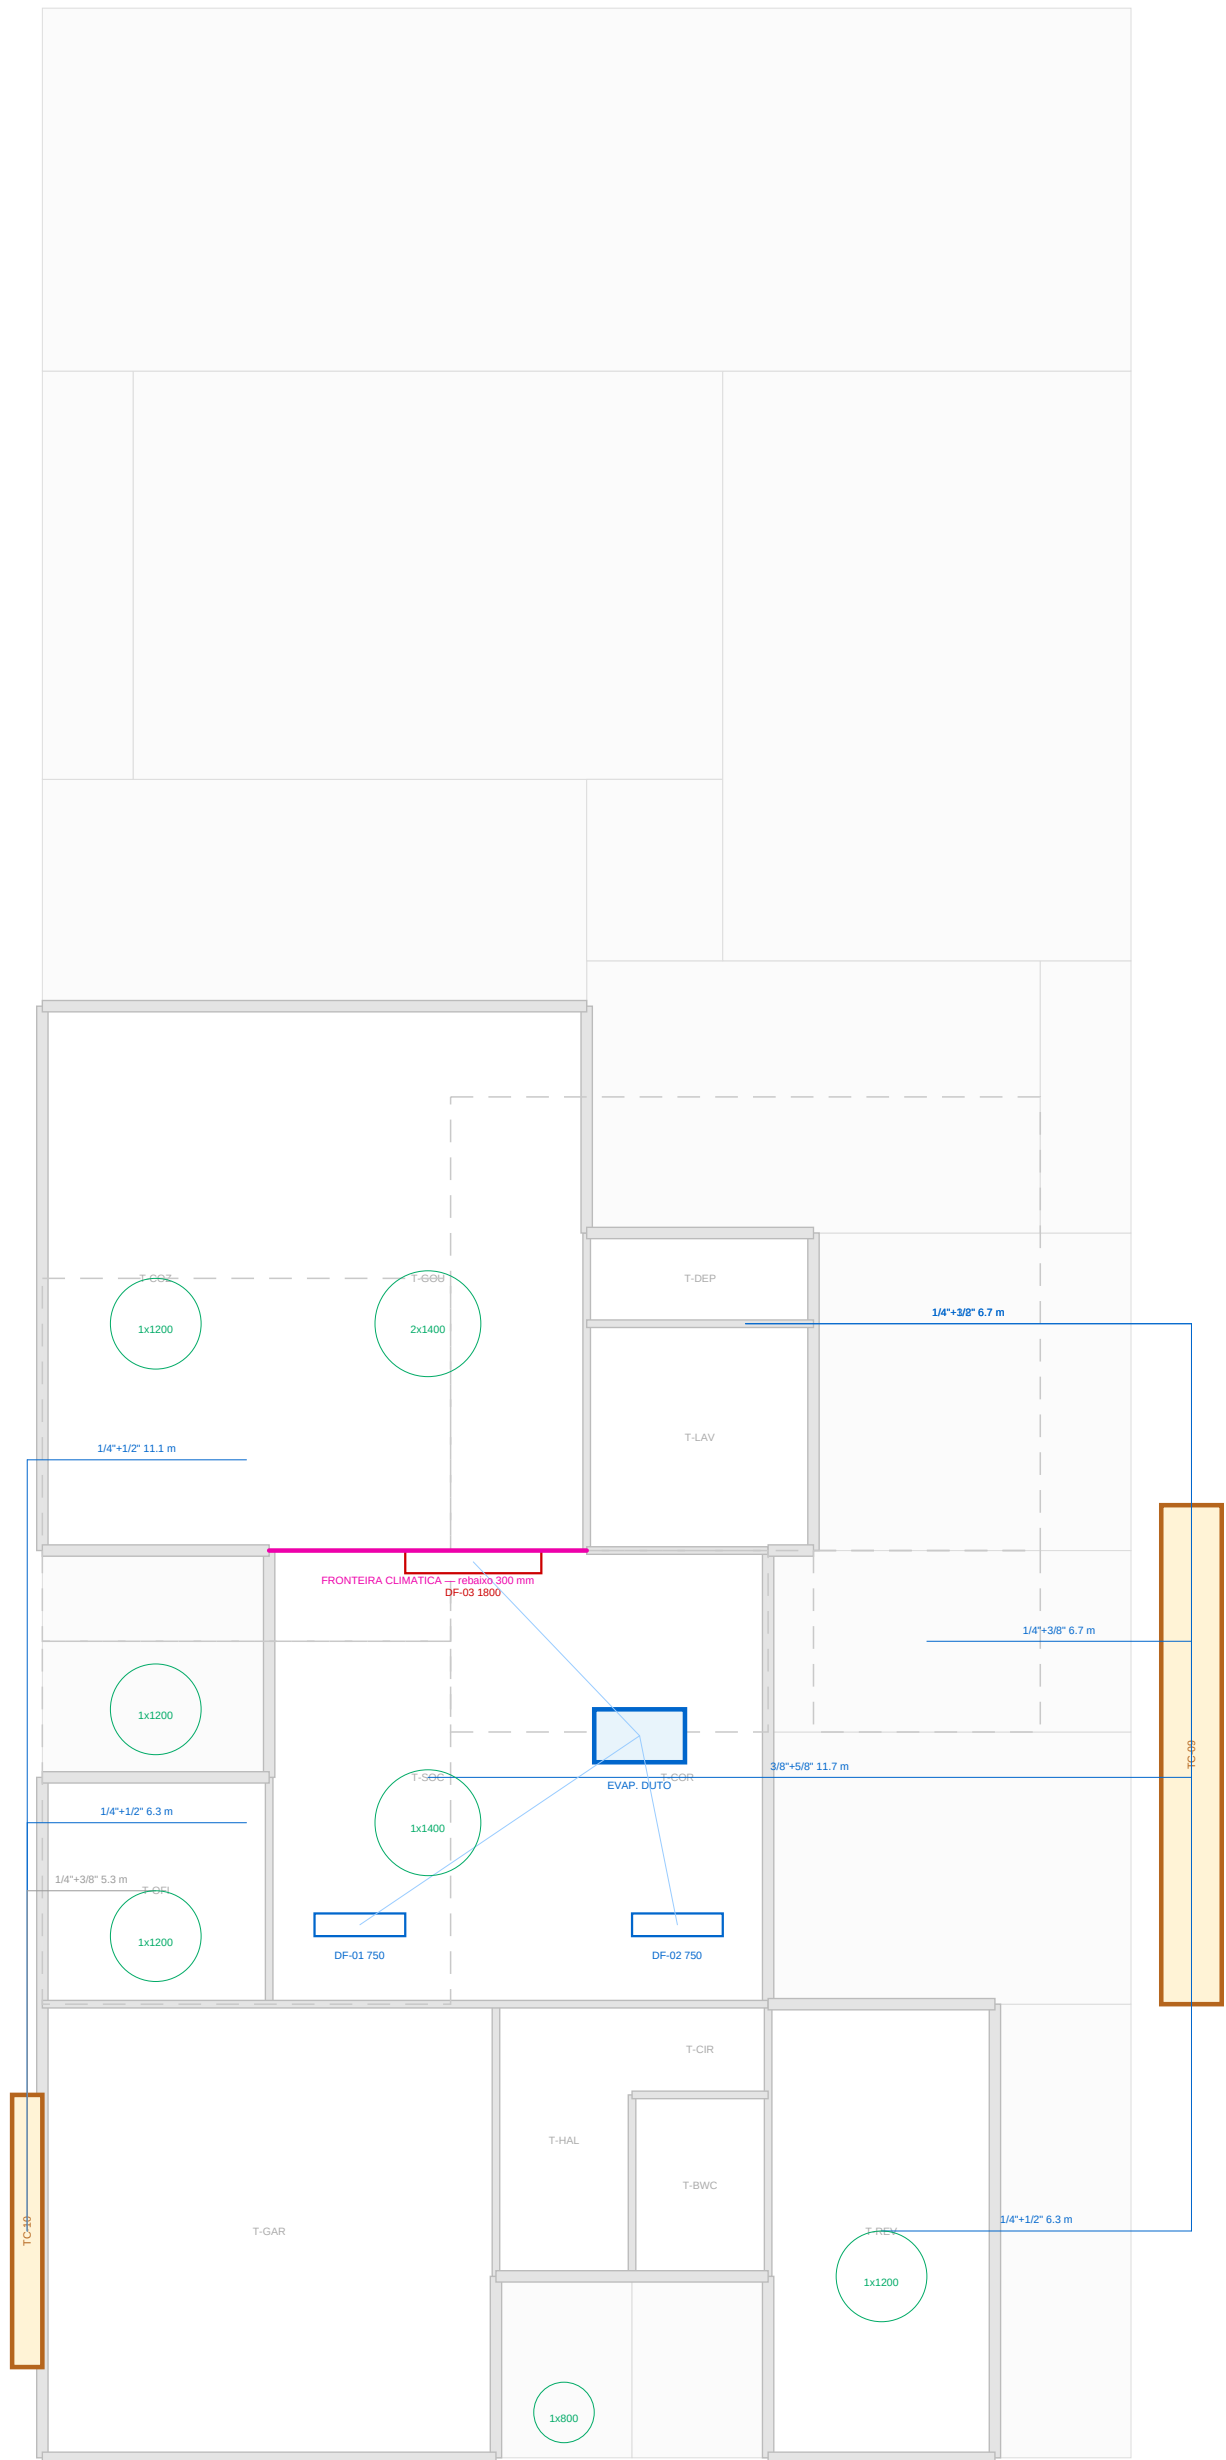


1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DN25	OBSERVAÇÃO
DP-01 — Insulamento	750	T-001	sem, parede interna do andar
DP-02 — Insulamento	750	T-001	com, sob o piso de laj

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DN25	OBSERVAÇÃO
EV-01 — Duto de água	80	T-001	DN25, sem isolamento de isolamento de isolamento
EV-02 — Duto de água	100	T-001	DN25, sem isolamento de isolamento de isolamento
EV-03 — Duto de água	120	T-001	DN25, sem isolamento de isolamento de isolamento
EV-04 — Duto de água	140	T-001	DN25, sem isolamento de isolamento de isolamento

- NOTAS
- Duto de água de condensação. Linha mais longa 11,7 m, com o limite de conduto de 15 m.
 - Duto DN25 com isolamento mínimo de 25 mm e altura antes da descida, nunca ligado a engate sem alça.
 - Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com o isolamento na parede conduta dentro do montado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PM-002 (previsão) UNIDADE MÉTRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 605/000/000	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R30 TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROVA 28 IN 25 REV 030
--	---	---	-------------------------------------