
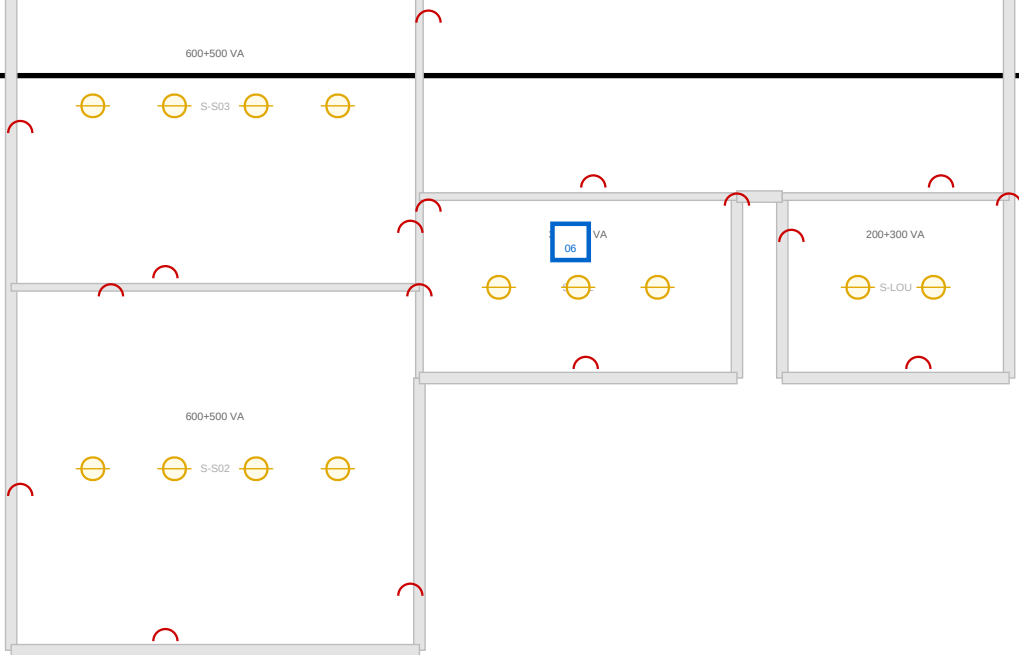


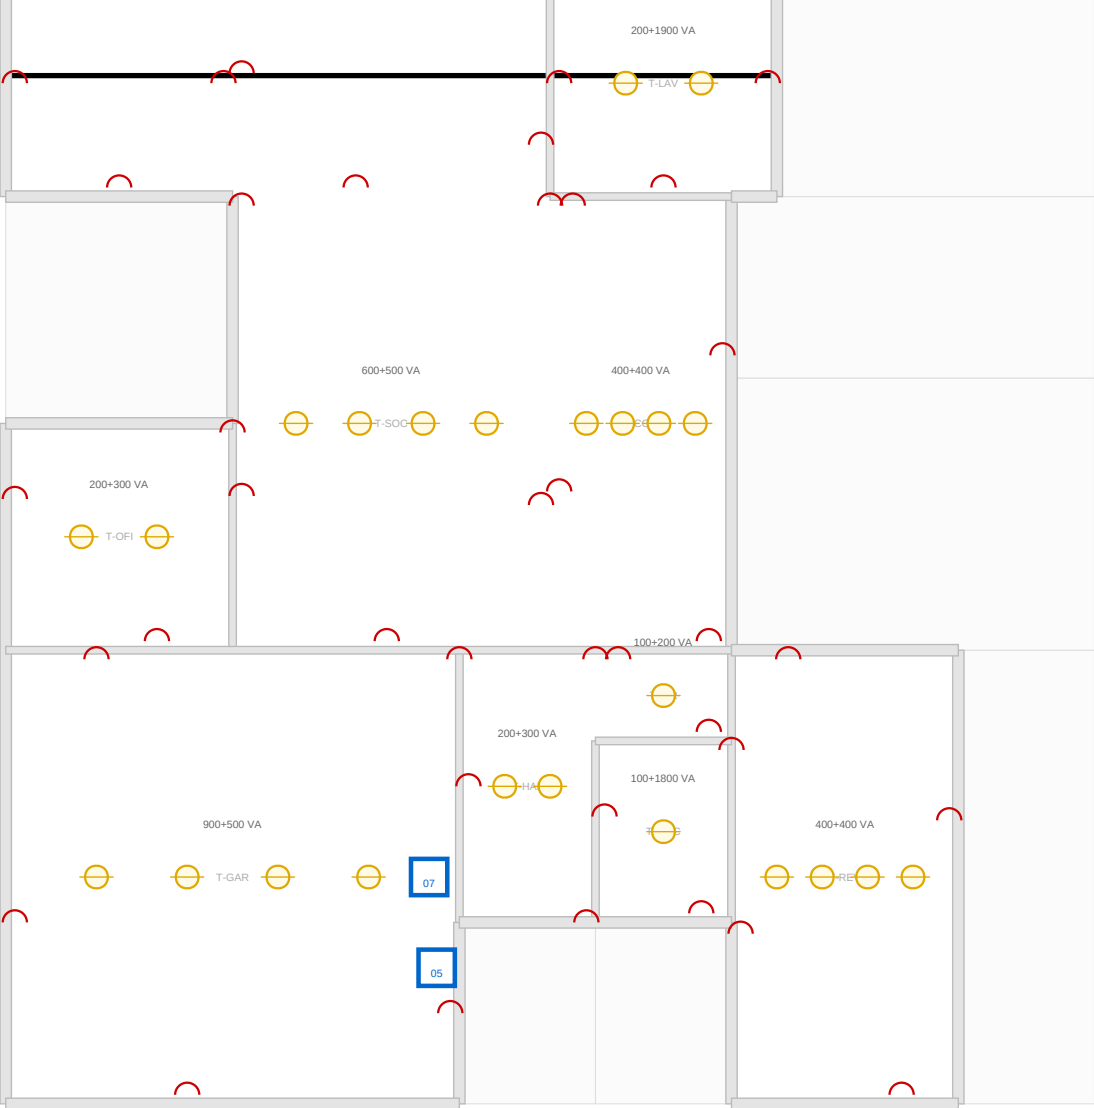

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	FE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banheiro social	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-5	Sqtr. dabo 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Sqtr. 18.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Sqtr. 18.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)						
SALA		1.400	220 V	climatização	1,00	1.400

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	SLAB (m²)	TUG	TUC (VA)	CLASSE
S-SABO	SUITE MASTER	46,82	27,6	1200	6	600	seca
T-GAB	GABINETE	16,00	14,0	900	5	500	seca
T-GOU	GOURMET	36,24	22,6	900	7	2500	refrigera
S-SABO	SUITE 02	25,92	20,4	900	5	500	seca
S-SABO	SUITE 03	25,92	20,4	900	5	500	seca
T-BUC	KITCHEN / JANTAR	25,20	20,4	900	5	500	seca
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	16,00	16,0	900	4	400	seca
T-COC	COCINA	16,00	16,0	900	6	2100	refrigera

POR QUE fd = 1,00 NA CLIMATIZACAO

ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
O que a tabela assume	os fatores de demanda da NBR 5410 variam de acordo com o uso, sendo a demanda a carga máxima e a normal
O que acontece em Manaus	os fatores de demanda da NBR 5410 variam de acordo com o uso, sendo a demanda a carga máxima e a normal
O que ocorre em	com fd de 0,75 a demanda varia de 2.375 VA e o fator de demanda de 1,00 A — o fator de demanda e o diagrama geral de carga máxima na hora de maior calor
O que e planejado para	trabalho o diagrama para um maior em vez de calor, transformando uma grandeza em um risco de incêndio
Caso de acerto	calor de 25 m² em vez de 25 m² no caso de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.2.2. Instalação 72.150 VA, demanda prevista 36.500 VA.
- Estrutura elétrica 127/220 V 60 Hz 30 A — padrão 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado estimado 1,00 — em Manaus é de e carga máxima, não interfere. Ver publicação no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos no quadro de superior no total.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/24

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	27
em R2D (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 600/600/300	SEM ART / INT	05/24