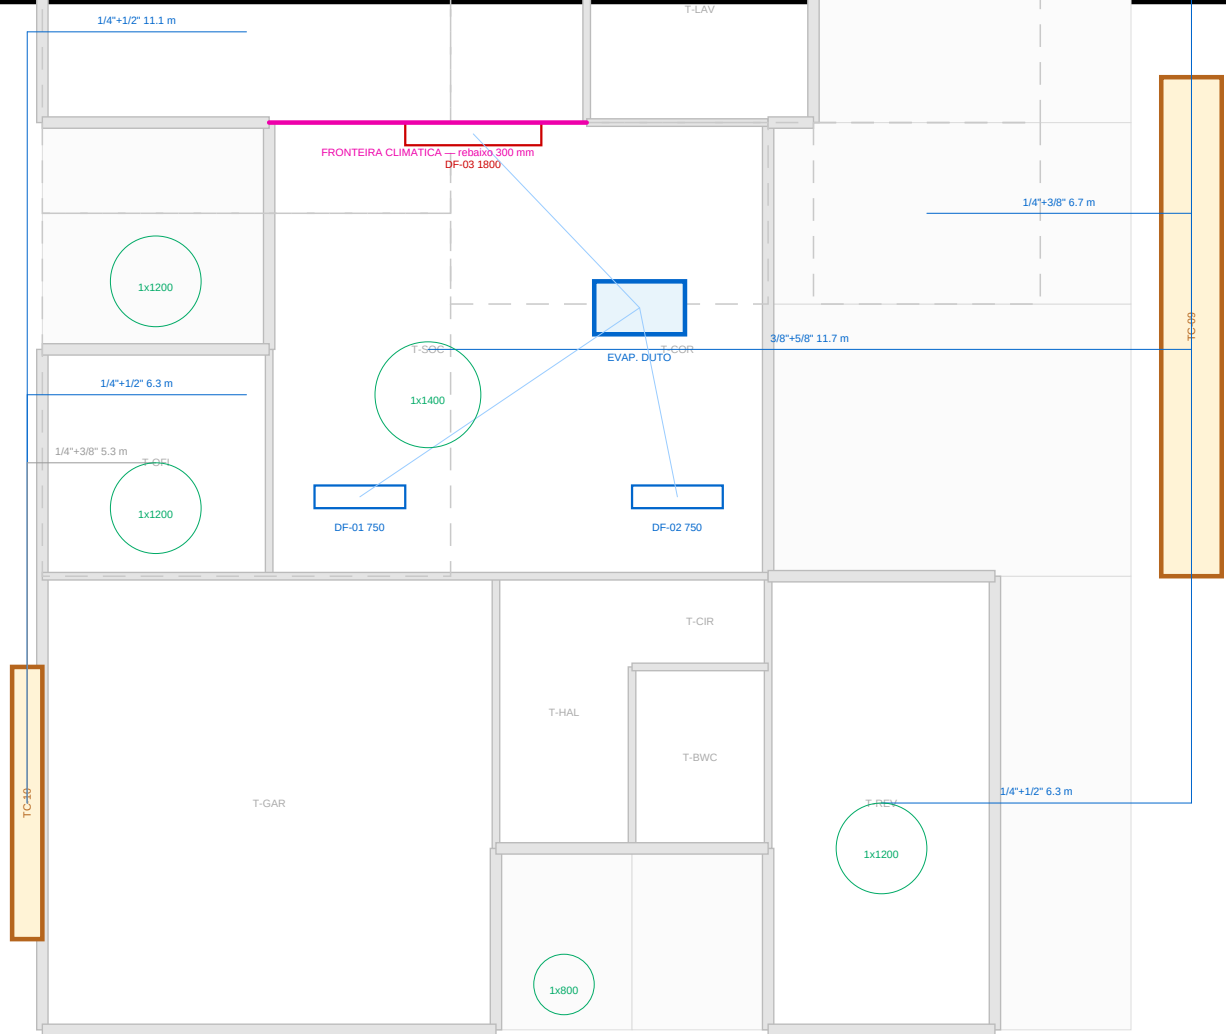


1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORIGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOREZ (m)	BURRIDA (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	2,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	2,8	2,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FF-01	S-005	TC-09	9.000	1,6	2,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTAO

ELEMENTO	VAZAO (m³/h)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-01 — Insufletamento	750	T-001	junto, parede sobre o teto
DF-02 — Insufletamento	750	T-001	com, sob o piso de luz
DF-03 — Retorno	1800	T-001	junto à fresta com o gabinete
EX-01 — Chorroquena	600	T-001	DN250, sobre do parafuso, duto em novo do acima do colchete

- NOTAS
- Duto ríctos de condensação: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engoto sem alho.
 - Duto de insulfletamento no comprimento de 400 m — nunca abreviar o mesmo.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 655/555/555	SEM ART / INT	28