
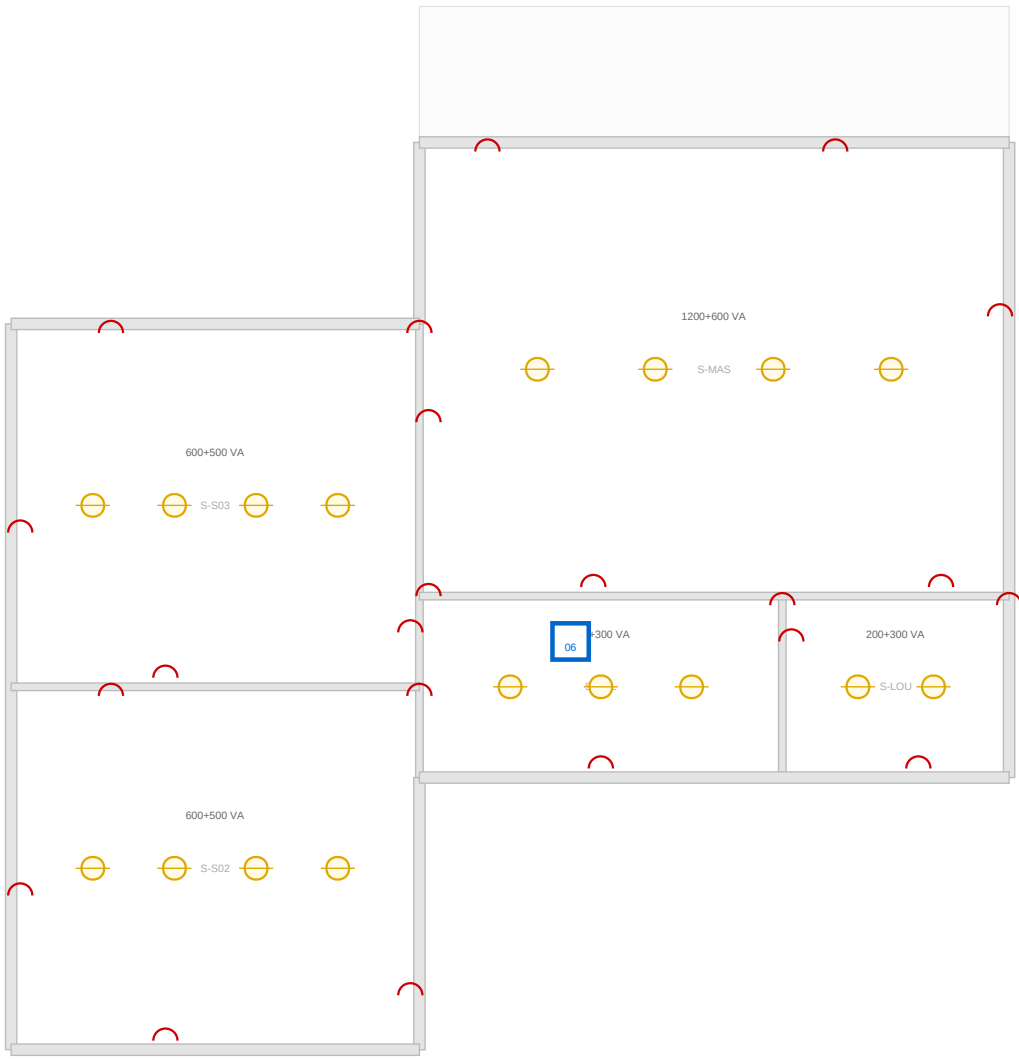


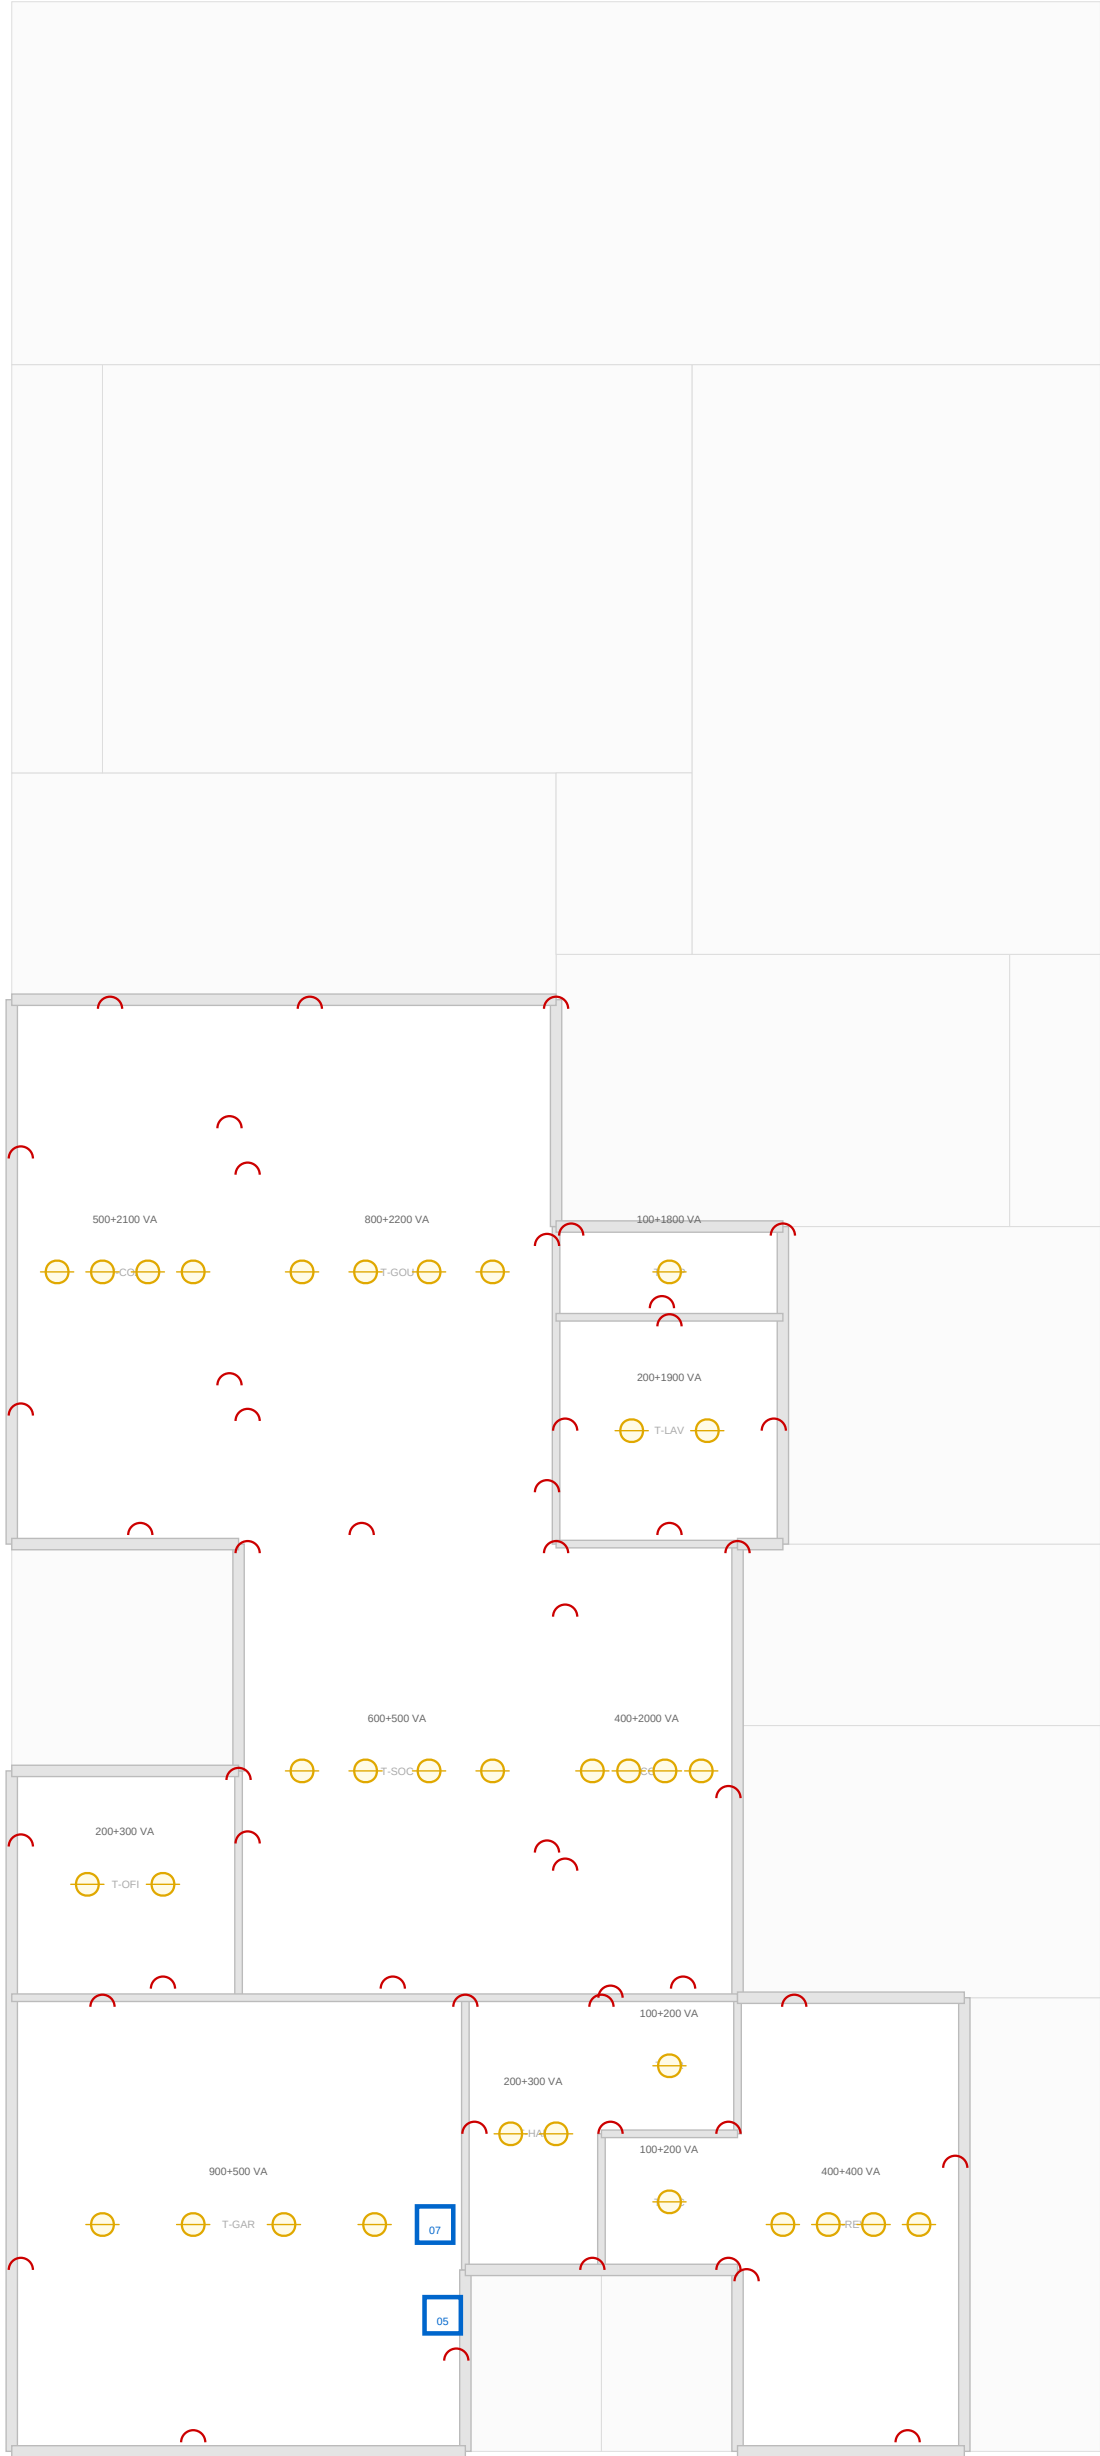

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho de recreação	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suíte das 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suíte 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suíte 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suíte 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suíte 10.000 BTU quarto reservatório	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suíte 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suíte 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAS	SUITE MASTER	44,90	27,6	1200	5	600	seca
S-04M	SALA-DESB.	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-00U	COURT-MET	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-00U	ESTÁGIO JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE f_d = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	us fatores de demanda da NBR 5413 vari de média nacional, sendo se condicionados a carga intermediária e nacional
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece bem alimentos	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, não existe a diversificação que o fator propõe
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo serve	com 60 A, 70 A e demanda sobre 2.370 VA e o padrão mínimo de 100 A — o total aquece e o frigorífico geral resfria exatamente na hora de maior calor
TUE-17	Bateria de car.	Ó que é projetado para	trabalha o frigorífico para um maior em vez de calor, transformando uma produção em um risco de incêndio
TUE-18	Ventilador		
TUE-19	Exaustores	Cuidado de acionar	cabo de 25 mm ² em vez de 25 mm ² no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa
TUE-20	Panela automática		
TUE-21	Panela elétrica		
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		
Iluminação + pontos de uso geral			

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-002	COCINA	21,00	20,4	300	5	2000	molhada
T-003	QUARTO-RESERVATÓRIO	16,00	14,0	400	4	400	seca
T-004	CORR./ESCALA	14,40	10,8	400	5	2000	molhada
S-004	HALL E REDEQUINHA	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-001	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5413 9.2.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 220/127 V, cabos com neutro 95 A e 3 fases 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manual de e carga completa, não intermitente. Ver particular no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos no gabinete, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R56	
Rev. R52 (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIDADE MESTRE: AM	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / INT	06-45 REV 056