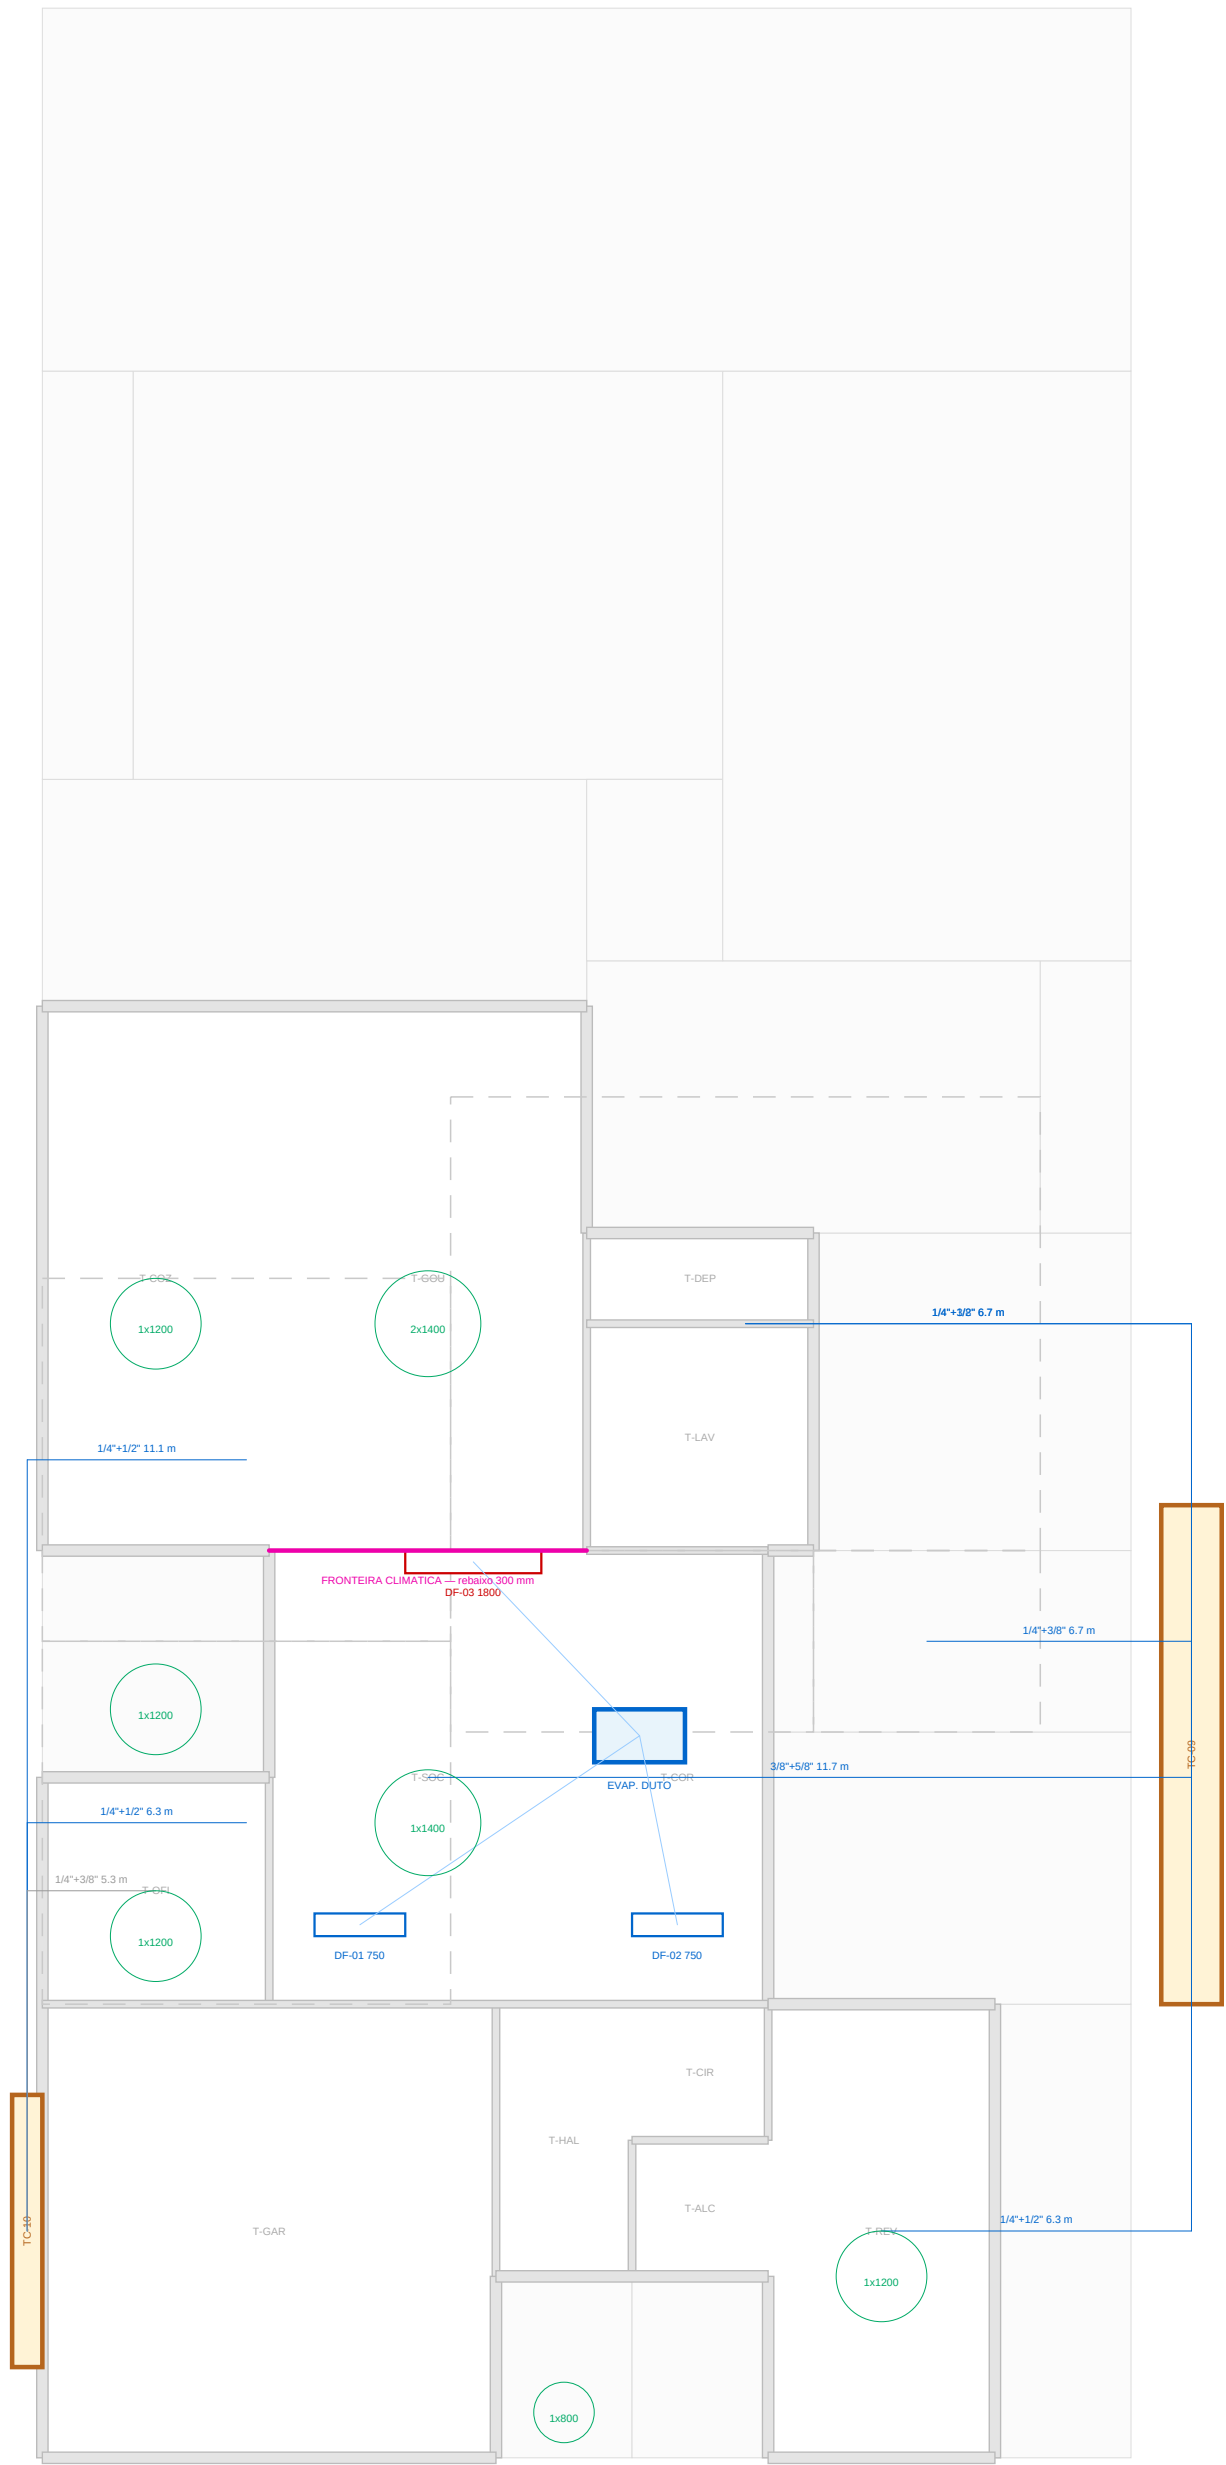


1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	OK05	—	ABO
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	OK05	—	ABO
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	OK05	—	ABO
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	OK05	80 g	ABO
S-004	T-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	OK05	80 g	ABO
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	OK05	—	ABO
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	OK05	—	ABO
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	OK05	—	ABO

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO			
ELEMENTO	VIAJADA (mm)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-01 — insulflex	750	T-001	junto parede contra do motor
DF-02 — insulflex	750	T-001	com, sob o piso de faz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insulflex	80	T-001	OK05
DF-04 — insulflex	80	T-001	OK05
DF-05 — insulflex	120	T-001	OK05
DF-06 — insulflex	120	T-001	OK05
DF-07 — insulflex	80	T-001	OK05

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos OK05 com diâmetro mínimo de 20 mm e altura antes da descida, nunca ligado a engate sem alça.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro da montante.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R56	28
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	TRABALHO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / INT
UNIDADE MÉTRICA (mm)	MILHAR (600/600/600)	SEM ART / INT	60-40 REV-005