

LISTA DE MATERIAL — TOTAIS


ITEM	QTD	UN
cabo 1.5 mm2 PE	675.0	m
cabo 1.5 mm2 base	675.0	m
cabo 1.5 mm2 neutro	675.0	m
cabo 2.5 mm2 PE	654.8	m
cabo 2.5 mm2 base	988.1	m
cabo 2.5 mm2 neutro	633.5	m
cabo 4 mm2 PE	141.8	m
cabo 4 mm2 base	151.3	m
cabo 4 mm2 neutro	62.3	m
cabo 6 mm2 PE	22.7	m
cabo 6 mm2 base	45.5	m
eletrodos compacto CND2	1403.6	m
eletrodos compacto CND5	126.7	m
diqurante 10 A 3P curva C	23	un
diqurante 16 A 3P curva C	10	un
diqurante 18 A 3P curva C	3	un
diqurante 18 A 3P curva C	3	un
diqurante 20 A 3P curva C	18	un
diqurante 25 A 3P curva C	1	un
diqurante 25 A 3P curva C	4	un
diqurante 40 A 3P curva C	2	un
EM 6P 40 x 30 mm	3	un
DPS classe II 20 kA, 30 kV	1	un
diqurante geral 125 A tripolar	1	un
diqurante 63 A tripolar (desarmador de QDS)	1	un
Quadro geral 63 modulos — QDS	1	un
Quadro superior 96 modulos — QDS	1	un
terminal 3P+T 30 A (127 V)	27	un
terminal 3P+T 30 A (220 V, T=0)	26	un
interruptor (unico)	26	un
porta de luz (para estagnar)	60	un
cabo 4 x 2	147	un

POR CIRCUITO — 63

[illegible]

QRC	QO	mm2	CABO n	ELETR.	n	DISJ	TOM	INT	LUZ
ILU-T-DEP	QOQ	1.5	63.3	DN20	21.1	10 A 1P	0	1	1
ILU-S-CR	QOQ	1.5	27.9	DN20	9.3	10 A 1P	0	1	1
ILU-S-CQ	QOQ	1.5	48.8	DN20	26.3	10 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA

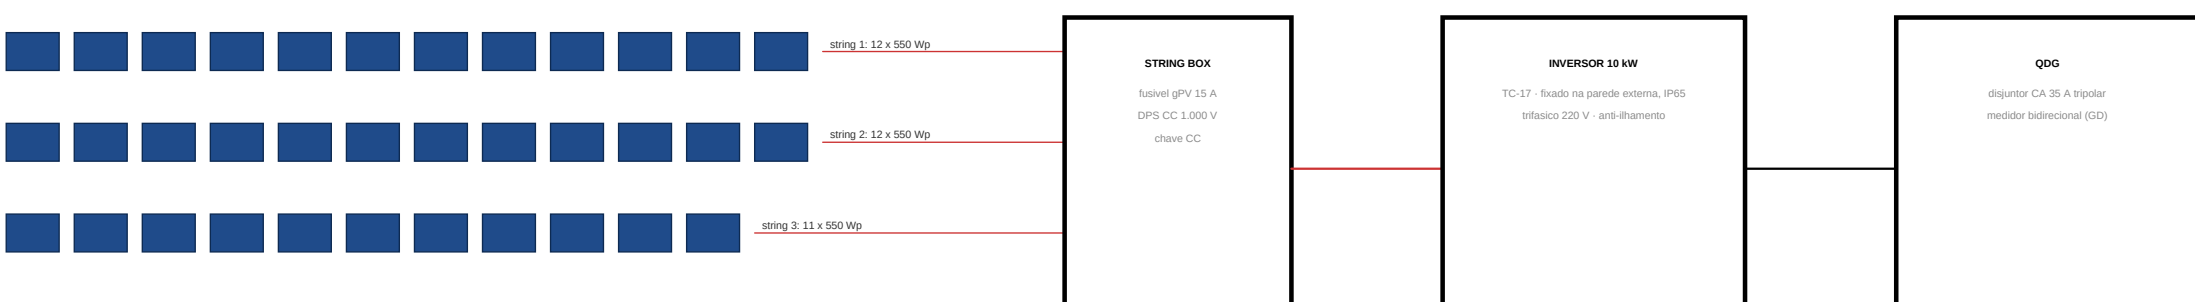

PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 12,8 m de percurso x 2 condutores = PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (FPI-41)

NOTAS

- Calcular a linha de fôto de material vendida da soma dos circuitos da PM-65: cabo por secção e cor (fase, neutro azul, PE verde), eletrodo por diâmetro, disjuntor por corrente e potência.
- Complementos por percurso Manhattan do quadro ao centro do ambiente x 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleotrabalhos) mais descida e subida.
- Exemplos: 67,6 kWh/ha → 58,9 kWp → 35 módulos de 250 Wp em 3 strings, inversor 22 kWp (TC-37) na única secção.
- Cabo solar: 62,6 mV/ha em eletrodos próprio da cobertura ao inversor; string box com fusível, DPNC e chave seccionadora; disjuntor CA na QGG.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIBS	61
pis #32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04h	MALHA 600/300/150	SEM ART / RBT	
			OK 76 REV RIBS