
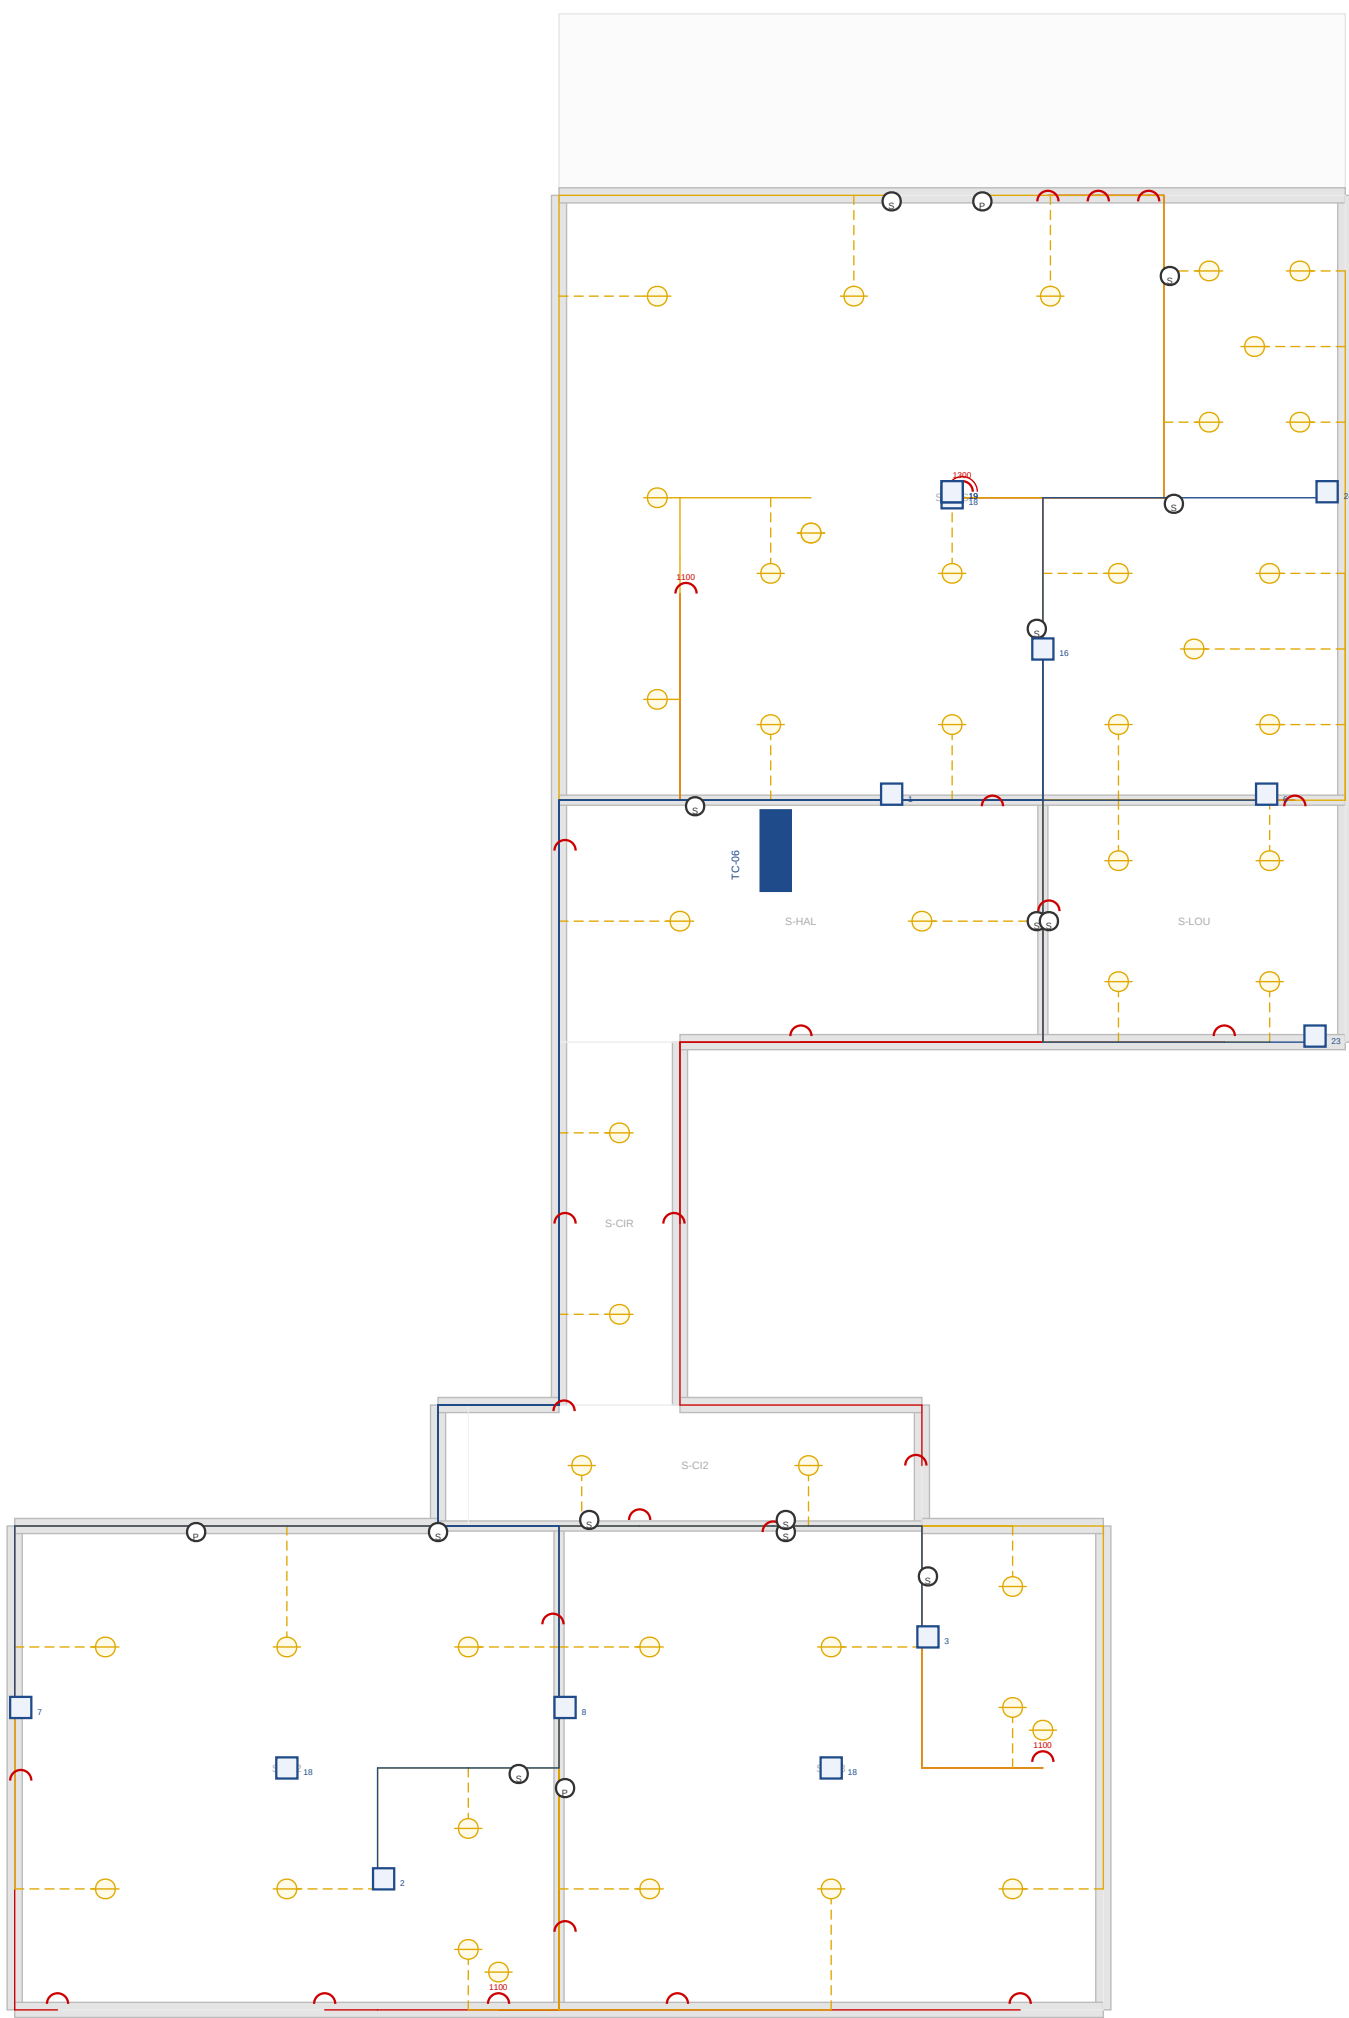


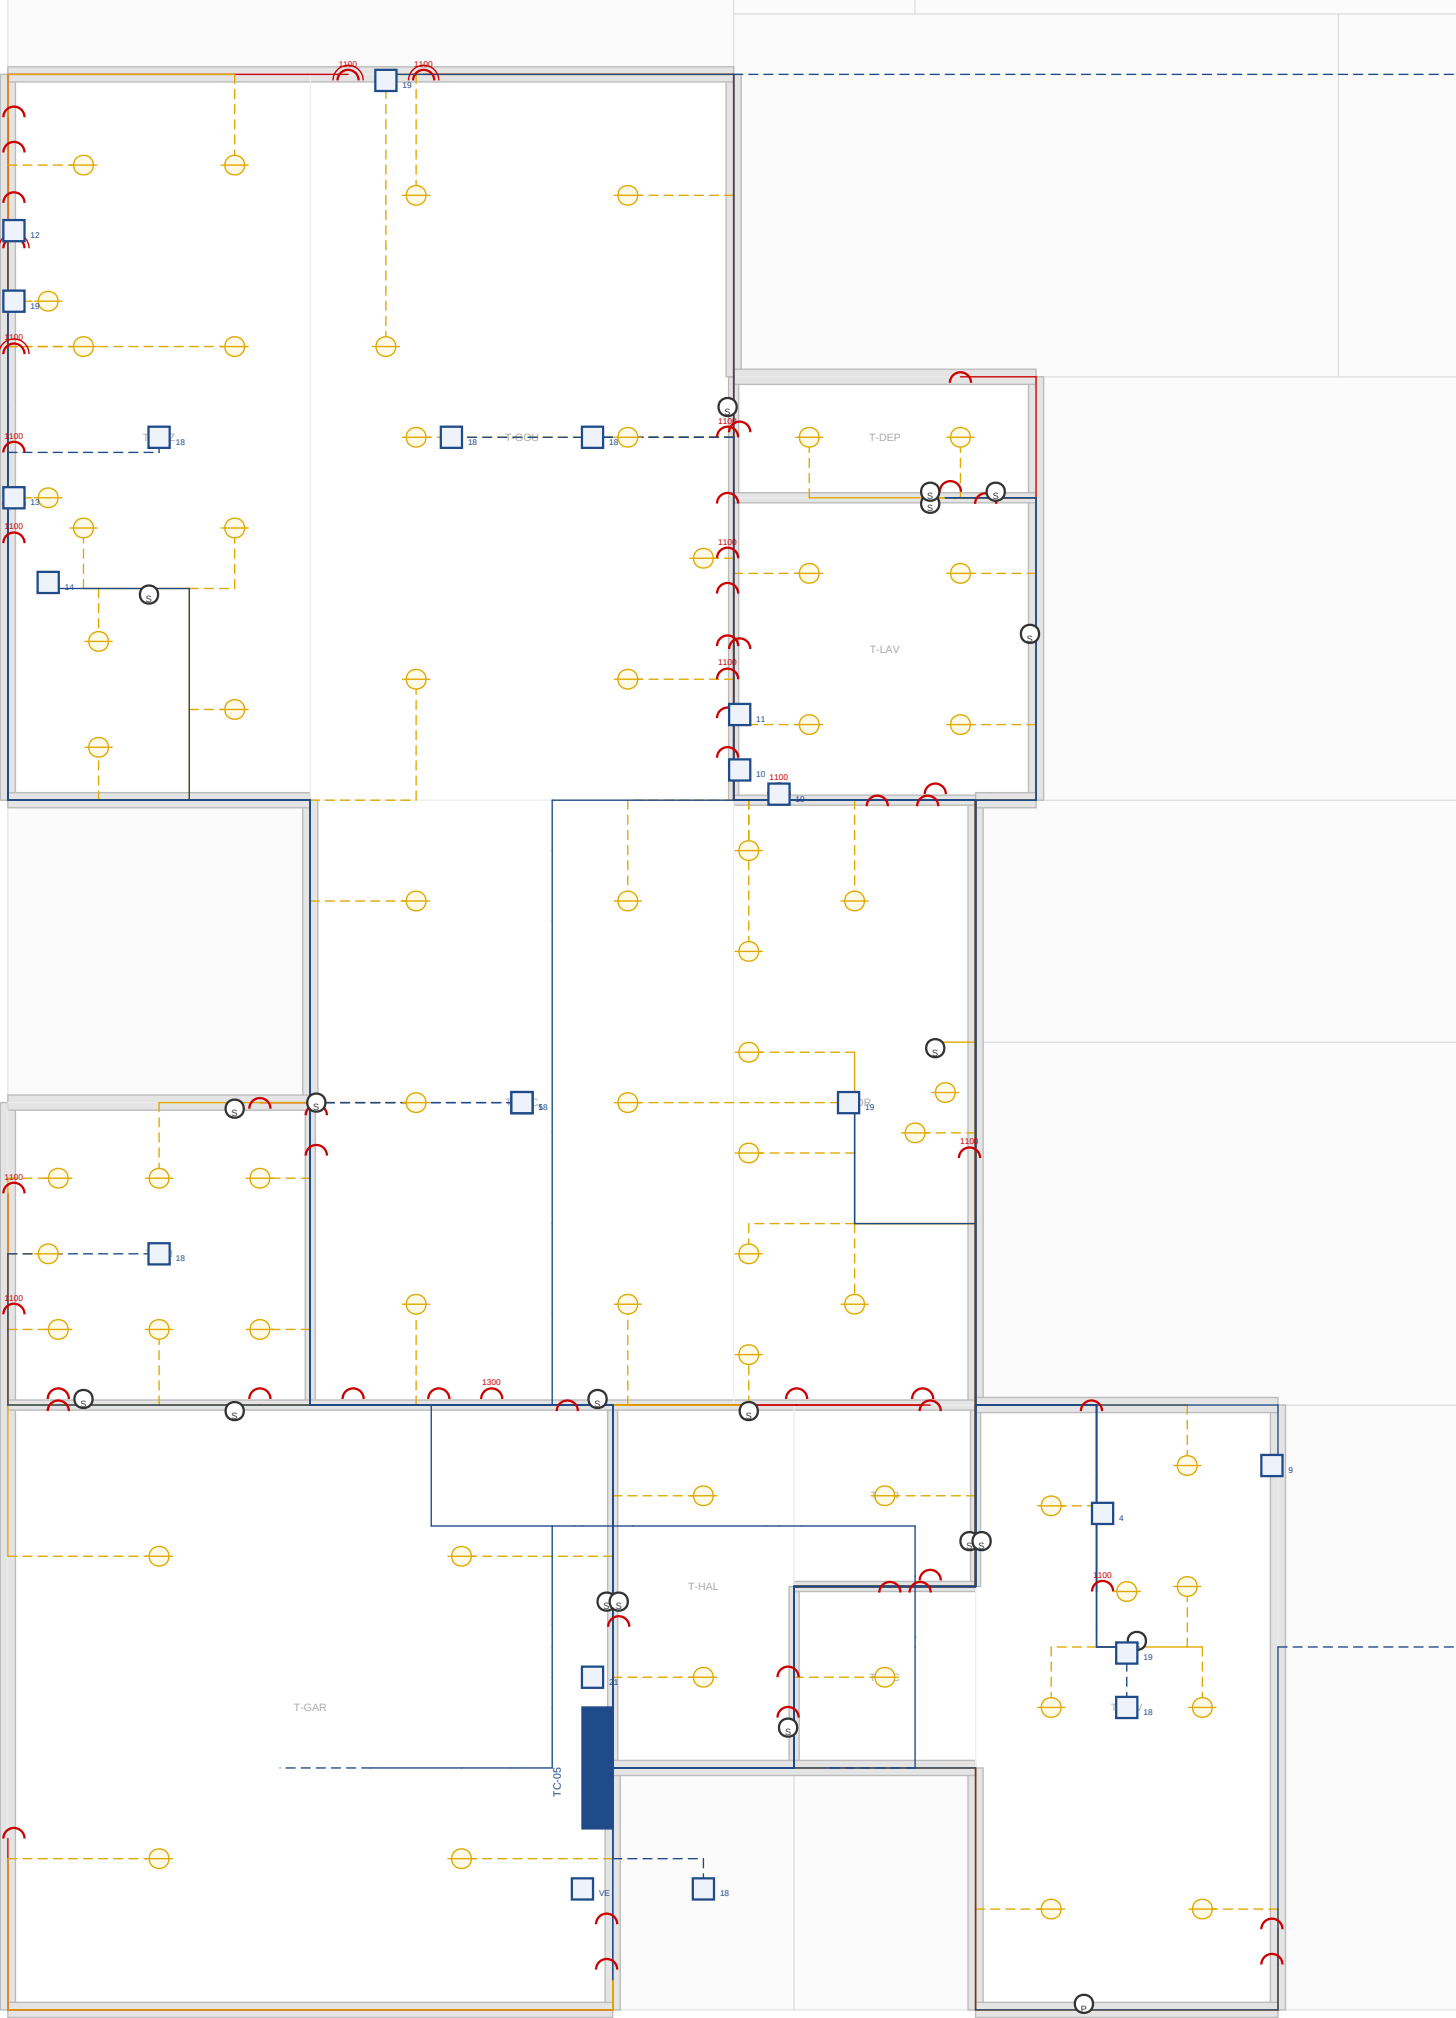

1 PONTOS E PERCURSOS — TERREO

ESCALA 1:75

2 PONTOS E PERCURSOS — SUPERIOR

ESCALA 1:75

CIRCUITOS: ARVORE REAL, PONTO MAIS LONGE, O QUE ERA MANHATTAN x 1,2, QUEDA E SECAO

CIRCUITO	QD	PYS	PAUL	ARVORE - M	LCORRGE - M	MANH - M	QUEDA - %	MM2	MONC	CR FASES
R.U. S-02	TC-06	4	5	150	16,3	13,5	0,23	1,5	37	2
R.U. S-03	TC-06	2	2	11,3	9,3	11,0	0,13	1,5	18	2
R.U. S-04	TC-06	4	3	13,2	6,3	7,7	0,28	1,5	33	2
R.U. S-05	TC-06	5	3	18,1	9,3	13,3	0,27	1,5	33	2
R.U. S-06	TC-06	26	12	84,1	13,5	17,7	2,35	1,5	68	4
R.U. S-07	TC-06	11	12	49,3	20,7	24,7	1,37	1,5	68	3
R.U. S-08	TC-06	11	14	51,3	23,1	18,9	1,07	1,5	85	4
R.U. S-09	TC-06	1	2	5,9	5,0	5,07	0,07	1,5	7	1
R.U. S-10	TC-06	2	4	9,0	8,7	13,2	0,17	1,5	18	2
R.U. S-11	TC-06	11	12	51,5	20,1	18,4	1,15	1,5	67	3
R.U. S-12	TC-06	11	13	54,0	27,4	30,9	1,86	1,5	72	3
R.U. S-13	TC-06	4	9	28,9	21,2	20,3	0,28	1,5	46	3
R.U. S-14	TC-06	9	9	39,5	14,1	14,4	1,90	1,5	50	3
R.U. S-15	TC-06	9	14	63,5	30,4	26,6	1,46	1,5	108	4
R.U. S-16	TC-06	5	4	12,9	9,3	10,1	0,15	1,5	18	2
R.U. S-17	TC-06	11	16	100	26,1	20,7	0,87	1,5	68	3
R.U. S-18	TC-06	9	5	21,1	13,5	18,0	0,28	1,5	46	3
R.U. S-19	TC-06	11	10	38,9	13,9	18,8	0,79	1,5	55	3
R.U. S-20	TC-06	8	13	47,5	23,1	18,0	1,80	1,5	79	3
R.U. S-21	TC-06	1	1	1,9	1,9	1,9	0,17	1,5	4	1
R.U. S-22	TC-06	1	8	16,2	16,2	23,7	1,25	2,5	43	2
R.U. S-23	TC-06	1	8	16,8	16,8	23,7	1,43	2,5	46	2
R.U. S-24	TC-06	1	8	22,4	22,4	30,2	2,87	2,5	53	2
R.U. S-25	TC-06	1	8	18,9	18,9	26,7	1,40	2,5	46	2
R.U. S-26	TC-06	1	7	17,9	17,9	30,3	1,28	2,5	44	2
R.U. S-27	TC-06	1	4	18,2	18,2	26,5	0,28	2,5	27	1
R.U. S-28	TC-06	1	2	9,2	9,2	26,5	0,13	2,5	9	1
R.U. S-29	TC-06	1	9	36,4	26,4	29,7	0,78	2,5	46	2
R.U. S-30	TC-06	10	10	100,8	25,4	1,80	1,80	2,5	108	7
R.U. S-31	TC-06	7	26	64,9	27,0	18,0	1,04	2,5	152	5
R.U. S-32	TC-06	1	8	17,9	17,9	24,7	1,42	4	42	2

(continuação)

CIRCUITO	QD	PYS	PAUL	ARVORE - M	LCORRGE - M	MANH - M	QUEDA - %	MM2	MONC	CR FASES
R.U. S-33	TC-06	1	1	4,7	4,7	14,4	0,07	2,5	6	1
R.U. S-34	TC-06	1	1	2,6	2,6	14,4	0,05	2,5	2	1
R.U. S-35	TC-06	1	3	8,3	13,3	13,3	0,19	2,5	38	1
R.U. S-36	TC-06	1	3	9,3	9,3	17,7	0,15	2,5	38	1
R.U. S-37	TC-06	1	6	17,2	17,2	18,9	1,38	4	62	2
R.U. S-38	TC-06	1	6	18,2	18,2	18,8	0,80	4	26	1
R.U. S-39	TC-06	1	3	12,8	12,8	18,0	0,84	2,5	28	1
R.U. S-40	TC-06	1	1	5,4	5,4	17,7	0,10	1,5	11	1
R.U. S-41	TC-06	1	6	17,3	17,3	24,7	0,88	2,5	40	2
R.U. S-42	TC-06	1	6	14,3	14,3	18,9	0,57	2,5	34	1
R.U. S-43	TC-06	1	7	11,6	11,6	18,8	0,48	2,5	27	1
R.U. S-44	TC-06	1	1	5,1	5,1	14,4	0,10	1,5	11	1
R.U. S-45	TC-06	3	10	38,2	18,4	13,5	0,42	2,5	67	3
R.U. S-46	TC-06	2	5	18,1	11,6	11,0	0,26	2,5	40	3
R.U. S-47	TC-06	3	4	13,9	8,8	7,7	0,22	2,5	26	2
R.U. S-48	TC-06	3	9	18,8	18,8	13,0	0,20	2,5	26	2
R.U. S-49	TC-06	1	7	18,9	12,5	17,7	0,60	2,5	37	2
R.U. S-50	TC-06	1	13	33,9	21,1	24,7	0,86	2,5	70	3
R.U. S-51	TC-06	5	10	34,9	22,3	18,9	0,96	2,5	76	3
R.U. S-52	TC-06	1	1	1,9	1,9	18,9	0,10	2,5	4	1
R.U. S-53	TC-06	2	9	14,0	7,9	12,7	0,13	2,5	35	2
R.U. S-54	TC-06	5	9	26,4	16,3	18,4	2,81	2,5	55	3
R.U. S-55	TC-06	8	8	28,4	23,5	30,2	1,14	4	57	3
R.U. S-56	TC-06	1	18	38,1	28,1	18,0	0,13	2,5	76	3
R.U. S-57	TC-06	9	9	29,9	11,2	14,4	0,48	2,5	47	3
R.U. S-58	TC-06	10	18	58,3	26,5	26,6	1,82	4	138	5
R.U. S-59	TC-06	3	3	7,1	3,9	10,1	0,10	2,5	10	2
R.U. S-60	TC-06	4	11	26,9	14,1	20,7	2,08	2,5	62	3
R.U. S-61	TC-06	5	9	19,4	11,1	18,0	0,15	2,5	45	3
R.U. S-62	TC-06	4	9	22,1	10,9	15,8	0,37	2,5	46	3
R.U. S-63	TC-06	5	3	14,2	10,8	18,0	0,48	2,5	26	2

PONTOS POR AMBIENTE

AMB	PYSOM	DUPLO	ALTAS	INT	LAM	TUE
T-00M	100	0	0	2	4	0
T-00M	33	0	0	2	0	0
T-00M	22	0	0	1	1	0
T-00M	44	0	1	3	9	4
T-00M	100	0	2	1	7	1
T-00M	95	0	1	2	9	2
T-00M	65	0	1	1	10	1
T-00M	800	2	4	1	11	6
T-00M	1012	2	5	1	9	3
T-00M	44	0	1	2	4	5
T-00M	33	0	0	2	0	0
T-00M	65	0	1	3	6	3
T-00M	95	0	1	3	6	3
T-00M	22	0	0	0	2	0
T-00M	10	0	0	2	2	0
T-00M	33	0	0	1	4	1
T-00M	10	1	2	9	21	7

FIXADORES E CAIXAS (H)

ITEM	QTD	UN
lucro passa-fio 25 mm (montagem universal)	2301	un
clip de aterramento no montante (a cada 1.200 mm)	1823	un
caixa 4x2	188	un
caixa de passagem	147	un
atenuador de aterramento no formigão (a cada 1.200 m)	182	un
caixa 4x4 octogonal	111	un
caixa 4x4	39	un
atenuador PS42 aterramento (m)	15,3	m

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
todo trabalho previsto em projeto	87 pontos em 82 pontos (5 duplos) em 28 ambientes	OK
instalar e interligar todos pontos	todos e menos de 80 cm de uma parede	OK
todo trabalho previsto em projeto	todos	OK
montagem de pontos na zona 1 do bloco (NBR 541)	4 boxes contínuos, máxima 600 mm	OK
trabalho de instalação alta	todos a 1.200 mm	OK
todo ambiente com ponto bem interligado	17 ambientes	OK
atenuador de aterramento	4 pontos	OK
clip de aterramento	30 pontos de 24 cargas	OK
todo ponto elétrico instalado pelo projeto	288 pontos	OK
qualidade de todos os pontos e pontos de aterramento	máximo 1.00 % (máx 4.0 kg)	OK
lucro elétrico e hidráulico instalado	2.000 mm entre eixos (máximo um diâmetro)	OK
caixa de passagem onde o ponto pode	147 caixas (25 m de 3 curvas, NBR 5412 8.2.1.1)	OK

NOTAS

- 82 pontos de trabalho (87 pontos, 5 duplos, 12 de bancada a 1.200 mm, 38 interruptores e pontos), 111 luminárias, 38 pontos de TUE — todos com x, y e z e pontos (hoteleiros).
- Distância CENTRO de parede a 1400 mm, ponto de trabalho dos montantes, sobre o ponto para luminária e ventilador, sem aterramento a 400 mm para pontos e pontos, 1400 mm de distância em 82 pontos, ponto mais longe TUE 17 a 38 m de quadro.
- Problemas (1): todos pontos de trabalho em 2002 montantes aterramento, clip a cada 1.200 mm, aterramento a cada 1.200 mm no ponto, caixa 4x2 em trabalho e interruptor, 4x4 em trabalho em TUE, caixa de passagem a cada 15 m (NBR 5412 8.2.1.1).
- Linha: pontos luminárias, pontos TUE, luz TUE, interruptor no ponto, aterramento ou aterramento. Cada das tomadas ao quadro de 300 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/25/2024

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA: PONTOS, PERCURSOS E FIXADORES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RMB	73
em RMB (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: mm	VALOR: 60000000	SEM ART / INT	em TB REVISE