



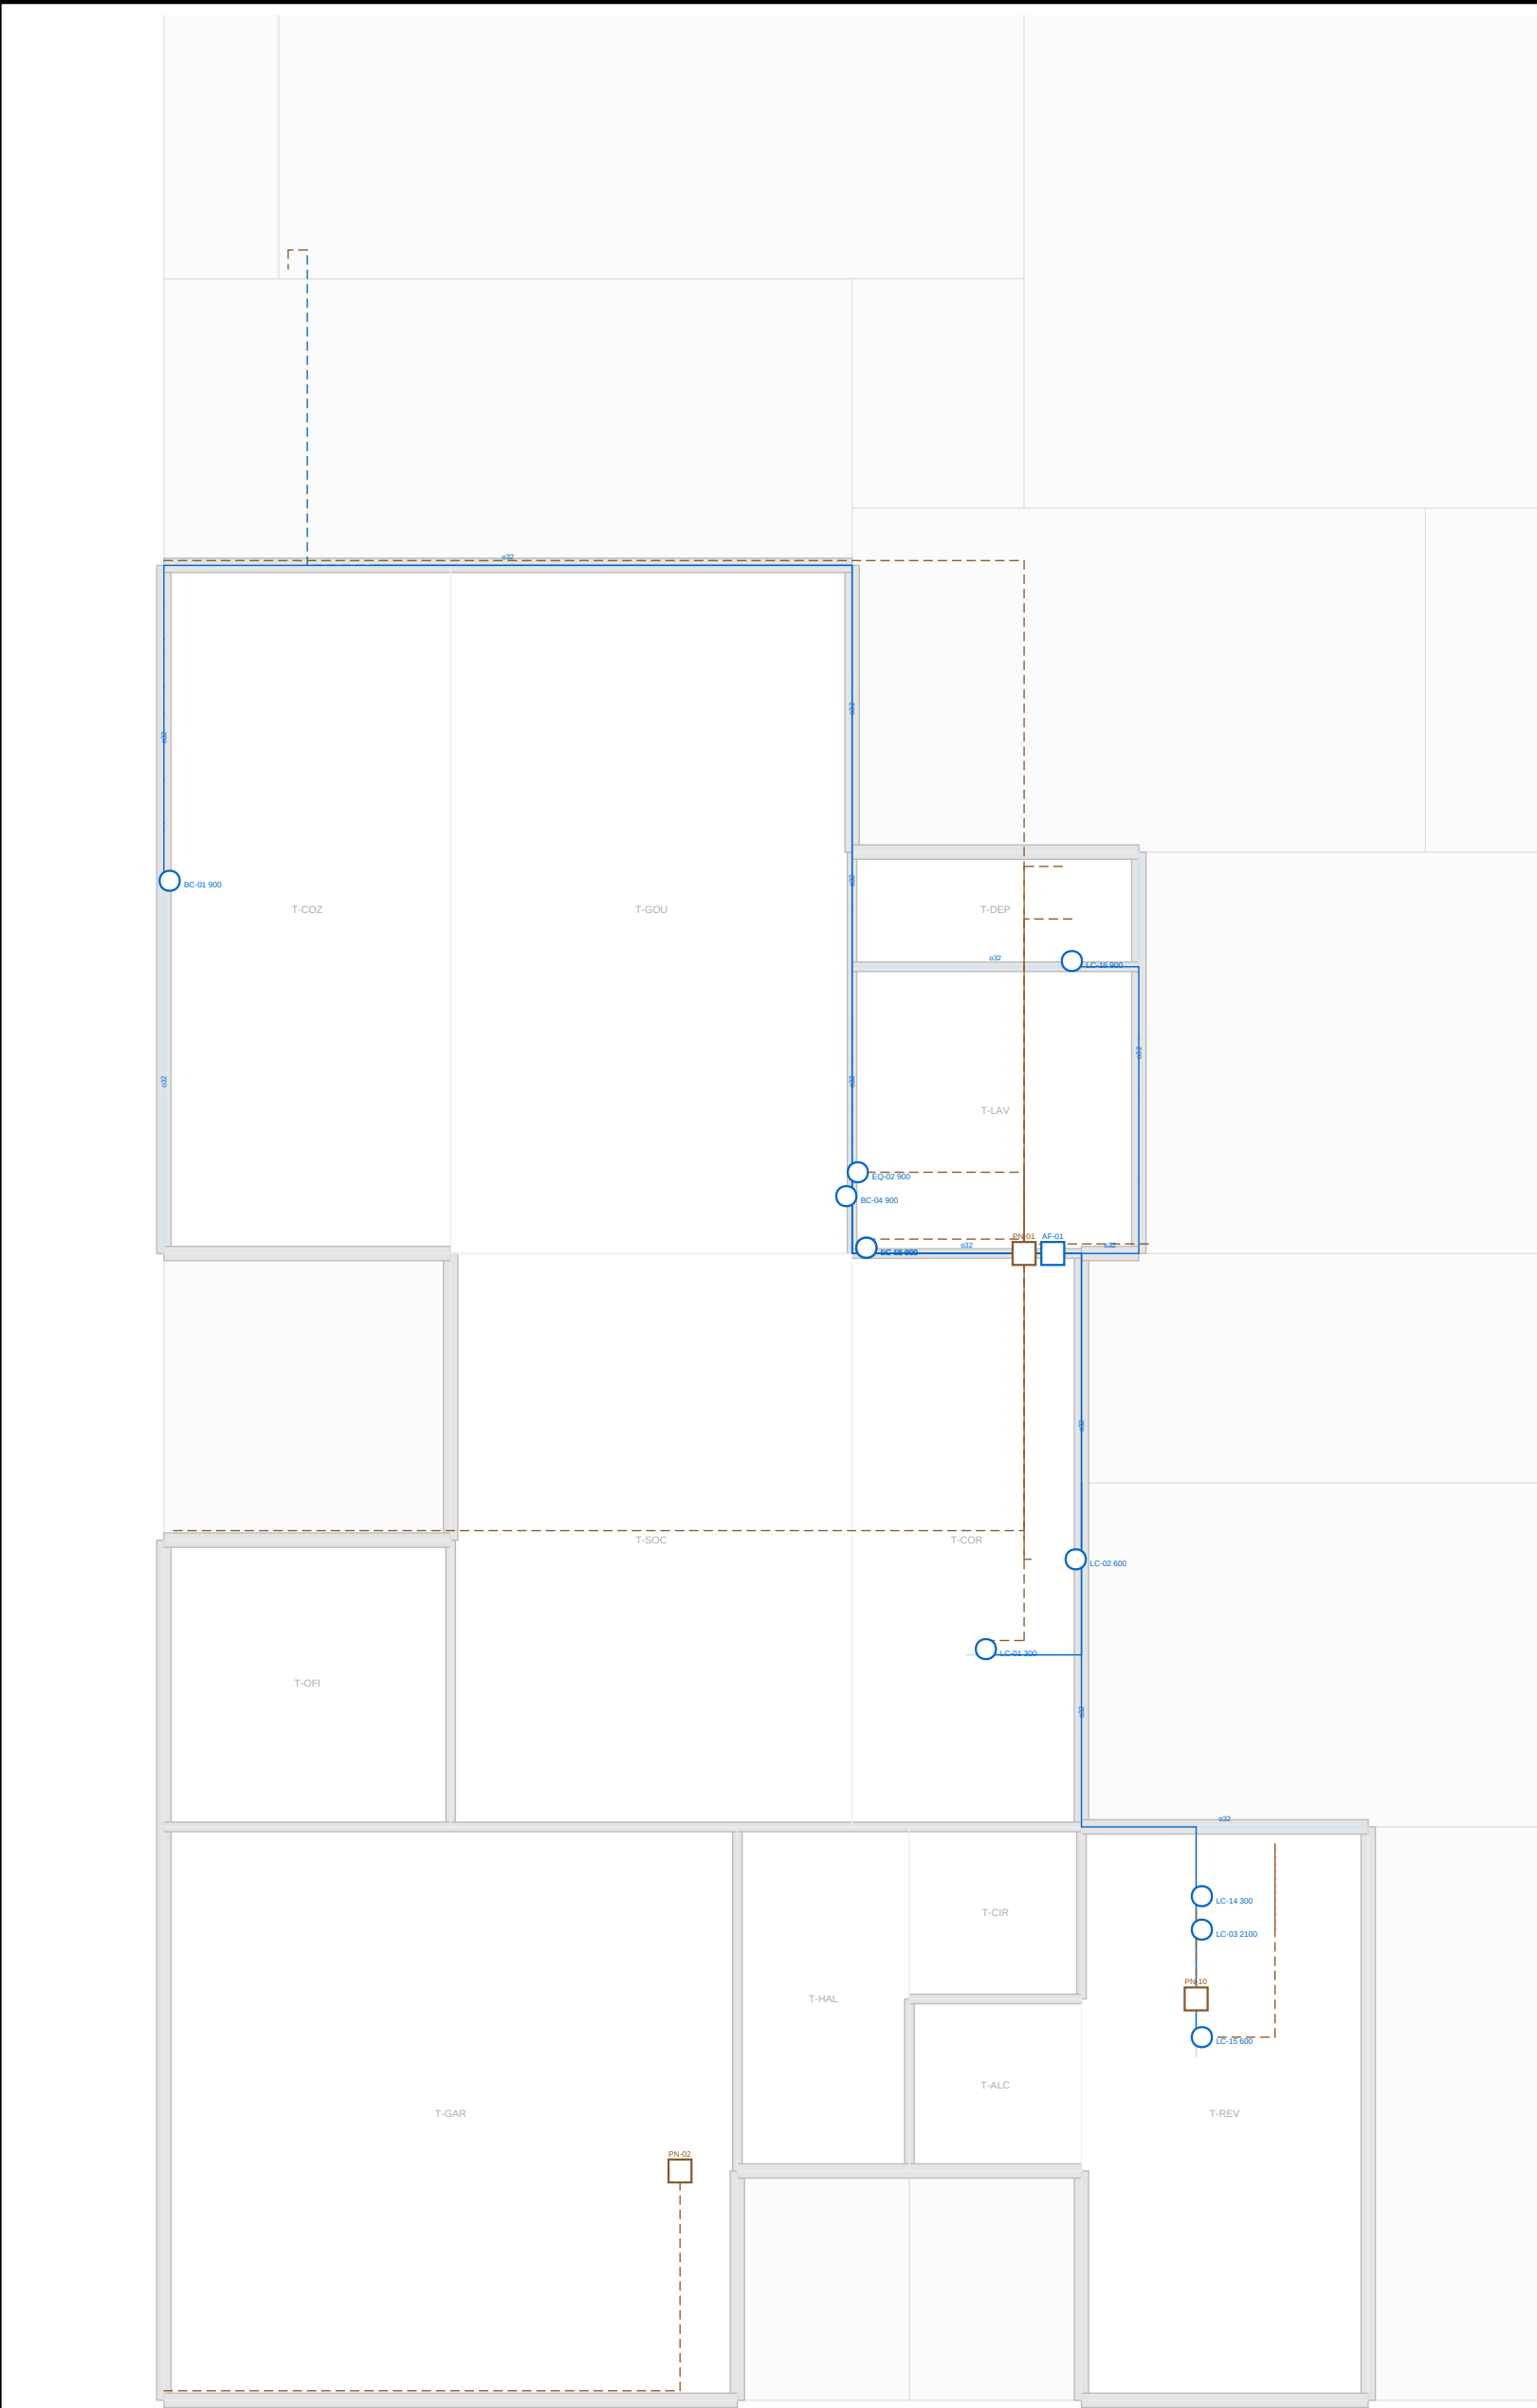

1 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — TERREO
ESCALA 1:75

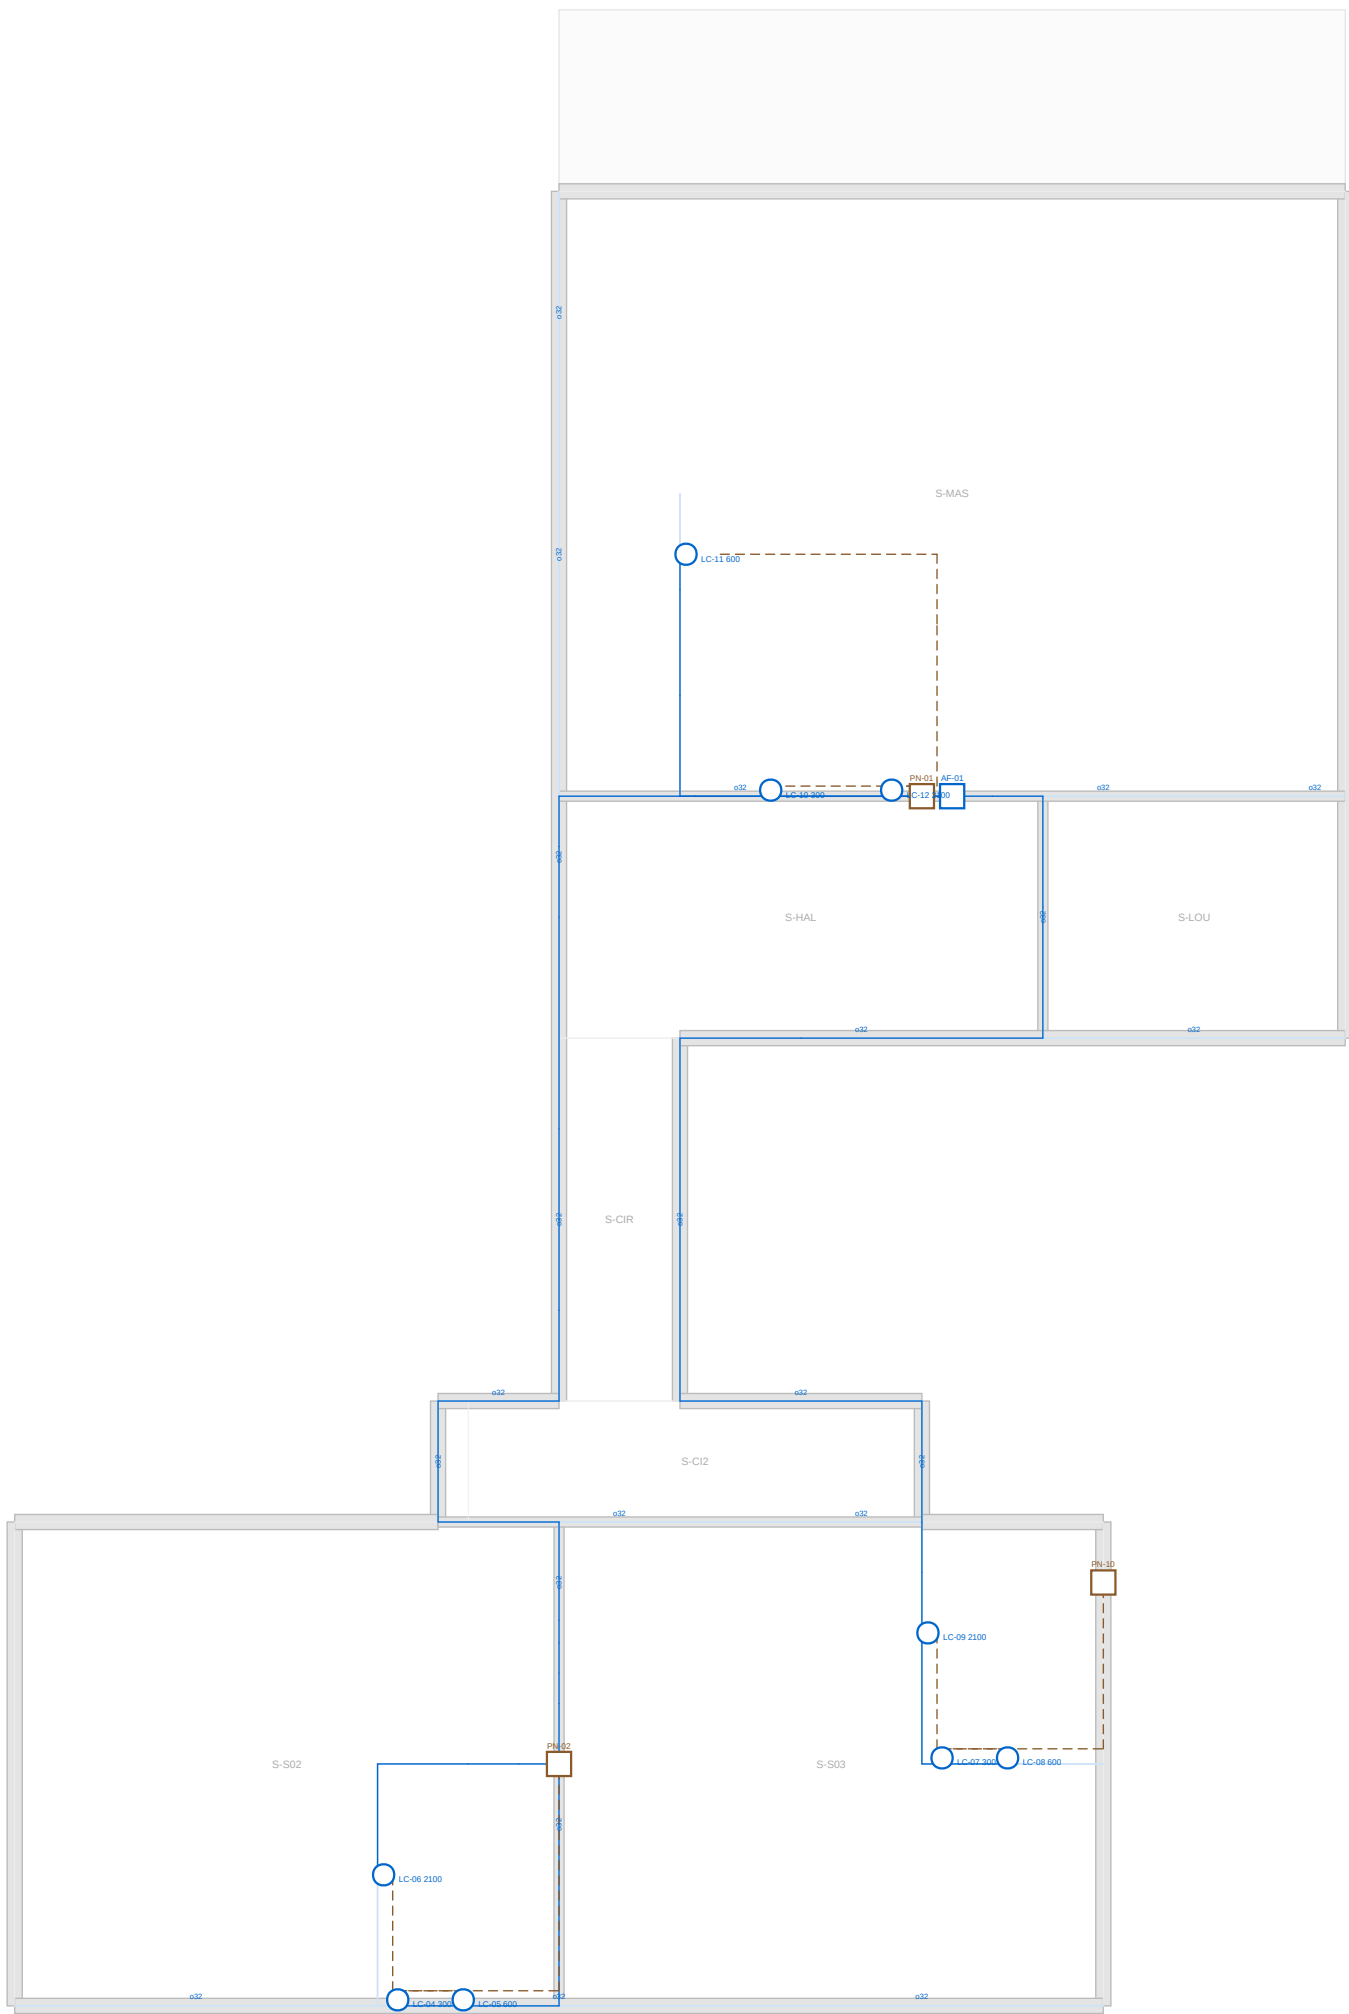

2 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — SUPERIOR
ESCALA 1:75

PAINÉIS COM FURO HIDRAULICO (35 de 71; todos tem o furo elétrico a 1450)

PAINEL	PAREDE	RAV	COMP. mm	DISSOLUÇÃO MONITORIZADA	NOTAS
TP02-1	TP02	T	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
TP02-2	TP02	T	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
TP02-3	TP02	T	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
TP02-4	TP02	T	600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	2
TP08	TP08	T	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	6
TP12-1	TP12	T	2400	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	5
TP12-2	TP12	T	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
TP13	TP13	T	4050	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	6
TP20	TP20	T	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	6
TP23	TP23	T	2400	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	5
TP24	TP24	T	600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	2
TP25	TP25	T	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	6
TP27	TP27	T	7500	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	13
SP02	SP02	S	1200	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	3
SP03-1	SP03	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP03-2	SP03	S	1200	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	3
SP04-1	SP04	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP04-2	SP04	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP04-3	SP04	S	2400	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	5
SP04-4	SP04	S	2400	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	5
SP05	SP05	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP06	SP06	S	1200	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	3
SP07	SP07	S	2400	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	5
SP10-1	SP10	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP10-2	SP10	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP10-3	SP10	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP12-1	SP12	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP12-2	SP12	S	1200	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	3
SP14	SP14	S	1200	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	3
SP15	SP15	S	2400	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	5
SP16-1	SP16	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP16-2	SP16	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	6
SP17-1	SP17	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP17-2	SP17	S	3600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	7
SP17-3	SP17	S	600	energia 025 a 1450, hidráulica 022 a 400	2

REGISTROS E VALVULAS (PR-63)

CD	USO	TIPO
RG-GERAL	saída de reservatório (barilete)	registro de gaveta - válvula de retenção DN20
RG-COL-S	canais do superior	registro de gaveta DN20
RG-COL-T	canais do térreo	registro de gaveta DN20
RG-T-COR	entrada do canal de T-COR	registro de gaveta DN20
RG-T-REV	entrada do canal de T-REV	registro de gaveta DN20
RG-S-S02	entrada do canal de S-S02	registro de gaveta DN20
RG-S-S03	entrada do canal de S-S03	registro de gaveta DN20
RG-S-S05	entrada do canal de S-S05	registro de gaveta DN20
RG-T-FLAV	entrada do canal de T-FLAV	registro de gaveta DN20
RG-T-FKMP	entrada do canal de T-FKMP	registro de gaveta DN20
RG-T-COZ	entrada do canal de T-COZ	registro de gaveta DN20
RG-T-GOU	entrada do canal de T-GOU	registro de gaveta DN20
RG-T-FKMP	entrada do canal de T-FKMP	registro de gaveta DN20
RP-LC-01	box LC-01	registro de pressão DN20
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DN20
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão DN20
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DN20
RP-DX-01	BoxTA_externa DX-01	registro de pressão DN20

O QUE CADA PAREDE ESCONDE (72 paredes; as 44 mais carregadas)

PAREDE	DE-ATE (mm)	R/L m	ÁGUA m	WWT	PTS	TOTAS	
WS-04	700.1200.7000.2000	em	256,3	18,8	7	54	4000.400
WS-17	700.1200.7000.10000	em	207,9	14,9	12	100	4000.400
WT-12	12000.1200.12000.2000	em	218,2	3,2	4	59	4000.400
WT-06	9400.9000.4400.12000	em	241,7	0,0	7	70	1450
WT-23	9600.1200.12000.13000	em	267,7	14,1	11	47	4000.400
WT-18	2400.1300.12000.12000	em	206,9	0,0	18	43	1450
WT-07	9600.1200.9000.12000	em	171,4	9,8	23	30	4000.400
WT-17	9900.1200.1000.1400	em	189,8	0,0	0	10	1450
WT-08	12000.1200.12000.18000	em	264,4	2,2	0	48	4000.400
WT-27	2400.2400.9000.10000	em	18,8	12,2	7	8	4000.400
WT-09	12000.9000.12000.11400	em	179,3	0,0	4	77	1450
WT-16	12000.11400.12000.11400	em	124,9	0,0	3	79	1450
WT-11	12000.11400.12000.13000	em	127,9	0,0	3	70	1450
WS-16	9000.10800.11800.11800	em	171,1	18,8	3	10	4000.400
WS-12	9600.1200.11400.12000	em	160,8	3,6	7	37	4000.400
WS-20	700.1200.7000.12000	em	142,0	2,2	7	72	4000.400
WS-09	9000.1200.9000.10800	em	15,4	18,8	1	5	4000.400
WT-03	16400.1200.6400.10000	em	113,3	0,0	8	39	1450
WS-07	12000.16800.12000.12000	em	215,5	7,2	4	14	4000.400
WS-25	9000.1200.4000.12000	em	151,6	19,8	1	45	4000.400
WS-14	9600.13000.7000.13000	em	161,6	3,6	0	45	4000.400
WT-02	2400.1200.2400.12000	em	102,8	3,3	18	20	4000.400
WT-14	14900.1200.14900.11800	em	180,0	0,0	2	38	1450
WT-01	9600.12400.9600.12400	em	155,8	6,0	2	8	4000.400
WS-10	9000.1200.11400.13000	em	124,4	7,2	0	4	4000.400
WS-26	11400.9000.11400.13000	em	121,6	5,9	5	10	4000.400
WT-04	12000.10800.12000.13200	em	201,2	4,0	9	14	4000.400
WT-13	12000.10800.12000.23400	em	209,9	3,0	3	10	4000.400
WT-20	12000.1200.10000.12000	em	165,5	3,6	1	18	4000.400
WT-22	12000.1200.12000.22000	em	140,0	0,0	0	75	1450
WT-06	2400.1200.2400.12000	em	101,9	0,0	0	19	1450
WS-24	9600.14800.9600.22000	em	181,1	2,4	4	7	4000.400
WS-06	11400.1200.11400.12000	em	151,1	3,6	5	4	4000.400
WS-21	14800.1200.12000.12000	em	211,6	27,9	10	10	4000.400
WT-08	2400.1200.4200.10000	em	162,0	0,0	0	19	1450
WT-22	2400.1200.5400.10000	em	102,1	0,0	1	26	1450
WS-11	2400.1200.4000.12000	em	141,9	0,0	2	7	1450
WS-10	4000.9000.7000.9000	em	61,7	18,8	3	6	4000.400
WS-37	11800.2200.13000.20000	em	201,2	0,0	3	8	1450
WS-31	12800.1200.12000.20000	em	190,0	0,0	0	6	1450
WT-16	12000.1200.12000.20000	em	172,0	1,0	3	7	4000.400
WS-23	11400.9000.11200.10800	em	157,7	1,1	5	5	4000.400
WS-01	2400.7000.1400.12000	em	118,9	0,0	4	5	1450

FIXADORES DE AGUA E ESGOTO (H)

ITEM	QTD	UN
base de proteção no furo de 32 mm (proteção atomizada)	354	un
clip de PEX no reservatório (a cada 600 mm)	273	un
clip de PEX no reservatório (a cada 600 mm)	20	un
base de fixação entre reservatório e parede da transecta baixa	21	un
suporte de amortecimento do esgoto a 150 mm do teto (a cada 1,5 m)	37	un
atenuadores laterais de esgoto no reservatório (a cada 1,5 m)	25	un

CONFERÊNCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
base para o furo de água abastecida pela parede	21 peças	OK
pressão com o perçutor real	indicação em peças abastecidas (gravidade ou TC 1-6)	OK
registro lateral no reservatório	20 registros, 400 peças, no a 150 mm do teto	OK
base de fixação entre reservatório e parede da transecta baixa	21 mm, 200 peças, no a 150 mm do teto	OK
base elétrica e hidráulica abastecida	2000 mm entre eixo (central, um abastecido)	OK
pressão LC-01	válvula a 1000 mm, 100 peças, 400 mm	OK
pressão LC-01	100 mm (pressão, 100)	OK
pressão LC-02	base a 1000 mm, 100 peças, 400 mm	OK
pressão LC-02	100 mm (pressão, 100)	OK

NOTAS

- * PEX DN20 de coluna AT-01 de cada peça, CENTRO da parede a 400 mm por furo de 32 mm (que a fabricação passa a 400 mm em 30 peças), sobre na parede até a peça 124,2 m em 10 metros, 304 montagens abastecidas.
- * Espiga RAINHA em montante (DN20) e mais a base maior que meio diâmetro, 80,2 m sob o piso — envelopado no reservatório, entre as vigas no reservatório — até a parede do a canal, no a 150 mm do teto (PR-62).
- * Mapa de instalação: 72 pontos (base elétrica água, água de água, pressão de água e base de monitor furo das bases 200-400 (água) e 1400-1.000 mm (pressão), as verificações feitas entre as paredes.
- * Fixadores (PR) base no furo, clip de PEX a cada 600 mm, base de fixação entre reservatório e parede da transecta baixa a 150 mm do teto, 1,5 m e em abastecidos laterais a cada 1,5 m no reservatório.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM - 1000 TUBO (PR)

PROJETO ARQUITETÔNICO

AGUA E ESGOTO: PERCURSO OCULTO POR PAREDE, FUROS E FIXADORES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXIBIÇÃO	PRANCHA
Unidade Construtiva	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIB	74
PR-022 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA ORCA	66-78 REVISE
UNIDADE CONSTRUTIVA	VALUAS (600/1000)	SEM ART / RIB	