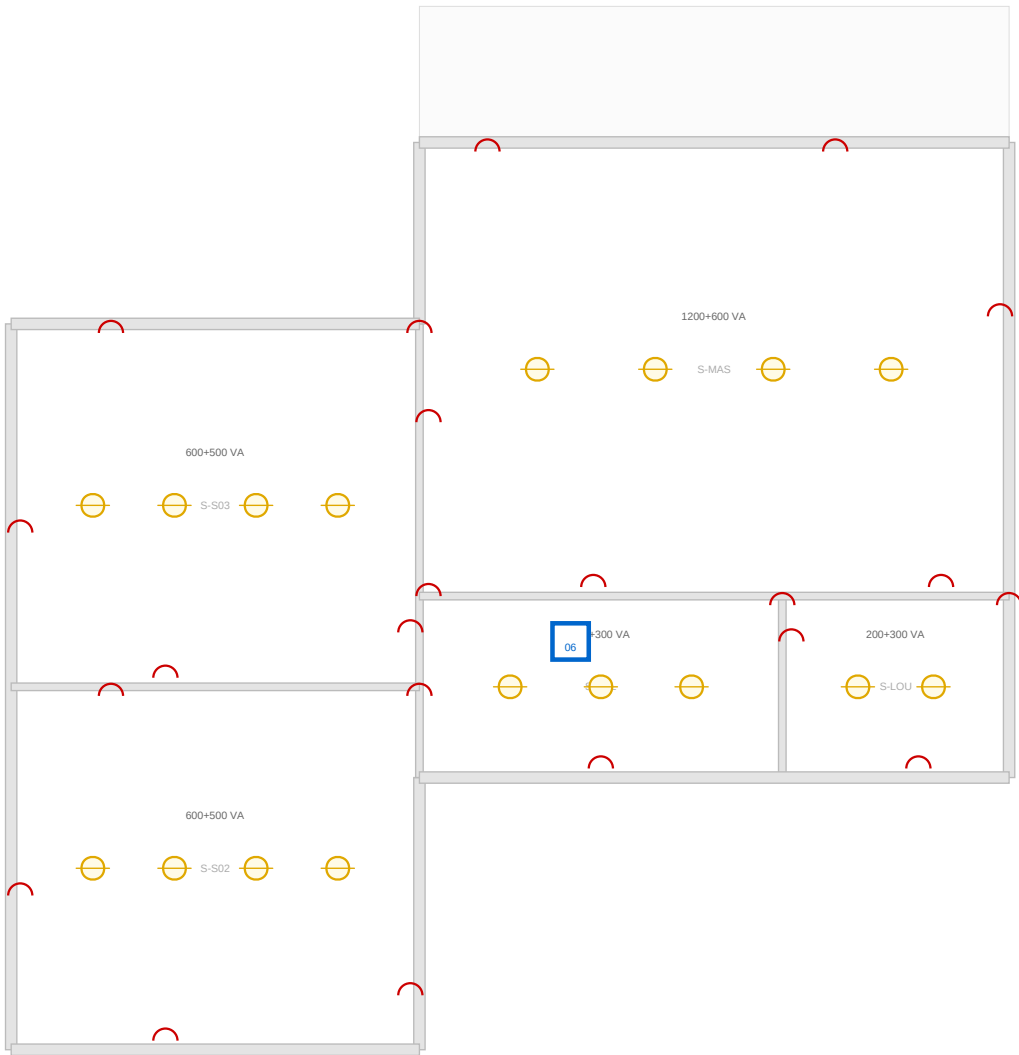

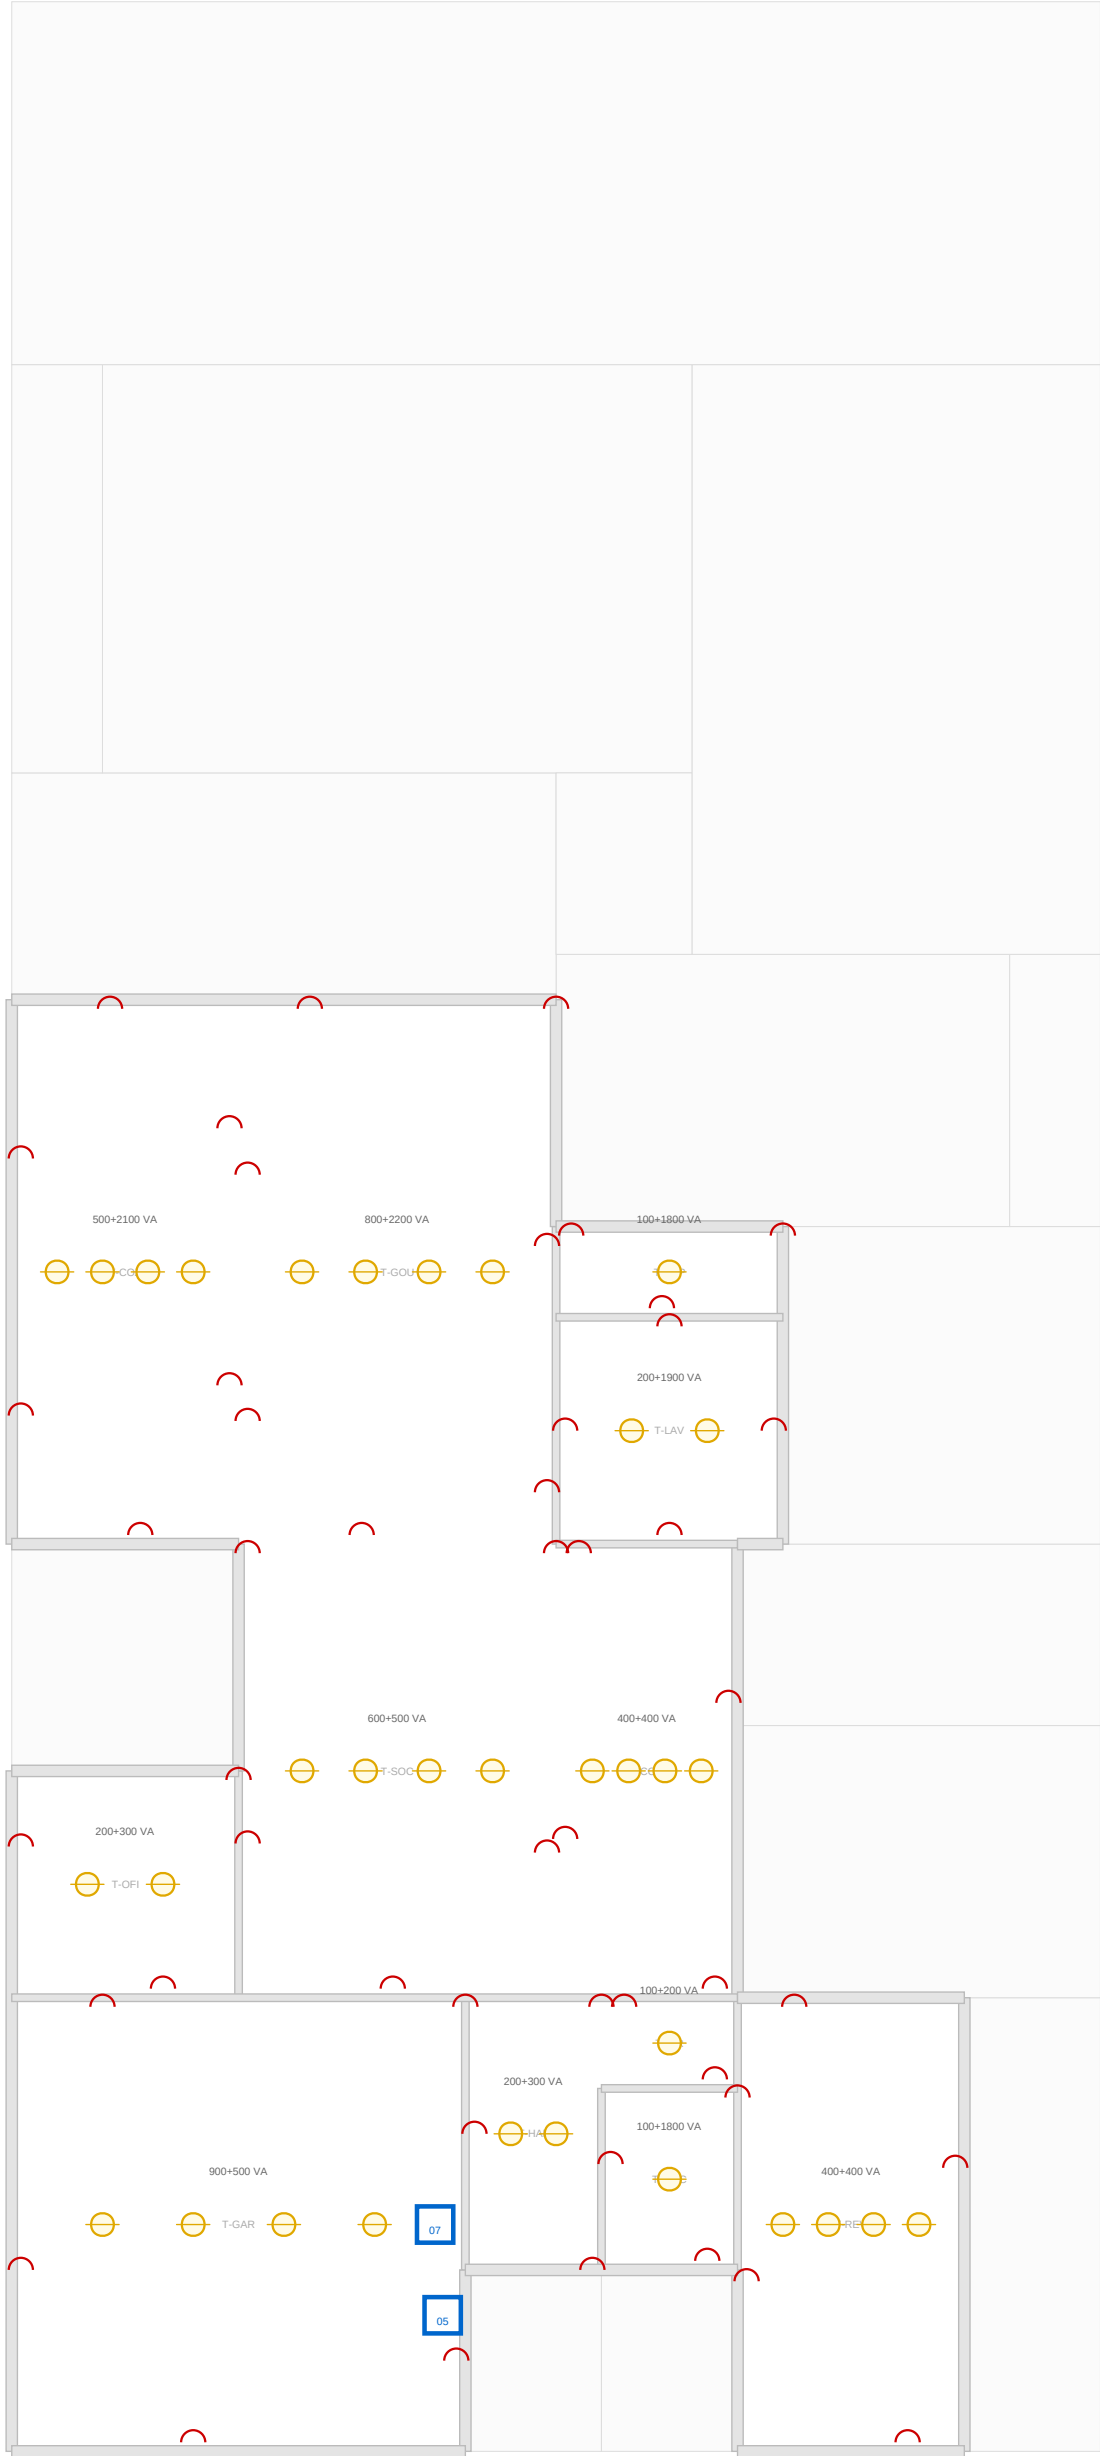


1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suíte master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suíte 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suíte 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-5	Suíte 04x 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suíte 10.000 BTU quarto master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suíte 10.000 BTU suíte 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suíte 10.000 BTU suíte 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suíte 10.000 BTU quarto reservado	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suíte 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suíte 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MA5	SUITE MASTER	44,90	27,6	1200	5	600	seca
S-GB1	COZINHA	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-DOU	COURTNEY	30,24	22,0	800	7	2200	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-002	ESTAR E JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a Mônica assume	us fatores de demanda do NBR 5413 em de média nacional, onde se consideram as cargas intermitentes e sazonais
TUE-14	Micro-ondas	Ó que a Mônica tem Mônica	
TUE-15	Máquina de lavar		us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, mas existe a possibilidade que o fator proteções
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo é novo	com 60 A, 75 A e demanda sobre 2.370 VA e o padrão de carga de 100 A — o total segue e o diagrama geral de carga considerando na hora de maior calor
TUE-17	Bateria de car	Ó que é um projeto tão	trabalho o diagrama para um maior em vez de calor, transformando uma potência em um risco de incêndio
TUE-18	Exaustores		
TUE-19	Exaustores	Cuido do ar	cabo de 25 mm2 em vez de 25 mm2 no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa
TUE-20	Panela automática		
TUE-21	Panela elétrica		
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		
Iluminação + pontos de uso geral			

(continuação)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-CO2	COZINHA	21,00	20,4	300	5	2500	molhada
T-001	QUARTO RESERVADO	16,00	16,0	400	4	400	seca
T-COR	CORR / ESCADA	14,40	10,0	400	4	400	seca
S-HAL	HALL E REDEGAR	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-OFI	OFICINA	9,00	10,0	200	3	300	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	10,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5413 9.2.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 220/127 V, cabos com neutro 95 A e 3 fases 100 A com cabo de 25 mm2.
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manual de e carga completa, não intermitente. Ver particular no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RS2	
na RS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 400/500/500	SEM ART / INT	06-48 REV RS2