


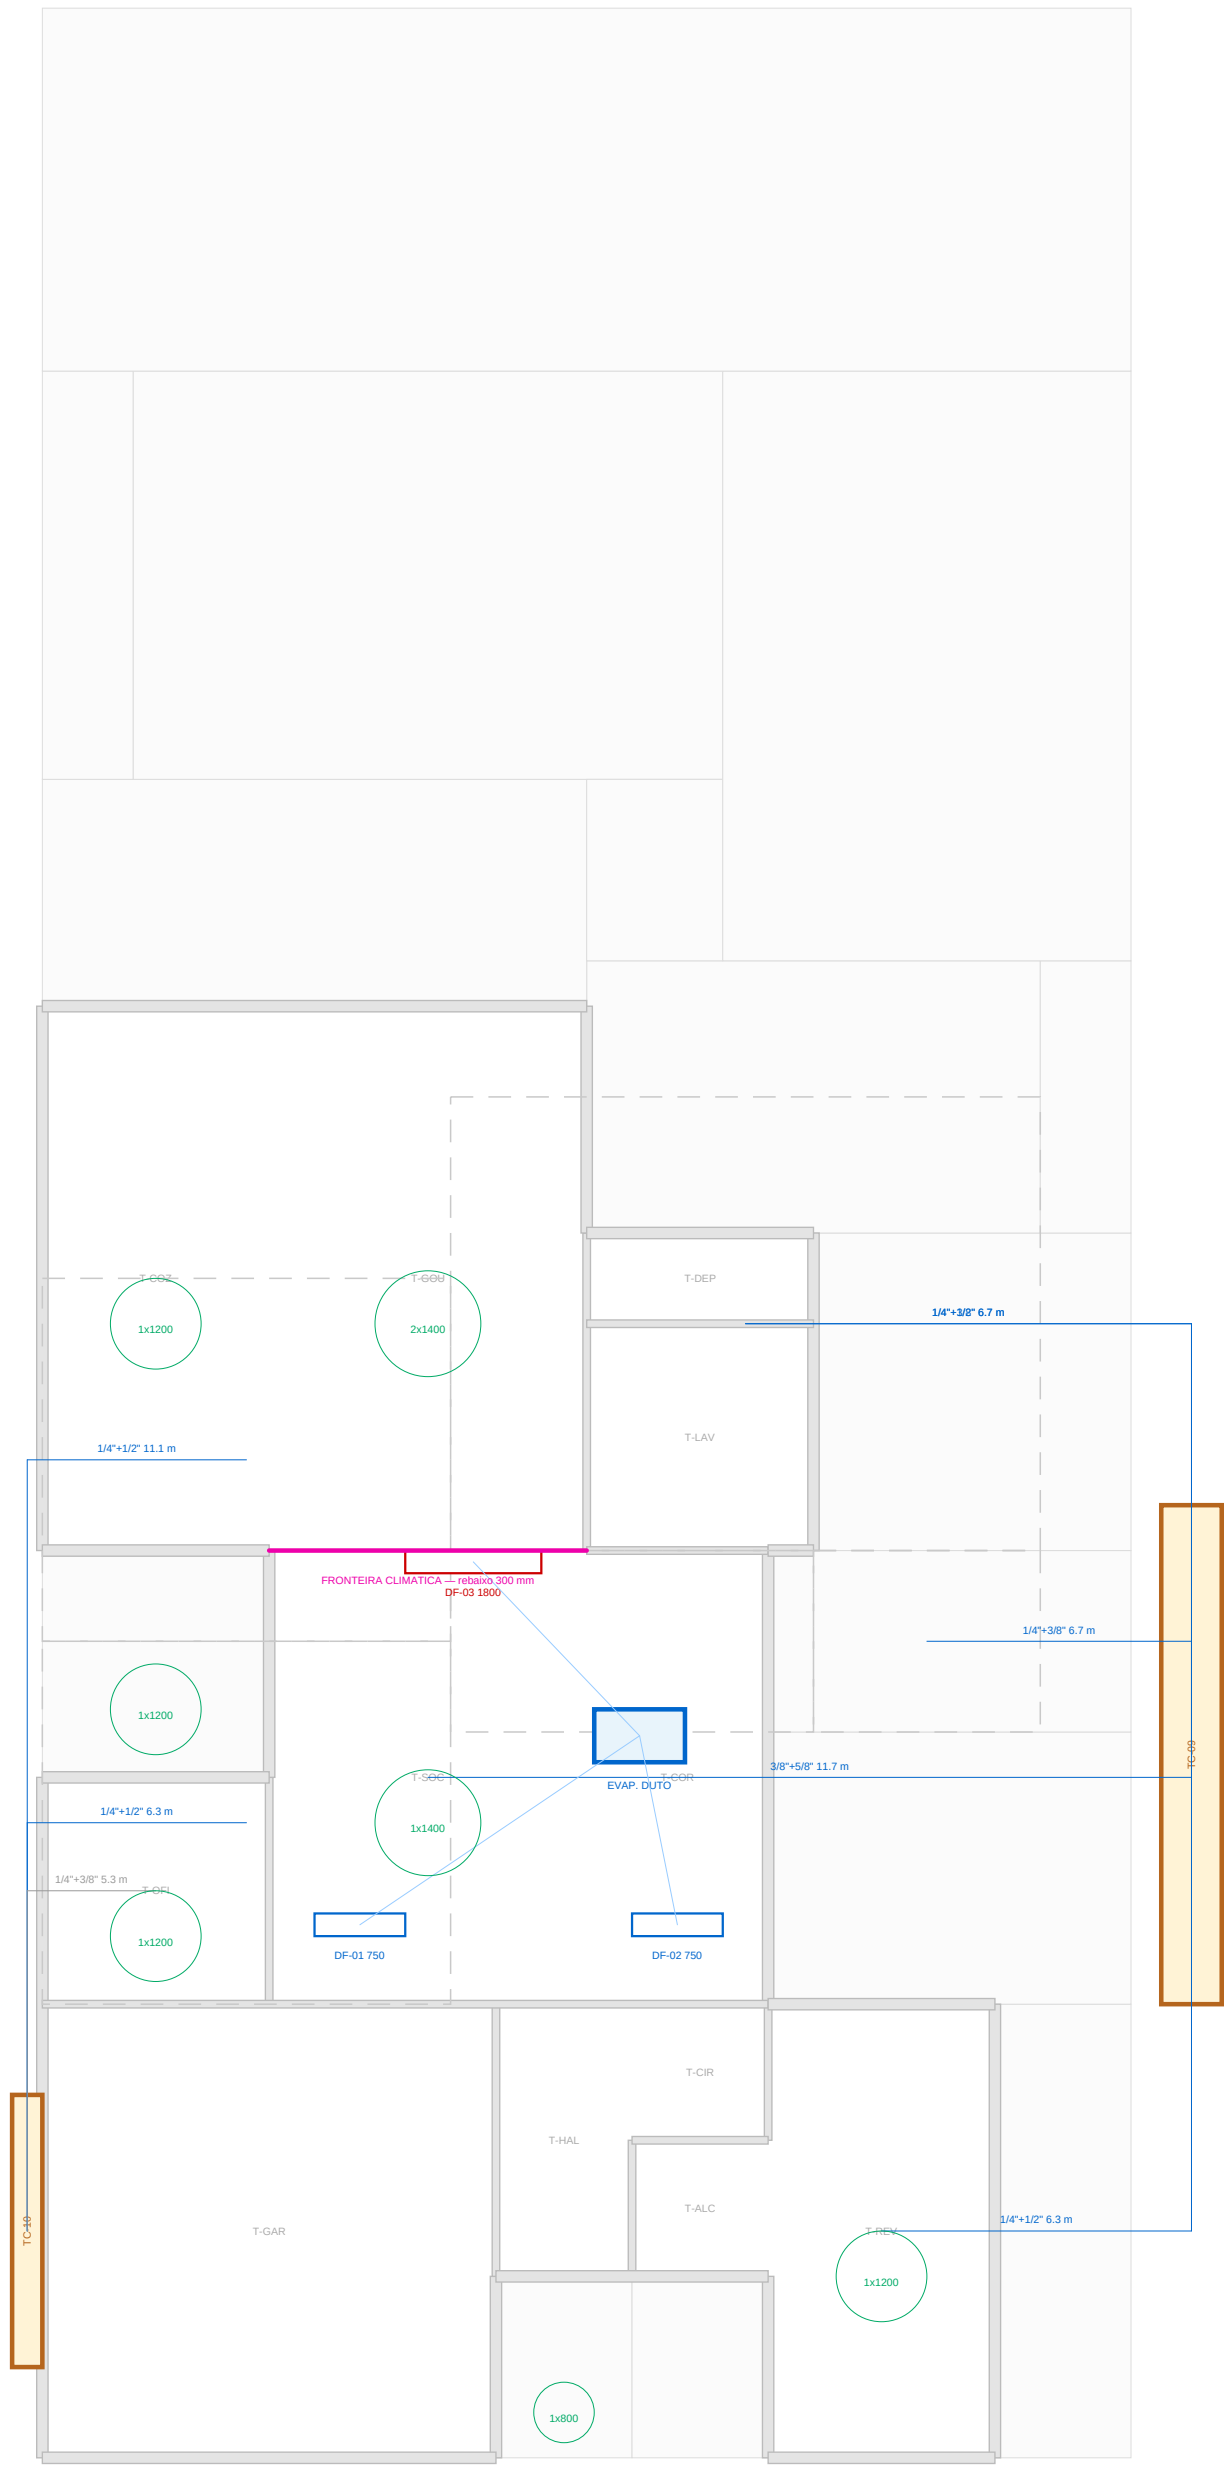

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS  
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

| Linha | AMB   | INCHO | BTUM   | HORIZ (m) | VERTIC (m) | TOTAL (m) | SUCCASOLU  | DRENO | CARGA EXTRA | FASE |
|-------|-------|-------|--------|-----------|------------|-----------|------------|-------|-------------|------|
| S-001 | S-001 | TC-01 | 18.000 | 1,6       | 3,8        | 6,7       | 14" F 1/2" | DN25  | —           | ABR  |
| T-REV | T-REV | TC-01 | 18.000 | 2,2       | 2,6        | 6,3       | 14" F 1/2" | DN25  | —           | ABR  |
| S-002 | S-002 | TC-10 | 18.000 | 1,2       | 3,6        | 6,3       | 14" F 1/2" | DN25  | —           | ABR  |
| S-003 | S-003 | TC-10 | 18.000 | 6,0       | 3,6        | 11,1      | 14" F 1/2" | DN25  | 80 g        | ABR  |
| S-004 | S-004 | TC-08 | 20.000 | 1,6       | 2,8        | 11,7      | 38" F 3/8" | DN25  | 80 g        | ABR  |
| S-005 | S-005 | TC-08 | 9.000  | 1,6       | 3,8        | 6,7       | 14" F 3/8" | DN25  | —           | ABR  |
| FFCE  | S-005 | TC-08 | 9.000  | 1,6       | 3,8        | 6,7       | 14" F 3/8" | DN25  | —           | ABR  |
| T-001 | T-001 | TC-10 | 9.000  | 1,2       | 2,8        | 5,3       | 14" F 3/8" | DN25  | —           | ABR  |

| ELEMENTO          | VIAJADA (mm) | DN25  | OBSERVAÇÃO                      |
|-------------------|--------------|-------|---------------------------------|
| UF-01 — insulflex | 750          | T-001 | para parede externa do edifício |
| UF-02 — insulflex | 750          | T-001 | com tubo e ponto de fixação     |

(continuação)

| ELEMENTO          | VIAJADA (mm) | DN25  | OBSERVAÇÃO                      |
|-------------------|--------------|-------|---------------------------------|
| UF-03 — insulflex | 750          | T-001 | para parede externa do edifício |
| UF-04 — insulflex | 750          | T-001 | com tubo e ponto de fixação     |
| UF-05 — insulflex | 750          | T-001 | com tubo e ponto de fixação     |
| UF-06 — insulflex | 750          | T-001 | com tubo e ponto de fixação     |

- NOTAS
- Os dados de condensação: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de condensa de 15 m.
  - Os dados de drenagem: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de drenagem de 15 m.
  - Os dados de instalação: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de instalação de 15 m.
  - Os dados de manutenção: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de manutenção de 15 m.
  - Os dados de segurança: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de segurança de 15 m.
  - Os dados de saúde: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de saúde de 15 m.
  - Os dados de meio ambiente: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de meio ambiente de 15 m.
  - Os dados de economia: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de economia de 15 m.
  - Os dados de eficiência: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de eficiência de 15 m.
  - Os dados de qualidade: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de qualidade de 15 m.
  - Os dados de produtividade: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de produtividade de 15 m.
  - Os dados de inovação: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de inovação de 15 m.
  - Os dados de sustentabilidade: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de sustentabilidade de 15 m.
  - Os dados de responsabilidade: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de responsabilidade de 15 m.
  - Os dados de transparência: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de transparência de 15 m.
  - Os dados de integridade: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de integridade de 15 m.
  - Os dados de segurança: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de segurança de 15 m.
  - Os dados de saúde: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de saúde de 15 m.
  - Os dados de meio ambiente: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de meio ambiente de 15 m.
  - Os dados de economia: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de economia de 15 m.
  - Os dados de eficiência: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de eficiência de 15 m.
  - Os dados de qualidade: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de qualidade de 15 m.
  - Os dados de produtividade: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de produtividade de 15 m.
  - Os dados de inovação: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de inovação de 15 m.
  - Os dados de sustentabilidade: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de sustentabilidade de 15 m.
  - Os dados de responsabilidade: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de responsabilidade de 15 m.
  - Os dados de transparência: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de transparência de 15 m.
  - Os dados de integridade: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de integridade de 15 m.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

|                      |                  |                       |               |
|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA      | ESCALA           | EXATIDÃO              | PROVA         |
| Linha Consolidada    | 1:100            | ESTUDO PRELIMINAR R/S | 28            |
| PROJETO (previsão)   | FORMATO A1       | TRABALHO PARA OBRAS   | SEM ART / INT |
| UNIDADE MÉTRICA (mm) | VALORES (mm/100) | SEM ART / INT         | 64-48 REVISÃO |