
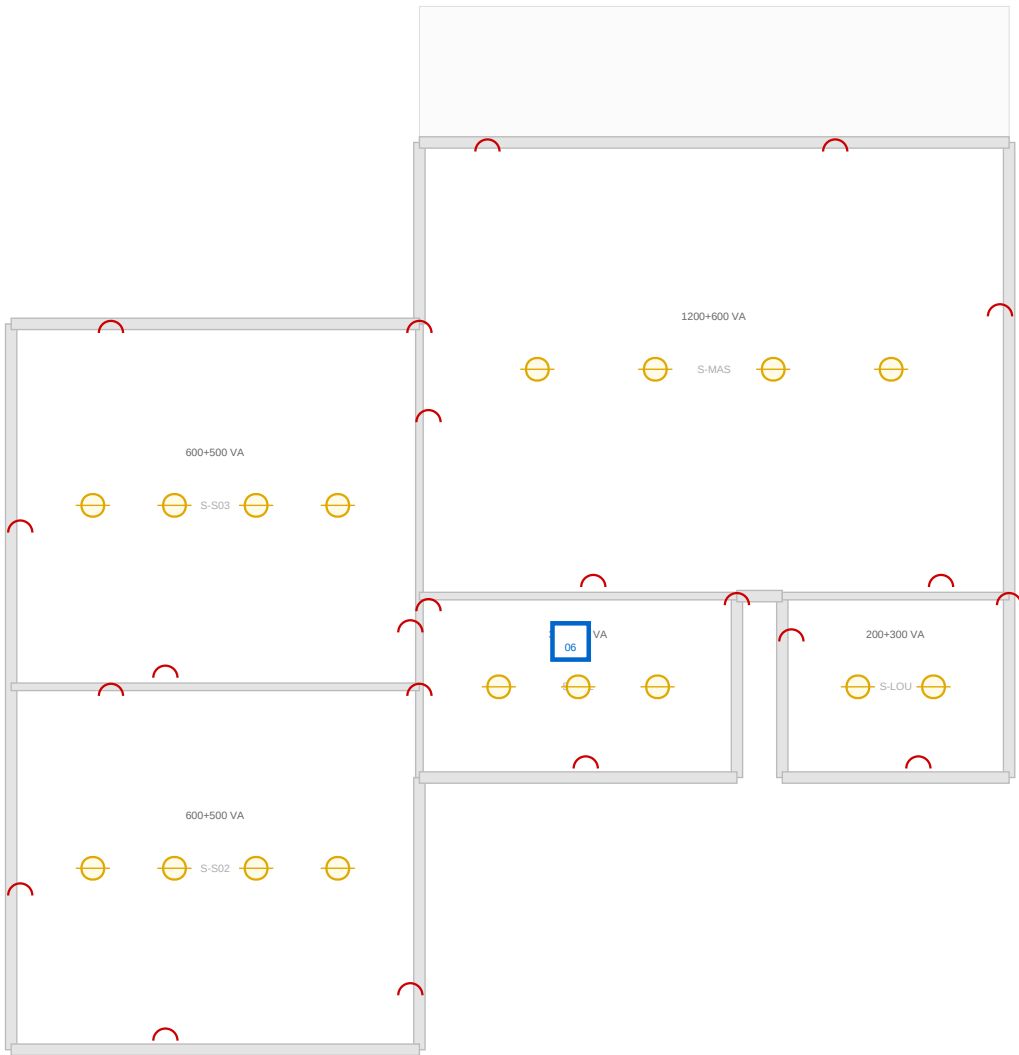


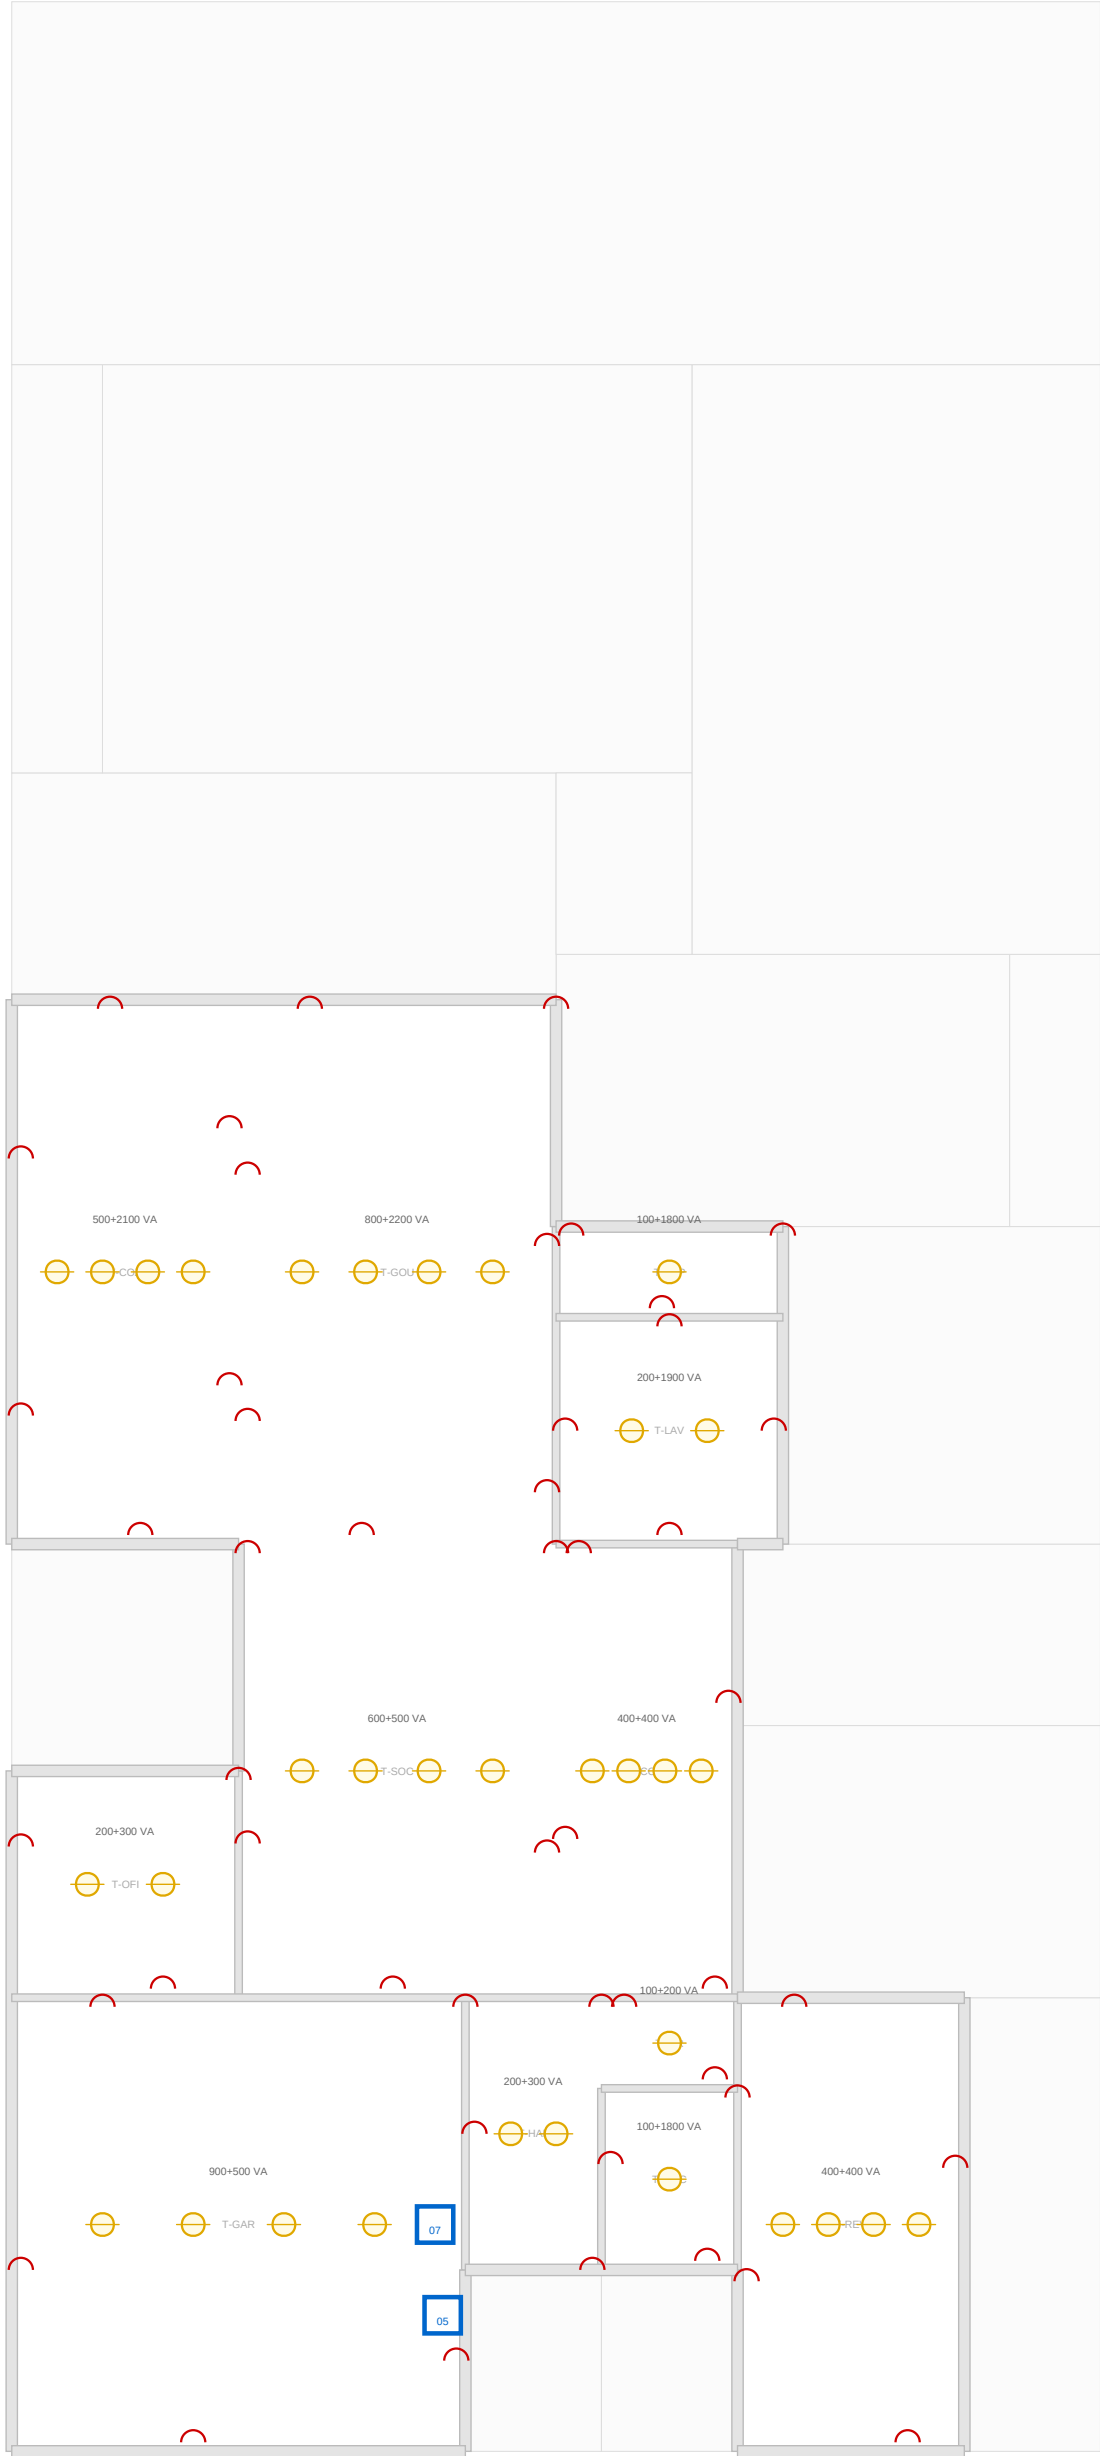

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-10	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-11	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-12	Suit 10.000 BTU sala 01	2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAI	SUITE MASTER	46,90	27,6	1250	5	600	seca
S-001	SUITE 01	36,00	24,0	900	5	500	seca
S-002	SUITE 02	36,24	22,8	900	7	2200	molhada
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	600	5	500	seca
S-004	SUITE 04	25,82	20,4	600	5	500	seca
S-005	SUITE 05	25,82	20,4	600	5	500	seca

(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louças	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.
TUE-13	Proteção	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.
TUE-14	Módulo	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.
TUE-15	Módulo	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.
TUE-16	Proteção	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.
TUE-17	Módulo	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.
TUE-18	Proteção	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.
TUE-19	Proteção	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.
TUE-20	Proteção	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.
TUE-21	Proteção	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.
TUE-22	Proteção	Órgão a Moinho de vento	Os dados de demanda do NBR 5413 são de média nacional, sendo as condições de carga intermediária e sazonal.

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-001	COZINHA	21,00	20,4	300	5	2000	molhada
T-002	QUARTO RESERVAT	16,00	16,0	400	4	400	seca
T-003	COZINHA	14,40	14,4	300	4	400	seca
T-004	HALL E ESCADA	10,08	10,0	300	3	300	seca
T-005	OFICINA	9,00	10,0	200	3	300	seca
T-006	LAVANDERIA	9,00	10,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5413 9.2.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 127/220 V (90 30,5 A - 1 padrão 100 A com cabo de 25 mm²).
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 - em Manual de e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no projeto.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos no projeto, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-01

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METER - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RDO Linha Consolidada PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROVA 27 de 25 REVIZO
---	--	---	-----------------------------