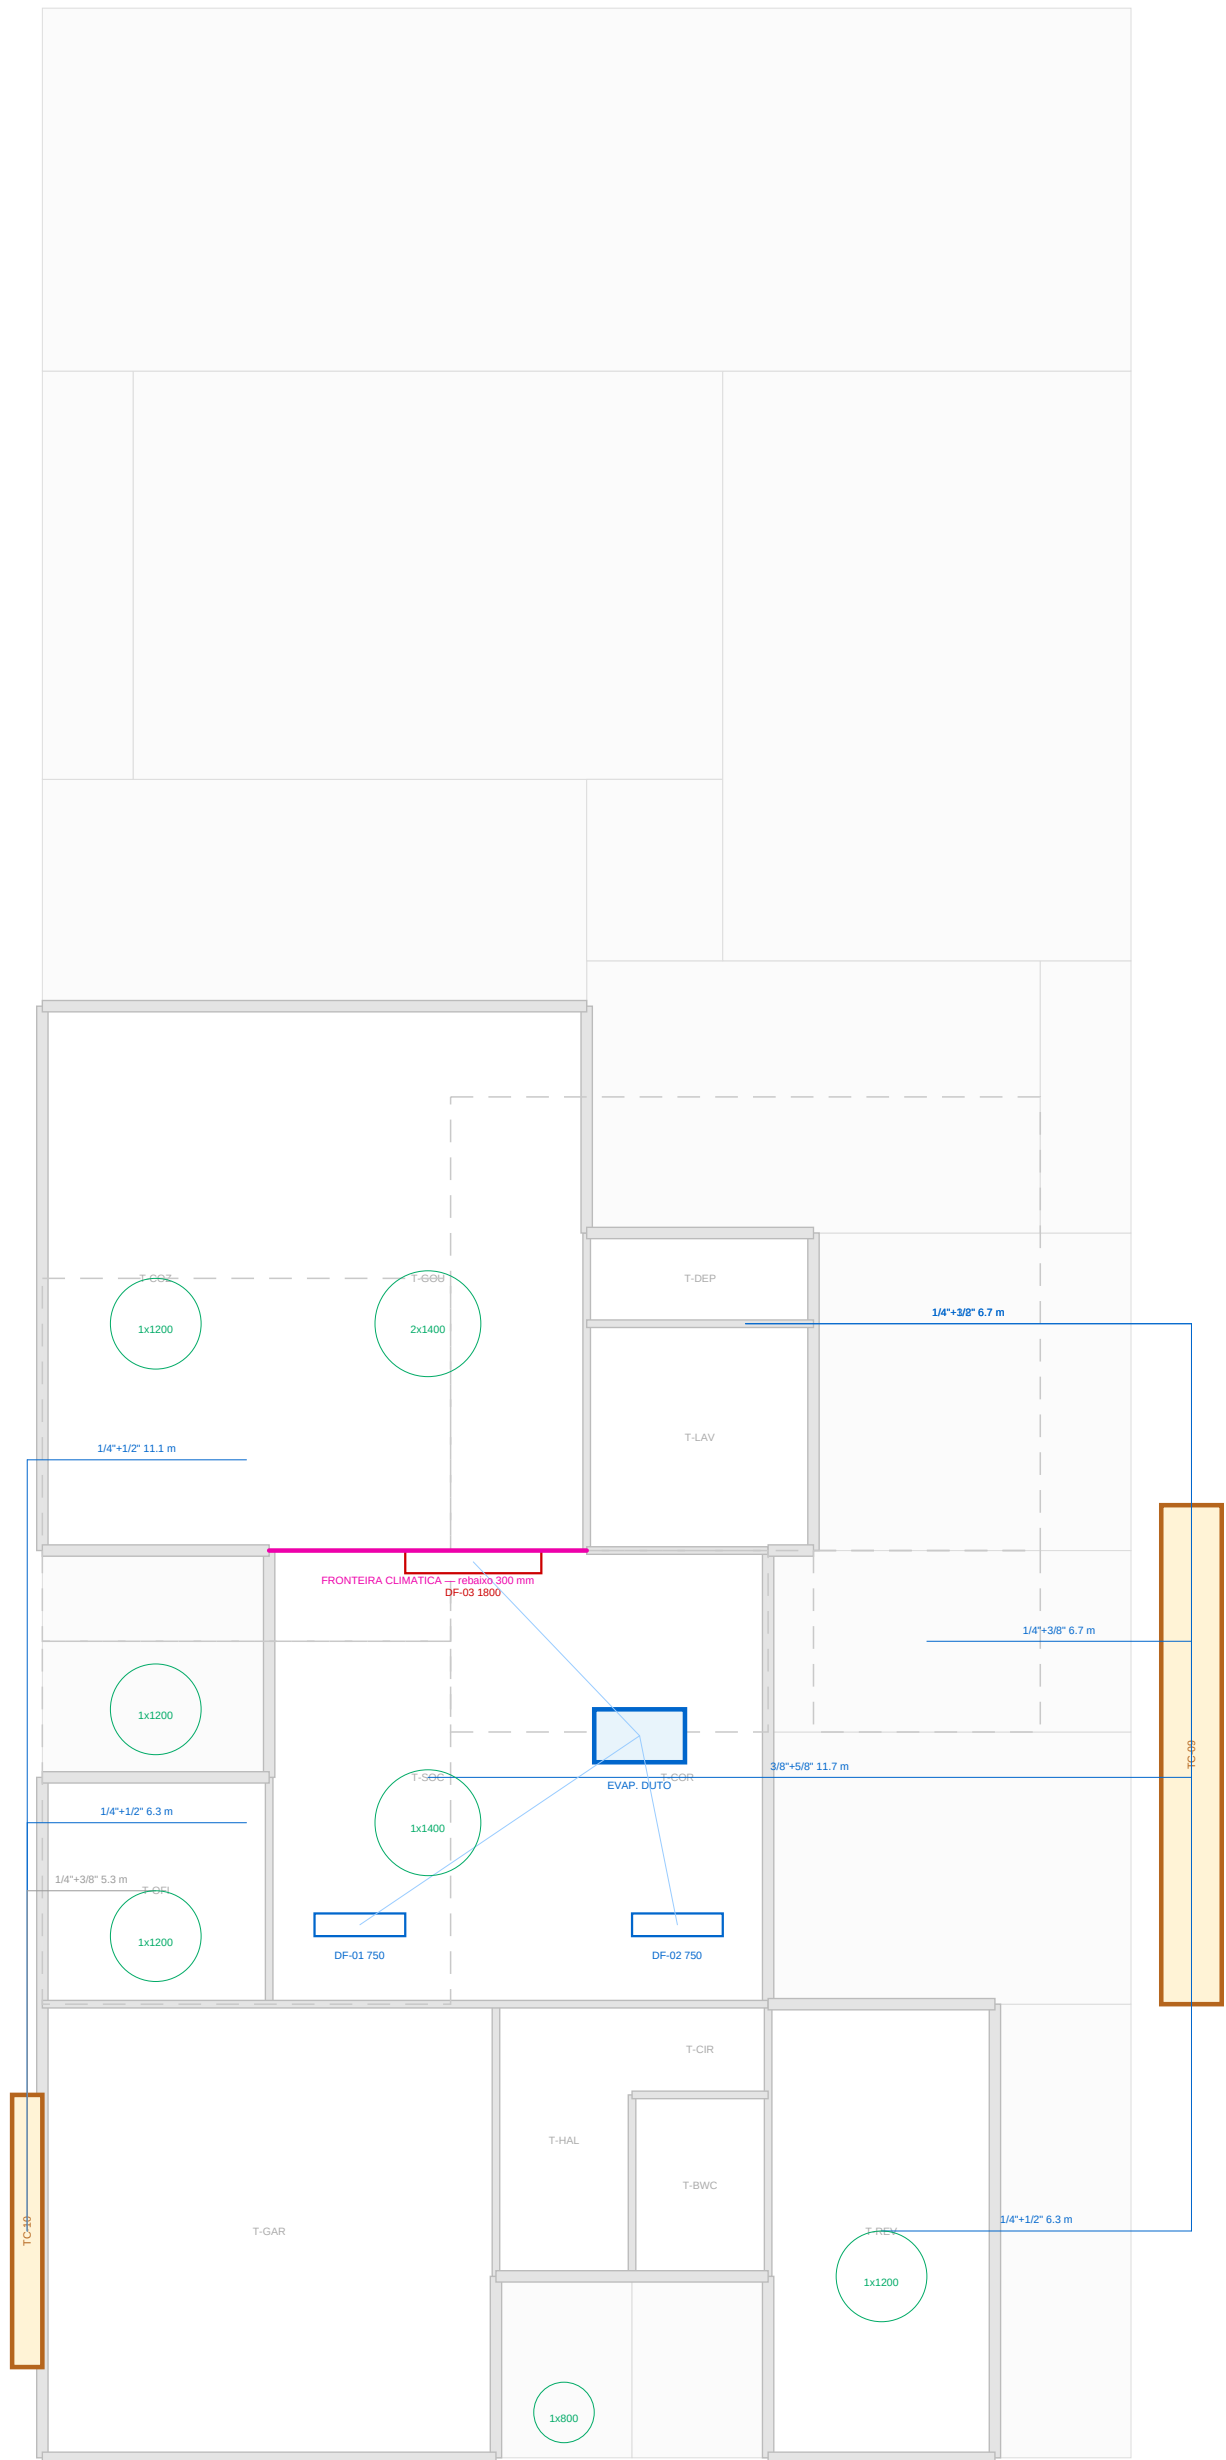


1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
PFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulflex	750	T-001	para parede entre do andar
DP-02 — insulflex	750	T-001	com, sob o piso de laj

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
EV-01 — ducto 100mm	85	T-001	DN25
EV-02 — ducto 100mm	105	T-001	DN25
EV-03 — ducto 100mm	125	T-001	DN25
EV-04 — ducto 100mm	145	T-001	DN25

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com comprimento máximo de 2m e altura antes da descida, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com lã de vidro de 100 mm e isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOLUÇÕES-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada REV. 02 (provisória) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R30 TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROVA 28 IN 25 REV. 020
---	--	--	--------------------------------------