


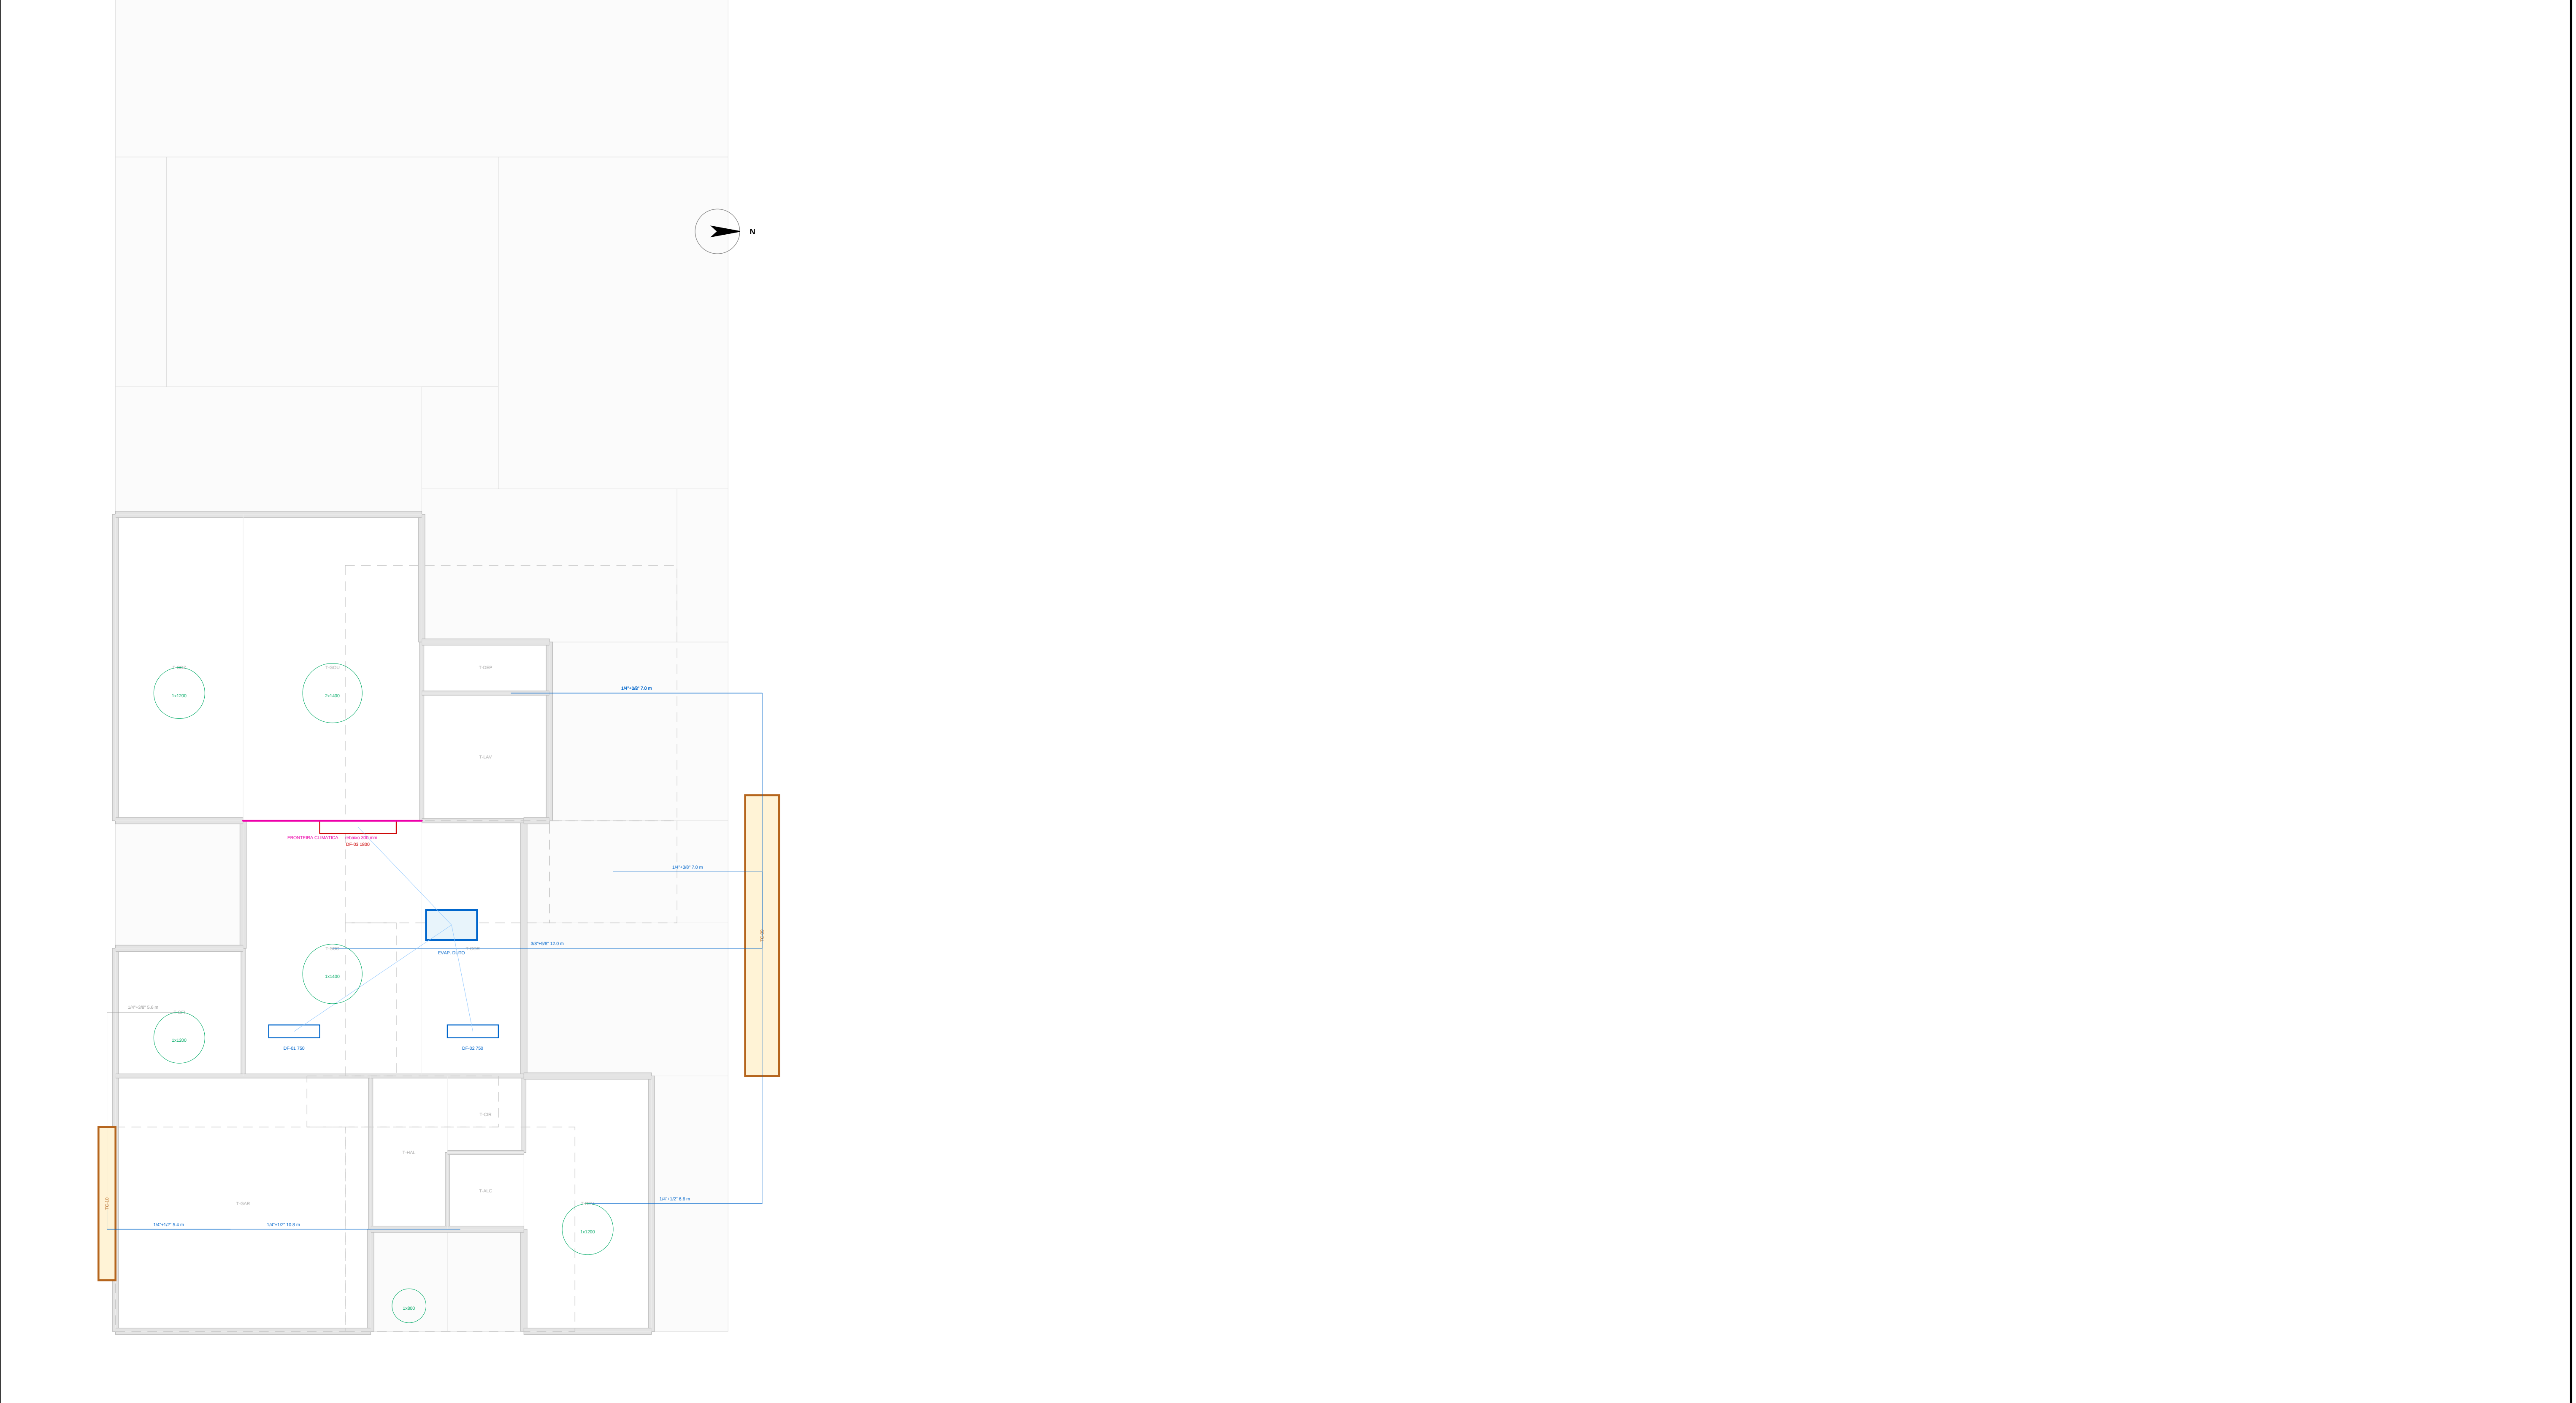

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORIGENAS — PERCURSO E BITOLA										
LINHA	AMB	WCHO	BTUR	HORIZ (m)	BURDA (m)	TOTAL (m)	SUCCAO(LQ)	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	1/4" F 1/2"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	1/4" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	0,0	3,9	5,4	1/4" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	5,4	3,9	10,8	1/4" F 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	3/8" F 3/8"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" F 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" F 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,9	5,6	1/4" F 3/8"	DN25	—	ABR
DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTAO										
ELEMENTO	VIAJAZ (mm)			DNCE	OBSERVACAO					
DF-01 — insuflamento	750			T-001	junto parede interna do estor					
DF-02 — insuflamento	750			T-001	com tubo o pino de fix					

(continuação)			
ELEMENTO	VALIAZ (mm)	DNCE	OBSERVACAO
DF-01 — insuflar até a pressão	80	T-001	DN25
DF-02 — insuflar de reversão	80	T-002	DN25
DF-03 — insuflar	120	T-003	DN25 até ambiente da açoçara e do tanque
DF-04 — insuflar	122	S-004	DN25
DF-05 — insuflar	122	S-005	DN25