


ENTRADA E MEDICAO




aparelhos TN-S base + medida da SMDA (pH-42) PE 25 mm²

QDG — Quadro geral 84 modulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84

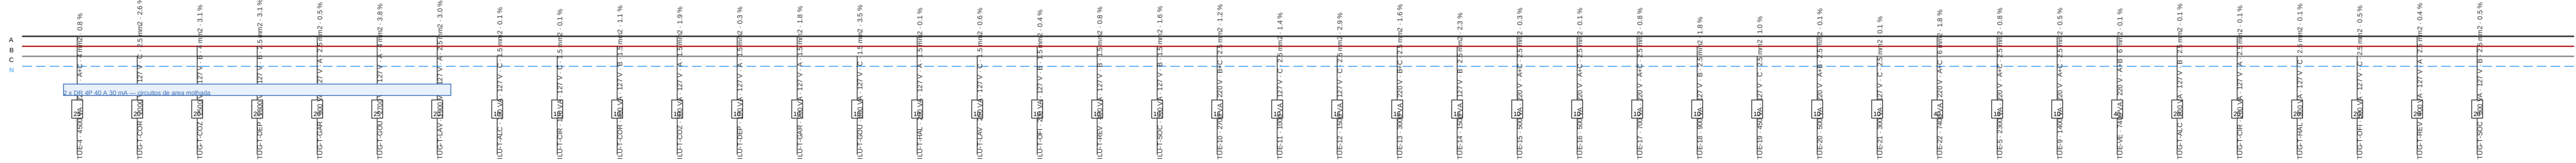

Informações do QDG: 41 QDG, 3P+1N/PE 25 mm², disjuntor 125 A bipolar

QDS — Quadro superior 48 modulos - 22 circuitos - 37 vias (+20 % = 45) de 48

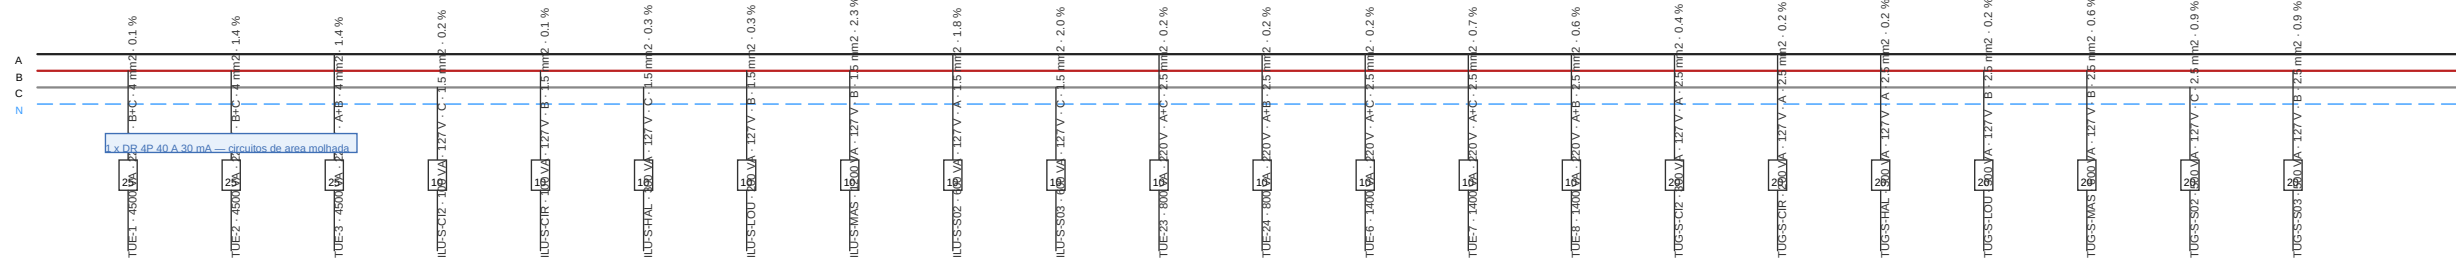

QUADROS

QD	NOME	CRC	VA	VA POR FASE AB/C	DN	VAS	+20 %	TEM	
QDG	Quadro geral 84 modulos	41	54000	20000 / 10000 / 10750	2	67	81	34	cdm
QDS	Quadro superior 48 modulos	22	20300	8000 / 10750 / 1000	1	37	45	48	cdm

CIRCUITOS — 63 (* secao subiu pela queda de tensao)

CIRCUITO	QD	TIPO	VA	V	FASE	SA	DSJ	mm ²	ELETR.	L m	pf %	
TUE-00	QDS	tar	7600	230	A+B	20,5	40 A 2P	6	DN20	3,1	0,95	
TUE-02	QDS	tar	7600	230	A+C	20,5	40 A 2P	6	DN20	20,5	1,00	
TUE-1	QDS	tar	4900	230	B+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	1,9	0,95	DR
TUE-2	QDS	tar	4900	230	B+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	17,8	1,42	DR
TUE-3	QDS	tar	4900	230	A+B	20,5	25 A 2P	4	DN20	17,2	1,38	DR
TUE-4	QDS	tar	4900	230	A+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	18,2	1,62	DR
TUE-13	QDS	tar	3000	230	B+C	20,5	16 A 2P	2,5	DN20	18,9	1,62	
TUE-1-GOU	QDS	tar	2700	127	A	21,3	25 A 1P	4	DN20	24,6	3,80	DR
TUE-09	QDS	tar	2700	230	B+C	10,3	16 A 2P	2,5	DN20	18,2	1,95	
TUE-1-COZ	QDS	tar	2500	127	B	19,7	16 A 1P	4*	DN20	25,5	3,14	DR
TUE-5	QDS	tar	2500	230	A+C	10,5	16 A 2P	2,5	DN20	13,8	1,04	
TUE-1-COR	QDS	tar	2000	127	C	16,7	16 A 1P	2,5	DN20	13,3	2,61	DR
TUE-1-LAV	QDS	tar	1800	127	A	16,0	16 A 1P	2,5	DN20	18,4	2,99	DR
TUE-1-DEP	QDS	tar	1800	127	B	16,2	16 A 1P	2,5	DN20	20,4	3,13	DR
TUE-12	QDS	tar	1500	127	C	13,8	16 A 1P	2,5	DN20	22,4	2,97	
TUE-141	QDS	tar	1500	127	B	13,8	16 A 1P	2,5	DN20	21,6	2,96	
TUE-6	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	5,5	0,22	
TUE-7	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	17,3	0,69	
TUE-8	QDS	tar	1400	230	A+B	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	14,3	0,97	
TUE-9	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	11,6	0,46	
ILLU-S-MAS	QDS	tar	1300	127	B	9,4	16 A 1P	1,5	DN20	13,5	2,81	
TUE-11	QDS	tar	1200	127	C	7,9	16 A 1P	1,5	DN20	18,8	1,45	
ILLU-GAR	QDS	tar	900	127	A	7,1	16 A 1P	1,5	DN20	14,1	1,80	
TUE-18	QDS	tar	800	127	B	7,1	16 A 1P	2,5	DN20	20,4	1,80	
TUE-1-GOU	QDS	tar	800	127	C	6,3	16 A 1P	1,5	DN20	26,4	3,46	
TUE-19	QDS	tar	800	127	A+C	9,4	16 A 2P	2,5	DN20	6,5	0,18	
TUE-24	QDS	tar	800	230	A+B	3,9	16 A 2P	2,5	DN20	9,2	0,21	
TUE-17	QDS	tar	700	230	A+C	3,2	16 A 2P	2,5	DN20	18,4	0,76	
ILLU-T-SOC	QDS	tar	600	127	B	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	18,1	1,63	
ILLU-S-SOZ	QDS	tar	600	127	A	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	20,7	1,77	
ILLU-S-SOZ	QDS	tar	600	127	C	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	20,1	1,97	
TUE-S-MAS	QDS	tar	600	127	B	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	12,2	0,62	
TUE-1-GAR	QDS	tar	550	127	A	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	12,2	0,48	DR
TUE-1-CHI	QDS	tar	500	127	C	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	12,1	0,91	
TUE-1-SOC	QDS	tar	500	127	B	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	16,6	0,45	
ILLU-COZ	QDS	tar	500	127	A	3,9	16 A 1P	1,5	DN20	27,4	1,96	
TUE-S-SOZ	QDS	tar	500	127	C	3,9	16 A 1P	1,5	DN20	21,1	1,90	
TUE-S-SOZ	QDS	tar	500	127	B	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	22,3	0,95	
TUE-15	QDS	tar	500	230	A+C	2,3	16 A 2P	2,5	DN20	18,2	0,36	
TUE-18	QDS	tar	500	230	A+C	2,3	16 A 2P	2,5	DN20	9,2	0,13	
TUE-20	QDS	tar	500	230	A+B	2,3	16 A 2P	2,5	DN20	4,7	0,07	
TUE-18	QDS	tar	450	127	C	3,5	16 A 1P	2,5	DN20	27,0	1,04	
ILLU-REV	QDS	tar	400	127	B	3,1	16 A 1P	1,5	DN20	13,9	0,79	
TUE-1-REV	QDS	tar	400	127	A	3,1	16 A 1P	2,5	DN20	18,9	0,97	
ILLU-COR	QDS	tar	400	127	B	3,1	16 A 1P	1,5	DN20	20,1	1,15	
TUE-S-MAS	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	18,9	0,10	
TUE-S-COZ	QDS	tar	300	127	A	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	18,4	0,42	
ILLU-S-MAS	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	1,5	DN20	6,5	0,28	
TUE-S-MAS	QDS	tar	300	127	A	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,6	0,22	
TUE-S-GOU	QDS	tar	300	127	B	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,0	0,30	
TUE-15	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	2,0	0,06	
ILLU-MAS	QDS	tar	200	127	A	1,9	16 A 1P	1,5	DN20	6,3	0,16	
TUE-1-ALC	QDS	tar	200	127	B	1,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,0	0,10	
TUE-1-CHI	QDS	tar	200	127	A	1,8	16 A 1P	2,5	DN20	7,9	0,10	
ILLU-CHI	QDS	tar	200	127	B	1,6	16 A 1P	1,5	DN20	13,8	0,39	
ILLU-LAV	QDS	tar	200	127	C	1,8	16 A 1P	1,5	DN20	26,1	0,97	
TUE-S-COR	QDS	tar	200	127	A	1,6	16 A 1P	2,5	DN20	11,6	0,20	
ILLU-LOU	QDS	tar	200	127	B	1,4	16 A 1P	1,5	DN20	9,3	0,27	
ILLU-T-ALC	QDS	tar	100	127	C	0,9	16 A 1P	1,5	DN20	5,0	0,07	
ILLU-CHI	QDS	tar	100	127	C	0,9	16 A 1P	1,5	DN20	6,7	0,12	

CIRCUITO	QD	TIPO	VA	V	FASE	SA	DSJ	mm ²	ELETR.	L m	pf %	
ILLU-DEP	QDS	tar	100	127	A	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	20,1	0,30	
ILLU-CHI	QDS	tar	100	127	B	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	9,3	0,13	
ILLU-COZ	QDS	tar	100	127	C	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	18,3	0,23	

NOTAS

* Entrada trifasica 220/127 V (potencia com reserva) 110 kVA a 38 de demanda, disjuntor geral 125 A, neutral 50 mm² do reatador TC-08 no QDS em 25,5 m (3,75 % de queda).

* Retencao 1,5 mm² / 12 A, TUE 2,5 mm² / 20 A, TUE, pelo corrente (tabela 30 do NBR 5410: 2011). Onda a queda passa de 4 %, a secção sobre — a tabela de qual.

DR 30 mA para banhos, cozinhas, lavatouros, garagens, areas externas e chuveiros. DPS classe II no QDG.

* Fases equilibradas por sistema equibalado (RNC) a cor da base e a do condutor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUA TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE DISTRIBUICAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RUI RIZZ (projetista) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RM NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 60 06-78 REV 004
---	--	--	--------------------------------