

LISTA DE MATERIAL — TOTAIS


ITEM	QTD	UN
Cabo 1,5 mm² PE	675,0	m
Cabo 1,5 mm² Isen	675,0	m
Cabo 1,5 mm² neutro	675,0	m
Cabo 2,5 mm² PE	664,0	m
Cabo 2,5 mm² Isen	664,0	m
Cabo 2,5 mm² neutro	655,0	m
Cabo 4 mm² PE	145,0	m
Cabo 4 mm² Isen	145,0	m
Cabo 4 mm² neutro	92,0	m
Cabo 6 mm² PE	22,7	m
Cabo 6 mm² Isen	45,5	m
Atrelados corrigidos OND	1404,4	m
Atrelados corrigidos OND	156,7	m
diâmetro 10 A 2P curva C	23	un
diâmetro 10 A 2P curva C	10	un
diâmetro 10 A 2P curva C	2	un
diâmetro 10 A 2P curva C	3	un
diâmetro 20 A 2P curva C	18	un
diâmetro 20 A 2P curva C	1	un
diâmetro 20 A 2P curva C	4	un
diâmetro 40 A 2P curva C	2	un
2P 4P 40 A 30 mm	0	un
DPS classe 1 10 kVA, 3P-4L	1	un
diâmetro geral 120 A repetir	1	un
diâmetro 120 A repetir (desmembrar de QDS)	1	un
Quadro geral de módulos — QDS	1	un
Quadro superior de módulos — QDS	1	un
Unidade 2P+1 10 A (10T V)	87	un
Unidade 2P+1 20 A (20T V, 7L4E)	26	un
Interupção (chave)	36	un
perno de fixação corrigido	60	un
Cabo 4 x 2	147	m

POR CIRCUITO — 63

CIRC	QD	mm²	CABO m	ELETRO	m	DISJ	TOM	INT	LUZ
TUE-06	QDS	6	24	ON20	1,1	20 A 2P	1	0	0
TUE-22	QDS	6	61,5	ON25	20,5	40 A 2P	1	0	0
TUE-3	QDS	4	5,7	ON20	1,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-2	QDS	4	10,4	ON20	17,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-5	QDS	4	51,6	ON20	17,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-4	QDS	4	24,7	ON20	16,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-13	QDS	2,5	36,8	ON20	18,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-1-GOU	QDS	4	79,6	ON20	26,5	20 A 1P	12	0	0
TUE-10	QDS	2,5	48,8	ON20	16,7	10 A 2P	1	0	0
TUE-1-CCZ	QDS	4	70,6	ON20	23,5	20 A 1P	10	0	0
TUE-10	QDS	2,5	24,5	ON20	12,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-1-CON	QDS	2,5	46,0	ON20	15,3	20 A 1P	5	0	0
TUE-1-LAV	QDS	2,5	56,3	ON20	18,4	20 A 1P	4	0	0
TUE-1-DEP	QDS	2,5	61,2	ON20	20,4	20 A 1P	2	0	0
TUE-12	QDS	2,5	67,2	ON20	22,4	20 A 1P	1	0	0
TUE-14	QDS	2,5	50,9	ON20	17,9	20 A 1P	1	0	0
TUE-5	QDS	2,5	35,9	ON20	5,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-7	QDS	2,5	51,9	ON20	17,3	20 A 2P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	42,9	ON20	14,3	20 A 2P	1	0	0
TUE-8	QDS	2,5	34,7	ON20	11,6	20 A 1P	1	0	0
ELU-S-MAG	QDS	1,5	44,0	ON20	15,5	20 A 1P	0	4	0
TUE-11	QDS	2,5	55,4	ON20	16,9	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-GAR	QDS	1,5	42,2	ON20	14,1	20 A 1P	0	3	0
TUE-18	QDS	2,5	70,3	ON20	23,4	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-GOU	QDS	1,5	51,2	ON20	16,4	20 A 1P	0	3	0
TUE-19	QDS	2,5	26,5	ON20	8,6	20 A 1P	1	0	0
TUE-15	QDS	2,5	27,7	ON20	8,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-17	QDS	2,5	110,2	ON20	36,4	20 A 2P	1	0	0
ELU-T-SOC	QDS	1,5	107,3	ON20	19,1	20 A 1P	0	3	0
ELU-S-102	QDS	1,5	62,1	ON20	20,7	20 A 1P	0	3	0
ELU-S-103	QDS	1,5	59,0	ON20	20,1	20 A 1P	0	3	0
TUE-S-MAG	QDS	2,5	36,5	ON20	12,2	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-GAR	QDS	2,5	33,8	ON20	11,2	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-CHI	QDS	2,5	36,2	ON20	10,1	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-SOC	QDS	2,5	31,9	ON20	10,6	20 A 1P	0	0	0
ELU-T-102	QDS	1,5	60,2	ON20	21,4	20 A 1P	0	2	0
TUE-S-102	QDS	2,5	65,4	ON20	21,1	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-103	QDS	2,5	64,8	ON20	20,3	20 A 1P	0	0	0
TUE-15	QDS	2,5	14,8	ON20	10,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	27,6	ON20	9,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-20	QDS	2,5	24,0	ON20	4,7	20 A 2P	1	0	0
TUE-19	QDS	2,5	61,0	ON20	27,0	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-REV	QDS	1,5	41,7	ON20	13,9	20 A 1P	0	2	0
TUE-T-REV	QDS	2,5	32,8	ON20	10,9	20 A 1P	4	0	0
ELU-T-CON	QDS	1,5	60,4	ON20	20,1	20 A 1P	0	2	0
TUE-S-MAG	QDS	2,5	21,6	ON20	9,9	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-CCZ	QDS	2,5	49,2	ON20	16,4	20 A 1P	0	0	0
ELU-S-MAG	QDS	1,5	19,5	ON20	6,5	20 A 1P	0	1	2
TUE-S-MAG	QDS	2,5	25,8	ON20	8,6	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-LOU	QDS	2,5	24,0	ON20	8,0	20 A 1P	0	0	0
TUE-13	QDS	2,5	61,1	ON20	21,0	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-MAG	QDS	1,5	35,9	ON20	6,3	20 A 1P	0	1	2
TUE-T-ALC	QDS	2,5	18,0	ON20	6,0	20 A 1P	2	0	0
TUE-T-CHI	QDS	2,5	23,7	ON20	7,8	20 A 1P	2	0	0
ELU-T-ORI	QDS	1,5	41,4	ON20	13,9	20 A 1P	0	1	2
ELU-T-LAV	QDS	1,5	60,2	ON20	20,1	20 A 1P	0	1	0
TUE-S-CON	QDS	2,5	26,8	ON20	11,6	20 A 1P	0	0	0
ELU-S-LOU	QDS	1,5	28,0	ON20	9,3	20 A 1P	0	1	2
ELU-T-ALC	QDS	1,5	25,1	ON20	5,0	20 A 1P	0	1	1
ELU-T-CHI	QDS	1,5	26,0	ON20	8,7	20 A 1P	0	1	1

CIRC	QD	mm²	CABO m	ELETRO	m	DISJ	TOM	INT	LUZ
ELU-S-103	QDS	1,5	60,0	ON20	20,1	20 A 1P	0	1	1
ELU-S-CON	QDS	1,5	27,8	ON20	9,2	20 A 1P	0	1	1
ELU-S-CON	QDS	1,5	48,8	ON20	16,3	20 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA

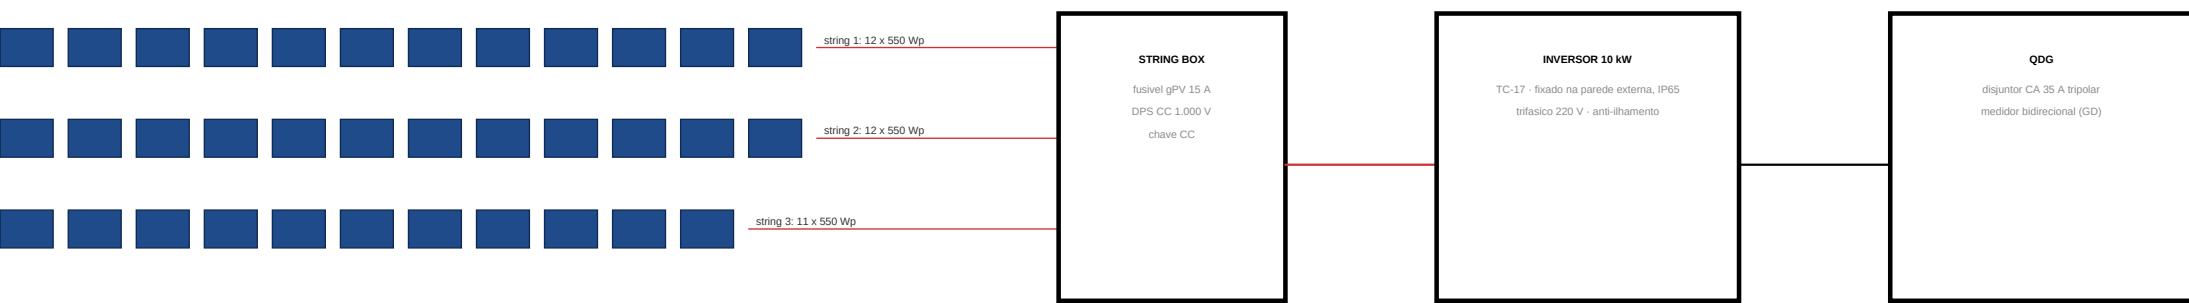

PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

colocação dos suportes (PPE, sem sombrião) e deslizar para baixo sobre os eletrodos PVC ON20 (apresenta proteção)
→ TC 101 x 1.000 mm de comprimento (12,8 m de comprimento x 2 condutores) + PVC
instalação elétrica de acordo com a norma, incluindo o aterramento e de aterramento, 4 fios para por módulo, carga 100 kg em 10 x 10 x 10
apresentação dos dados de instalação (DPS CC 1.000 V)

- NOTAS
- Cada linha de lista de material vem da soma dos circuitos de PE 60: cabo por seção e cor (base na cor da base, neutro azul, PE verde), eletrodos por diâmetro, diâmetro por corrente e polos.
 - Complementos por percurso (distância do quadro ao centro do ambiente) x 1,2 (distância adicional) mais distância e subida.
 - Fotovoltaico: (17,7 mV/m²) x 25,9 mV/m² → 25 módulos de 100 Wp em 3 strings, inversor 10 kW (TC 101) na linha técnica neutra.
 - Cabo sistema 6 mm² 1,8 kv em eletrodos (proteção ao incêndio, string box com furo, DPS CC e classe secundária, diâmetro CA na QDS).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (1000 TUBO) (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	
100.000 (previsão)	FORMATO A1	100.000 (previsão)	
UNIDADE: MESTRE: AM	UNIDADE: MESTRE: AM	UNIDADE: MESTRE: AM	