



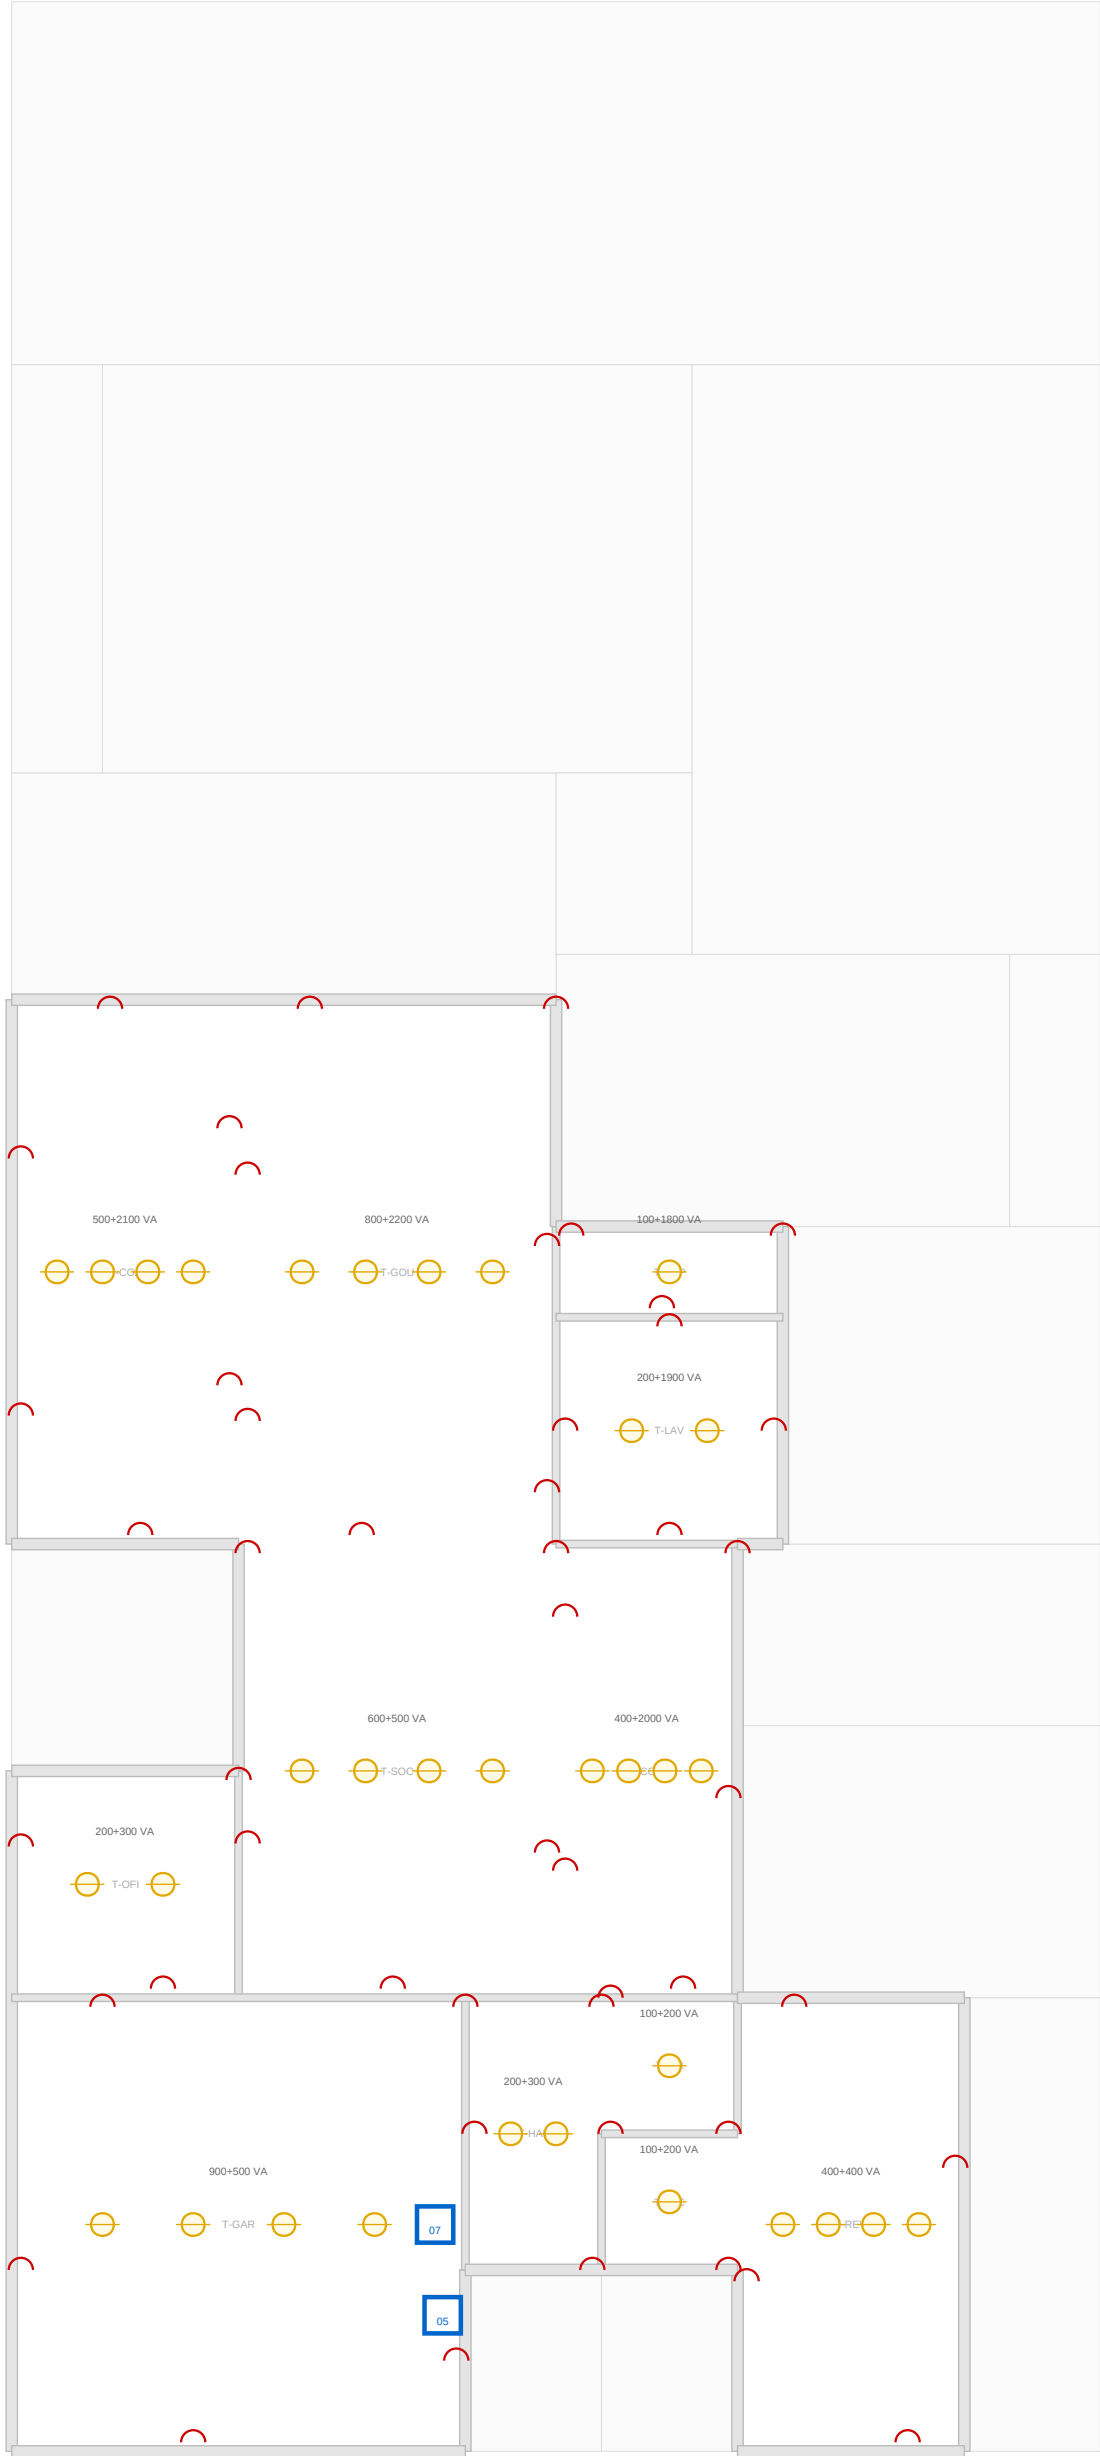

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

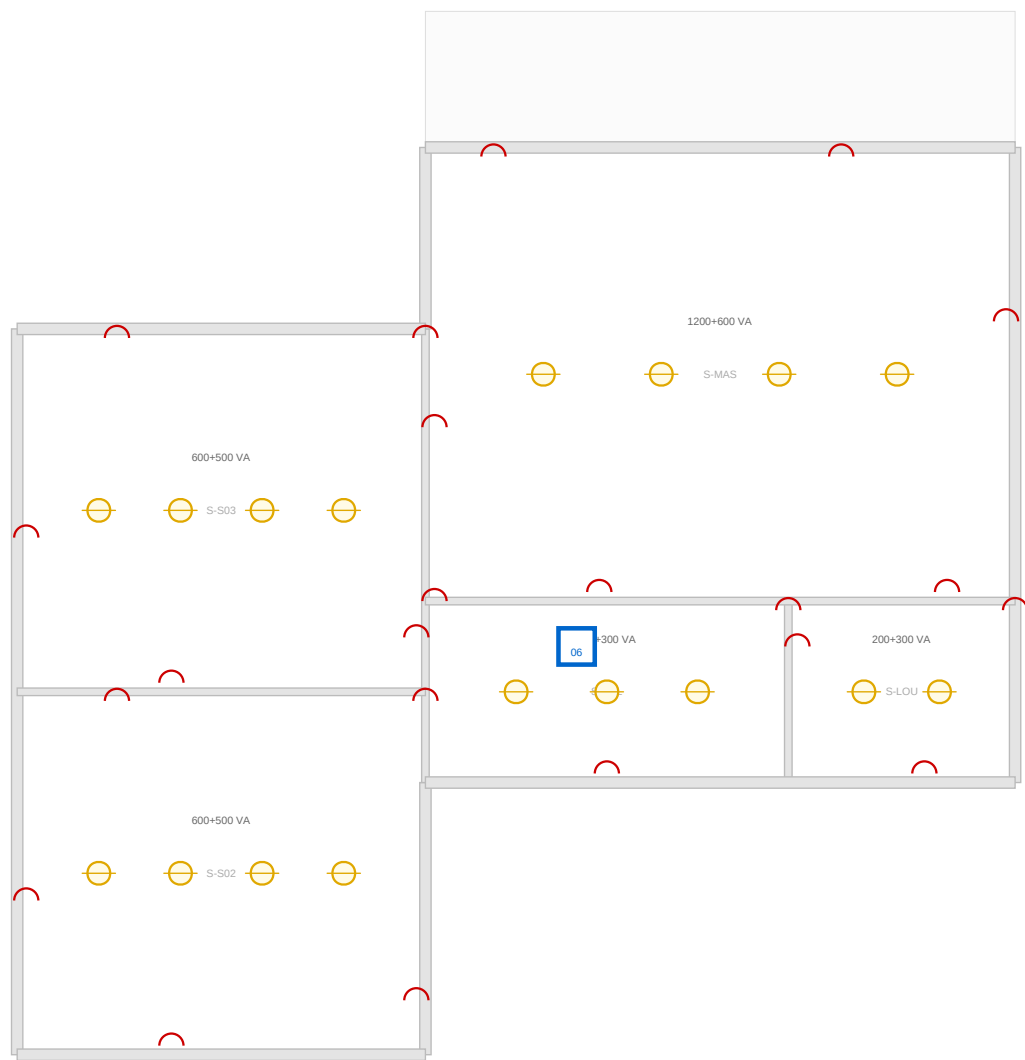

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho de recreação	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAIS	SUITE MASTER	44,90	27,6	1200	5	600	seca
S-001	SUITE 001	36,00	24,0	800	5	500	seca
S-002	SUITE 02	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-004	SUITE 04	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-005	SUITE 05	25,82	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	us fatores de demanda do NBR 5410 vari de média nacional, sendo se considerado o fator intermediário e nacional
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece bem a comida	us fatores de demanda do NBR 5410 vari de média nacional, sendo se considerado o fator intermediário e nacional
TUE-15	Máquina de lavar	Ó que lava bem	us fatores de demanda do NBR 5410 vari de média nacional, sendo se considerado o fator intermediário e nacional
TUE-16	Refrigerador	Ó que mantém a temperatura	us fatores de demanda do NBR 5410 vari de média nacional, sendo se considerado o fator intermediário e nacional
TUE-17	Ar-condicionado	Ó que mantém o clima agradável	us fatores de demanda do NBR 5410 vari de média nacional, sendo se considerado o fator intermediário e nacional
TUE-18	Iluminação	Ó que ilumina bem	us fatores de demanda do NBR 5410 vari de média nacional, sendo se considerado o fator intermediário e nacional
TUE-19	Exaustores	Ó que remove o odor	us fatores de demanda do NBR 5410 vari de média nacional, sendo se considerado o fator intermediário e nacional
TUE-20	Panela elétrica		
TUE-21	Panela elétrica		
TUE-22	Panela elétrica		
TUE-23	Panela elétrica		
TUE-24	Panela elétrica		
TUE-25	Panela elétrica		
TUE-26	Panela elétrica		
TUE-27	Panela elétrica		
TUE-28	Panela elétrica		
TUE-29	Panela elétrica		
TUE-30	Panela elétrica		
TUE-31	Panela elétrica		
TUE-32	Panela elétrica		
TUE-33	Panela elétrica		
TUE-34	Panela elétrica		
TUE-35	Panela elétrica		
TUE-36	Panela elétrica		
TUE-37	Panela elétrica		
TUE-38	Panela elétrica		
TUE-39	Panela elétrica		
TUE-40	Panela elétrica		
TUE-41	Panela elétrica		
TUE-42	Panela elétrica		
TUE-43	Panela elétrica		
TUE-44	Panela elétrica		
TUE-45	Panela elétrica		
TUE-46	Panela elétrica		
TUE-47	Panela elétrica		
TUE-48	Panela elétrica		
TUE-49	Panela elétrica		
TUE-50	Panela elétrica		
TUE-51	Panela elétrica		
TUE-52	Panela elétrica		
TUE-53	Panela elétrica		
TUE-54	Panela elétrica		
TUE-55	Panela elétrica		
TUE-56	Panela elétrica		
TUE-57	Panela elétrica		
TUE-58	Panela elétrica		
TUE-59	Panela elétrica		
TUE-60	Panela elétrica		
TUE-61	Panela elétrica		
TUE-62	Panela elétrica		
TUE-63	Panela elétrica		
TUE-64	Panela elétrica		
TUE-65	Panela elétrica		
TUE-66	Panela elétrica		
TUE-67	Panela elétrica		
TUE-68	Panela elétrica		
TUE-69	Panela elétrica		
TUE-70	Panela elétrica		
TUE-71	Panela elétrica		
TUE-72	Panela elétrica		
TUE-73	Panela elétrica		
TUE-74	Panela elétrica		
TUE-75	Panela elétrica		
TUE-76	Panela elétrica		
TUE-77	Panela elétrica		
TUE-78	Panela elétrica		
TUE-79	Panela elétrica		
TUE-80	Panela elétrica		
TUE-81	Panela elétrica		
TUE-82	Panela elétrica		
TUE-83	Panela elétrica		
TUE-84	Panela elétrica		
TUE-85	Panela elétrica		
TUE-86	Panela elétrica		
TUE-87	Panela elétrica		
TUE-88	Panela elétrica		
TUE-89	Panela elétrica		
TUE-90	Panela elétrica		
TUE-91	Panela elétrica		
TUE-92	Panela elétrica		
TUE-93	Panela elétrica		
TUE-94	Panela elétrica		
TUE-95	Panela elétrica		
TUE-96	Panela elétrica		
TUE-97	Panela elétrica		
TUE-98	Panela elétrica		
TUE-99	Panela elétrica		
TUE-100	Panela elétrica		

(continuação)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-001	COZINHA	21,00	20,4	300	5	2000	molhada
T-002	QUARTO RESERVAT	18,00	18,0	400	4	400	seca
T-003	COZINHA	14,40	14,4	300	5	2000	molhada
T-004	COZINHA	11,20	11,2	300	3	300	seca
T-005	COZINHA	9,00	9,0	200	3	300	seca
T-006	COZINHA	9,00	9,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 e 2.2. Instalação 10.000 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 220/127 V, sistema com neutro 36,4 A e 3 fases 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manual de projeto, não intermitente. Ver justificativa no projeto.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Rev. 022 (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS: 1000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R54 Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / INT	PROVA 27 06-48 REV 054
---	--	--	-------------------------------------