


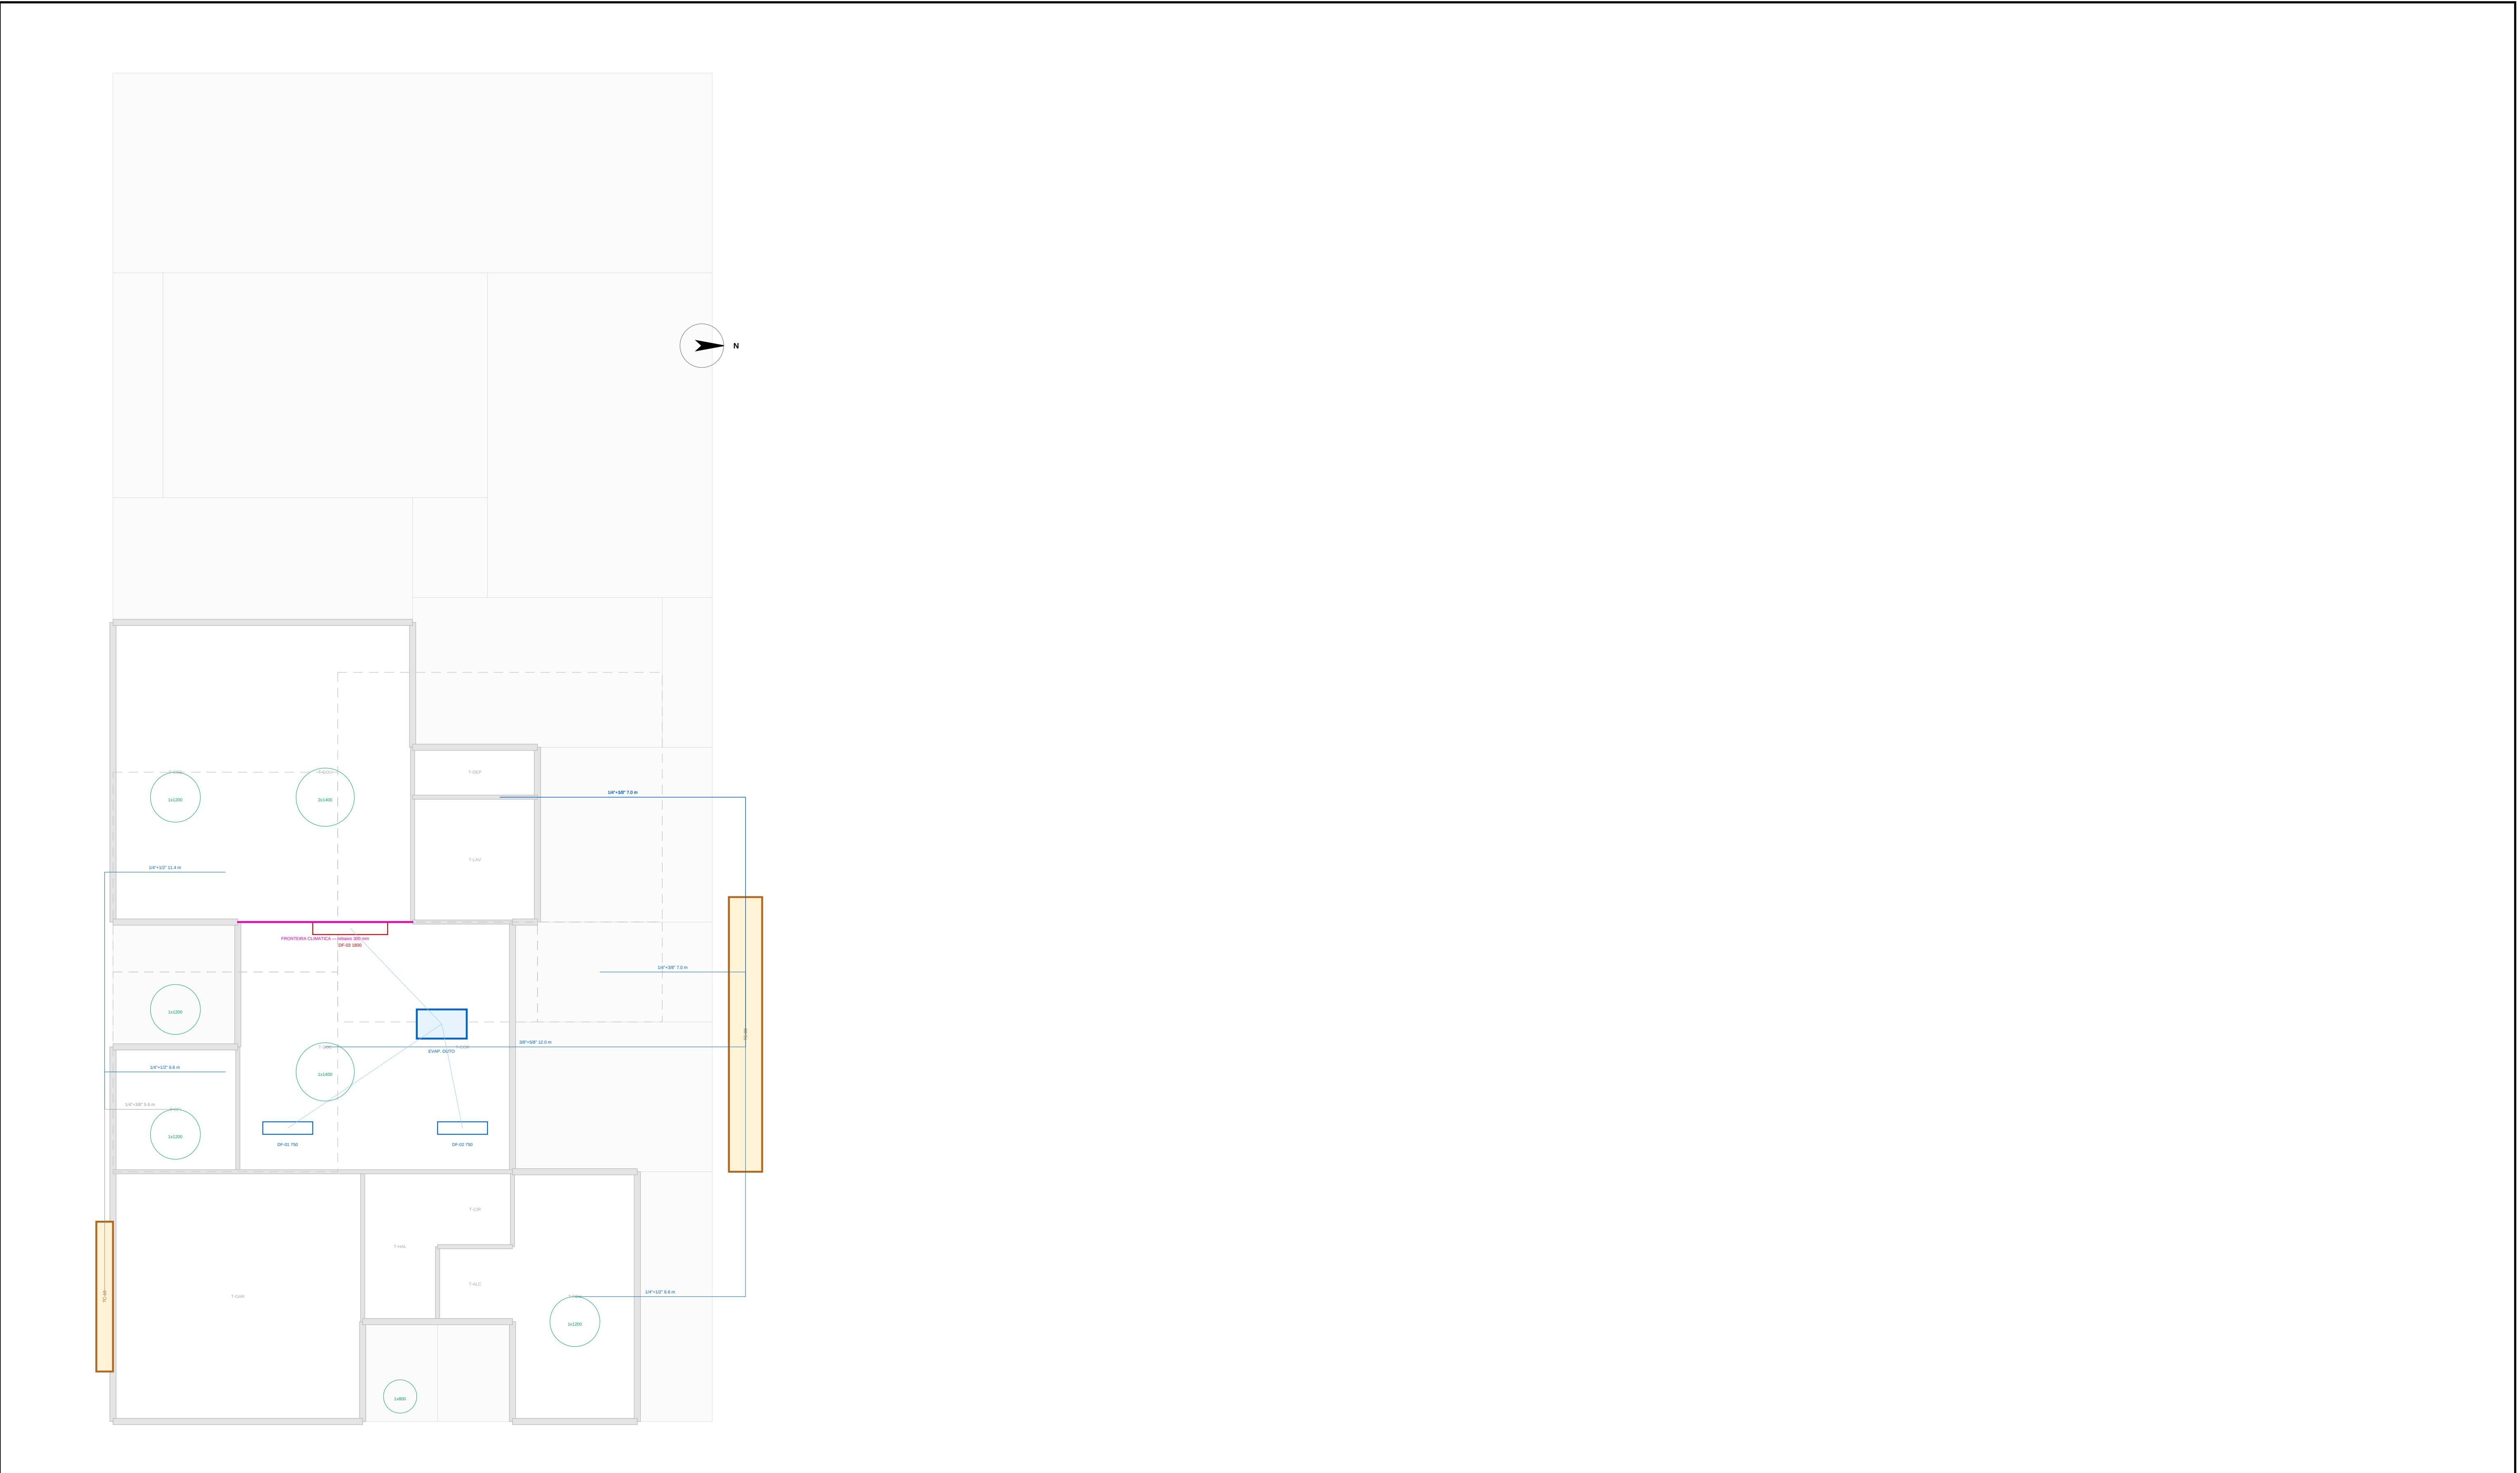

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA											
LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DREN	CARGA EXTRA	FASE	
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	14" F 1/2"	DN25	—	ABR	
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	14" F 1/2"	DN25	—	ABR	
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	14" F 1/2"	DN25	—	ABR	
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	14" F 1/2"	DN25	80 g	ABR	
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	38" F 3/8"	DN25	80 g	ABR	
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	DN25	—	ABR	
PFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	DN25	—	ABR	
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,9	9,6	14" F 3/8"	DN25	—	ABR	
DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO											
ELEMENTO	VIAJAZ (mm)	DN	OBSERVAÇÃO								
DF-01 — insuflamento	750	T-001	para parede sobre do motor								
DF-02 — insuflamento	750	T-001	com tubo e pino de fix								

(continuação)			
ELEMENTO	VIAJAZ (mm)	DN	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do motor
DF-04 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do motor
DF-05 — insuflamento	120	T-001	para parede sobre do motor
DF-06 — insuflamento	120	T-001	para parede sobre do motor
DF-07 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do motor

NOTAS

• Oito metros de condensação. Linha mais longa 12,0 m, com o limite de condensa de 15 m.

• Oito DN25 com comprimento mínimo de 2m e altura antes da descarga, nunca ligado a engate sem alça.

• Duto de insuflamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.

• Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Unidade Mestrado

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MAQUA 600/900/300

EXAUSTÃO

ESTUDO PRELIMINAR R06

NOVO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / INT

PROJECION

28

06-48 REV 006