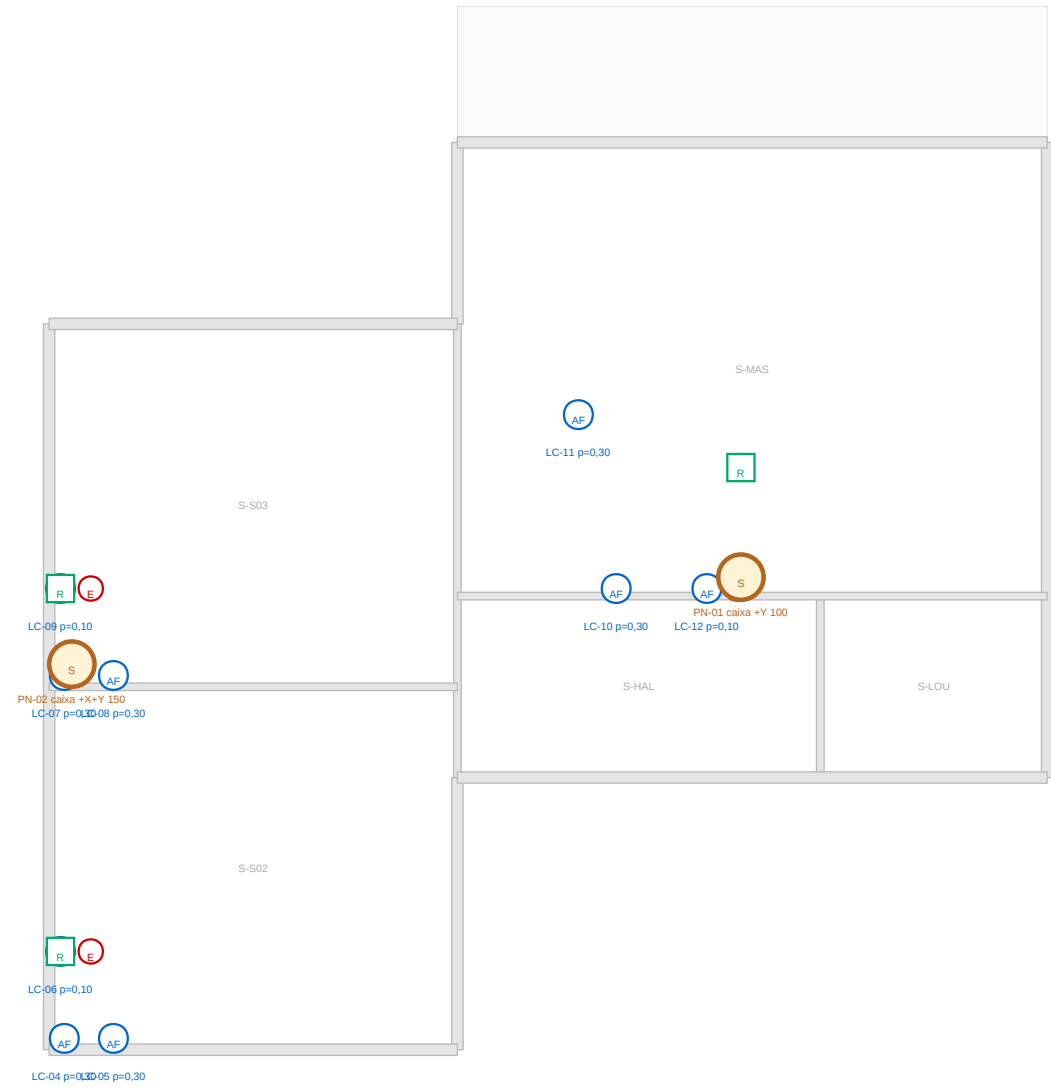

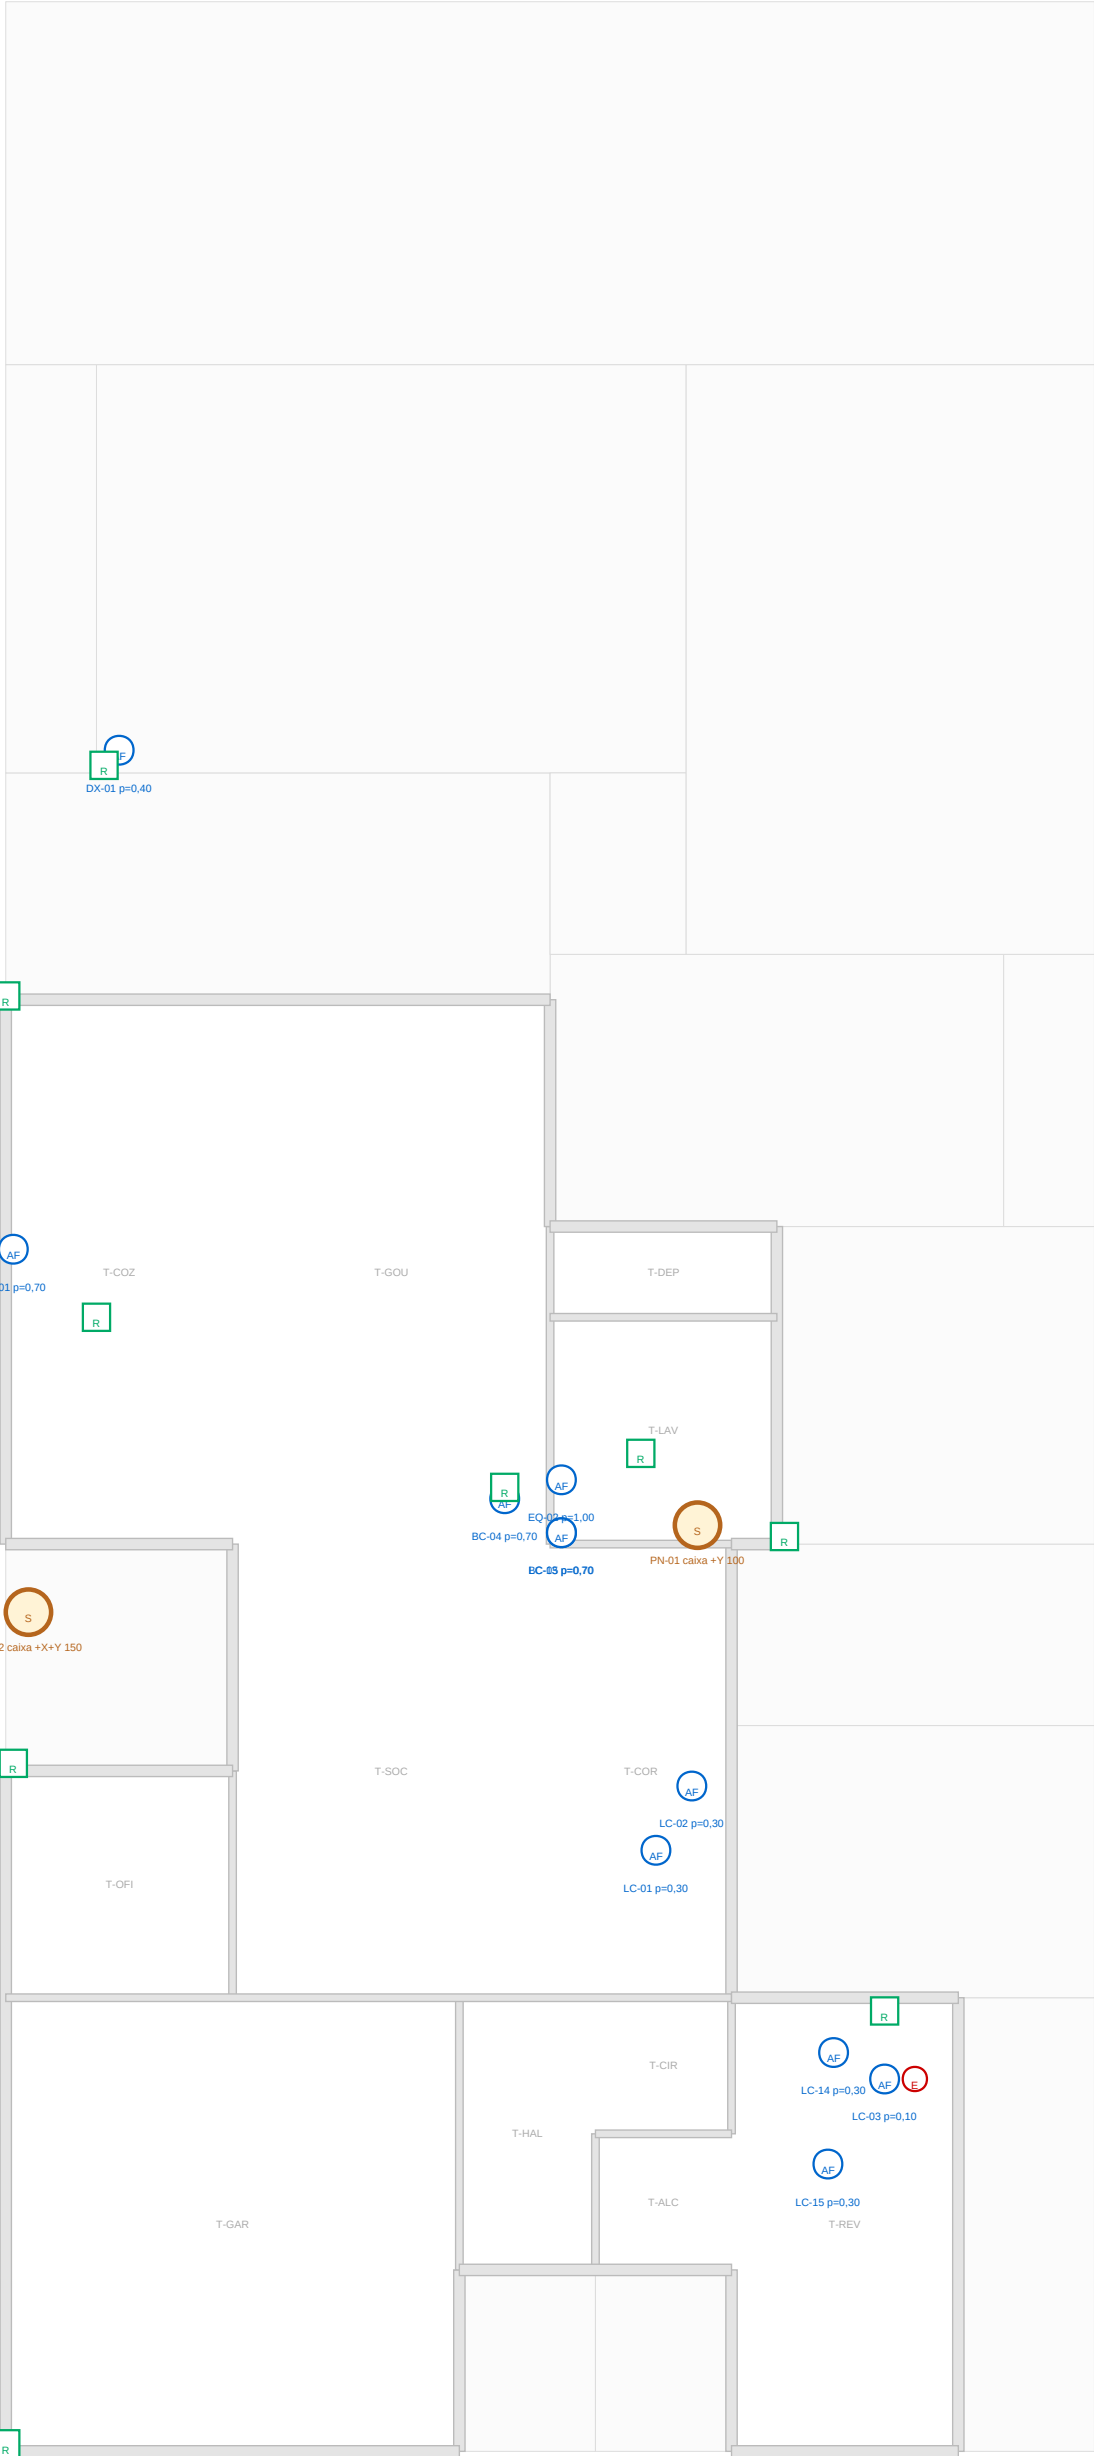


1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UNC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	4	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Terreo	15	9,60	0,764	DN25	1,60	39	DN100	gravidade
GERAL	20	7,60	0,607	DN25	1,36	60	DN100	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESS	QUENTE
LC-01	T-CORR	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-CORR	sanifone	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-REV	box	0,30	2	DN25	DN40	qm
LC-04	T-REV	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	T-REV	sanifone	0,30	1	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESS	QUENTE
LC-06	S-DEP	box	0,30	2	DN25	DN40	qm
LC-07	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-MAS	sanifone	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-MAS	box	0,30	2	DN25	DN40	qm
LC-10	T-LAV	sanifone	0,30	3	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESS	QUENTE
BC-01	T-CORR	qm	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-02	T-GRV	qm	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-03	T-LAV	sanifone	1,00	3	DN25	DN40	—
BC-04	T-DEP	sanifone	0,60	2	DN25	DN40	—

- NOTAS
- Água fria por metro dos pesos (NBR 5426): $Q = 0,20 \times \sqrt{\text{seção dos pesos}} = 0,027 \text{ L/s com } 7,6 \text{ pesos.}$
 - Alimentador DN25 a 1,26 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) mas pela norma (3,0 m/s).
 - Esgoto por UNC (NBR 8202): 60 UNC, tubo de queda DN100, ventilação DN80.
 - Chuveiro 6,6 LTR/CO tem peso 0,10, mas 0,40 a decisão de aquecimento requerer água quente diametro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA União Consolidada Rua RIZZ (provisória) Unidade 100000000	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (100000000)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RES NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 26 IN-43 REV RES
--	--	---	-------------------------------------