


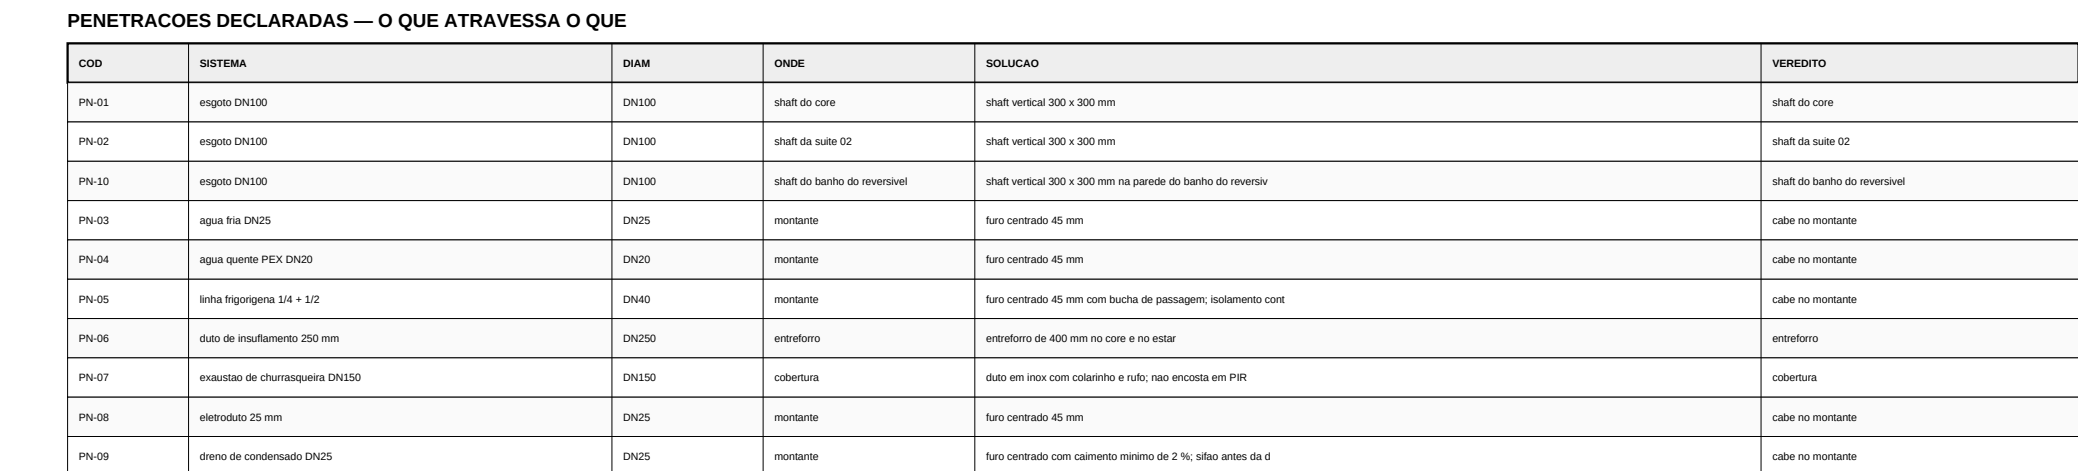

REGRA	VALOR	RAZAO
Furo normalizado ou atípico	sempre	o diâmetro do furo deve ser menor, caso o diâmetro do cone seja regular
Diâmetro máximo	50% da altura (25 mm em caso de 50)	altura máxima com a carga crítica de fadiga ligada
Distância entre centros	800 mm	furo próximo ao cone não como um furo maior
Distância ao apoio (máximo)	250 mm	o deslocamento é máximo junto ao apoio
Distância ao apoio (mínimo)	400 mm	deixe, com uma margem e reserve espaço
Referido quando necessário	(quando 1,50 mm parâmetro de controle)	relatório de análise de tensão aplicada
Entalhe decorrente	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm próximo ao apoio, nunca se movimenta

PROJETO PORTO REAL RESCISAO UNIFAMILIAR I MANAUS - IMT 5205 TABAUA 01			
PRELTO DE AQUISIÇÃO FONCO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 00-002 (previsto) UNIDADE DESTINTE: 000	ESCALA indicada FORMATO A1 MANUS 600/900	DESGASO ESTUDO PRELIMINAR R12 NÃO LIBERDAÇÃO PARA OBRAS SEM ART 1 IMPT	FRANCHIS 21 de 76 REV R12