


1 ISOMETRICO DE ESGOTO E VENTILACAO
ESCALA 1:75

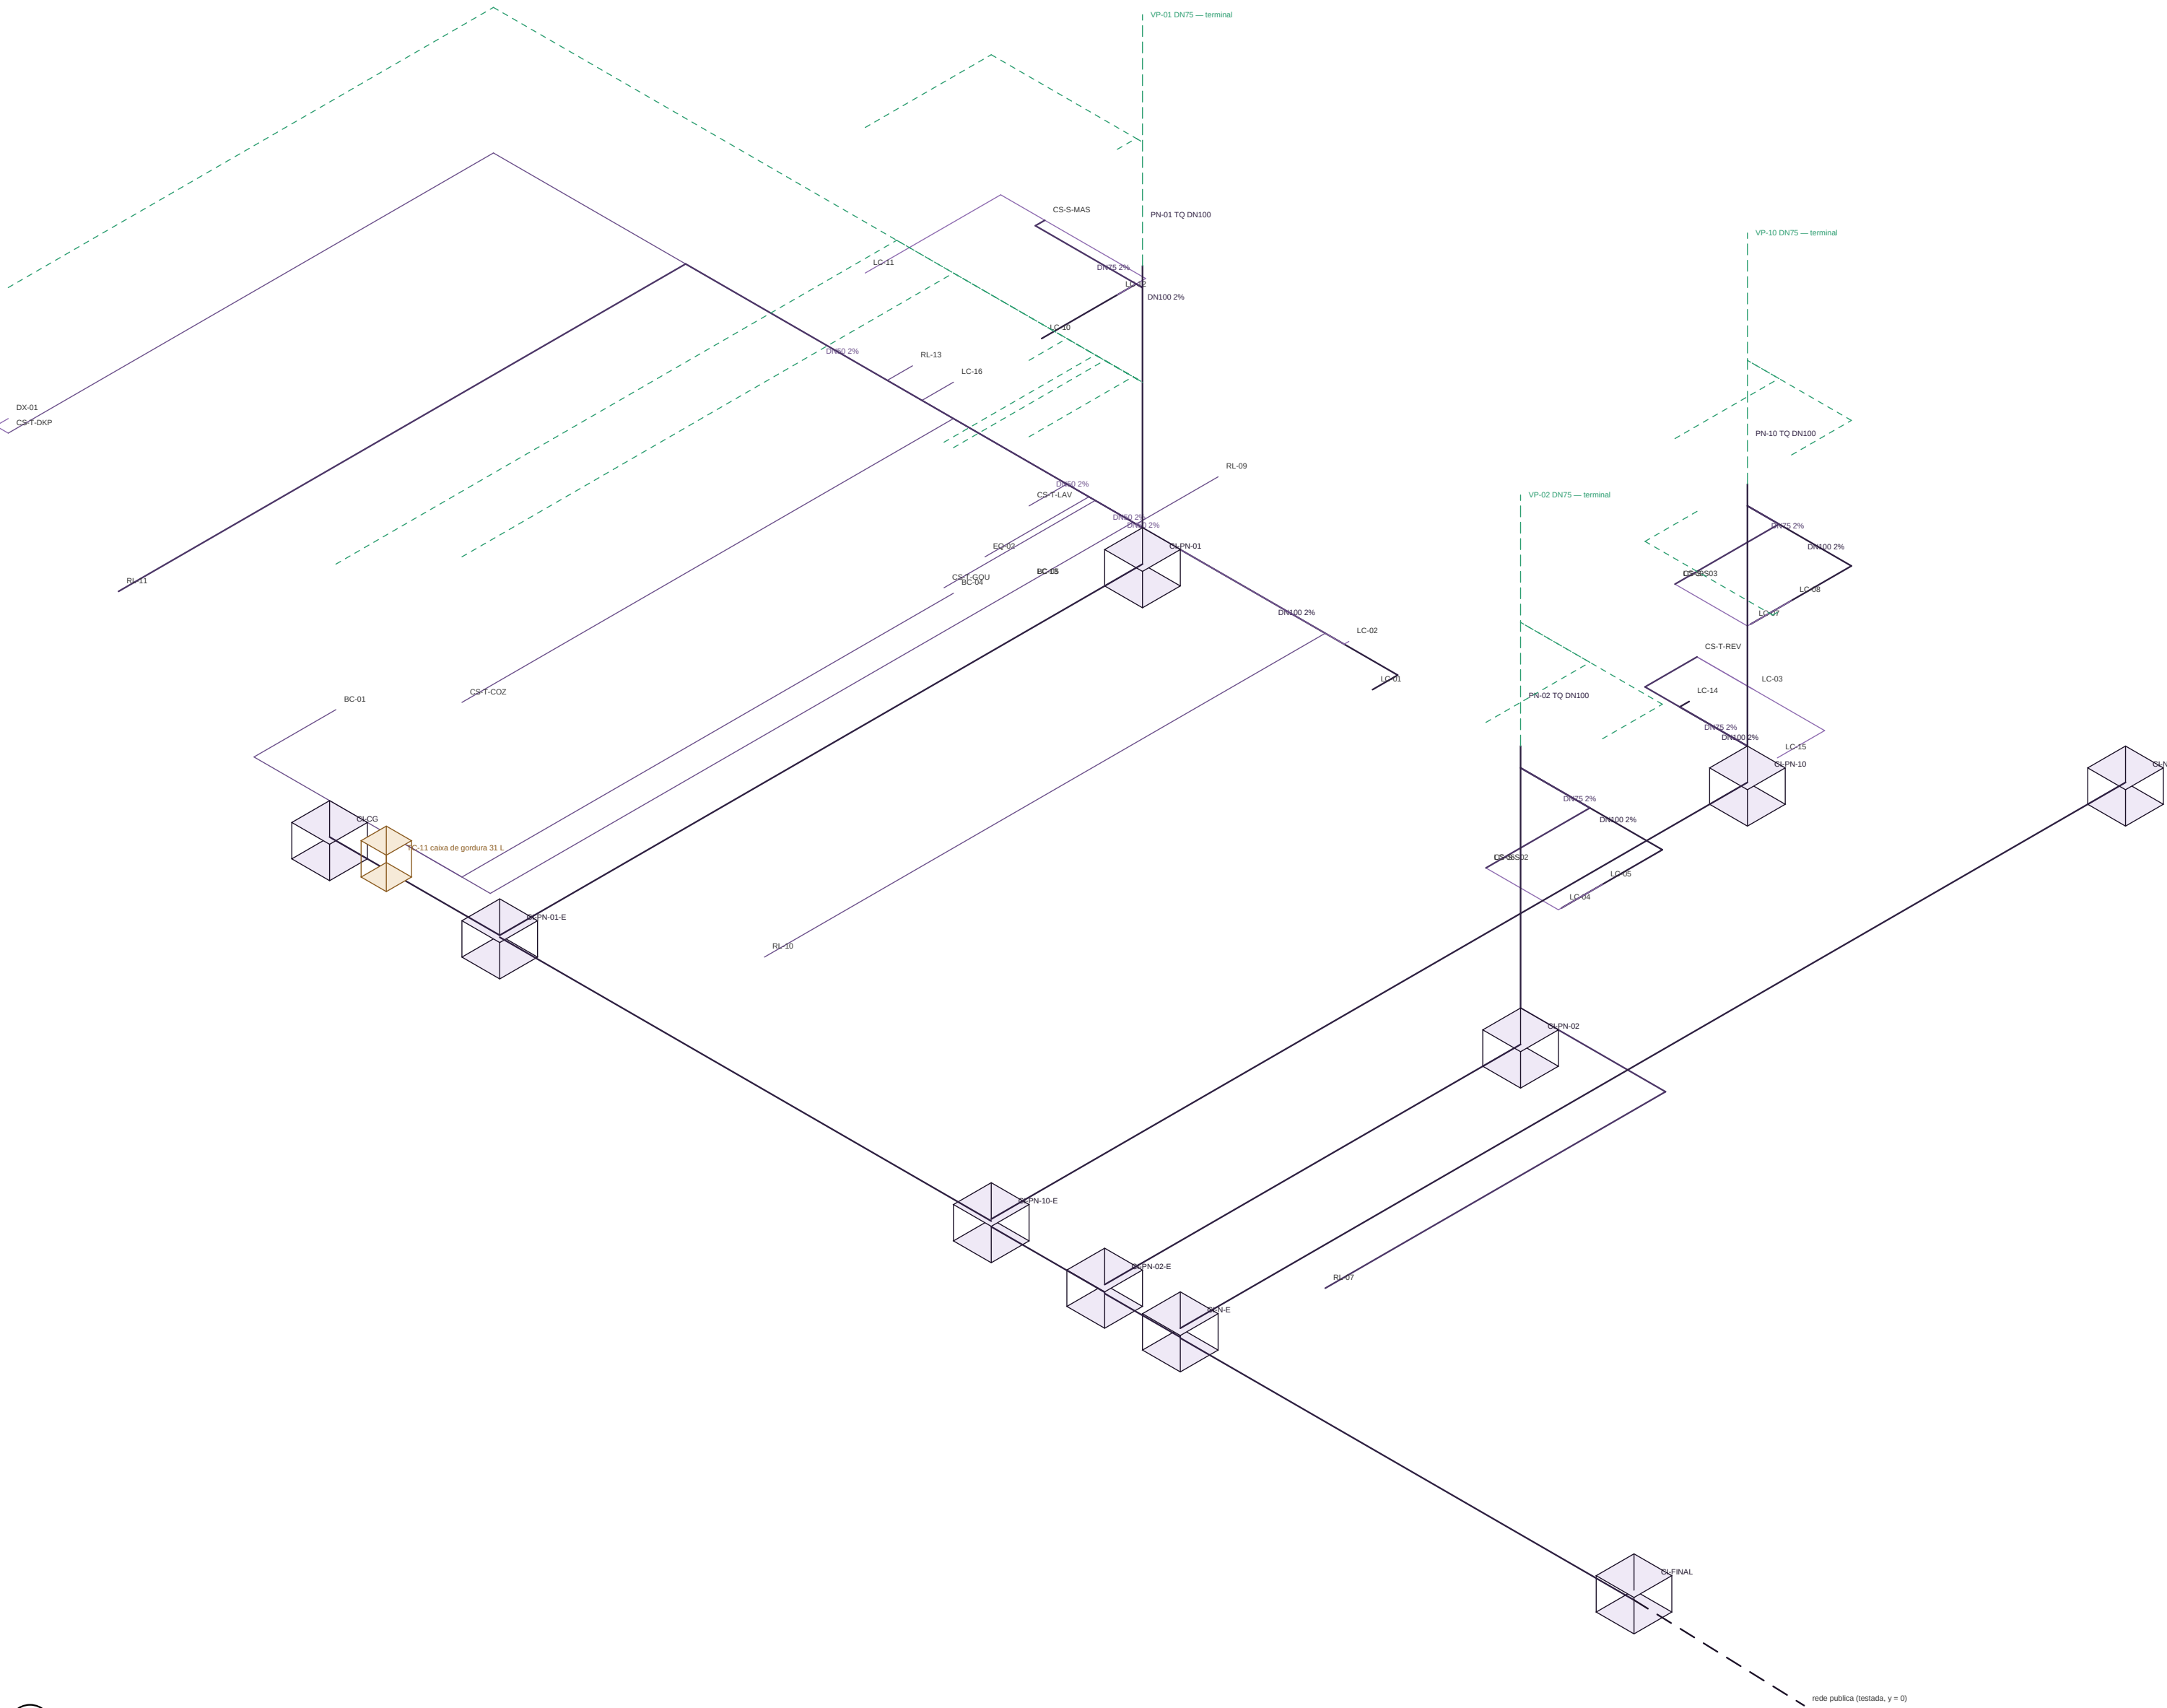


2 PLANTA DE CAIXAS DE INSPECAO E COLETOR
ESCALA 1:150

COLETOR — COTA DE FUNDO (mm, RN = piso do terreno)

DE	PARA	DN	L.m	1	FUNDO MONT.	FUNDO AIS.	PROF. AIS.
CPIN-01	CPIN-02 E	DN100	18.2	2%	—	—	—
CPIN-02	CPIN-02 E	DN100	6.6	2%	—	—	—
CPIN-10	CPIN-10 E	DN100	12.0	2%	—	—	—
CH-E	CH-E	DN100	15.0	2%	—	—	—
CH-02	CPIN-02 E	DN100	2.7	1%	405	427	588
CPIN-02 E	CPIN-02 E	DN100	7.9	1%	307	405	527
CPIN-02 E	CPIN-02 E	DN100	1.8	1%	405	423	435
CH-E	CH-E	DN100	1.2	1%	423	435	423
CH-E	CPIN-01	DN100	7.2	1%	405	397	435

3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

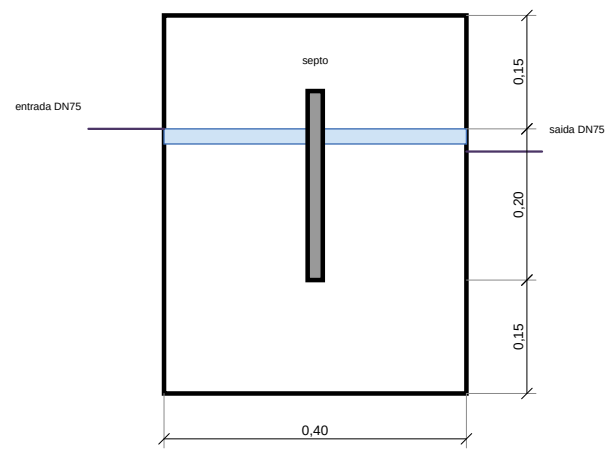

RAMAIS — 34

PEÇA	AMB	TIPO	DN	UMC	1	L.m	DESTINO	VENT.
LC-01	T-001	vento	DN100	6	2%	5.1	CPIN-01	sem
LC-02	T-002	ventoso	DN65	1	2%	3.9	CPIN-01	sem
LC-03	T-REV	box	DN65	2	2%	1.1	CS-T-REV	sem
LC-14	T-REV	vento	DN100	6	2%	1.5	CPIN-10	sem
LC-15	T-REV	ventoso	DN65	1	2%	3.1	CS-T-REV	sem
LC-04	S-002	vento	DN100	6	2%	4.4	PM-02	sem
LC-05	S-002	ventoso	DN65	1	2%	2.2	CS-S-002	sem
LC-06	S-002	box	DN65	2	2%	0.9	CS-S-002	sem
LC-07	S-003	vento	DN100	6	2%	3.9	PM-10	sem
LC-08	S-003	ventoso	DN65	1	2%	2.2	CS-S-003	sem
LC-09	S-003	box	DN65	2	2%	0.9	CS-S-003	sem
LC-10	S-003	vento	DN100	6	2%	3.9	PM-01	sem
LC-11	S-003	box	DN65	1	2%	3.4	CS-S-003	sem
LC-12	S-003	ventoso	DN65	2	2%	2.5	CS-S-003	sem
LC-13	T-LAV	sanita	DN65	3	2%	2.2	CPIN-01	sem
LC-16	T-001	sanita	DN65	3	2%	4.4	CPIN-01	sem
LC-17	T-002	sem	DN65	3	2%	4.1	TC-11	sem
BC-04	T-001	sem	DN65	3	2%	10.8	TC-11	sem
BC-05	T-LAV	sem	DN65	3	2%	12.2	TC-11	sem
BC-06	T-LAV	sanita	DN65	3	2%	3.9	CPIN-01	sem
BC-01	T-001	sanita	DN65	2	2%	0.9	CS-T-001	sem
CS-T-REV	T-REV	caixa 31L	DN75	4	2%	2.9	CPIN-10	sem
CS-S-002	S-002	caixa 31L	DN75	4	2%	3.1	PM-02	sem
CS-S-003	S-003	caixa 31L	DN75	4	2%	2.6	PM-10	sem
CS-S-003	S-003	caixa 31L	DN75	4	2%	2.2	PM-01	sem
CS-T-LAV	T-LAV	caixa 31L	DN65	1	2%	2.2	CPIN-01	sem
CS-T-002	T-002	caixa 31L	DN65	1	2%	15.9	CPIN-01	sem
CS-T-001	T-001	caixa 31L	DN65	3	2%	11.4	CPIN-01	sem
CS-T-001	T-001	caixa 31L	DN65	1	2%	3.8	CPIN-01	sem
RL-13	T-001	sem	DN65	1	2%	5.1	CPIN-01	sem
RL-01	S-001	sem	DN75	1	2%	9.2	CPIN-01	sem
RL-11	T-LAV	sem	DN75	1	2%	15.5	CPIN-01	sem
RL-08	T-VBL	sem	DN65	1	2%	1.7	CPIN-01	sem
RL-10	T-001	sem	DN65	1	2%	14.2	CPIN-01	sem

NOTAS

- * Ramal de descarga por peça com DN da NBR 5200; comprimento adiado 2% em todo o rede predial (a norma permite 1% em DN100) — a decisão "sem nos encher" — coleta enterrado a 1%.
- * Lavatório, box e vaso de cada banheiro caem em caixa 31L (300 x 150 x 150 mm, vaso direto ao tubo de queda ou a caixa de inspeção. 15 ramais de ventilação DN65 onde a altura fica além da distância da tabela 5.
- * 10 caixas de inspeção 900 x 600 que de cada tubo de queda, frente, encanito e espaçamento de 20 m. Ramal final a 600 mm no total, no sentido em que o tubo desce (PISO) a profundidade não consta.
- * Caixa de gordura CG3 — caixa de gordura sempre de 31 L a partir de dois pontos, tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TARTARUGA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO — ISOMETRICO, CAIXAS E COLETOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROJETO
União Consolidada	1:75 • 1:150 • 1:10	ESTUDO PRELIMINAR RES	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE DESCE: mm	SEM ART / INT	62