


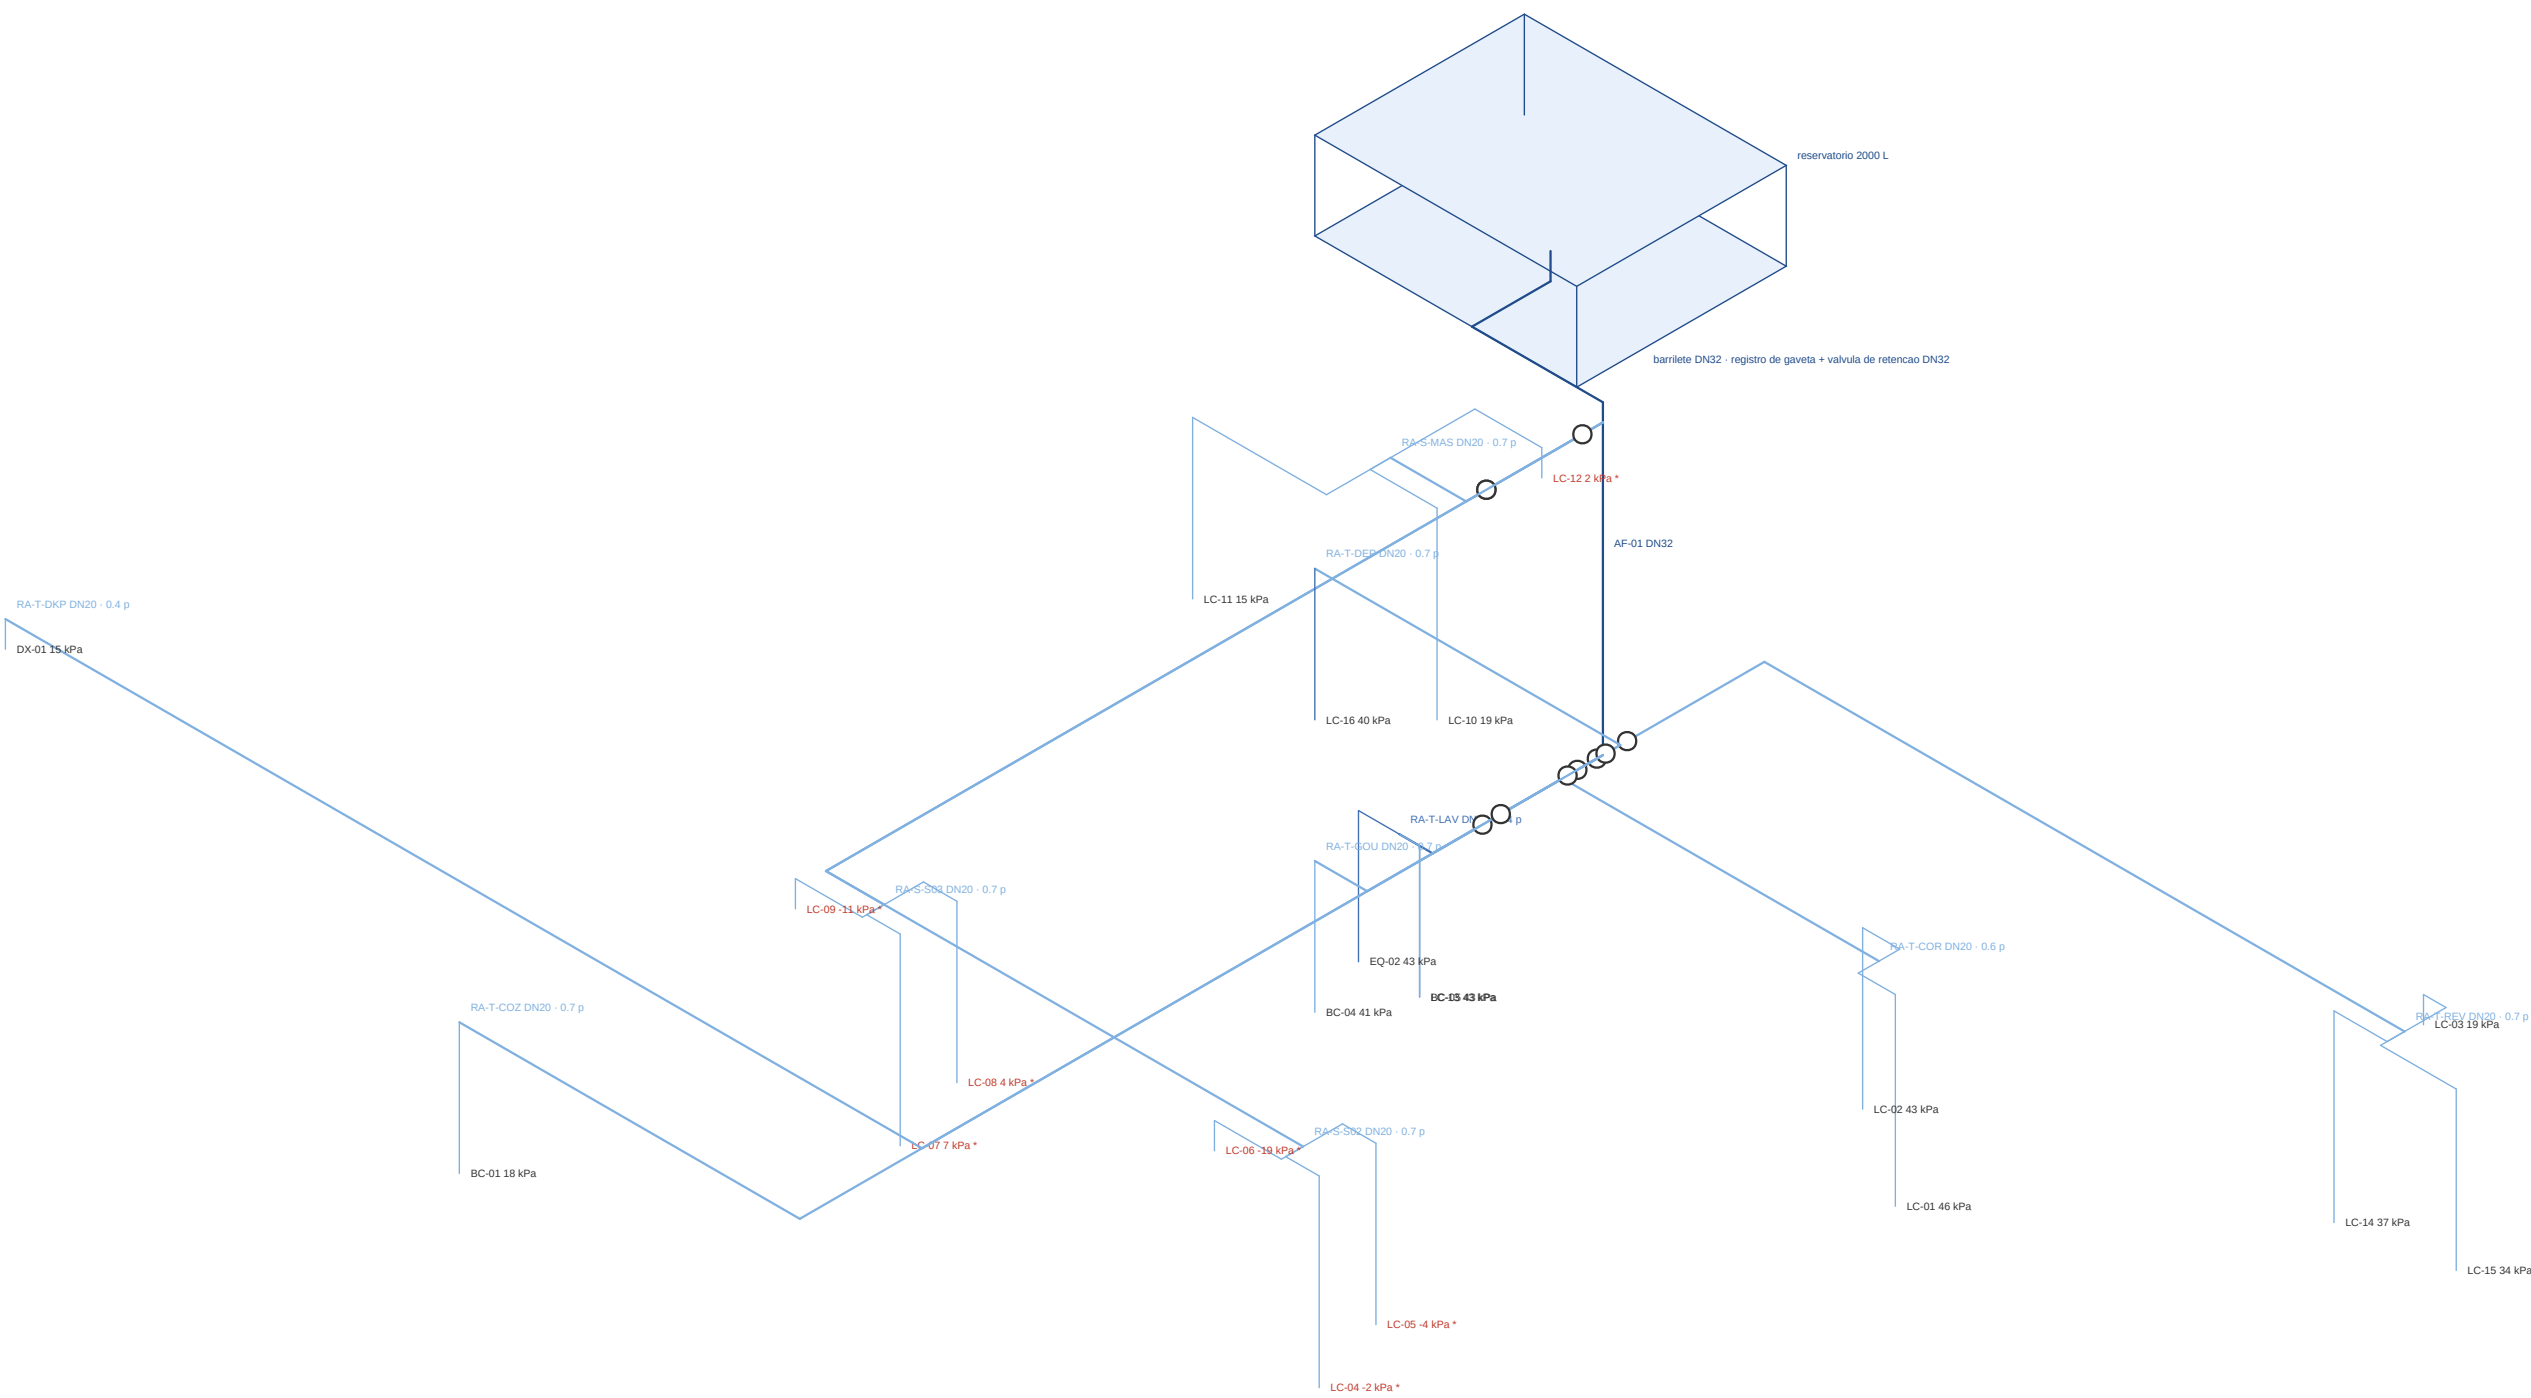


DIAGRAMA VERTICAL

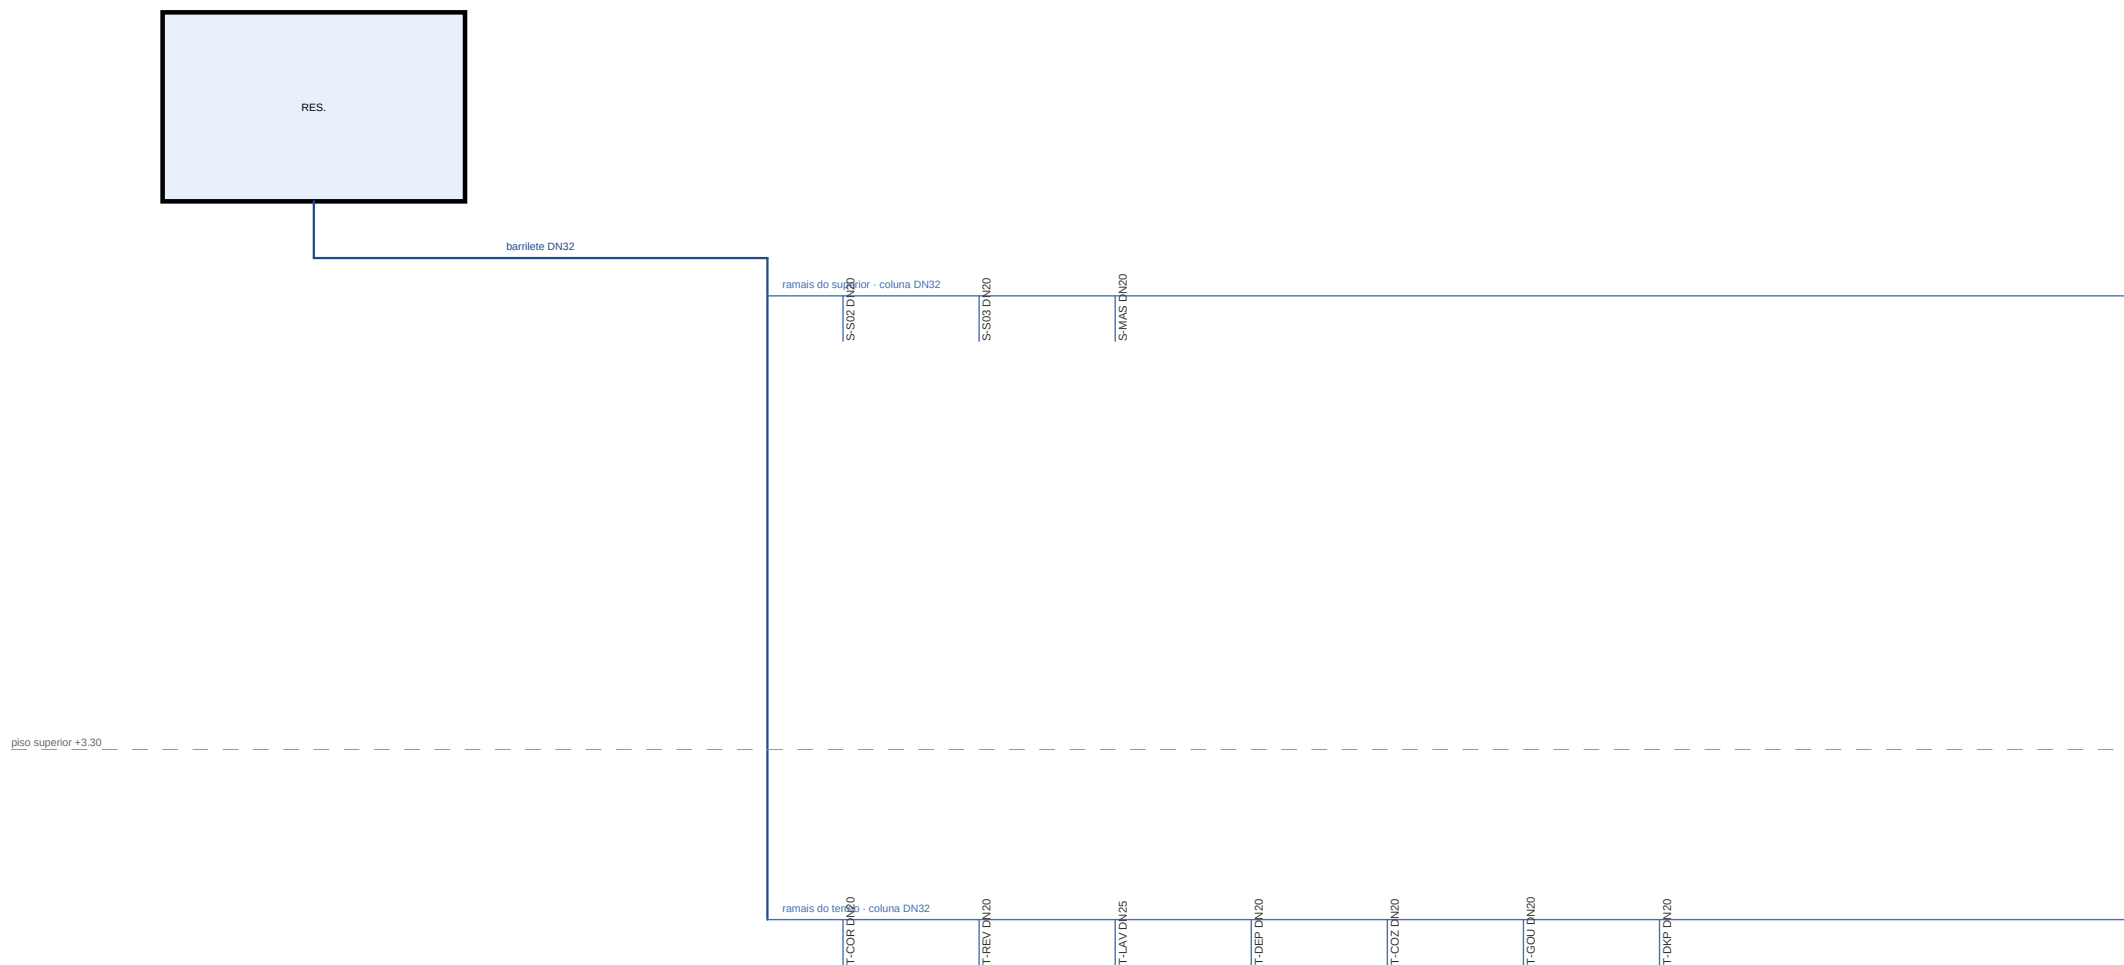

PRESSAO EM CADA PECA (kPa)

PEÇA	AMB	TIPO	x mm	SUB	ESTAT.	PEDRAS	DNAM.	COMO
LC-01	T-COM	voto	300	DN20	90	14	-46	gravidade
LC-02	T-COM	banheiro	300	DN20	97	14	-43	gravidade
LC-03	T-REV	box	200	DN20	42	23	-39	gravidade
LC-04	T-REV	voto	300	DN20	40	23	-37	gravidade
LC-05	T-REV	banheiro	300	DN20	97	23	-34	gravidade
LC-06	S-S02	voto	3000	DN20	26	29	-2	TC-14
LC-07	S-S02	banheiro	3000	DN20	24	29	-4	TC-14
LC-08	S-S02	box	3000	DN20	39	29	-19	TC-14
LC-09	S-S03	voto	3000	DN20	36	33	7	TC-14
LC-10	S-S03	banheiro	3000	DN20	24	21	4	TC-14
LC-11	S-S03	box	3000	DN20	33	23	-11	TC-14
LC-12	S-MAS	voto	3000	DN20	26	6	19	gravidade
LC-13	S-MAS	banheiro	3000	DN20	24	39	19	gravidade
LC-14	S-MAS	voto	3000	DN20	33	6	2	TC-14
LC-15	T-LAV	torque	300	DN20	94	11	-42	gravidade
LC-16	T-DEP	torque	300	DN20	94	14	-40	gravidade
BC-01	T-COZ	box	300	DN20	94	36	18	gravidade
BC-02	T-COZ	box	300	DN20	94	33	-41	gravidade
BC-03	T-LAV	box	300	DN20	94	33	-43	gravidade
EQ-02	T-LAV	banheira	300	DN20	94	11	-43	gravidade
DX-01	T-DEP	chuveiro	2000	DN20	42	27	15	gravidade

TRECHOS — BARRILETE, COLUNA E RAMAIS

TRECHO	DN	PESOS	Q/L	L m	PESDA MPa
BAR	DN20	8.3	0.884	3.3	3.8
COL S	DN20	8.3	0.884	0.2	0.2
COL T	DN20	8.3	0.747	3.3	3.5
RA-T-COM	DN20	0.9	0.232	4.9	6.2
RA-T-REV	DN20	0.7	0.291	11.0	16.8
RA-S-S02	DN20	0.7	0.291	17.2	24.8
RA-S-S03	DN20	0.7	0.291	11.5	16.5
RA-S-MAS	DN20	0.7	0.291	2.9	4.2
RA-T-LAV	DN20	2.4	0.480	2.6	3.8
RA-T-DEP	DN20	0.7	0.291	4.4	6.4
RA-T-COZ	DN20	0.7	0.291	15.7	23.6
RA-T-ODU	DN20	0.7	0.291	4.0	5.7
RA-T-DEP	DN20	0.8	0.19	25.0	39.4

REGISTROS — 18

COD	ONDE	TIPO
RG-GERAL	saída do reservatório (barrilete)	registro de gaveta + válvula de re
RG-COL-S	ramais do superior	registro de gaveta DN20
RG-COL-T	ramais do inferior	registro de gaveta DN20
RG-T-COM	entrada do ramal de T-COM	registro de gaveta DN20
RG-T-REV	entrada do ramal de T-REV	registro de gaveta DN20
RG-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de gaveta DN20
RG-S-S03	entrada do ramal de S-S03	registro de gaveta DN20
RG-S-MAS	entrada do ramal de S-MAS	registro de gaveta DN20
RG-T-LAV	entrada do ramal de T-LAV	registro de gaveta DN20
RG-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de gaveta DN20
RG-T-COZ	entrada do ramal de T-COZ	registro de gaveta DN20
RG-T-ODU	entrada do ramal de T-ODU	registro de gaveta DN20
RG-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de gaveta DN20
RP-LC-03	box LC-03	registro de pressão DN20
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DN20
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão DN20
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DN20
RP-DX-01	chuveiro externo DX-01	registro de pressão DN20

NOTAS

- Reservatório de 2000 L, com fundo a +6,20 m, barrilete DN20 a +5,90 m, coluna AF-01 DN20.
- Pressão dinâmica + estática (barra mínima 200 mm sobre o fundo) menos as perdas por Fric (Wiegand-Haus) (PVC) com 30 % de localidade, mínima 10 kPa (NBR 5626).
- Tubo: para peça com 15 kPa — peça por gravidade. Superior: por peça com 10 kPa — 7 peças se funcionarem com o pressurizador TC-14. E contra, não o fizes, que perfura o equipamento.
- Registro de gaveta na entrada de cada ramal, registro de pressão em cada chuveiro, geral com retenção no barrilete.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AGUA FRIA — ISOMETRICO, DIAGRAMA VERTICAL, PRESSOES E REGISTROS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIO	63
RS-RDZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE: mm/500000	SEM ART / RNT	63-75 REV 00