


LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
cabo 1,5 mm² PE	209,4	m
cabo 1,5 mm² Isen	209,4	m
cabo 1,5 mm² neutro	209,4	m
cabo 2,5 mm² PE	647,6	m
cabo 2,5 mm² Isen	647,6	m
cabo 2,5 mm² neutro	388,6	m
cabo 4 mm² PE	99,2	m
cabo 4 mm² Isen	179,4	m
cabo 4 mm² neutro	39,0	m
cabo 6 mm² PE	68,4	m
cabo 6 mm² Isen	105,0	m
cabo 6 mm² neutro	31,7	m
intercalador corrigado ONC3	911,6	m
intercalador corrigado ONC5	139,6	m
disjuntor 10 A 3P curva C	21	m#
disjuntor 10 A 3P curva C	10	m#
disjuntor 10 A 3P curva C	2	m#
disjuntor 10 A 3P curva C	3	m#
disjuntor 10 A 3P curva C	18	m#
disjuntor 20 A 3P curva C	1	m#
disjuntor 20 A 3P curva C	4	m#
disjuntor 20 A 3P curva C	2	m#
DSE 4P 40 A 30 mA	3	m#
DPS classe II 20 mA, 3P+N	1	m#
disjuntor geral 125 A 3polar	1	m#
disjuntor 10 A 3polar (desarmador de QDS)	1	m#
Quadro geral 60 módulos — QDS	1	m#
Quadro superior de módulos — QDS	1	m#
terminal 3P+1 10 A 10T V0	92	m#
terminal 3P+1 20 A 10T0 V, TL45	26	m#
terminal 3P+1 20 A 10T0 V, TL45	33	m#
terminal 3P+1 20 A 10T0 V, TL45	33	m#
perno de fixação corrigado	16	m#
cabo 4 x 2	140	m#

POR CIRCUITO — 59

CIRC	QDS	mm²	CABO m	ELETRE	m	DISJ	TOM	INT	LUC
TUE-06	QDS	6	251,1	ONC3	14,4	20 A 1P	1	0	0
TUE-22	QDS	6	611,5	ONC5	26,5	40 A 2P	1	0	0
TUE-3	QDS	4	53,2	ONC5	17,7	20 A 2P	1	0	0
TUE-2	QDS	4	52,5	ONC5	17,5	20 A 2P	1	0	0
TUE-5	QDS	4	59,3	ONC5	18,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-4	QDS	4	47,5	ONC5	16,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-13	QDS	2,5	99,7	ONC5	39,2	10 A 2P	1	0	0
TUE-1-GOU	QDS	4	79,9	ONC5	26,4	20 A 1P	12	0	0
TUE-10	QDS	2,5	71,2	ONC5	23,7	10 A 1P	1	0	0
TUE-1-CCZ	QDS	6	99,7	ONC5	39,2	20 A 1P	10	0	0
TUE-1	QDS	1,5	59,9	ONC5	18,9	10 A 2P	1	0	0
TUE-1-COR	QDS	2,5	99,3	ONC5	39,4	20 A 1P	9	0	0
TUE-1-LAY	QDS	2,5	71,2	ONC5	23,7	20 A 1P	4	0	0
TUE-1-DEP	QDS	2,5	75,5	ONC5	25,2	20 A 1P	3	0	0
TUE-12	QDS	2,5	99,7	ONC5	39,2	10 A 1P	1	0	0
TUE-14	QDS	2,5	99,7	ONC5	39,2	10 A 1P	1	0	0
TUE-5	QDS	2,5	53,2	ONC5	17,7	10 A 2P	1	0	0
TUE-7	QDS	2,5	52,5	ONC5	17,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	59,3	ONC5	18,9	10 A 2P	1	0	0
TUE-9	QDS	2,5	47,5	ONC5	16,9	10 A 2P	1	0	0
TUE-15-REB	QDS	1,5	59,2	ONC5	17,7	10 A 1P	0	4	0
TUE-15	QDS	2,5	71,2	ONC5	23,7	10 A 1P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	59,9	ONC5	18,9	10 A 1P	1	0	0
K.U-1-GAR	QDS	1,5	43,1	ONC5	14,4	10 A 1P	0	3	6
K.U-1-GOU	QDS	1,5	79,9	ONC5	26,5	10 A 1P	0	3	6
TUE-19	QDS	2,5	59,9	ONC5	18,9	10 A 1P	1	0	0
TUE-15	QDS	2,5	53,2	ONC5	17,7	10 A 2P	1	0	0
TUE-17	QDS	2,5	61,5	ONC5	20,5	10 A 2P	1	0	0
K.U-1-DOC	QDS	1,5	59,9	ONC5	18,9	10 A 1P	0	3	5
K.U-1-REB	QDS	1,5	52,5	ONC5	17,5	10 A 1P	0	3	5
K.U-1-REB	QDS	1,5	59,2	ONC5	18,9	10 A 1P	0	3	5
TUE-15-REB	QDS	2,5	53,2	ONC5	17,7	20 A 1P	0	0	0
TUE-1-GAR	QDS	2,5	43,1	ONC5	14,4	20 A 1P	5	0	0
TUE-1-OPH	QDS	2,5	59,9	ONC5	18,9	20 A 1P	5	0	0
TUE-1-DOC	QDS	2,5	59,9	ONC5	18,9	20 A 1P	5	0	0
K.U-1-CCZ	QDS	1,5	99,7	ONC5	39,2	10 A 1P	0	2	4
TUE-1-REB	QDS	2,5	52,5	ONC5	17,5	20 A 1P	5	0	0
TUE-15-REB	QDS	2,5	59,3	ONC5	18,4	20 A 1P	5	0	0
TUE-15	QDS	2,5	61,5	ONC5	20,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	61,5	ONC5	20,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-20	QDS	2,5	43,1	ONC5	14,4	10 A 2P	1	0	0
TUE-19	QDS	2,5	59,9	ONC5	18,9	10 A 1P	1	0	0
K.U-1-REV	QDS	1,5	47,5	ONC5	16,9	10 A 1P	0	2	3
TUE-1-REV	QDS	2,5	47,5	ONC5	16,9	20 A 1P	4	0	0
K.U-1-COR	QDS	1,5	59,3	ONC5	18,4	10 A 1P	0	2	3
TUE-1-VAL	QDS	2,5	59,2	ONC5	18,1	20 A 1P	0	0	0
K.U-1-VAL	QDS	1,5	23,0	ONC5	7,7	10 A 1P	0	1	2
TUE-1-VAL	QDS	2,5	23,0	ONC5	7,7	20 A 1P	3	0	0
TUE-15-GOU	QDS	2,5	28,8	ONC5	11,3	20 A 1P	3	0	0
TUE-21	QDS	2,5	61,1	ONC5	14,4	10 A 1P	1	0	0
K.U-1-VAL	QDS	1,5	29,2	ONC5	10,1	10 A 1P	0	1	2
TUE-1-ALC	QDS	2,5	39,2	ONC5	13,1	20 A 1P	0	0	0
TUE-1-COR	QDS	2,5	39,7	ONC5	13,2	20 A 1P	2	0	0
K.U-1-OPH	QDS	1,5	59,9	ONC5	18,9	10 A 1P	0	1	2
K.U-1-LAY	QDS	1,5	71,2	ONC5	23,7	10 A 1P	0	1	2
K.U-1-GOU	QDS	1,5	59,9	ONC5	18,9	10 A 1P	0	1	2
K.U-1-ALC	QDS	1,5	39,2	ONC5	13,1	10 A 1P	0	1	1
K.U-1-COR	QDS	1,5	39,7	ONC5	13,2	10 A 1P	0	1	1
K.U-1-DEP	QDS	1,5	75,5	ONC5	25,2	10 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA

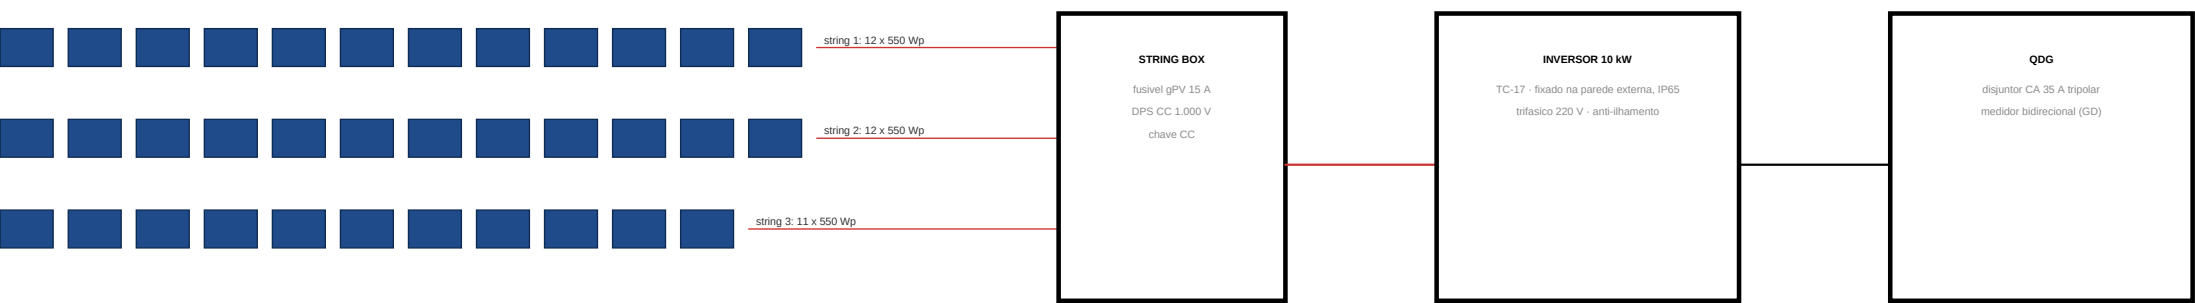

PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

colocação dos suportes (PPE, sem sombrião) e deslizar para baixo sobre os eletrodos PVC ONC5 (apresenta proteção) → TC-17 x 1,500 mm de peso 10,8 m de parafusos x 2 condutores x PE
instalação de alumínio sobre a terra, proteção de alumínio e de alumínio, 4 fixadores por módulo, carga 102 kg em 10 x 10
apresentação dos dados de instalação (DPS-100-10)

- NOTAS
- * Cada linha de lista de material vem da soma dos circuitos de PE-60: cabo por seção e cor (base na cor da base, neutro azul, PE verde), eletrodos por diâmetro, disjuntor por corrente e pólo.
 - * Complementos por parafusos Montagem do quadro de controle do ambiente x 1,2 (direito inferior deslizado, como em montagem) mais deslizado e subido.
 - * Fotovoltaico: 67,5 kWh/m² x 38,8 kWh → 26 módulos de 100 Wp em 3 strings, inversor 10 kW (TC-17) na linha técnica neutra.
 - * Cabo sistema 6 mm² 1,8 kv em eletrodos (proteção de alumínio ao invés de string box com fusível, DPS CC x classe seccionadora, disjuntor CA na QDS).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada REV.002 (preliminar) UNIDADE: MESTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R7B TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 61 6/73 REV.002
---	---	--	-------------------------------