

1 ISOMETRICO DE AGUA FRIA (* abaixo de 10 kPa por gravidade: pressurizado)
ESCALA 1:75


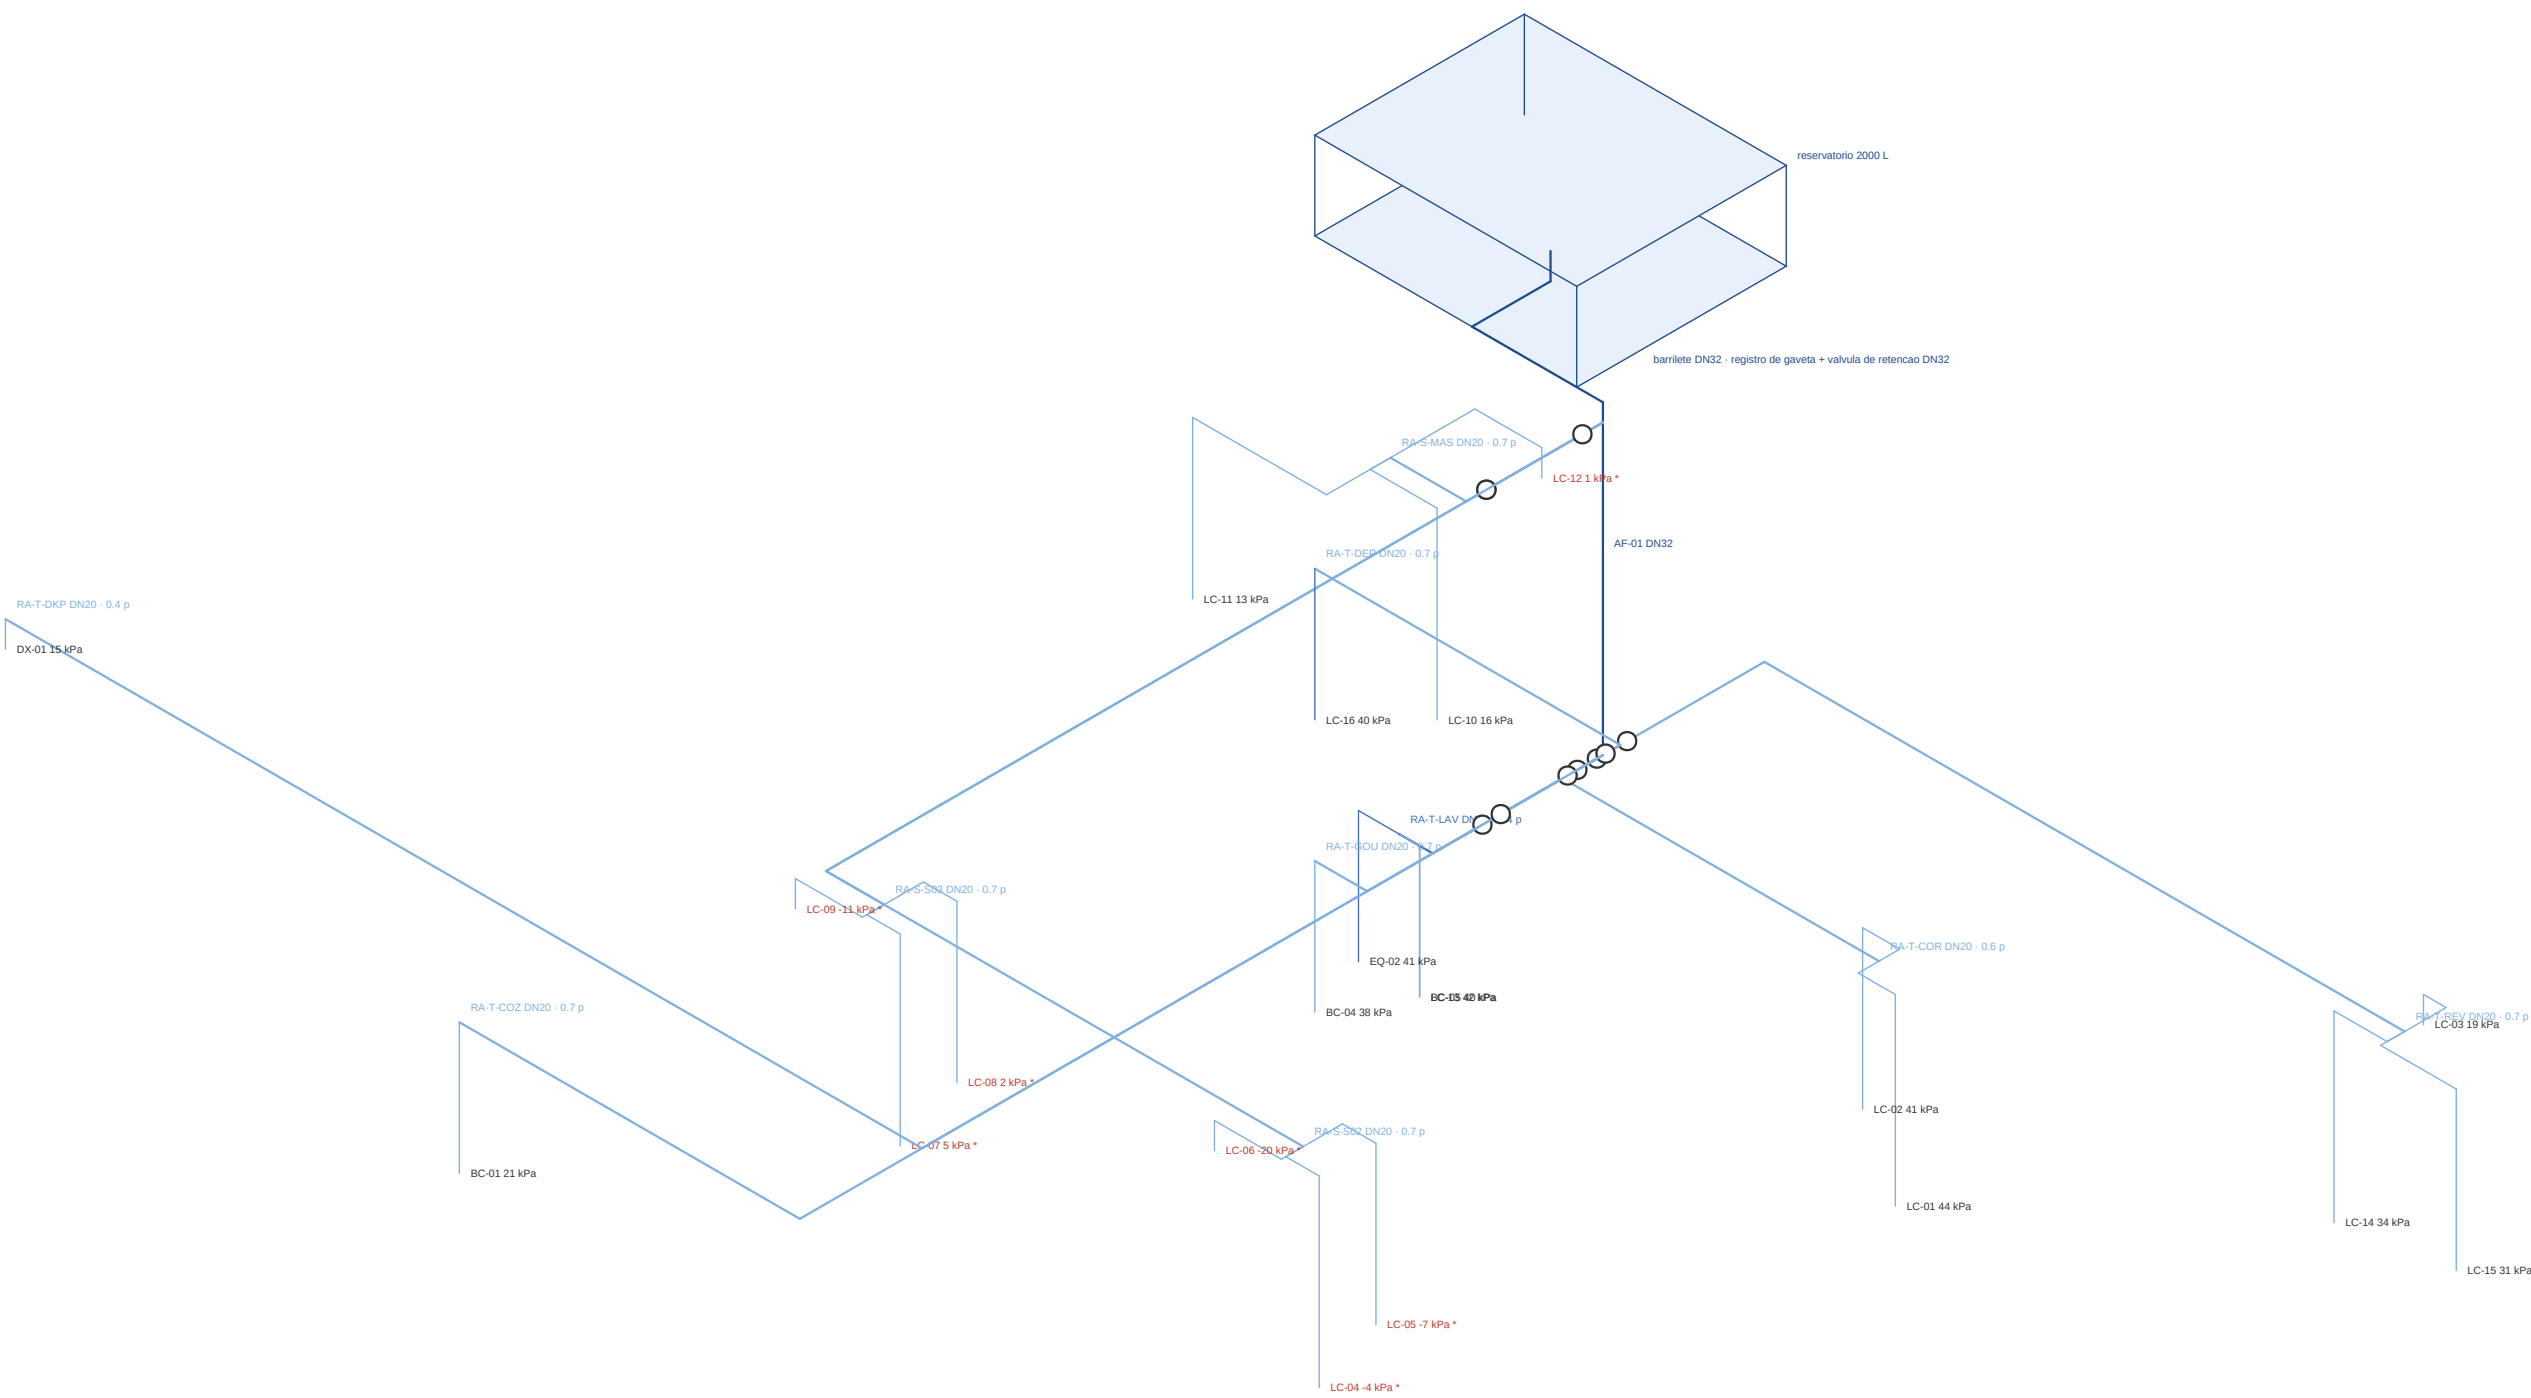


DIAGRAMA VERTICAL

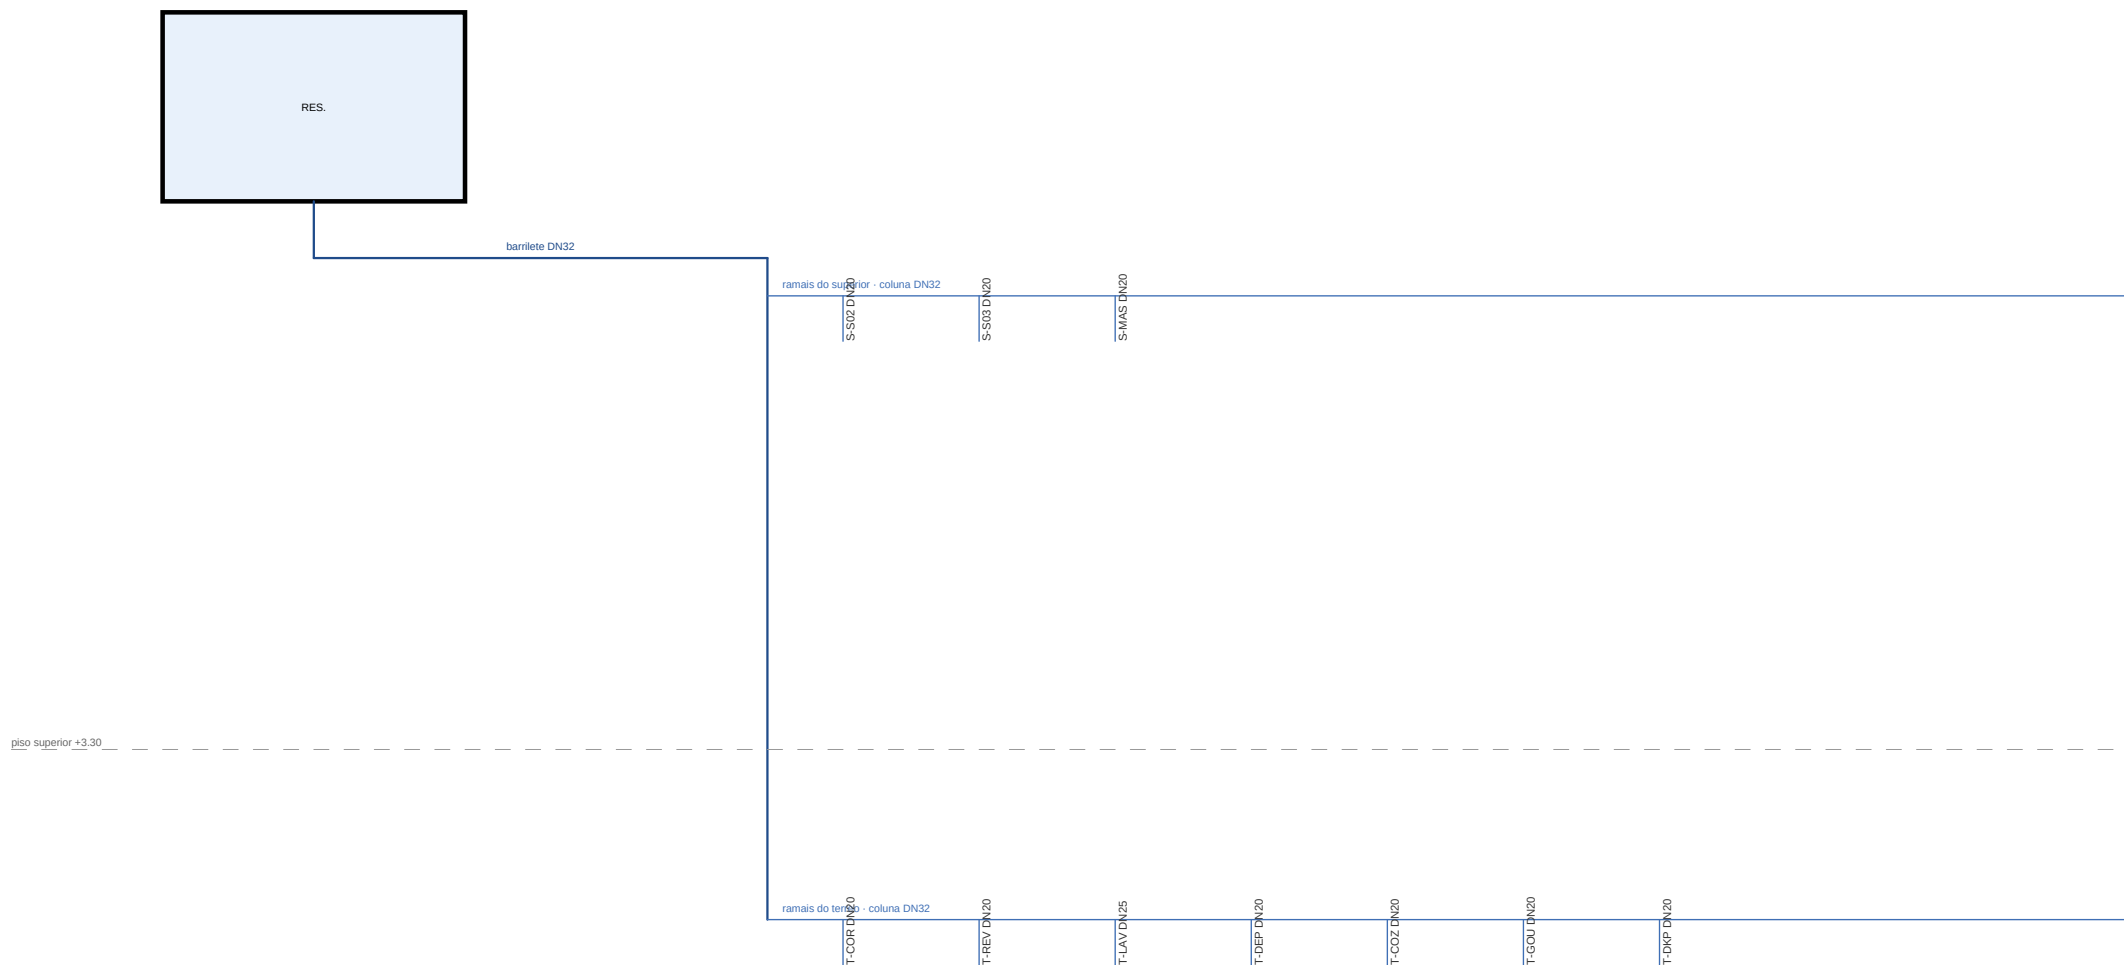

PRESSAO EM CADA PEÇA (kPa)

PEÇA	AMB	TIPO	x mm	SUB	ESTAT.	PEDRAS	DNAM.	COMO
LC-01	T-COR	voto	300	DN20	90	18	44	gravidade
LC-02	T-COR	barilete	300	DN20	97	18	41	gravidade
LC-03	T-REV	box	200	DN20	42	23	13	gravidade
LC-04	T-REV	voto	300	DN20	40	26	16	gravidade
LC-05	T-REV	barilete	300	DN20	97	26	31	gravidade
LC-06	S-S02	voto	3000	DN20	26	26	-4	TC-14
LC-07	S-S02	barilete	3000	DN20	24	31	-7	TC-14
LC-08	S-S02	box	3400	DN20	10	29	-30	TC-14
LC-09	S-S03	voto	3000	DN20	26	23	5	TC-14
LC-10	S-S03	barilete	3000	DN20	24	23	2	TC-14
LC-11	S-S03	box	3400	DN20	10	23	-11	TC-14
LC-12	S-MAS	voto	3600	DN20	26	11	15	gravidade
LC-13	S-MAS	barilete	3000	DN20	26	12	13	gravidade
LC-14	S-MAS	voto	3400	DN20	10	9	1	TC-14
LC-15	T-LAV	tanque	300	DN20	94	14	42	gravidade
LC-16	T-DEP	tanque	300	DN20	94	14	40	gravidade
BC-01	T-COZ	RA	300	DN20	94	19	21	gravidade
BC-02	T-ODU	RA	300	DN20	94	16	36	gravidade
BC-03	T-LAV	RA	300	DN20	94	14	40	gravidade
EQ-02	T-LAV	barilete	300	DN20	94	14	41	gravidade
DA-01	T-DEP	altura_mto	2000	DN20	42	27	15	gravidade

TRECHOS — BARRILETE, COLUNA E RAMAIS

TRECHO	DN	PESOS	Q.LB	L.M	PERDA MPa
BAR	DN20	8.3	0.884	3.3	3.8
COL. S	DN20	8.3	0.884	0.2	0.2
COL. T	DN20	8.3	0.747	3.3	3.3
RA-T-COR	DN20	0.9	0.232	4.9	6.2
RA-T-REV	DN20	0.7	0.231	11.0	15.8
RA-S-S02	DN20	0.7	0.231	17.2	24.8
RA-S-S03	DN20	0.7	0.231	11.5	16.5
RA-S-MAS	DN20	0.7	0.231	2.9	4.2
RA-T-LAV	DN20	2.4	0.480	2.6	3.8
RA-T-DEP	DN20	0.7	0.231	4.4	6.4
RA-T-COZ	DN20	0.7	0.231	15.7	21.6
RA-T-ODU	DN20	0.7	0.231	4.0	5.7
RA-T-DEP	DN20	0.8	0.19	25.0	35.4

REGISTROS — 18

COD	ONDE	TIPO
RS-GERAL	saída do reservatório (barilete)	registro de abertura + válvula de re
RS-COL-S	retorno do superior	registro de abertura DN20
RS-COL-T	retorno do inferior	registro de abertura DN20
RS-T-COR	entrada do ramal de T-COR	registro de abertura DN20
RS-T-REV	entrada do ramal de T-REV	registro de abertura DN20
RS-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de abertura DN20
RS-S-S03	entrada do ramal de S-S03	registro de abertura DN20
RS-S-MAS	entrada do ramal de S-MAS	registro de abertura DN20
RS-T-LAV	entrada do ramal de T-LAV	registro de abertura DN20
RS-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de abertura DN20
RS-T-COZ	entrada do ramal de T-COZ	registro de abertura DN20
RS-T-ODU	entrada do ramal de T-ODU	registro de abertura DN20
RS-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de abertura DN20
RS-LC-03	box LC-03	registro de pressão DN20
RS-LC-06	box LC-06	registro de pressão DN20
RS-LC-09	box LC-09	registro de pressão DN20
RS-LC-12	box LC-12	registro de pressão DN20
RS-LC-01	altura_externa DA-01	registro de pressão DN20

NOTAS

- Reservatório de 2000 L, com fundo a +6,20 m, barrilete DN20 a +5,90 m, coluna AT-01 DN20.
- Pressão dinâmica + estática (barilete interno 200 mm sobre o fundo) menos as perdas por Fricção (PVC) com 30 % de localidade, interno 10 MPa (NBR 5626).
- Tubo: para peso com 15 MPa — peso por gravidade. Superior: por peso com 20 MPa — 7 peças se funcionarem com o pressurizador TC-14. E contra, não o fuso, que perfura o equipamento.
- Registro de abertura em entrada de cada ramal, registro de pressão em cada chuveiro, geral com retenção no barrilete.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AGUA FRIA — ISOMETRICO, DIAGRAMA VERTICAL, PRESSOES E REGISTROS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R7B	63
RS-R7B (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	63
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE: mm	SEM ART / INT	63