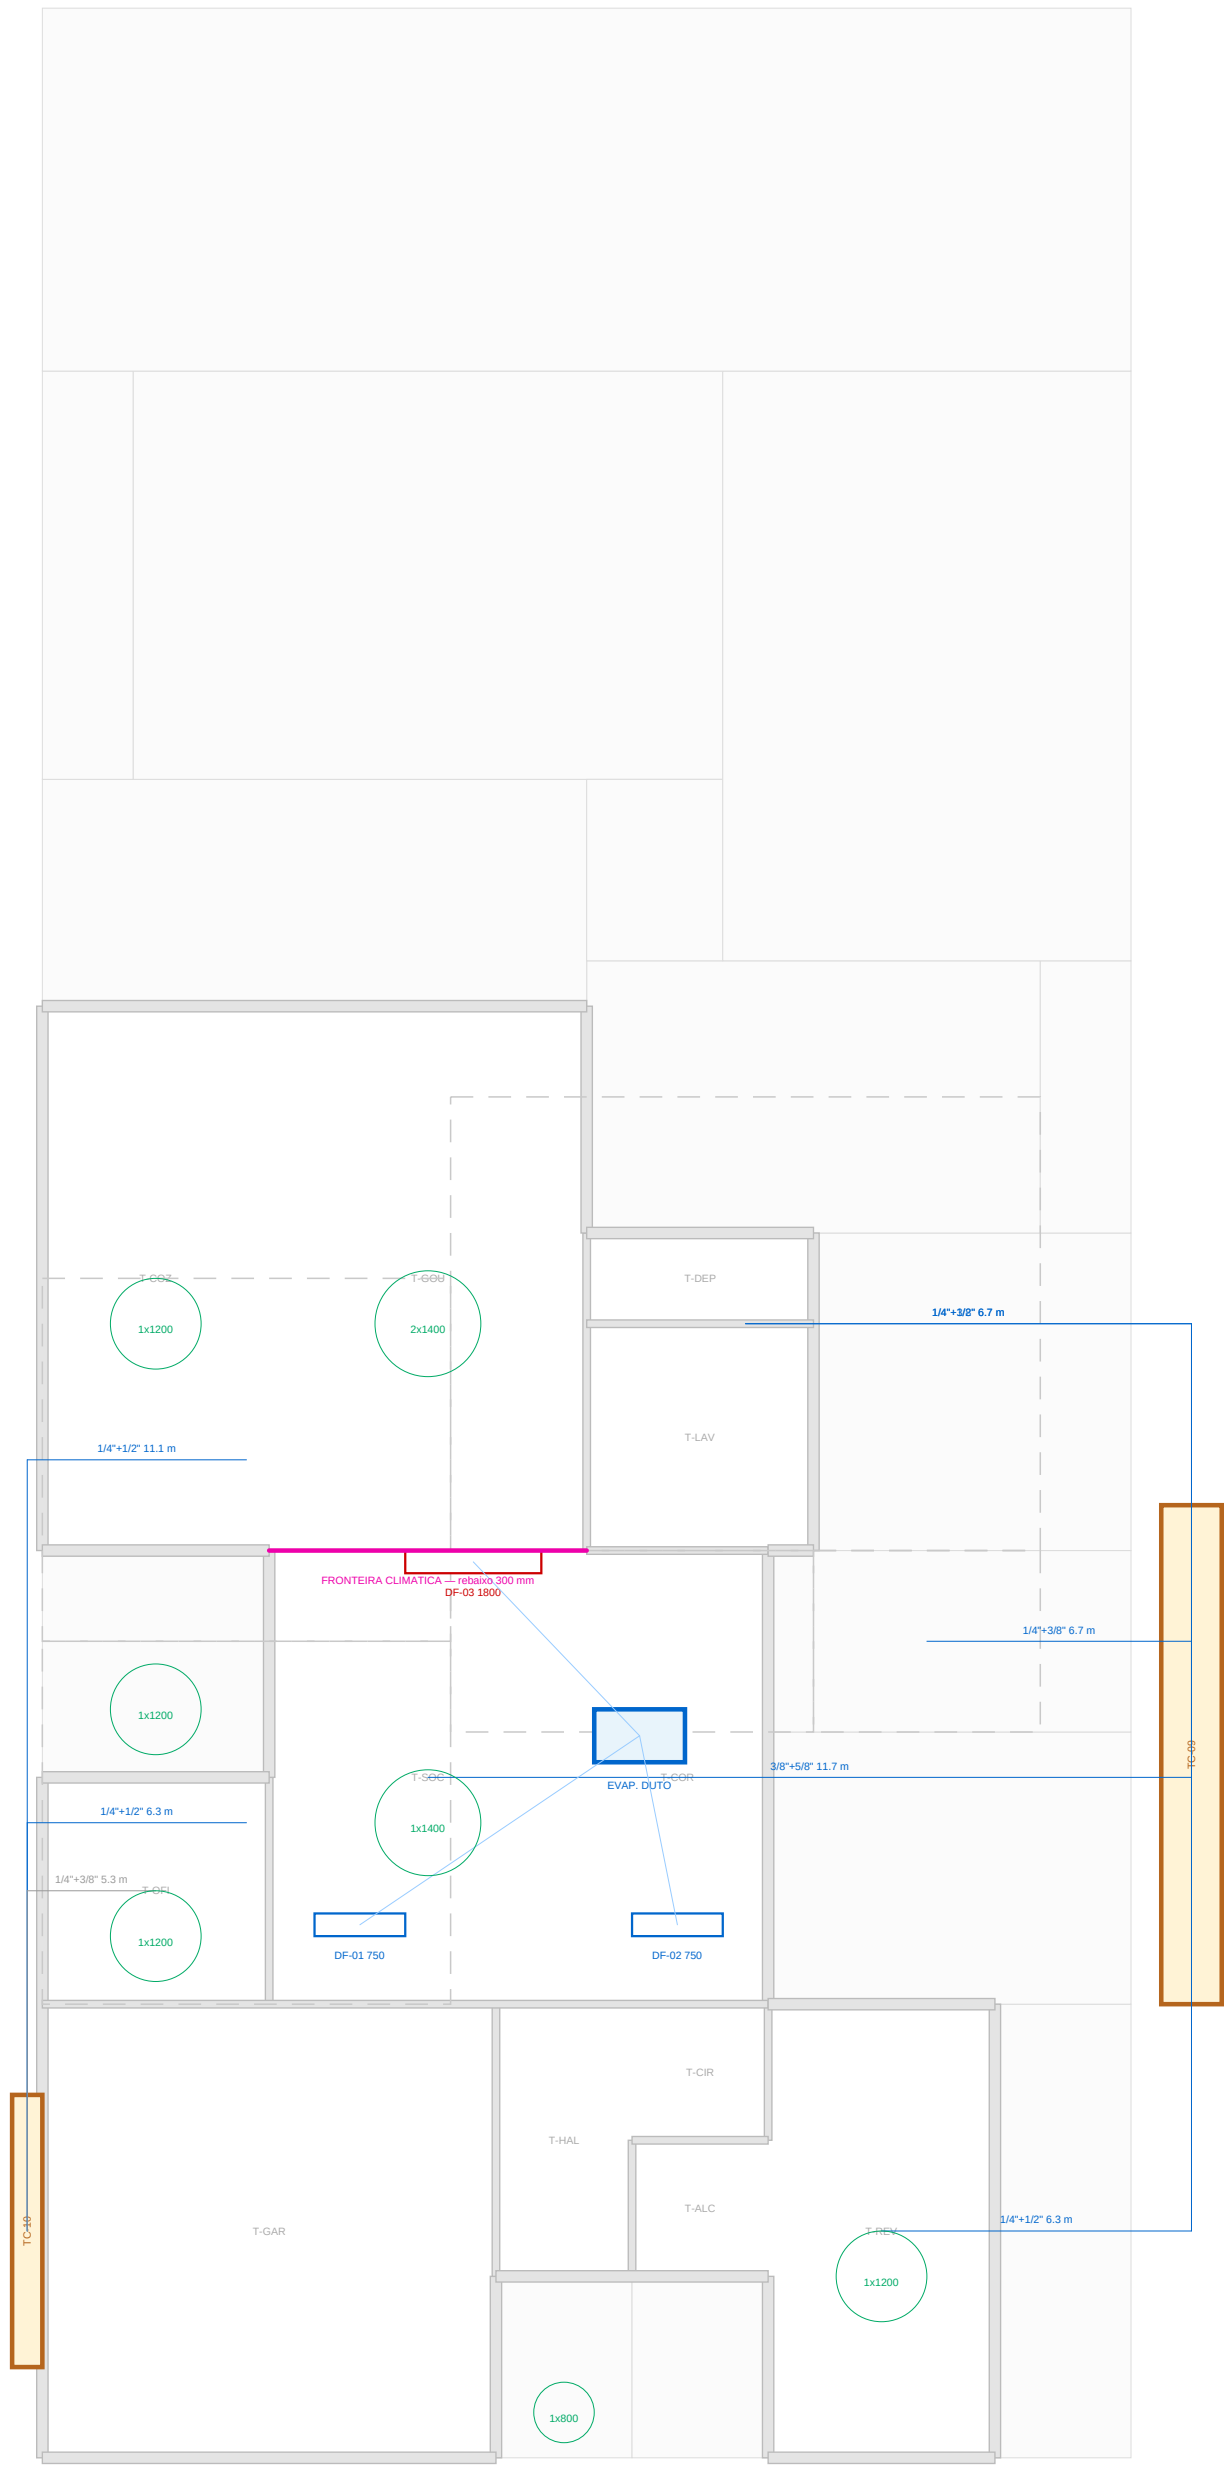


1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	14" F 1/2"	OK05	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	14" F 1/2"	OK05	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	14" F 1/2"	OK05	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	14" F 1/2"	OK05	80 g	ABR
S-004	T-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	38" F 3/8"	OK05	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	OK05	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	OK05	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	14" F 3/8"	OK05	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-01 — insulflex	750	T-001	para parede sobre do motor
DF-02 — insulflex	750	T-001	com, sob o piso de faz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insulflex	80	T-001	para parede sobre do motor
DF-04 — insulflex	80	T-001	para parede sobre do motor
DF-05 — insulflex	120	T-001	para parede sobre do motor
DF-06 — insulflex	120	T-001	para parede sobre do motor
DF-07 — insulflex	80	T-001	para parede sobre do motor

- NOTAS
- Os dados de condensação, Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de condensa de 15 m.
 - Dreno DN25 com comprimento mínimo de 2m e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem água.
 - Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro da montante.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R56	28
PM-02 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / INT
UNIDADE MÉTRICA: mm	VALOR: 600/600/600	SEM ART / INT	60-40 REV-05