


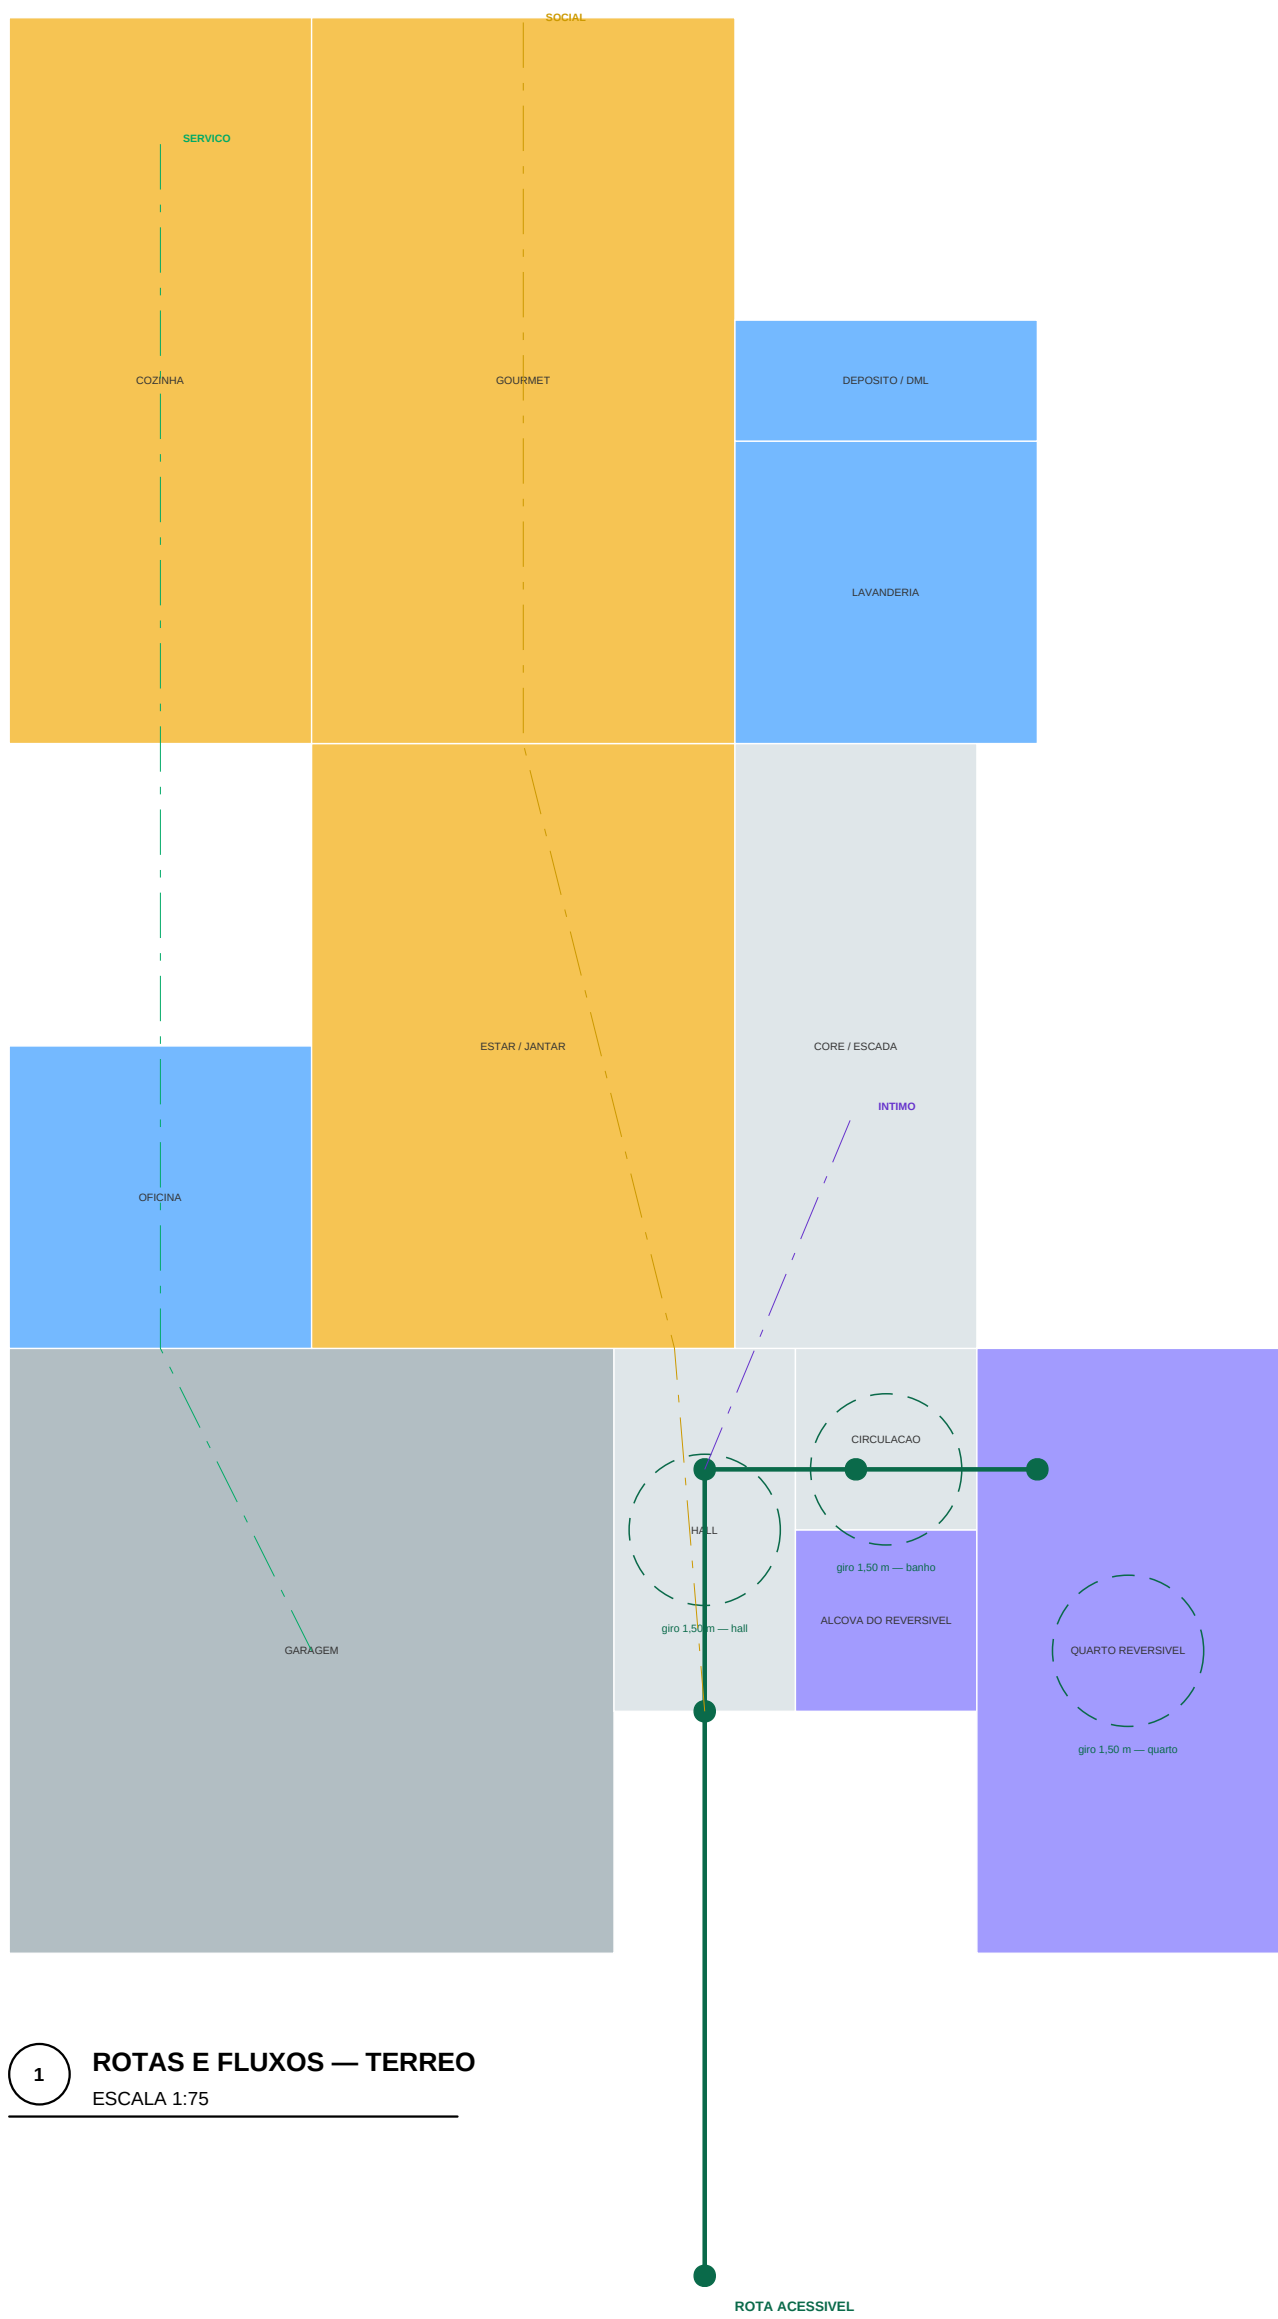


1 ROTAS E FLUXOS — TERREO  
ESCALA 1:75

#### VERIFICACAO NBR 9050

| ITEM                       | EXISTENTE           | PROPOSTO                   |          |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| Visão livre de porta       | 800 mm              | 940 mm (altura de 900)     | OK       |
| Circuito de giro 360 graus | 1.500 mm            | hall, banheiro e quarto    | OK       |
| Deslocar sem rampas        | até 5 mm            | soluções elevadas          | OK       |
| Largura de circulação      | 900 mm              | 1.800 mm no hall           | OK       |
| Barras de apoio            | relevo próprio      | instalar no PTE 1 e PTE 2  | OK       |
| Barras acessíveis          | altura livre 750 mm | sem barreiras até a altura | OK       |
| Corredor e interruptor     | 600 a 1.000 mm      | a definir no relatório     | pendente |

#### FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

| CIRCUITO         | PERCURSO                                                             | CIRCUITO SOCIAL? |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Serviço          | garagem → elevador → lavanderia → cozinha → despensa                 | NÃO              |
| Social           | entrada → hall → estar → gourmet → alvarão → piscina                 | —                |
| Serviço Social   | hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for) | NÃO              |
| Serviço Superior | hall → corredor → hall superior → suíte                              | NÃO              |
| Uso e carga      | cozinha → despensa → refeitório                                      | NÃO              |



- NOTAS
- \* Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
  - \* Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
  - \* Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
  - \* Relações para barras de apoio antebraço antes do fechamento das portas.

#### PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

#### ACESSIBILIDADE E FLUXOS

|                                                                                   |                                                          |                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>ISO 9122 (previsão)<br>UNIDADE MESTRE: mm | ESCALA<br><b>1:75</b><br>FORMATO A1<br>MILHA 955/955/955 | EMISSAO<br>ESTUDO PRELIMINAR RT1<br>NÃO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RNT | PROJETO<br><b>17</b><br>06-59 REV RT1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|