



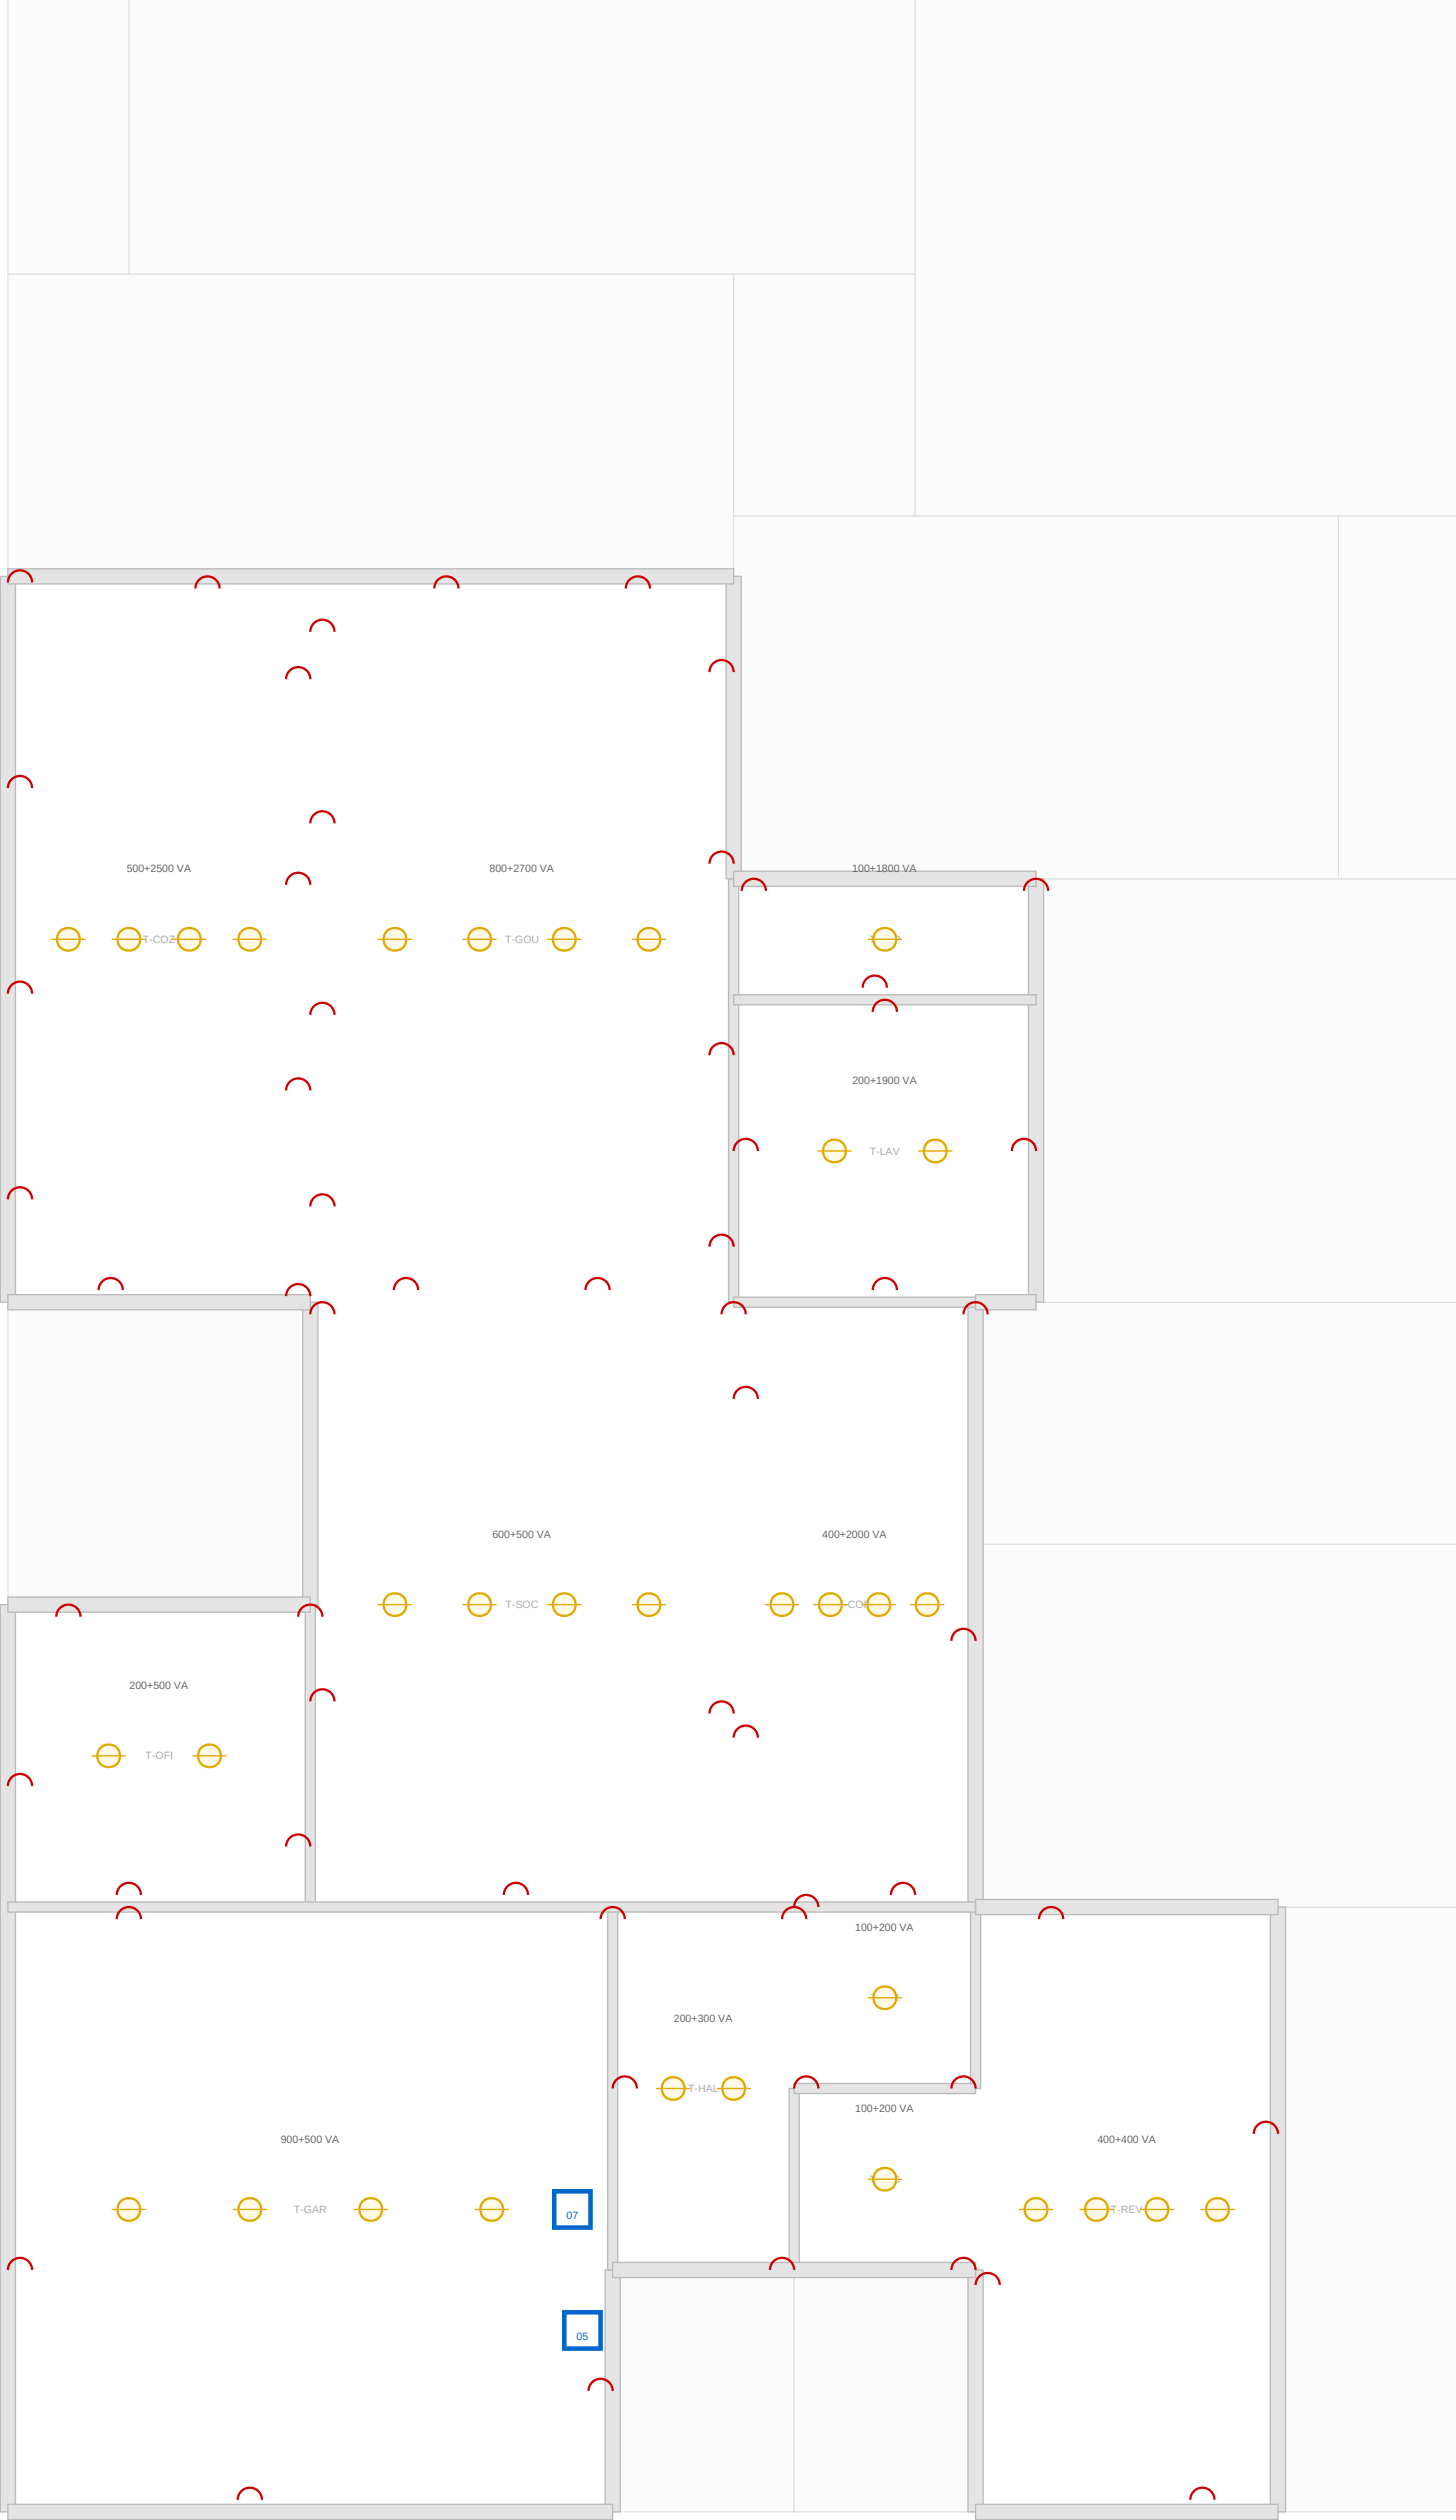

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:75

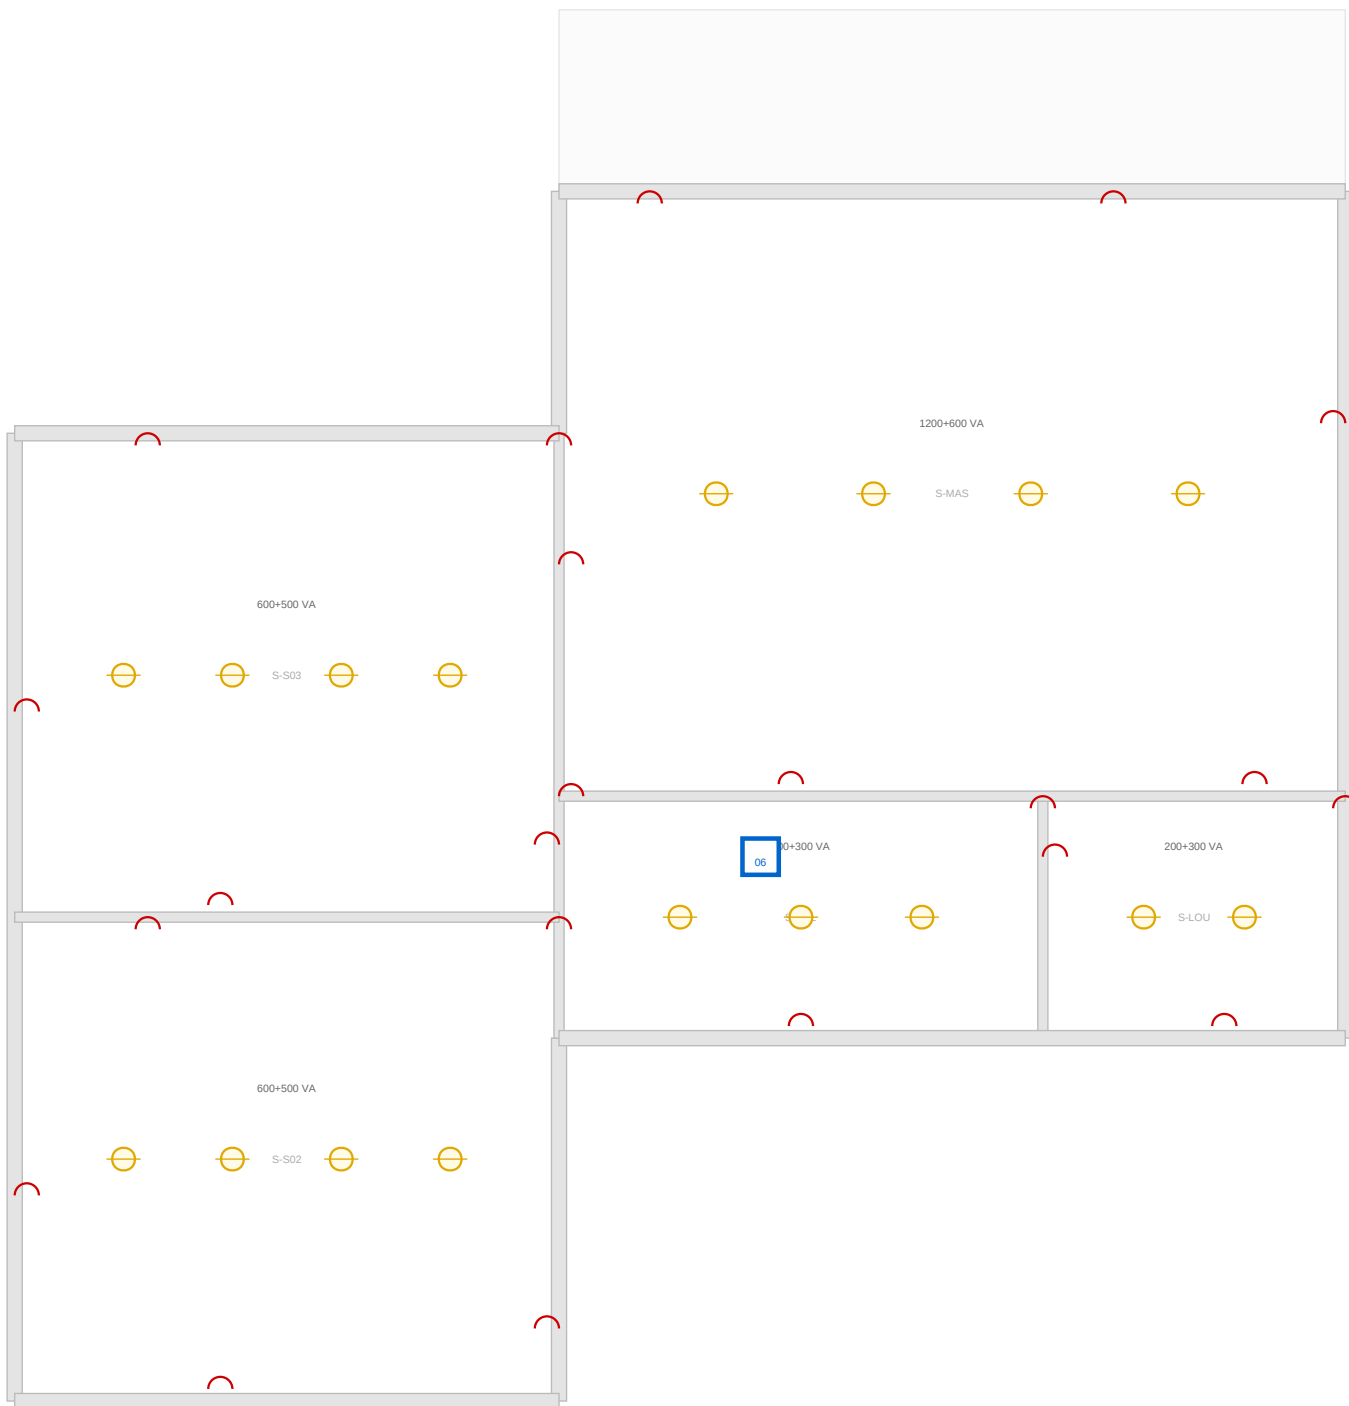

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUS-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUS-16	Computador de núcleo eletrônico (perguntas)	7.400	220 V	reserva	1,00	7.400
TUS-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUS-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUS-4	Chuveiro elétrico banho de chuveiro	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUS-5	Suíte 10.000 BTU (cabo + ventilação)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUS-6	Suíte 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUS-7	Suíte 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUS-8	Suíte 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUS-9	Suíte 10.000 BTU quarto master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUS-10	Suíte 10.000 BTU mini lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUS-11	Suíte 10.000 BTU suite master	800	220 V	climatização	1,00	800

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	CLIM (VA)	TUS	TUS (VA)	CLASSE
S-MAI	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
T-GAR	COZINHA	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-DOU	COZINHA	20,24	22,0	800	12	2700	molhada
S-02	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-03	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-02	ESTÁGIO JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fd = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUS-12	Linha fixa		
TUS-13	Proteção	Ó que a linha esteja	as linhas de demanda de 1400 VA (200 VA de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal)
TUS-14	Micro-ondas	Ó que esteja em 1400 VA	as linhas de demanda de 1400 VA (200 VA de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal)
TUS-15	Máquina de lavar	Ó que esteja em 1400 VA	as linhas de demanda de 1400 VA (200 VA de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal)
TUS-16	Proteção	Ó que esteja em 1400 VA	as linhas de demanda de 1400 VA (200 VA de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal)
TUS-17	Bateria de 12V	Ó que esteja em 1400 VA	as linhas de demanda de 1400 VA (200 VA de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal)
TUS-18	Verificação	Ó que esteja em 1400 VA	as linhas de demanda de 1400 VA (200 VA de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal)
TUS-19	Exaustão	Ó que esteja em 1400 VA	as linhas de demanda de 1400 VA (200 VA de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal)
TUS-20	Panela elétrica	Ó que esteja em 1400 VA	as linhas de demanda de 1400 VA (200 VA de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal)
TUS-21	Refr. 12V e 12V	Ó que esteja em 1400 VA	as linhas de demanda de 1400 VA (200 VA de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal)
TUS-22	Computador de núcleo eletrônico (perguntas)	Ó que esteja em 1400 VA	as linhas de demanda de 1400 VA (200 VA de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal)

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	CLIM (VA)	TUS	TUS (VA)	CLASSE
T-02	COZINHA	21,00	20,4	800	10	2500	molhada
T-03	QUARTO-VESTIBUL	16,00	14,0	400	4	400	seca
T-04	CORR/ESCALA	14,40	18,0	400	5	2000	molhada
S-04	HALL E REDEGAR	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-05	OFICINA	9,00	12,0	200	5	500	seca
T-06	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410:2022, considerando 70.000 VA, demanda prevista de 44.004 VA.
- Demanda máxima de 220/127 V, considerando neutro 110 A e - padrão 125 A com cabo de 50 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 - em Manual de e carga contínua, não intermitente. Ver particular no quadro.
- Quadro geral Quadro geral de módulos no quadro de superior no final.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUITE TATIANA-PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada em R22 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R71 Linha Consolidada PARA ORÇ SEM ART / INT	PROVA 27 em 59 REV 071
---	---	---	------------------------------