



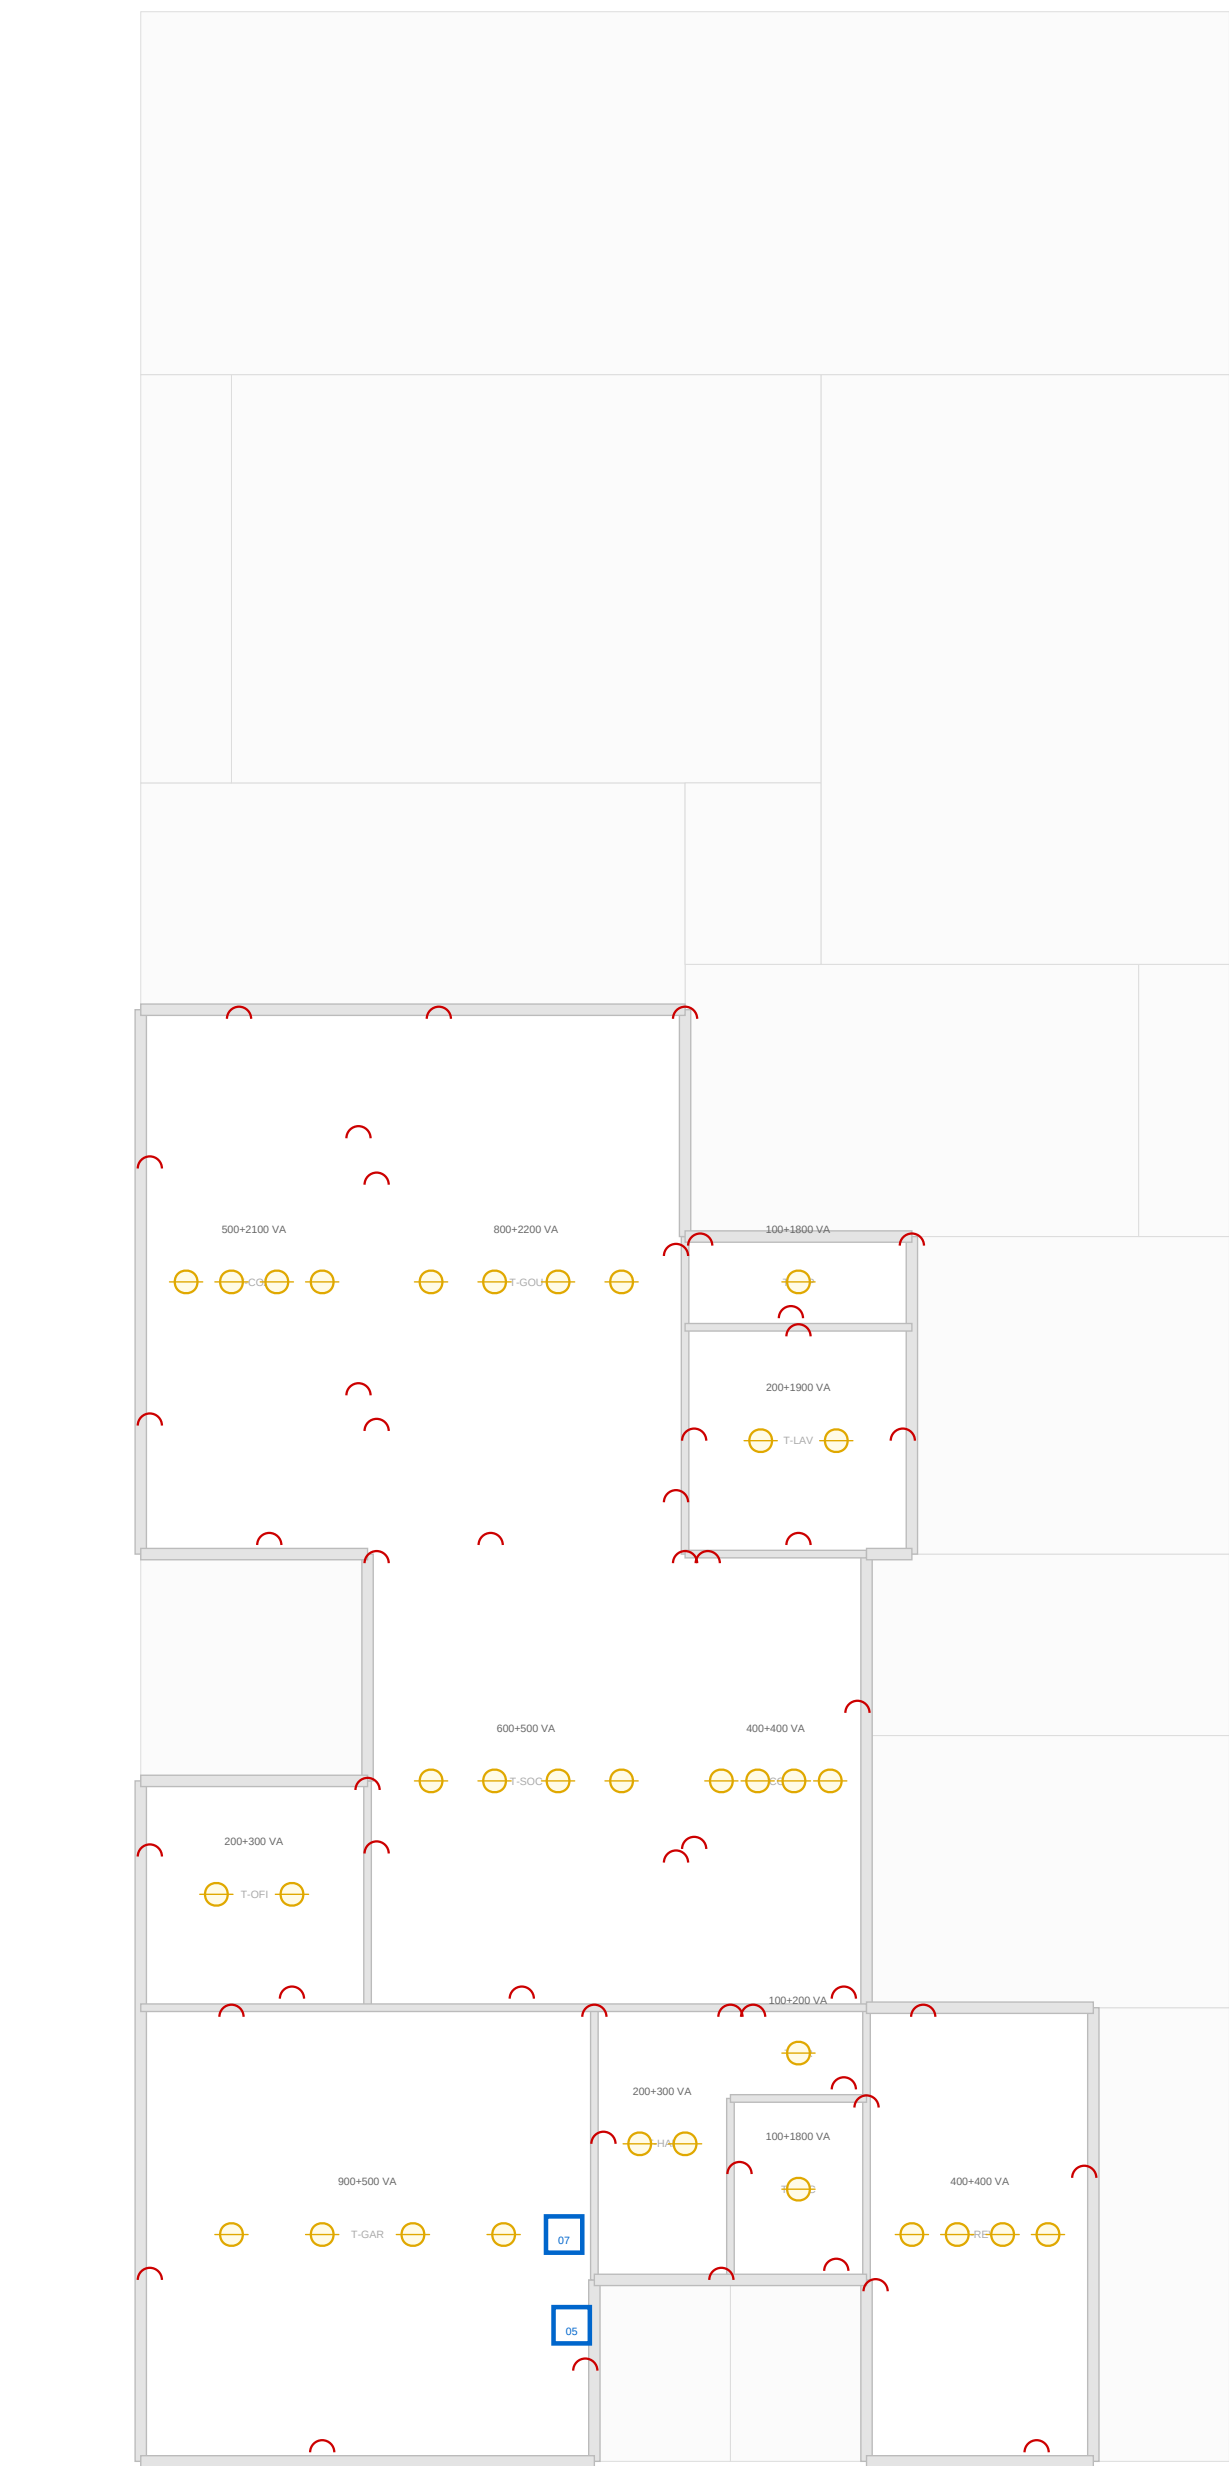

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

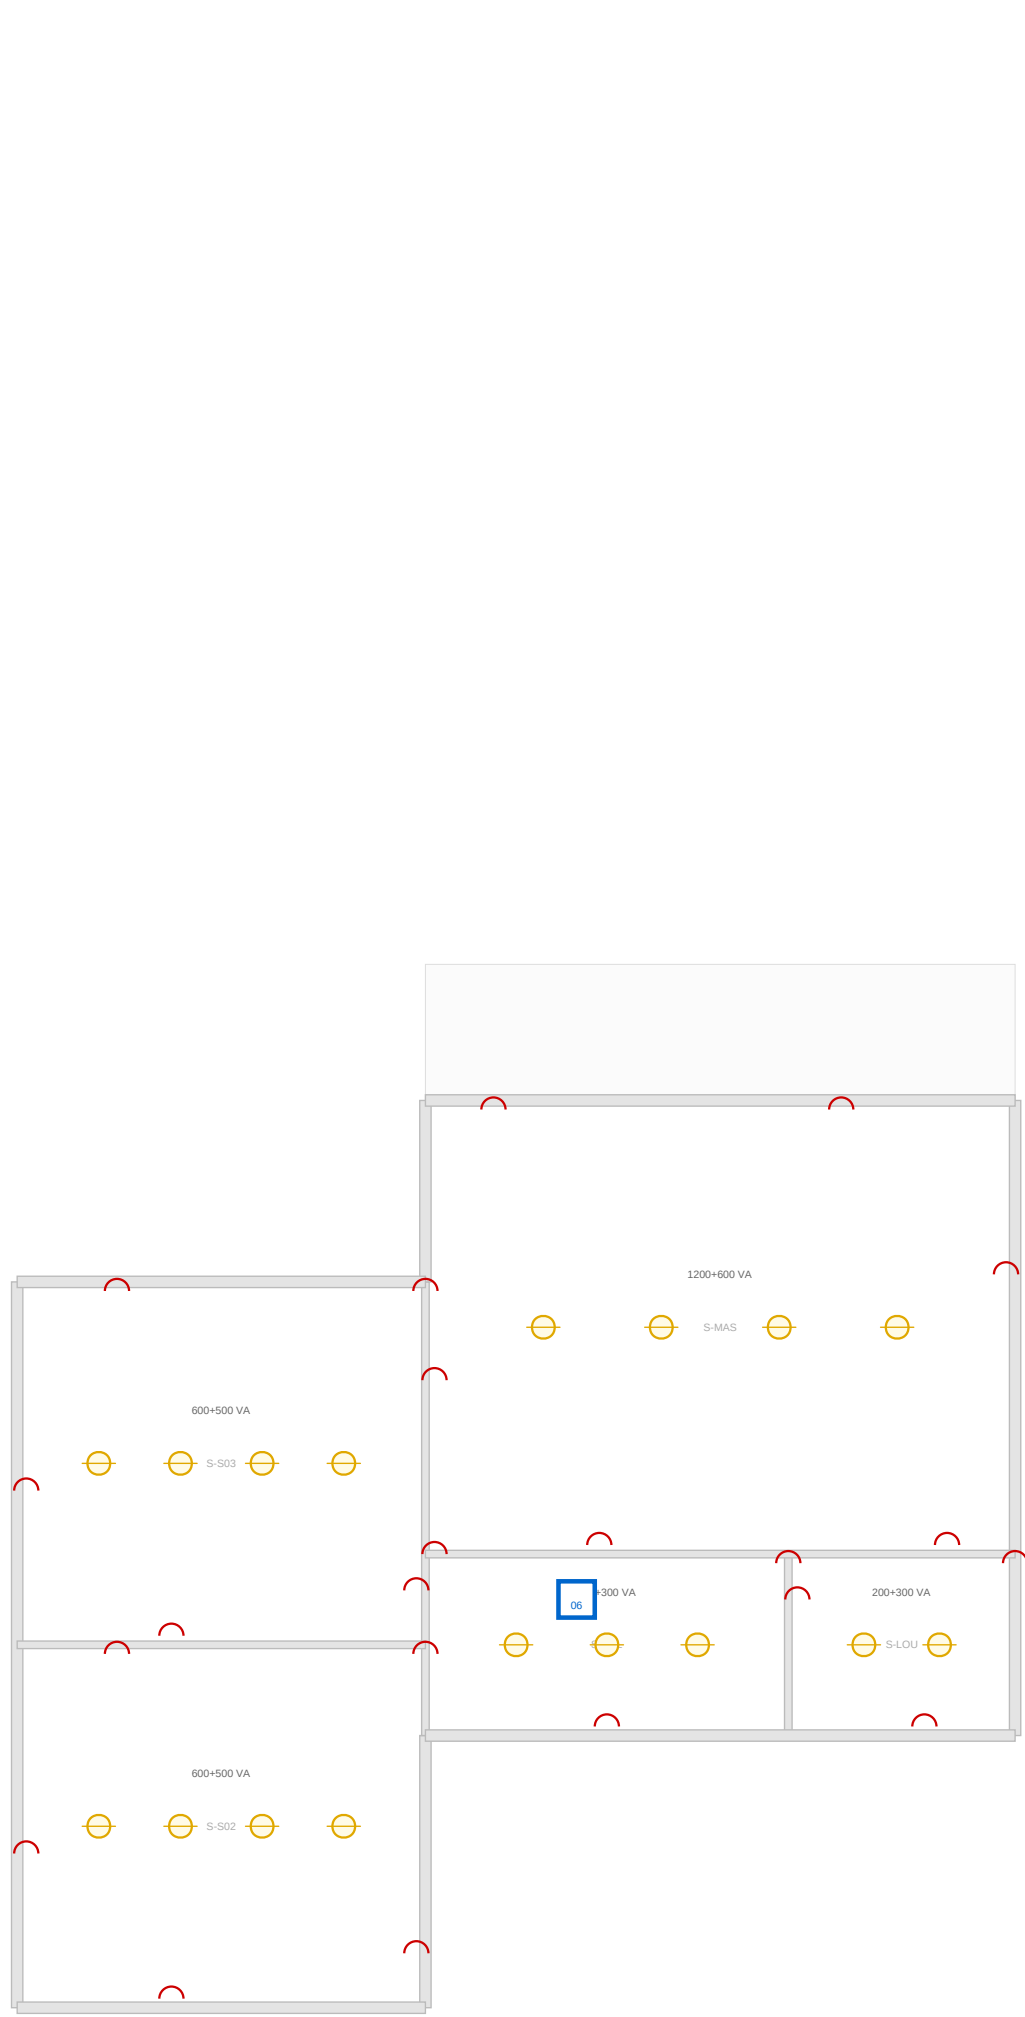

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MA5	SUITE MASTER	44,90	27,6	1200	5	600	seca
S-GB1	COZINHA	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-DOU	COURTNEY	30,24	22,0	800	7	2200	molhada
S-SB2	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-SB3	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-LAV1	LAVATÓRIO	10,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	us fatores de demanda do NBR 5413 vari de média nacional, sendo se condicionados e carga intermitente e sazonal
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, não existe a diversidade que o fator pressupõe
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigeração	Ó que tudo enche	com 60 L/h a demanda sobre 2.370 VA e o padrão descrito de 100 A — o total aquece e o frigorífico geral resfria exatamente na hora de maior calor
TUE-17	Bateria de gel	Ó que é projetado para	trabalha o frigorífico para um maior em vez de calor, transformando uma produção em um risco de incêndio
TUE-18	Exaustores		
TUE-19	Exaustores	Cuidado de alinhar	cabo de 25 mm2 em vez de 25 mm2 no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa
TUE-20	Panela automática		
TUE-21	Panela elétrica		
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		
Iluminação + sinalização de uso geral			

(continuação)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-CO2	COZINHA	21,00	20,4	300	5	2200	molhada
T-DOU	QUARTO RESERVATIL	16,00	16,0	400	4	400	seca
T-COR	CORR/ESCALA	14,40	18,8	400	4	400	seca
S-HAL	HALL E REDEGAR	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-OFI	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1800	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5413 9.2.2. Instalada 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 127/220 V (90, 30,5 A) — padrão 100 A com cabo de 25 mm2.
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio de e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUE TATIANA PI

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R&B	
Rev. R&B (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 400/500/500	SEM ART / INT	06-25 REV. R&B