


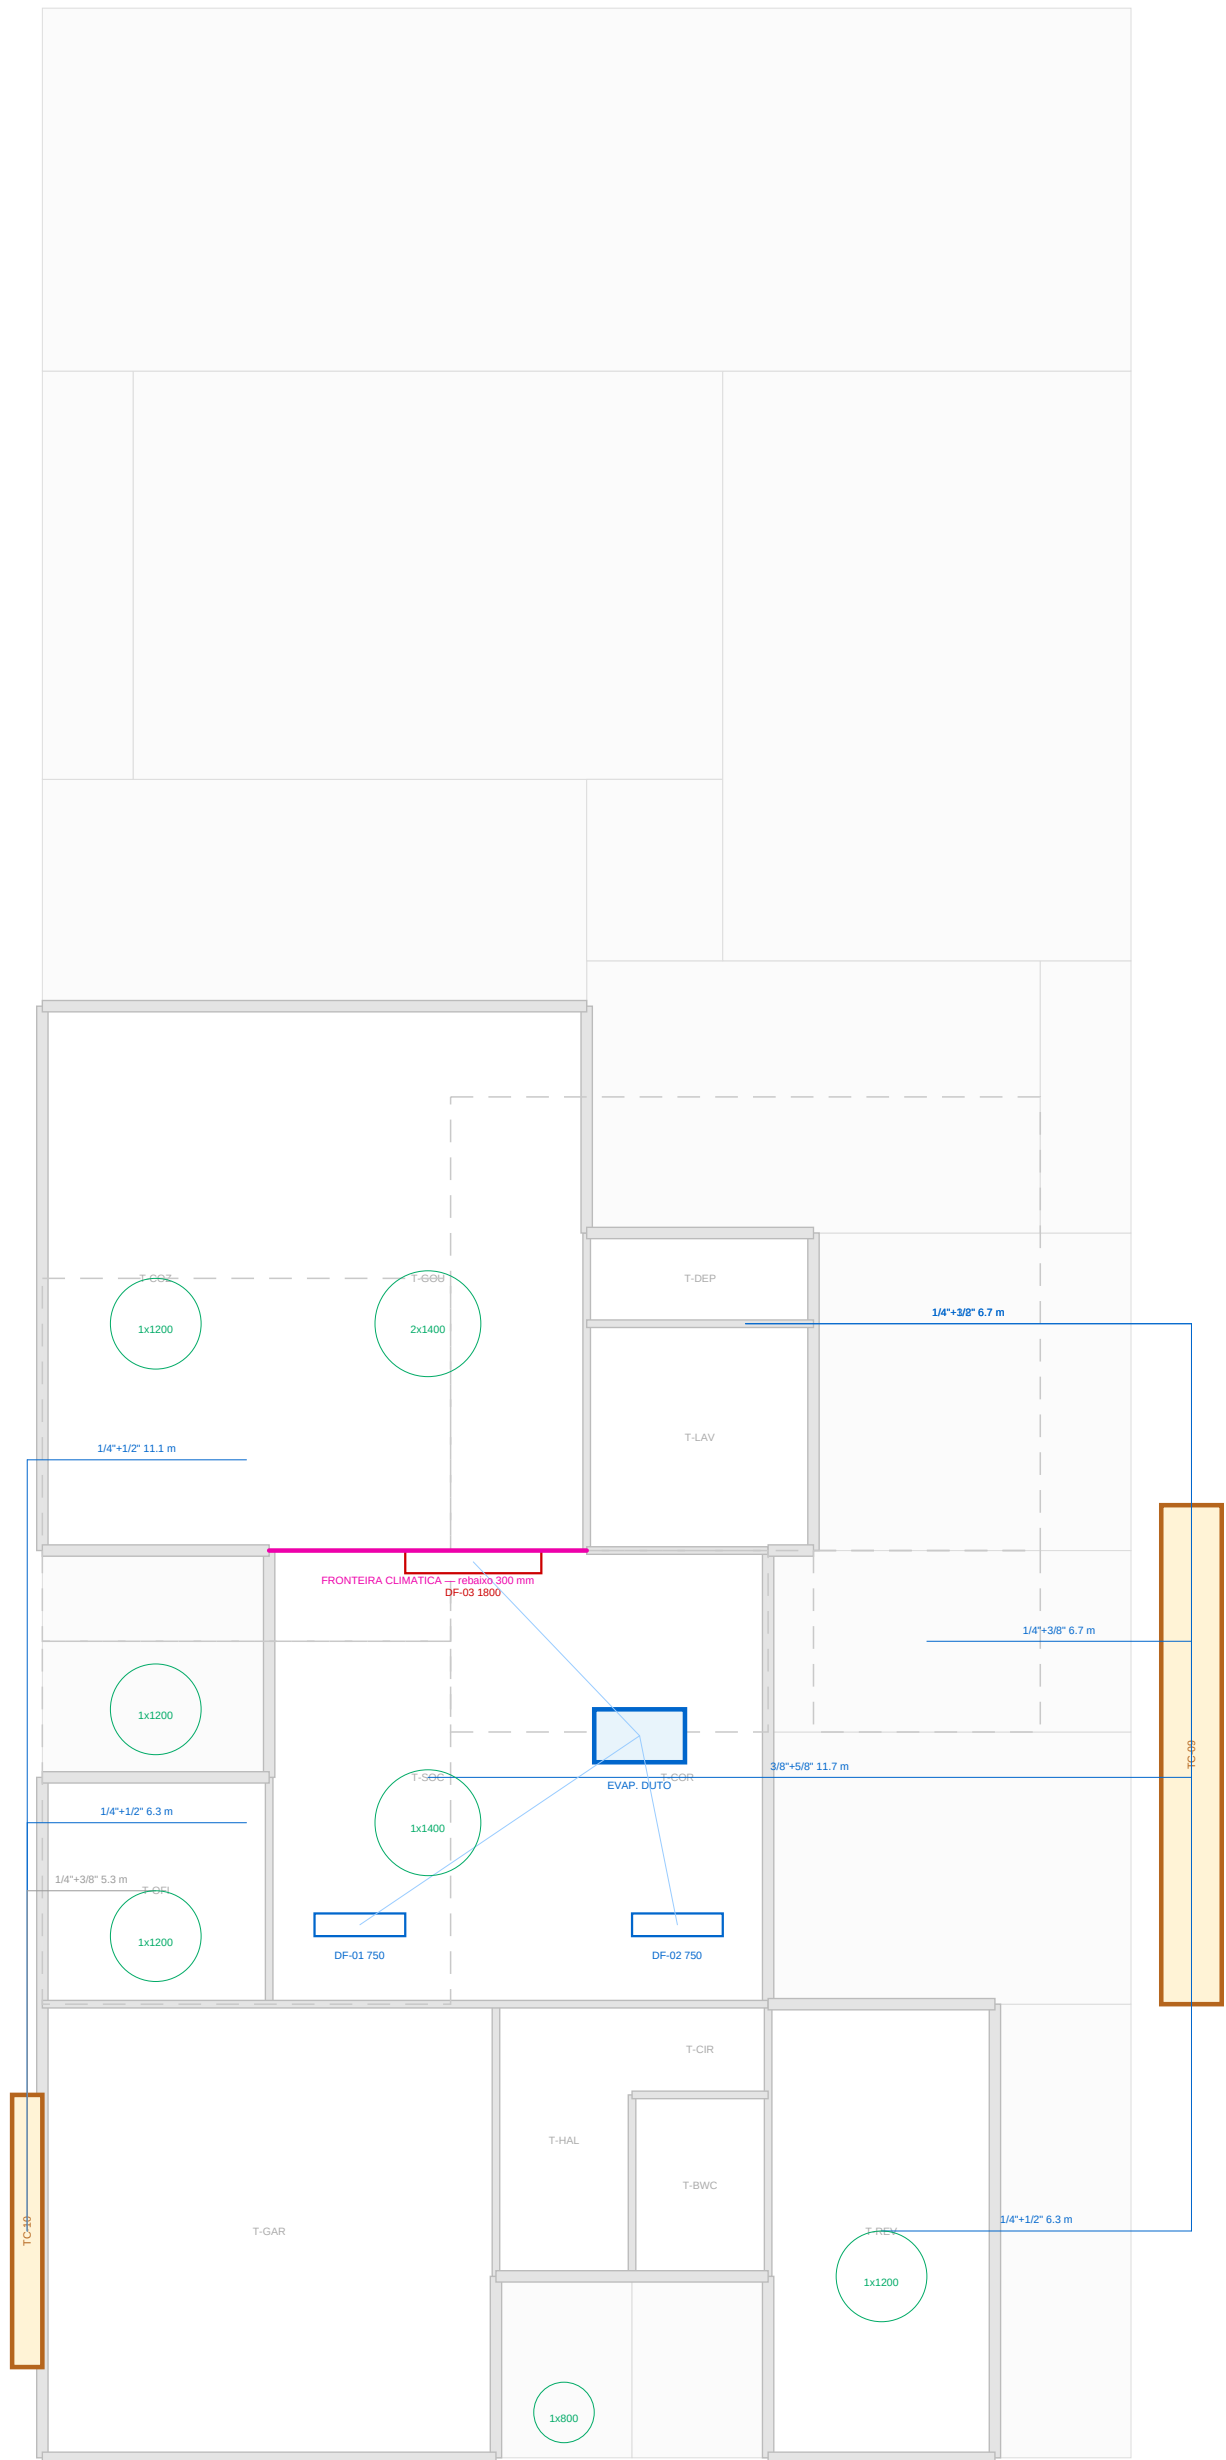

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-01	T-01	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VÁZÃO (m³/h)	DN	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulflex	750	T-00C	para parede sobre do motor
DP-02 — insulflex	750	T-00R	com, sob o piso de luz

(continuação)

ELEMENTO	VÁZÃO (m³/h)	DN	OBSERVAÇÃO
EV-01 — Insulflex	85	T-00C	DN25
EV-02 — Insulflex	105	T-00R	DN25
EV-03 — Insulflex	125	S-001	DN25
EV-04 — Insulflex	85	S-002	DN25

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engoto sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 m — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SIST. TATAMA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/555/555	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R43 TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROVA 28 IN 25 REV R43
--	---	---	-------------------------------------