



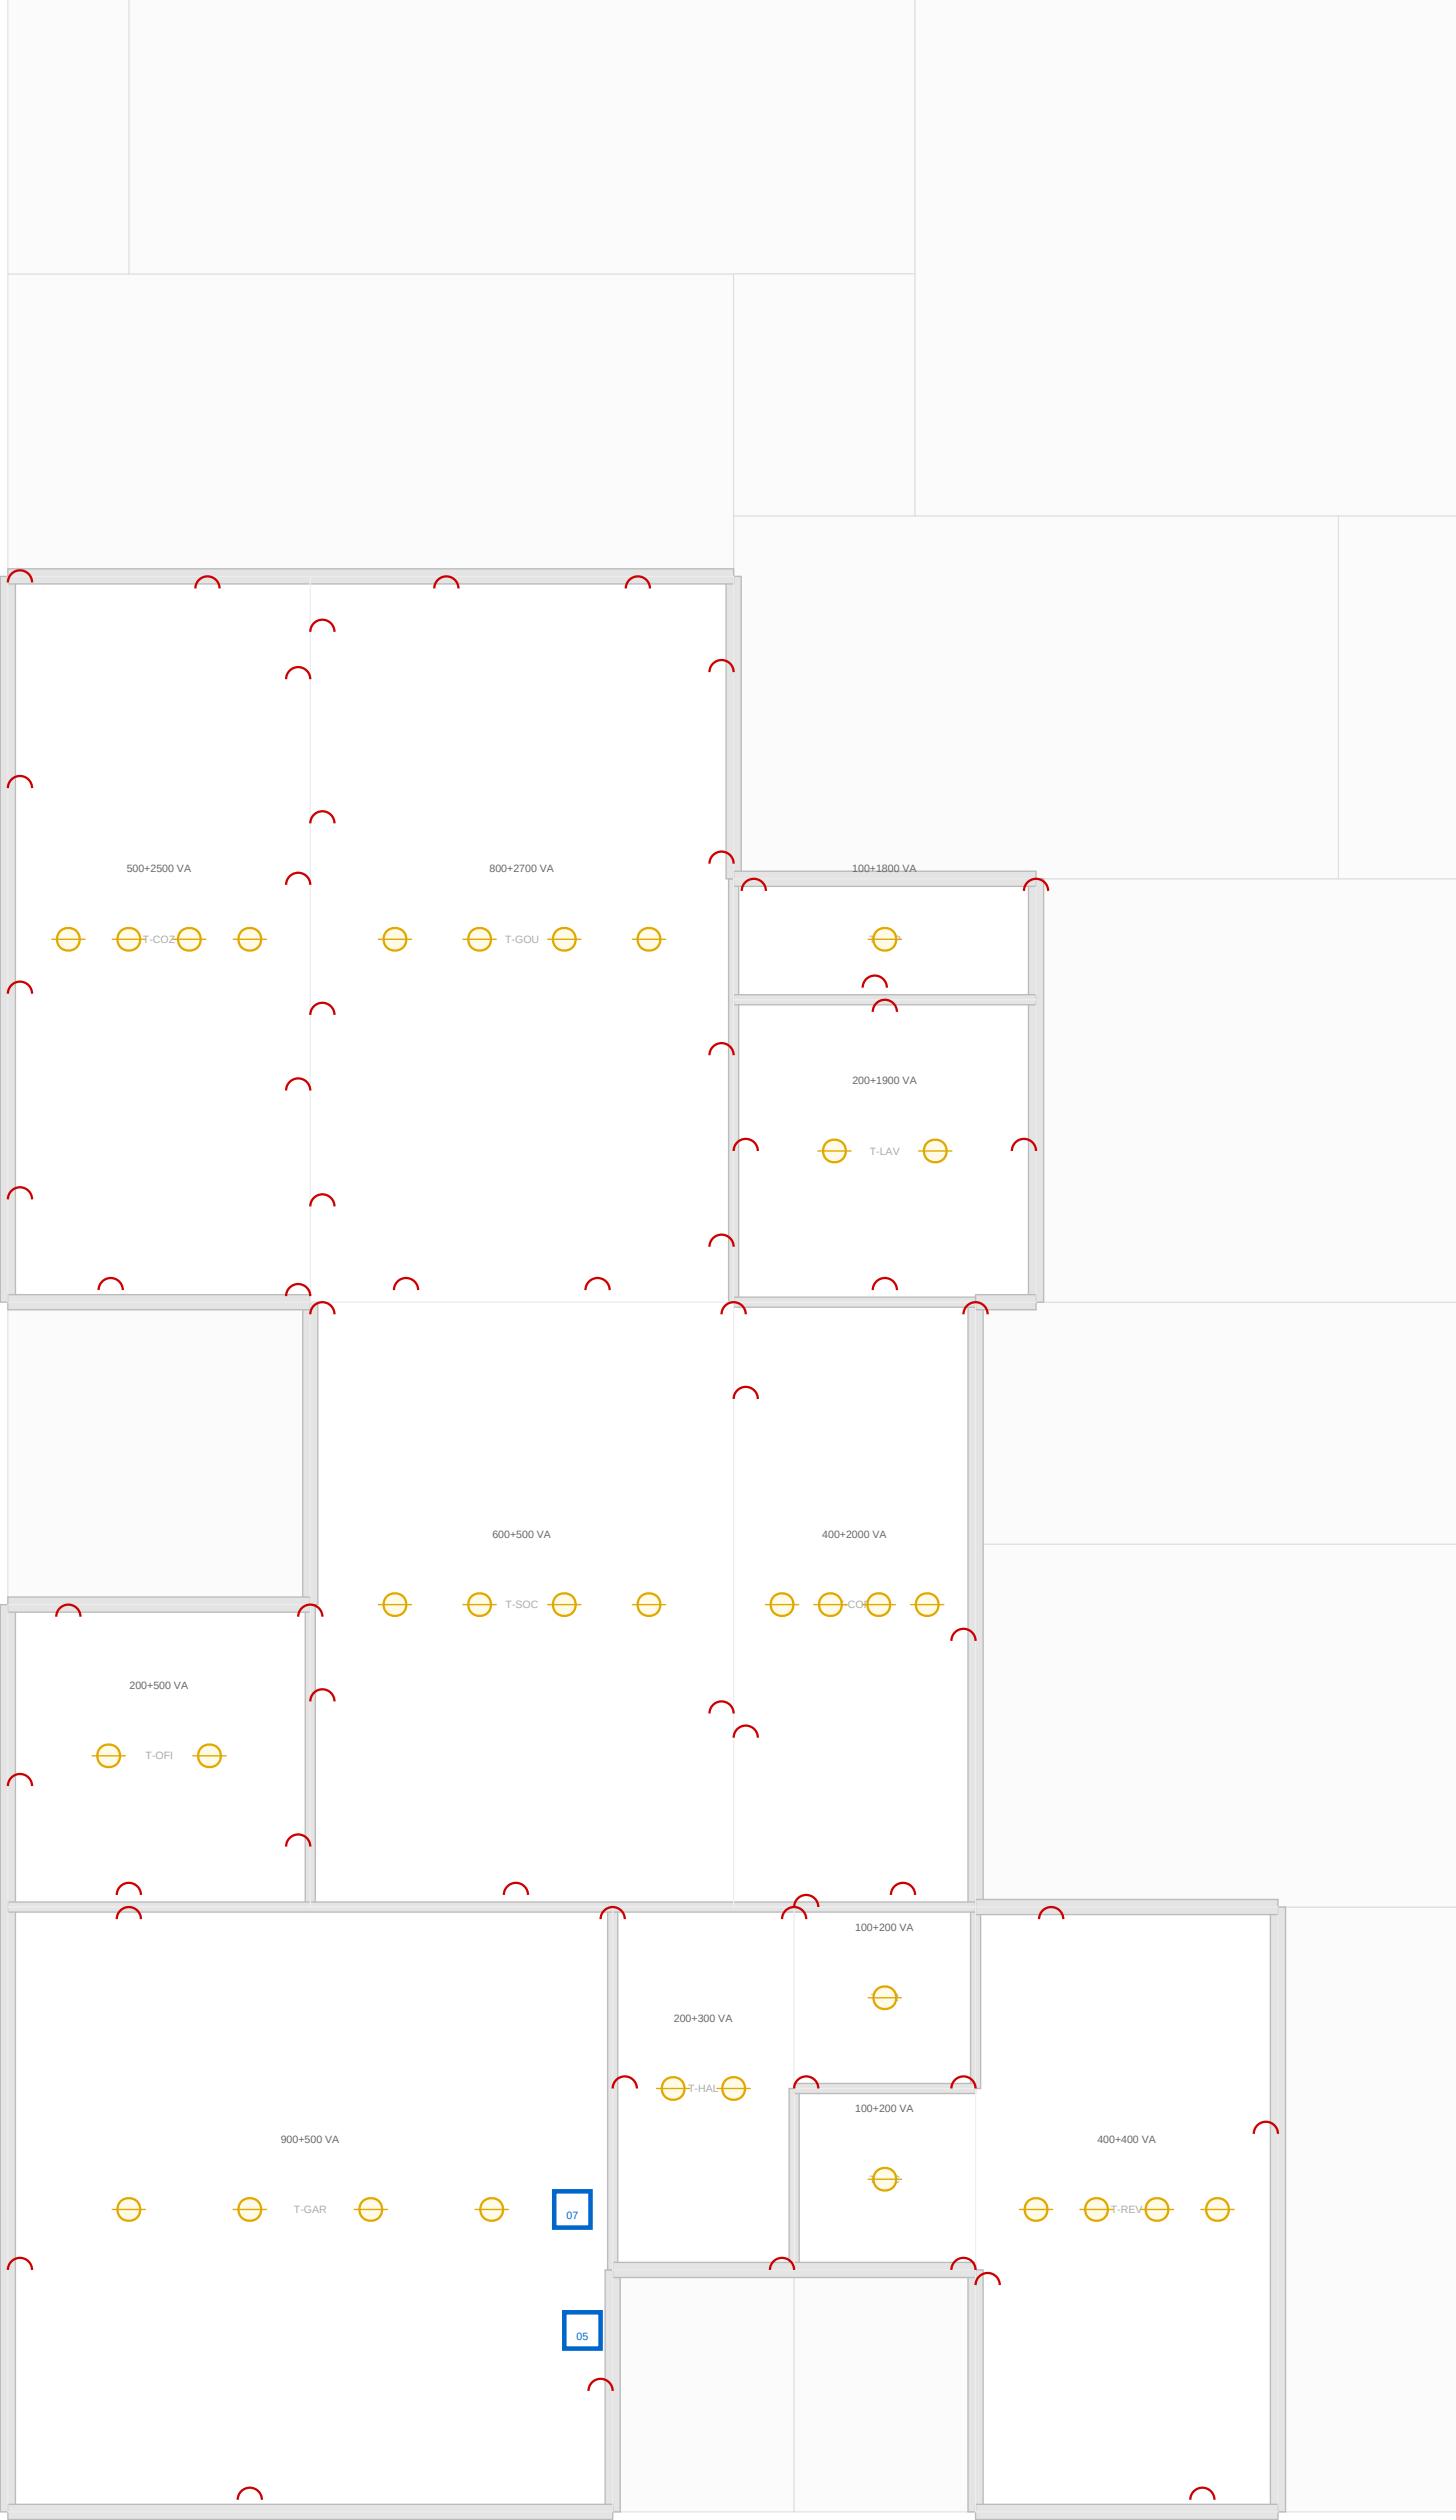

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:75

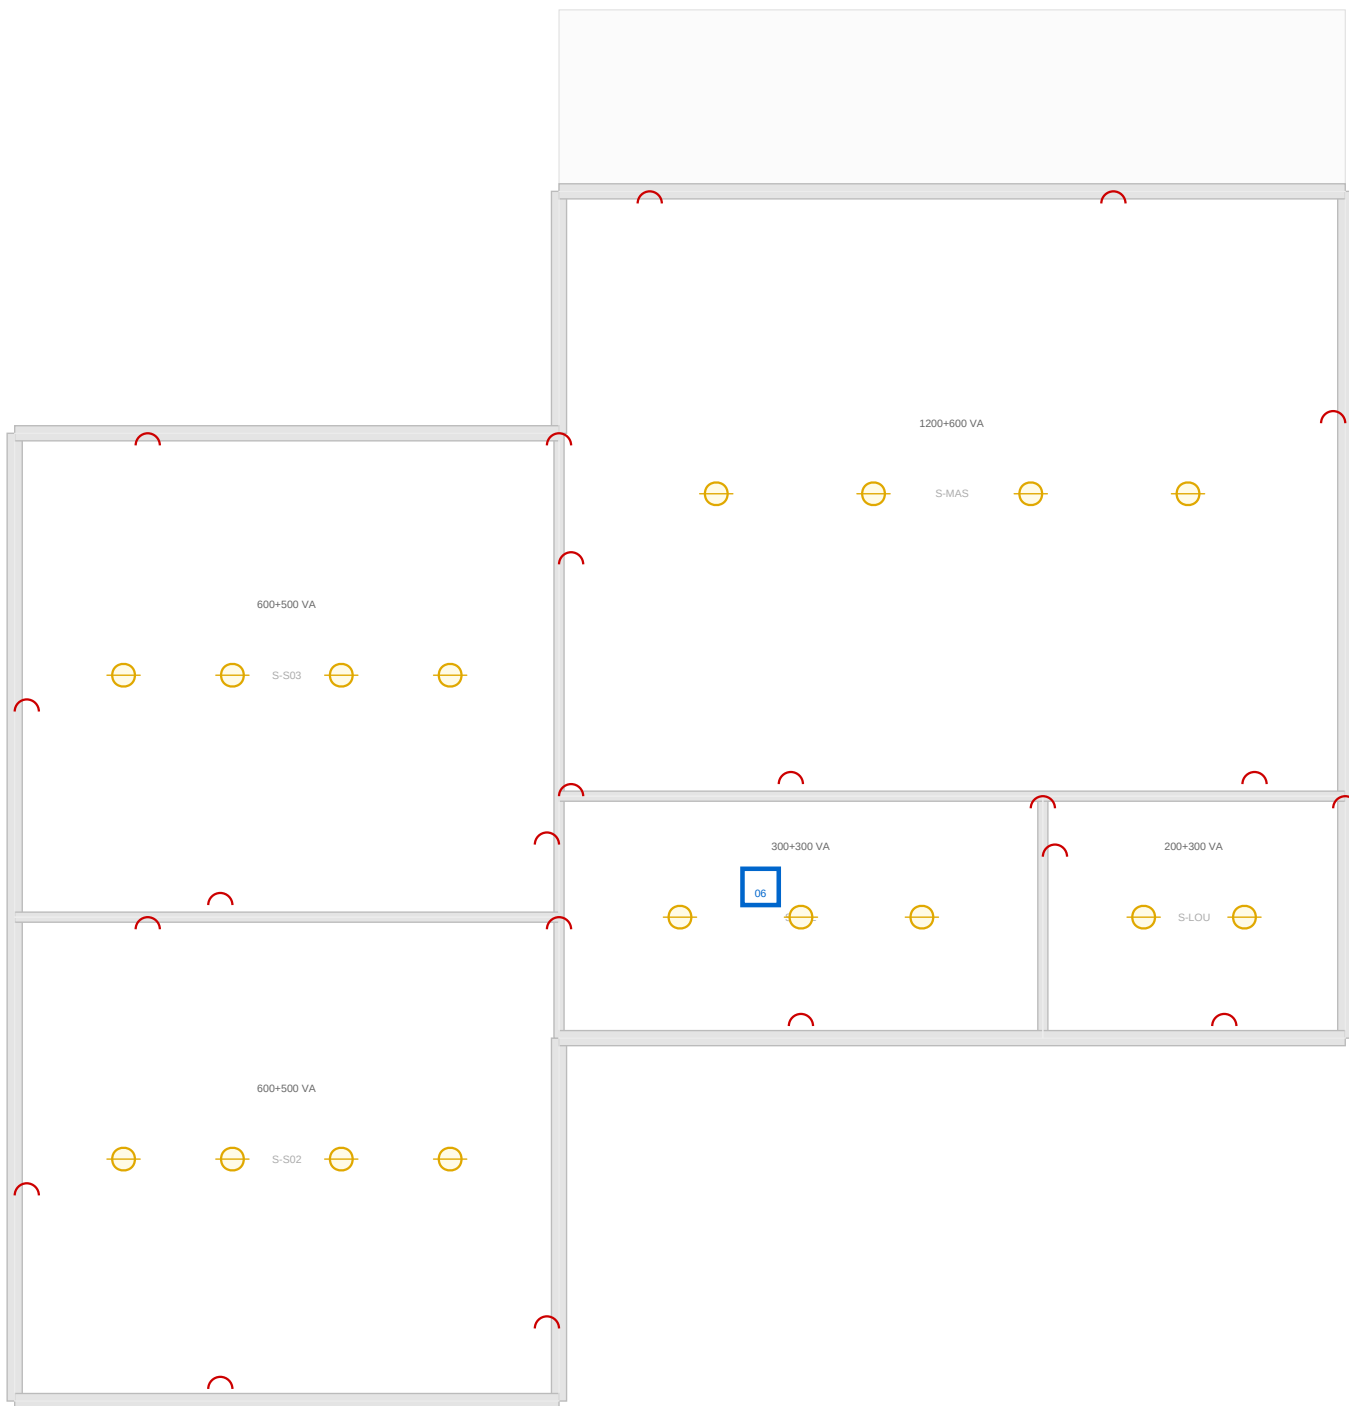

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	FI	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-16	Computador de vídeo eletrônico (pinguim)	7.400	220 V	reserva	1,00	7.400
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho de chuveiro	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suite 10.000 BTU (cabo + onix)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suite 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suite 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suite 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suite 10.000 BTU quarto reservatório	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-13	Suite 10.000 BTU mini lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		800	220 V			800

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	CLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAIS	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
T-GAR	COZINHA	16,00	24,0	800	5	500	seca
T-GOU	COZINHEIRO	20,24	22,8	800	12	2700	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-002	ESTÁGIO JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE FI = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Processador	Ó que a máquina aquece	em função da demanda da NBR 5413 em de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	
TUE-15	Máquina de lavar		em função da demanda da NBR 5413 em de média nacional, onde se consideram a carga intermitente e sazonal
TUE-16	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-17	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-18	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-19	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-20	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-21	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-22	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-23	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-24	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-25	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-26	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-27	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-28	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-29	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-30	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-31	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-32	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-33	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-34	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-35	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-36	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-37	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-38	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-39	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-40	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-41	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-42	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-43	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-44	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-45	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-46	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-47	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-48	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-49	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-50	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-51	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-52	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-53	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-54	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-55	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-56	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-57	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-58	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-59	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-60	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-61	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-62	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-63	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-64	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-65	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-66	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-67	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-68	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-69	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-70	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-71	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-72	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-73	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-74	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-75	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-76	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-77	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-78	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-79	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-80	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-81	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-82	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-83	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-84	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-85	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-86	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-87	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-88	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-89	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-90	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-91	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-92	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-93	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-94	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-95	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-96	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-97	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-98	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-99	Processador	Ó que cozinha em minutos	
TUE-100	Processador	Ó que cozinha em minutos	

(continuação)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	CLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-002	COZINHA	21,00	20,4	800	10	2500	molhada
T-003	QUARTO RESERVATÓRIO	16,00	16,0	400	4	400	seca
T-004	CORR./ESCADA	14,40	16,0	400	5	2000	molhada
S-004	HALL E REDEGARDA	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-005	OFICINA	9,00	12,0	200	5	500	seca
T-006	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5413 9.2.2. Instalada 79.000 VA, demanda prevista 44.224 VA.
- Estrutura elétrica 220/127 V, cabos com neutro 118,1 A - 127 V e 127 V com neutro 127 A com cabo de 50 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 - em Manual de e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral dos módulos no quadro de superior no final.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUITE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada em R72 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R70 Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / INT	PROVA 27 6/72 REV70
---	---	--	---------------------------