


LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
cablo 1,5 mm2 PFC	309.4	m
cablo 1,5 mm2 base	308.6	m
cablo 1,5 mm2 neutro	308.6	m
cablo 2,5 mm2 PFC	647.8	m
cablo 2,5 mm2 base	604.7	m
cablo 2,5 mm2 neutro	386.9	m
cablo 4 mm2 PFC	96.2	m
cablo 4 mm2 base	170.4	m
cablo 4 mm2 neutro	28.0	m
cablo 6 mm2 PFC	46.4	m
cablo 6 mm2 base	105.0	m
cablo 6 mm2 neutro	32.7	m
estructura compuesta CH20	922.6	m
estructura compuesta CH25	128.6	m
disruptor 10 A 3P neutro C	21	un
disruptor 10 A 3P neutro C	10	un
disruptor 16 A 3P neutro C	2	un
disruptor 16 A 3P neutro C	3	un
disruptor 20 A 3P neutro C	16	un
disruptor 25 A 3P neutro C	1	un
disruptor 25 A 3P neutro C	4	un
disruptor 40 A 3P neutro C	2	un
DR 40 A 30 mA	3	un
CPS classe 2 (30 mA, 3P+N)	3	un
disruptor geral 25 A neutro	1	un
disruptor 10 A neutro (intermedios de QGD)	1	un
Quadro geral de modulos ... QPS	1	un
Quadro superior 66 modulos ... QPS	1	un
terminal 3P+N 10 A (25 T)	62	un
terminal 3P+N 16 A (20 T V, TUB)	26	un
interruptor (banc)	23	un
ponto de luz (para integracao)	56	un
caixa 4 x 2	142	un

POR CIRCUITO — 59

[illegible]

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA

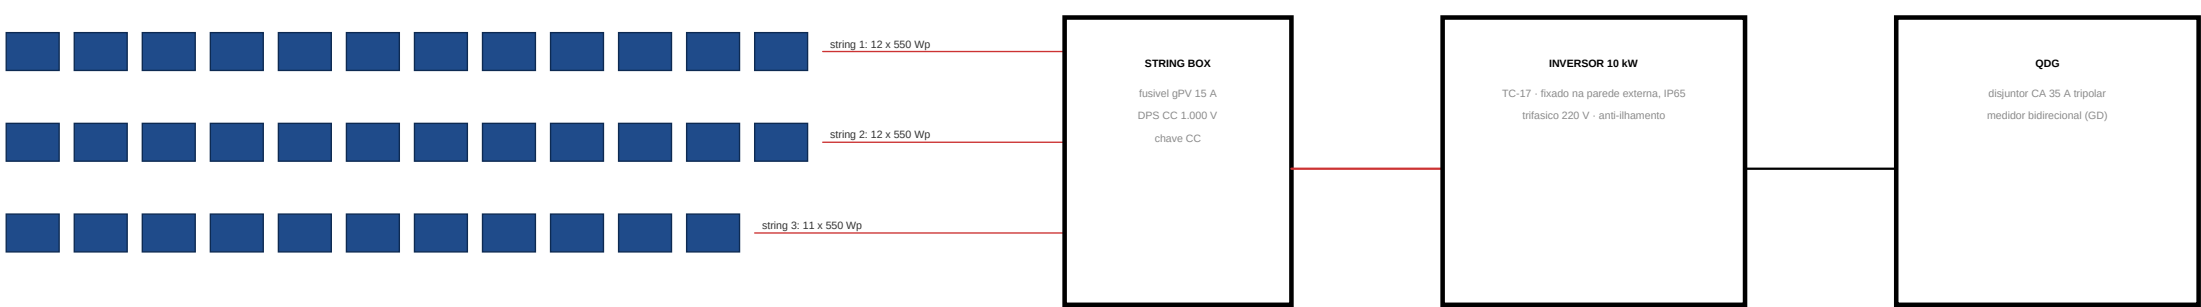

PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 10,9 m de percurso x 2 condutores = PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (F91-41)

NOTAS

- Calcular a linha de fôto de material vendida da soma dos circuitos da PM-60: cabo por seco e cor (fase na cor da fase, neutro azul, PE verde), eletrodo por diâmetro, diâmetro por corrente e potência.
- Comprimentos por percurso Manhattan do quadro ao centro do ambiente x 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleos/instalações) mais descida e subida.
- Fatores: 67,5 kWh/VV → 58,8 kW → 35 módulos de 250 W/VV (5 x 3 pinos), inversor 22 kW (TC-37) na placa técnica no.
- Cabos: 60,6 mm² 1 kV/VV em eletrodos proprio da cabereta ao inversor; string box com fusivel, DPSC e chave seccionadora; diâmetro CA no QGG.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	61
pos-432 (provaot)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA: 600/300/300	SEM ART / RPT	de 72 REV R79